

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 10.10 EB	3~ 200V	50/60Hz	19,3kW	55,8A
C4e 10.10 EB	3~ 230V	50/60Hz	19,3kW	48,5A

Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany

+49 (0)8847 - 67 - 0

+49 (0)8847 - 67 - 414


www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

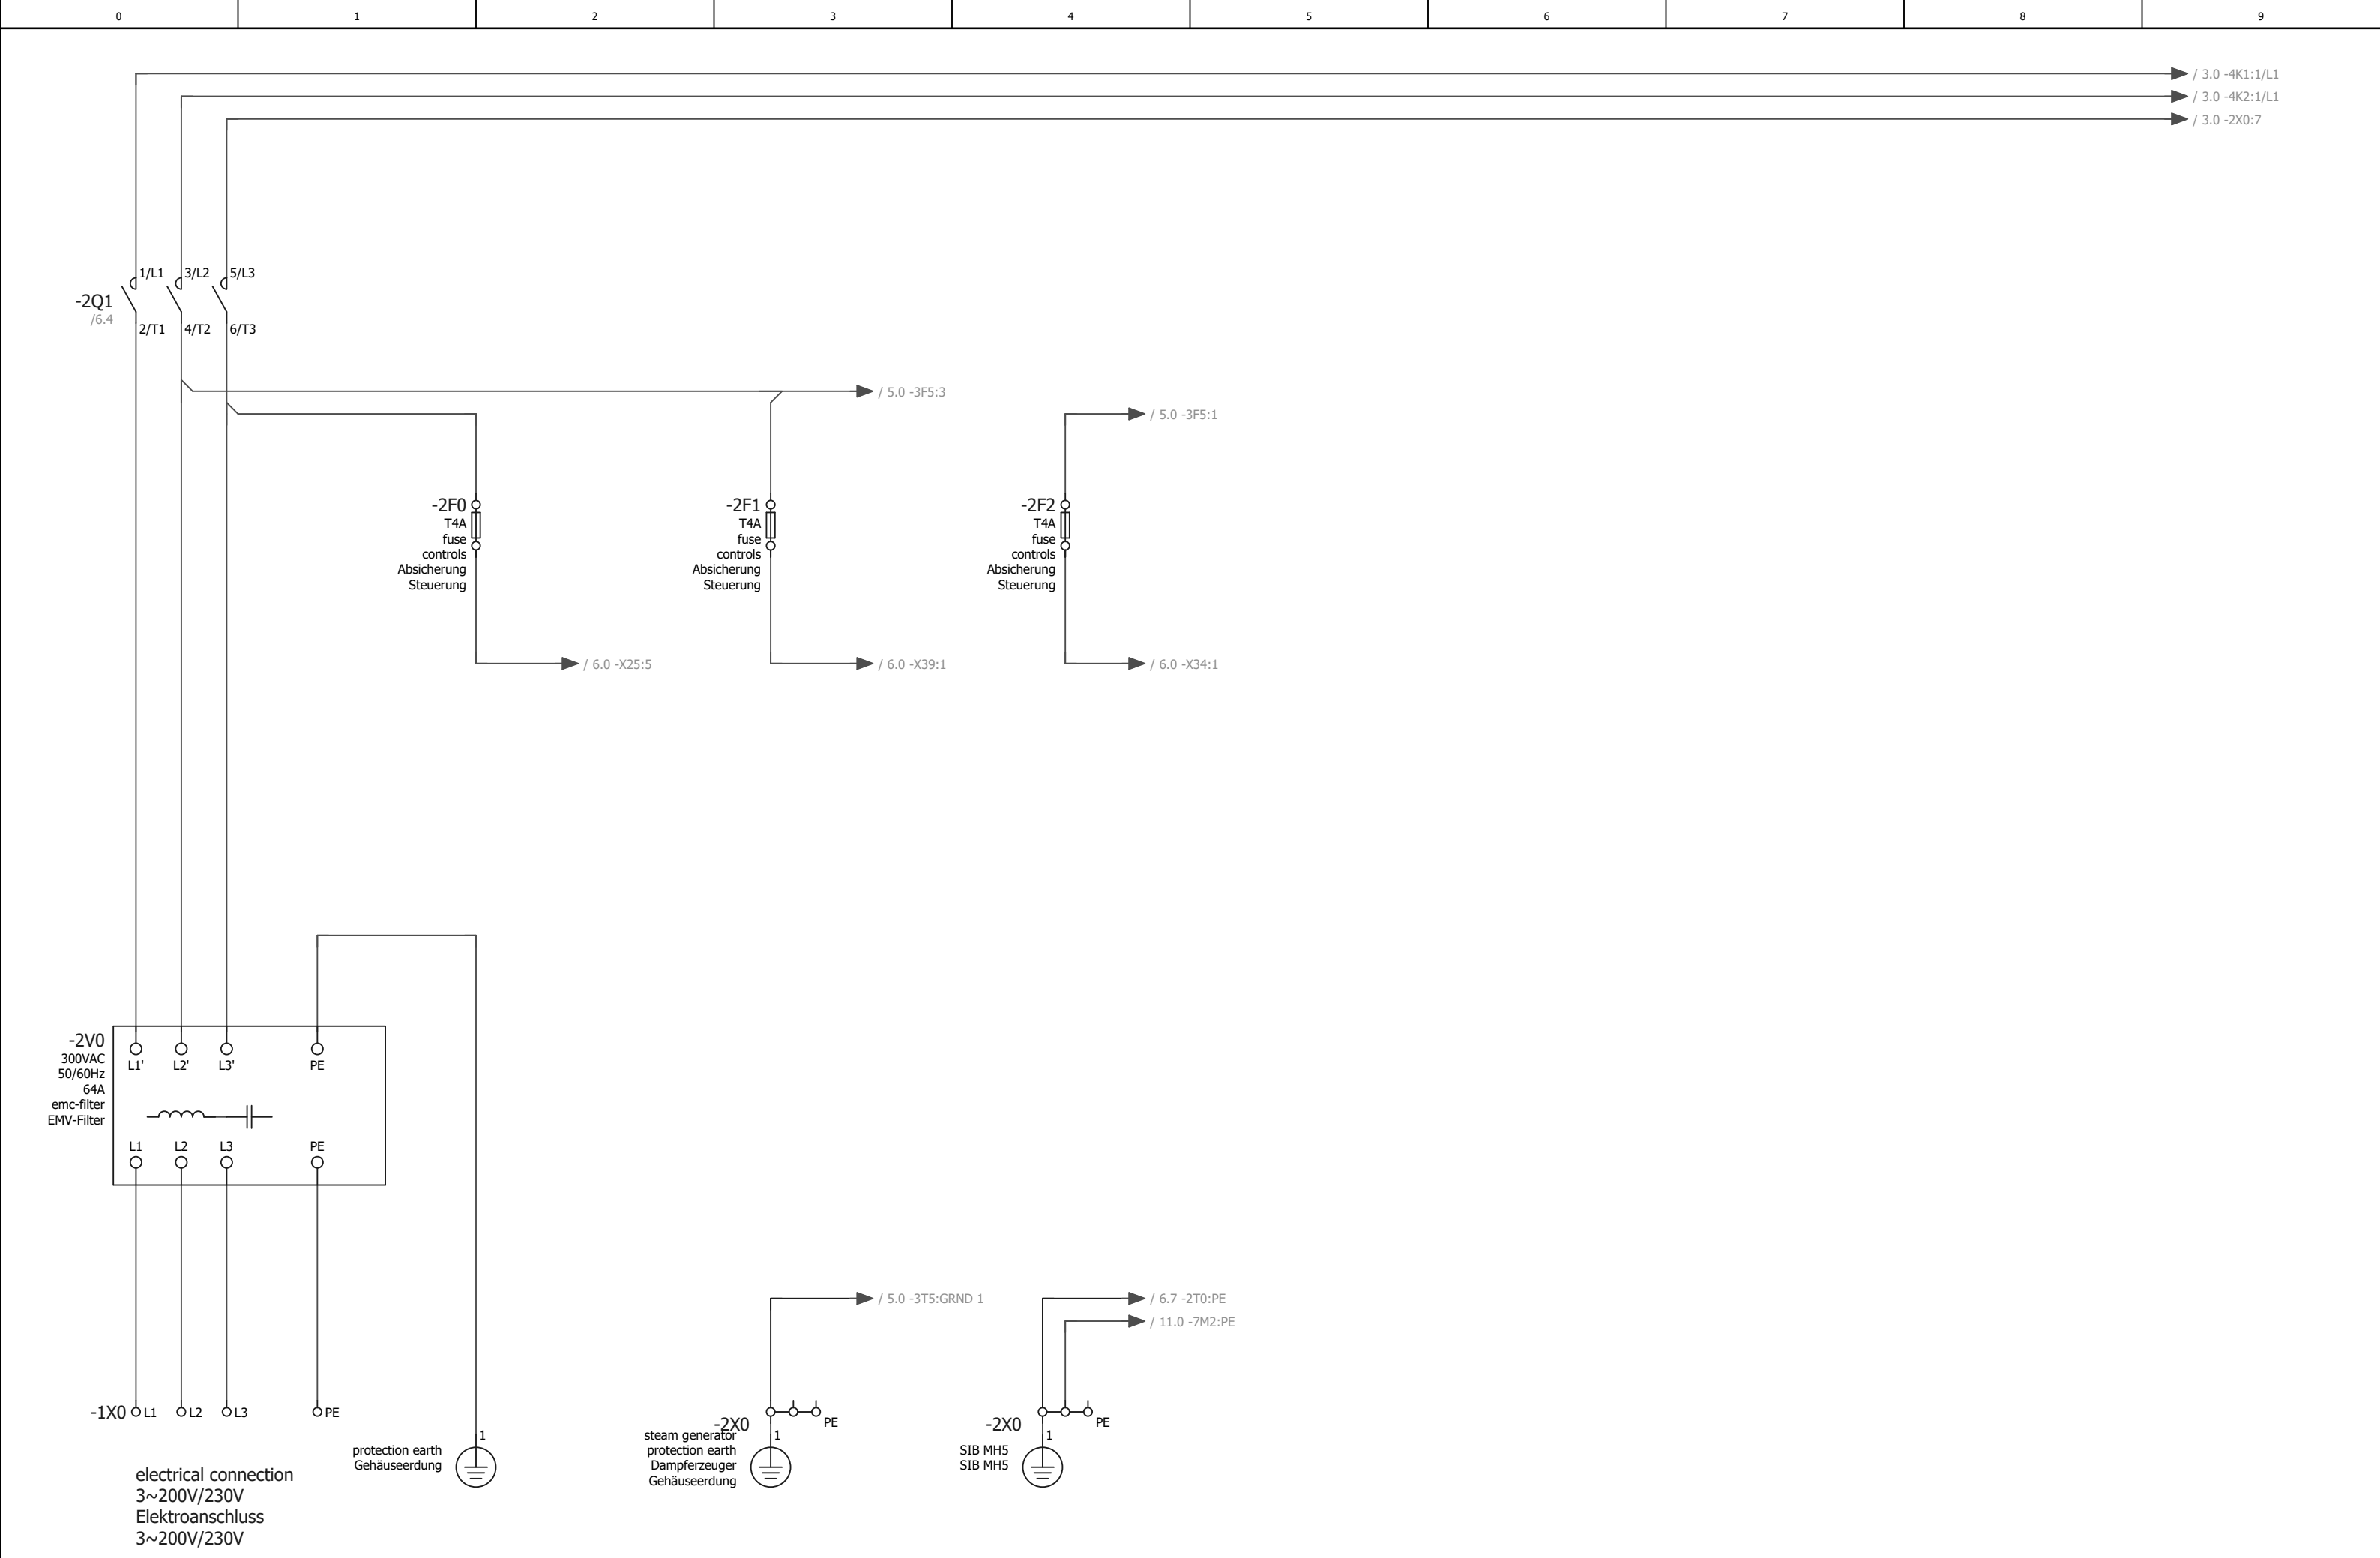






1										3									
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/7/2022	C4e 10.10 EB C4e 10.10 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP								
				Name	Boe				+ MPL										
				App.	SchM														
REV	Remarks	Date	Name	Norm															
					Seite 2 / 12														
									Drg. No.		Blatt 2								
									5153030										

01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/7/2022	C4e 10.10 EB C4e 10.10 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No.		= SLP	
				Name	Boe				5354051		+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.			Blatt 3
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153030			Seite 3 / 12

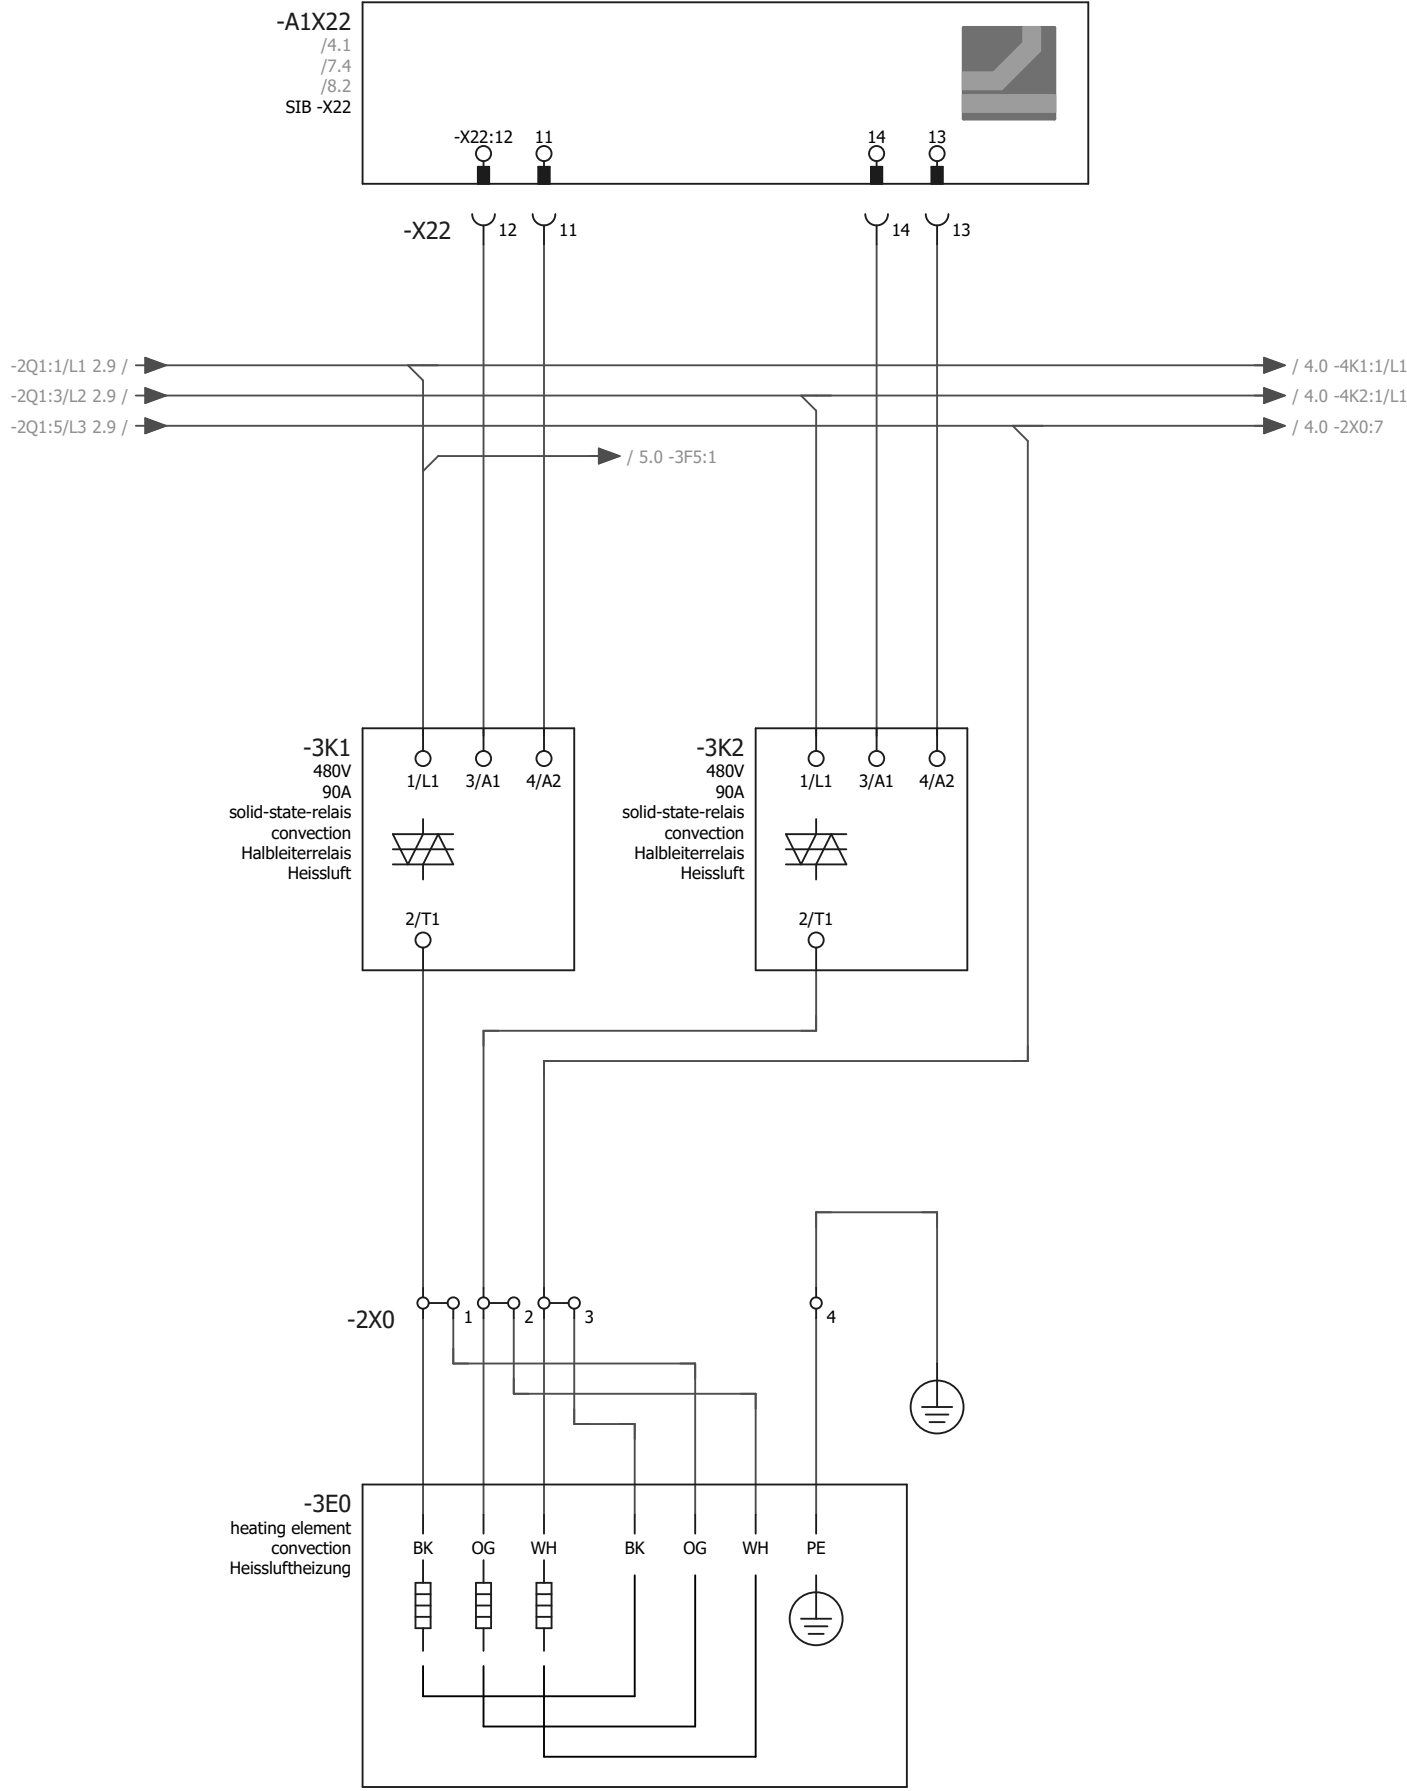

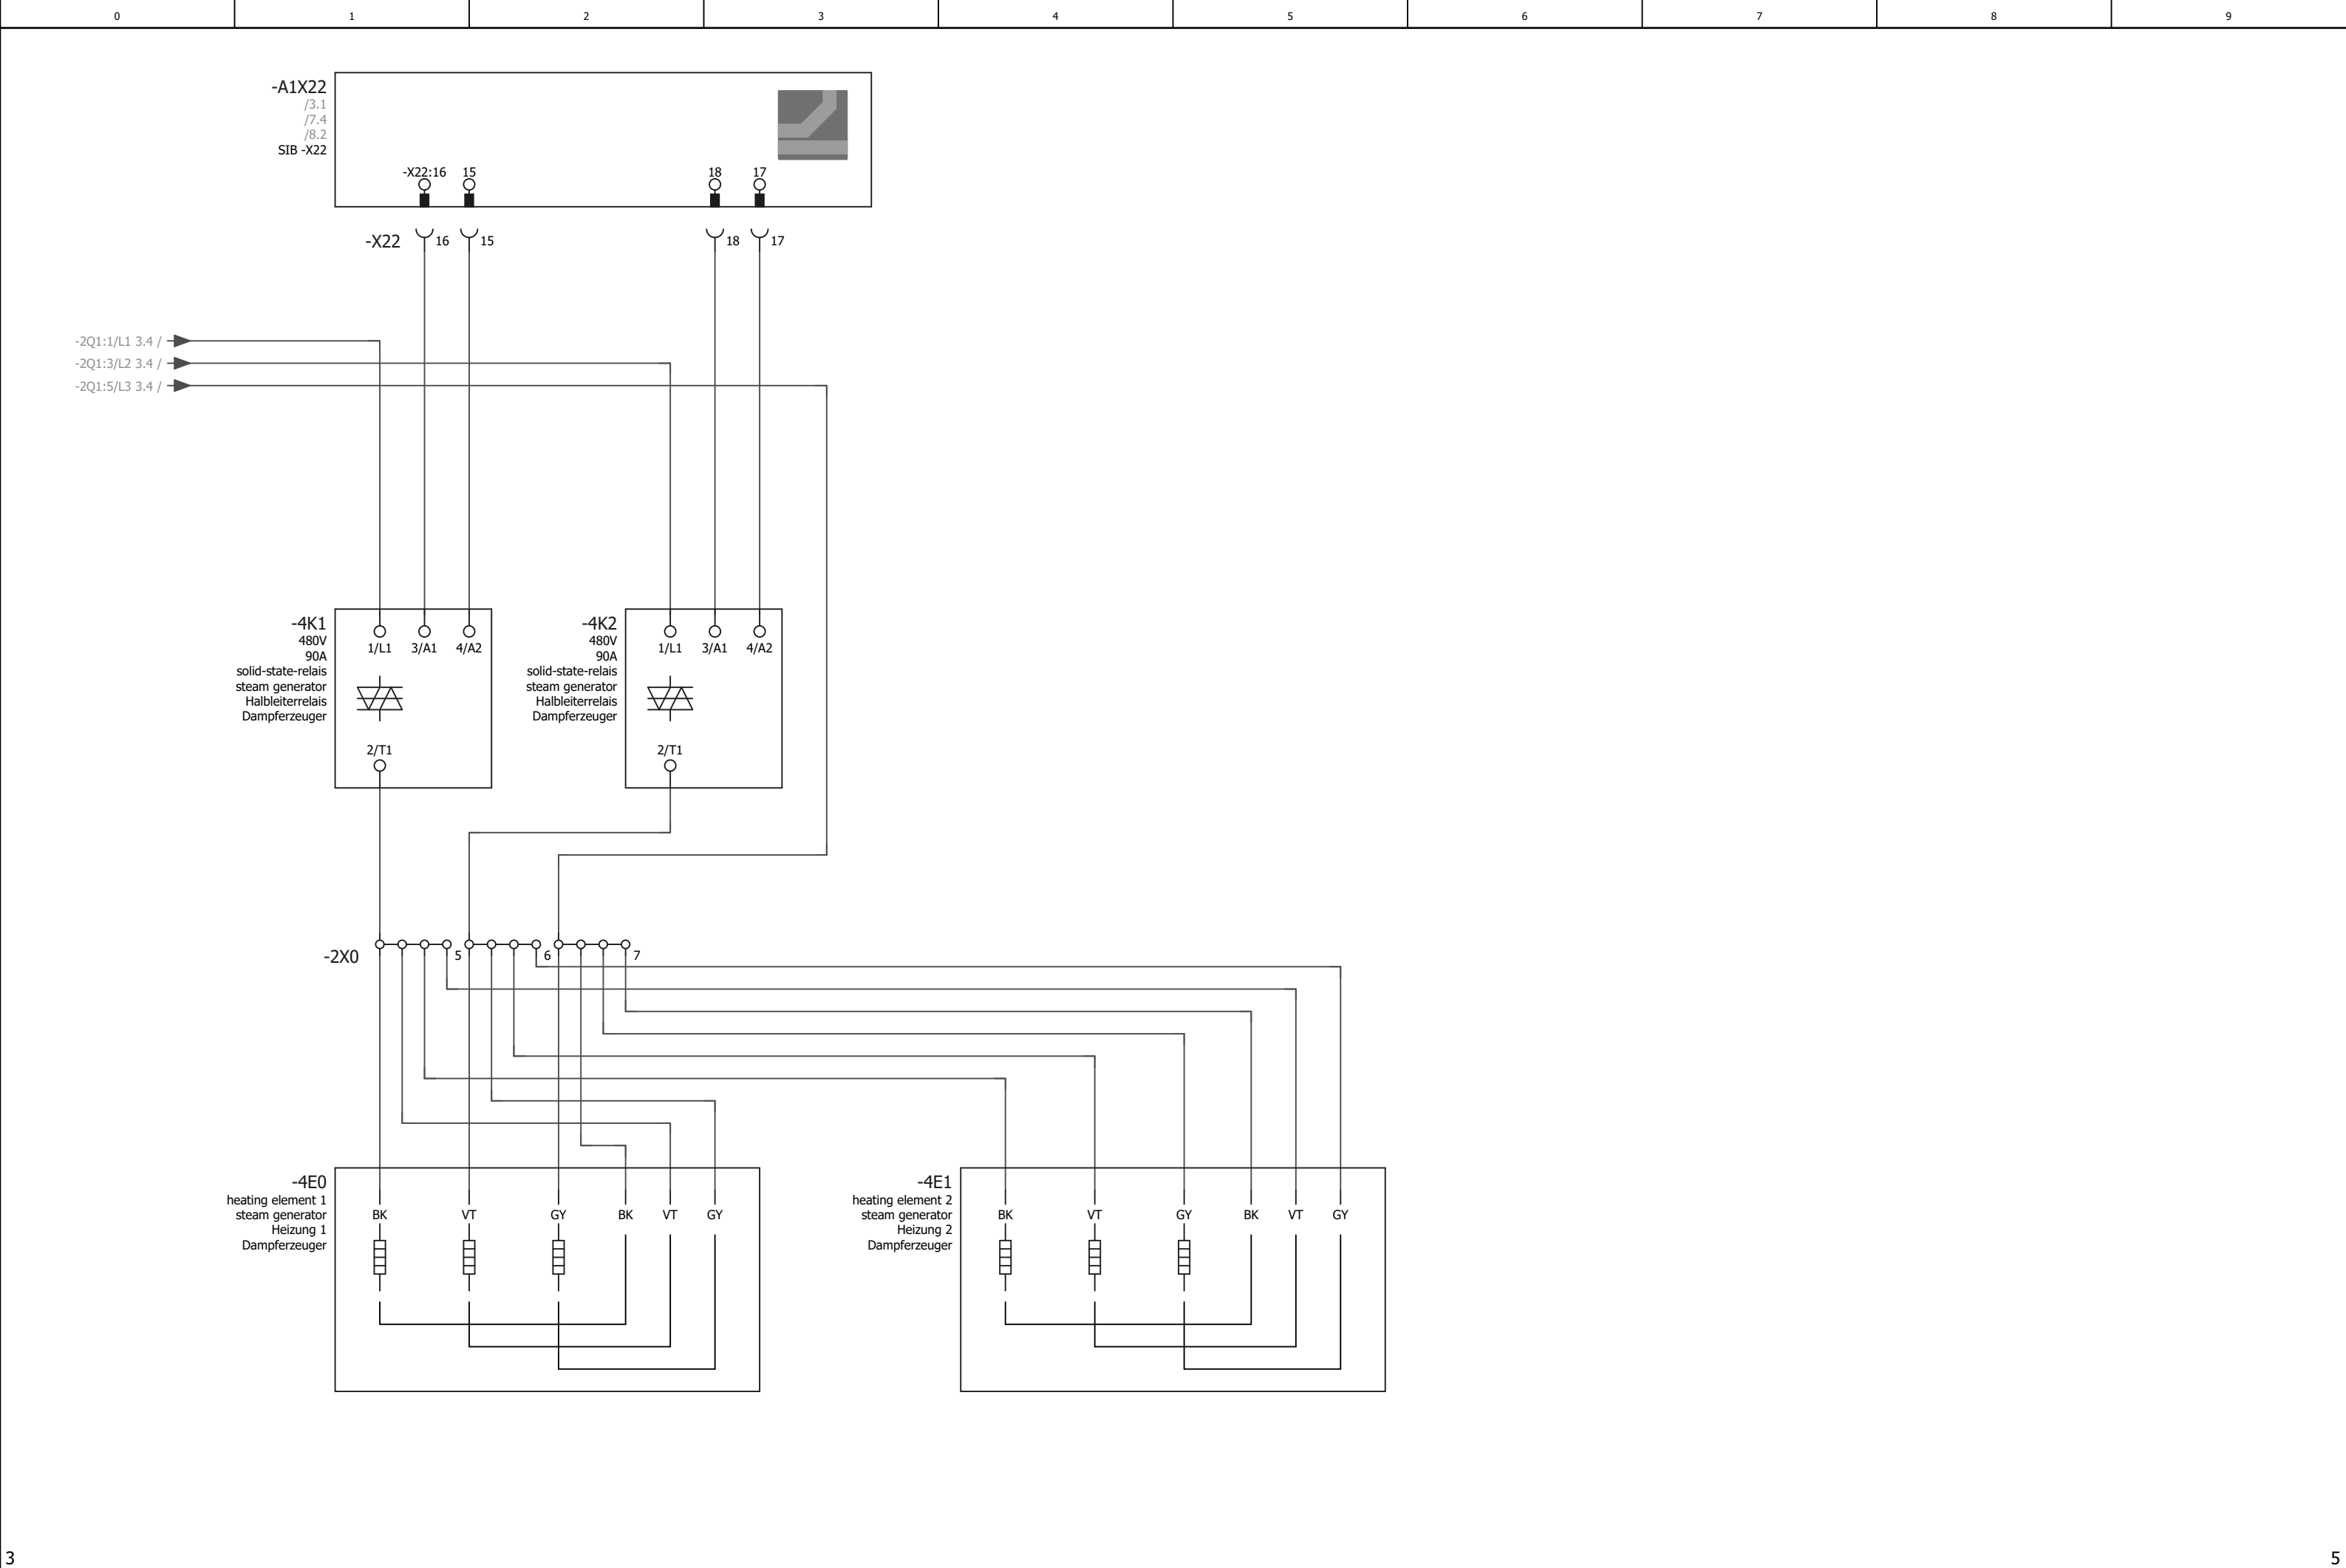

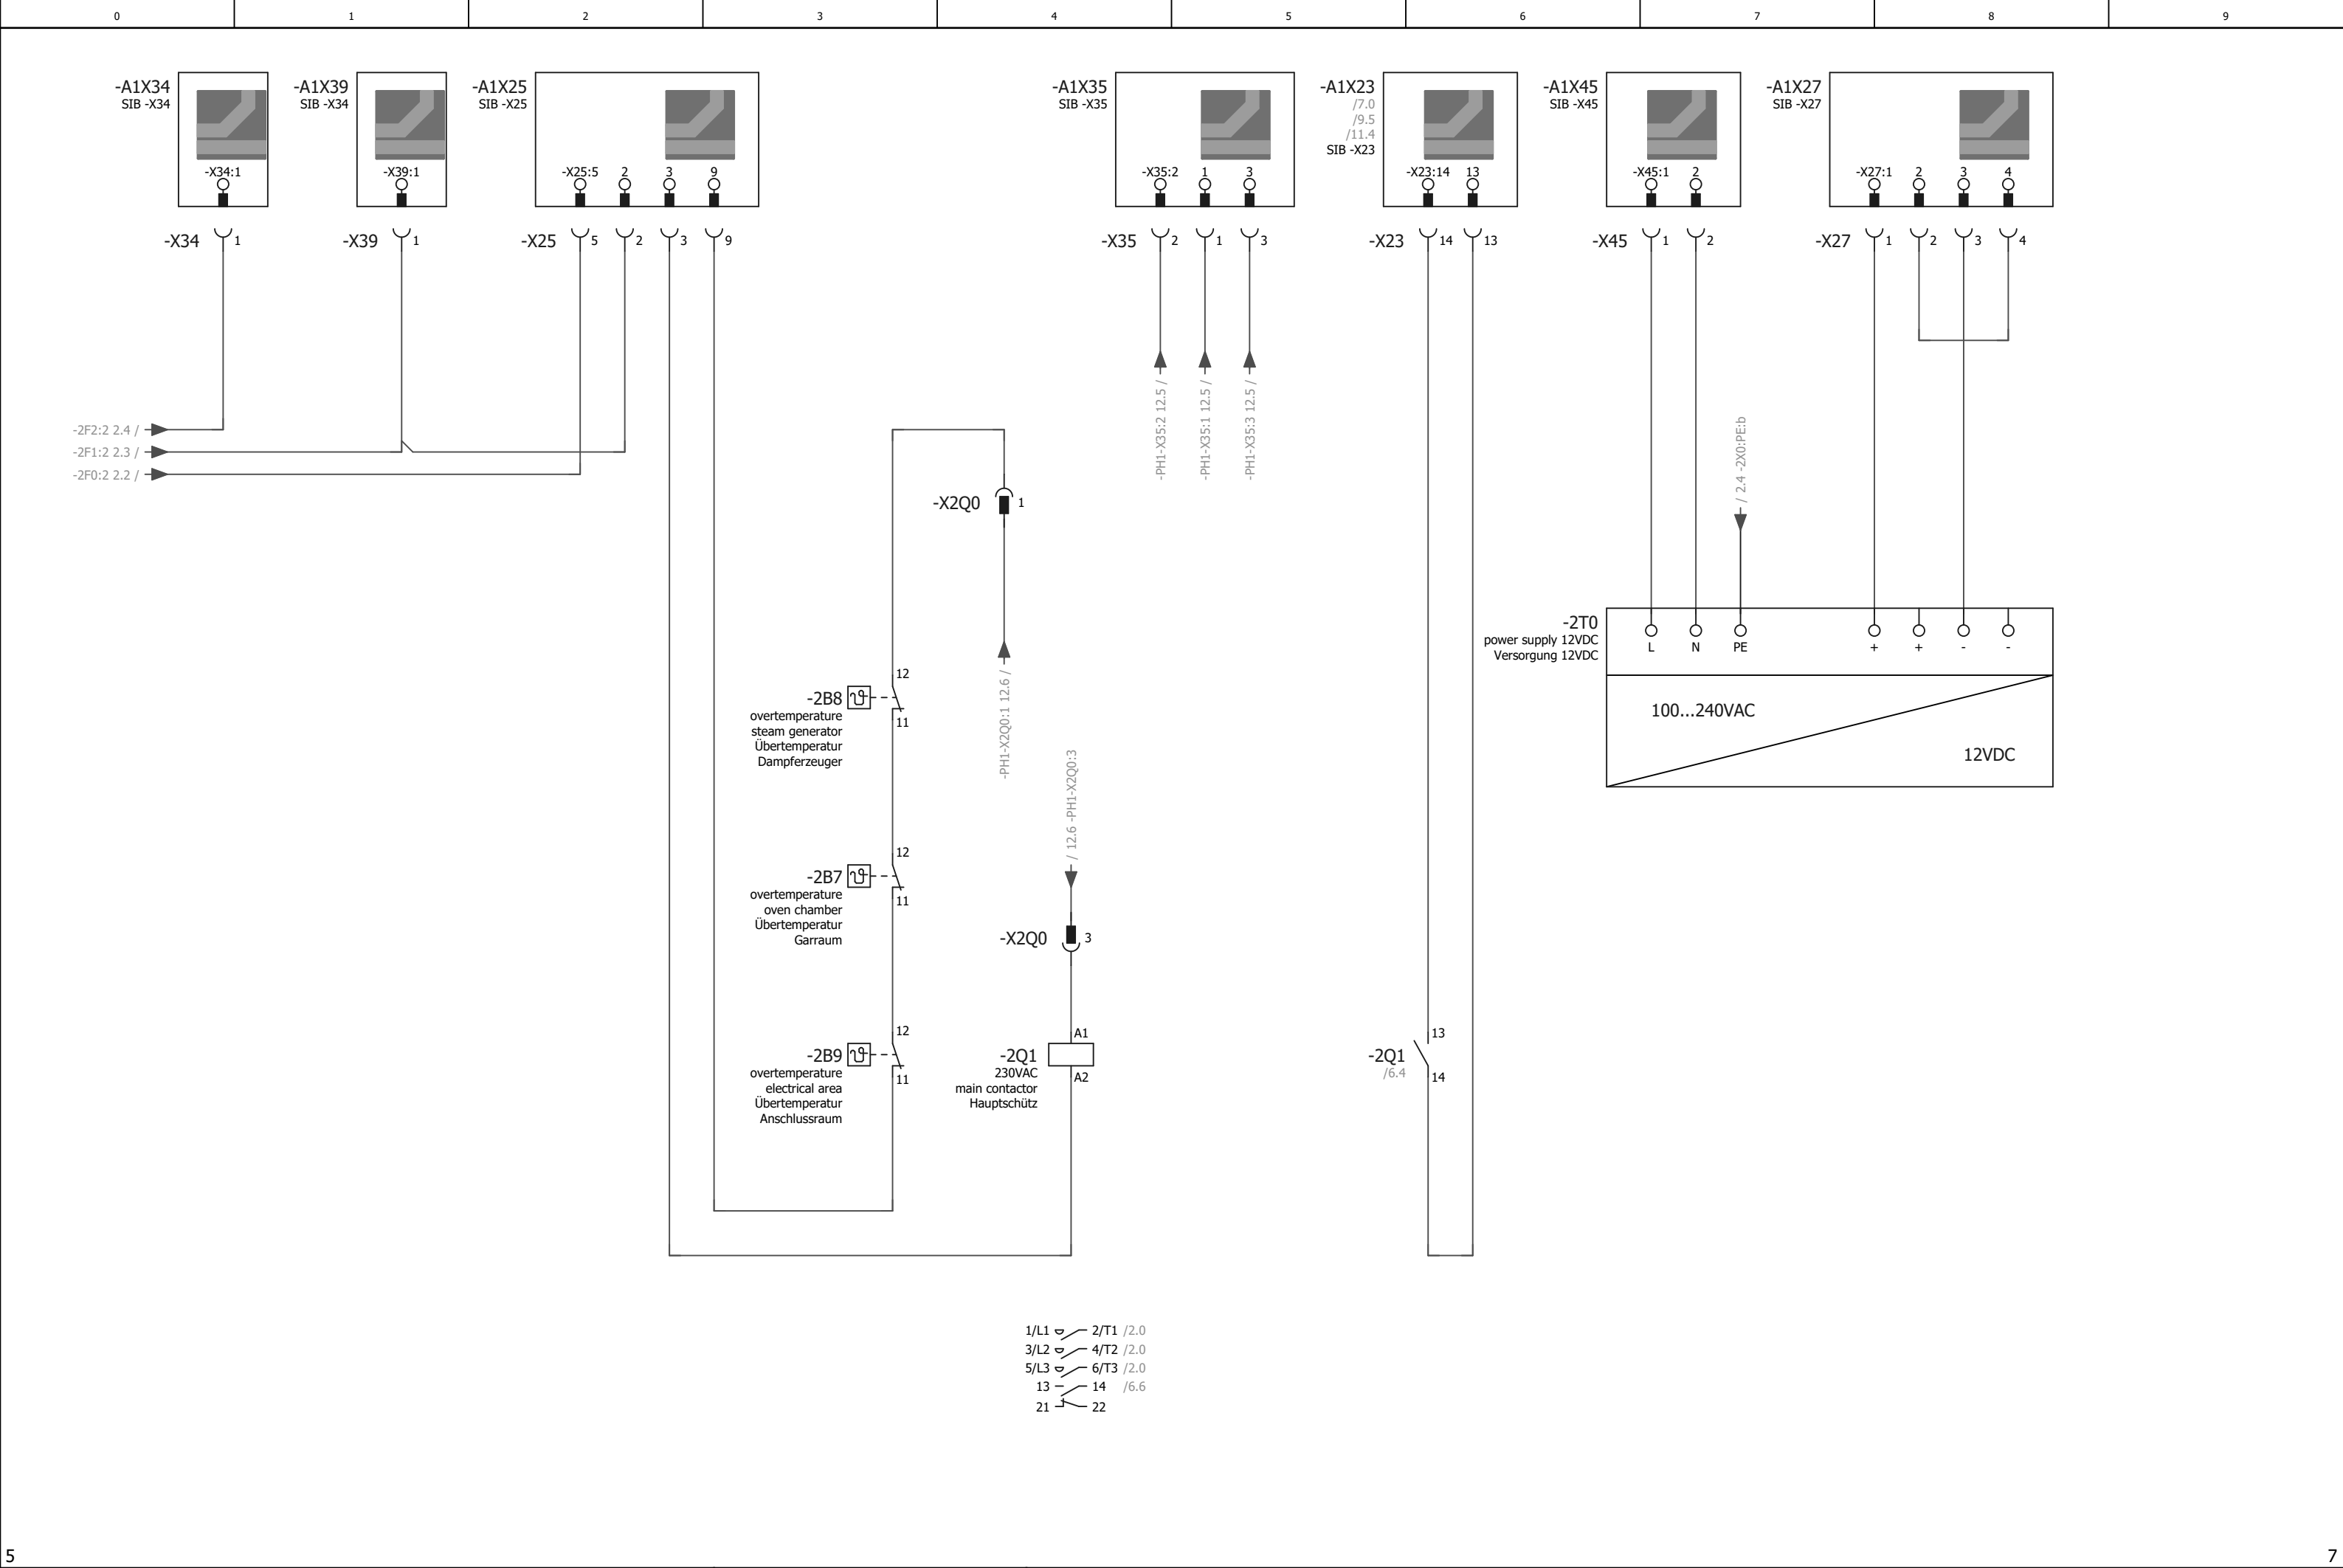

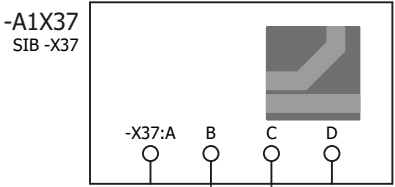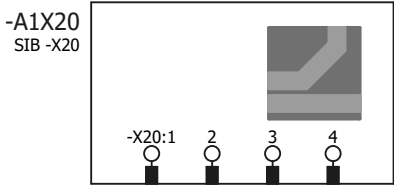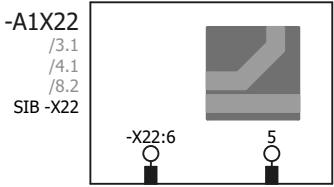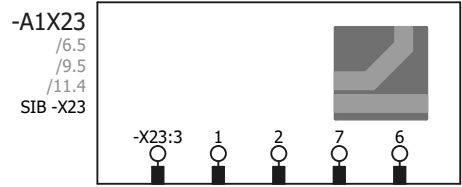

SICOTRONIC

