

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.20 ES	3~400V	50/60Hz	19,5kW	28,1A
C4e 6.20 ES	3~440V	50/60Hz	16,3kW	21,4A
C4e 6.20 ES	3~480V	50/60Hz	19,3kW	23,3A

Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
  
www.convotherm.com

fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


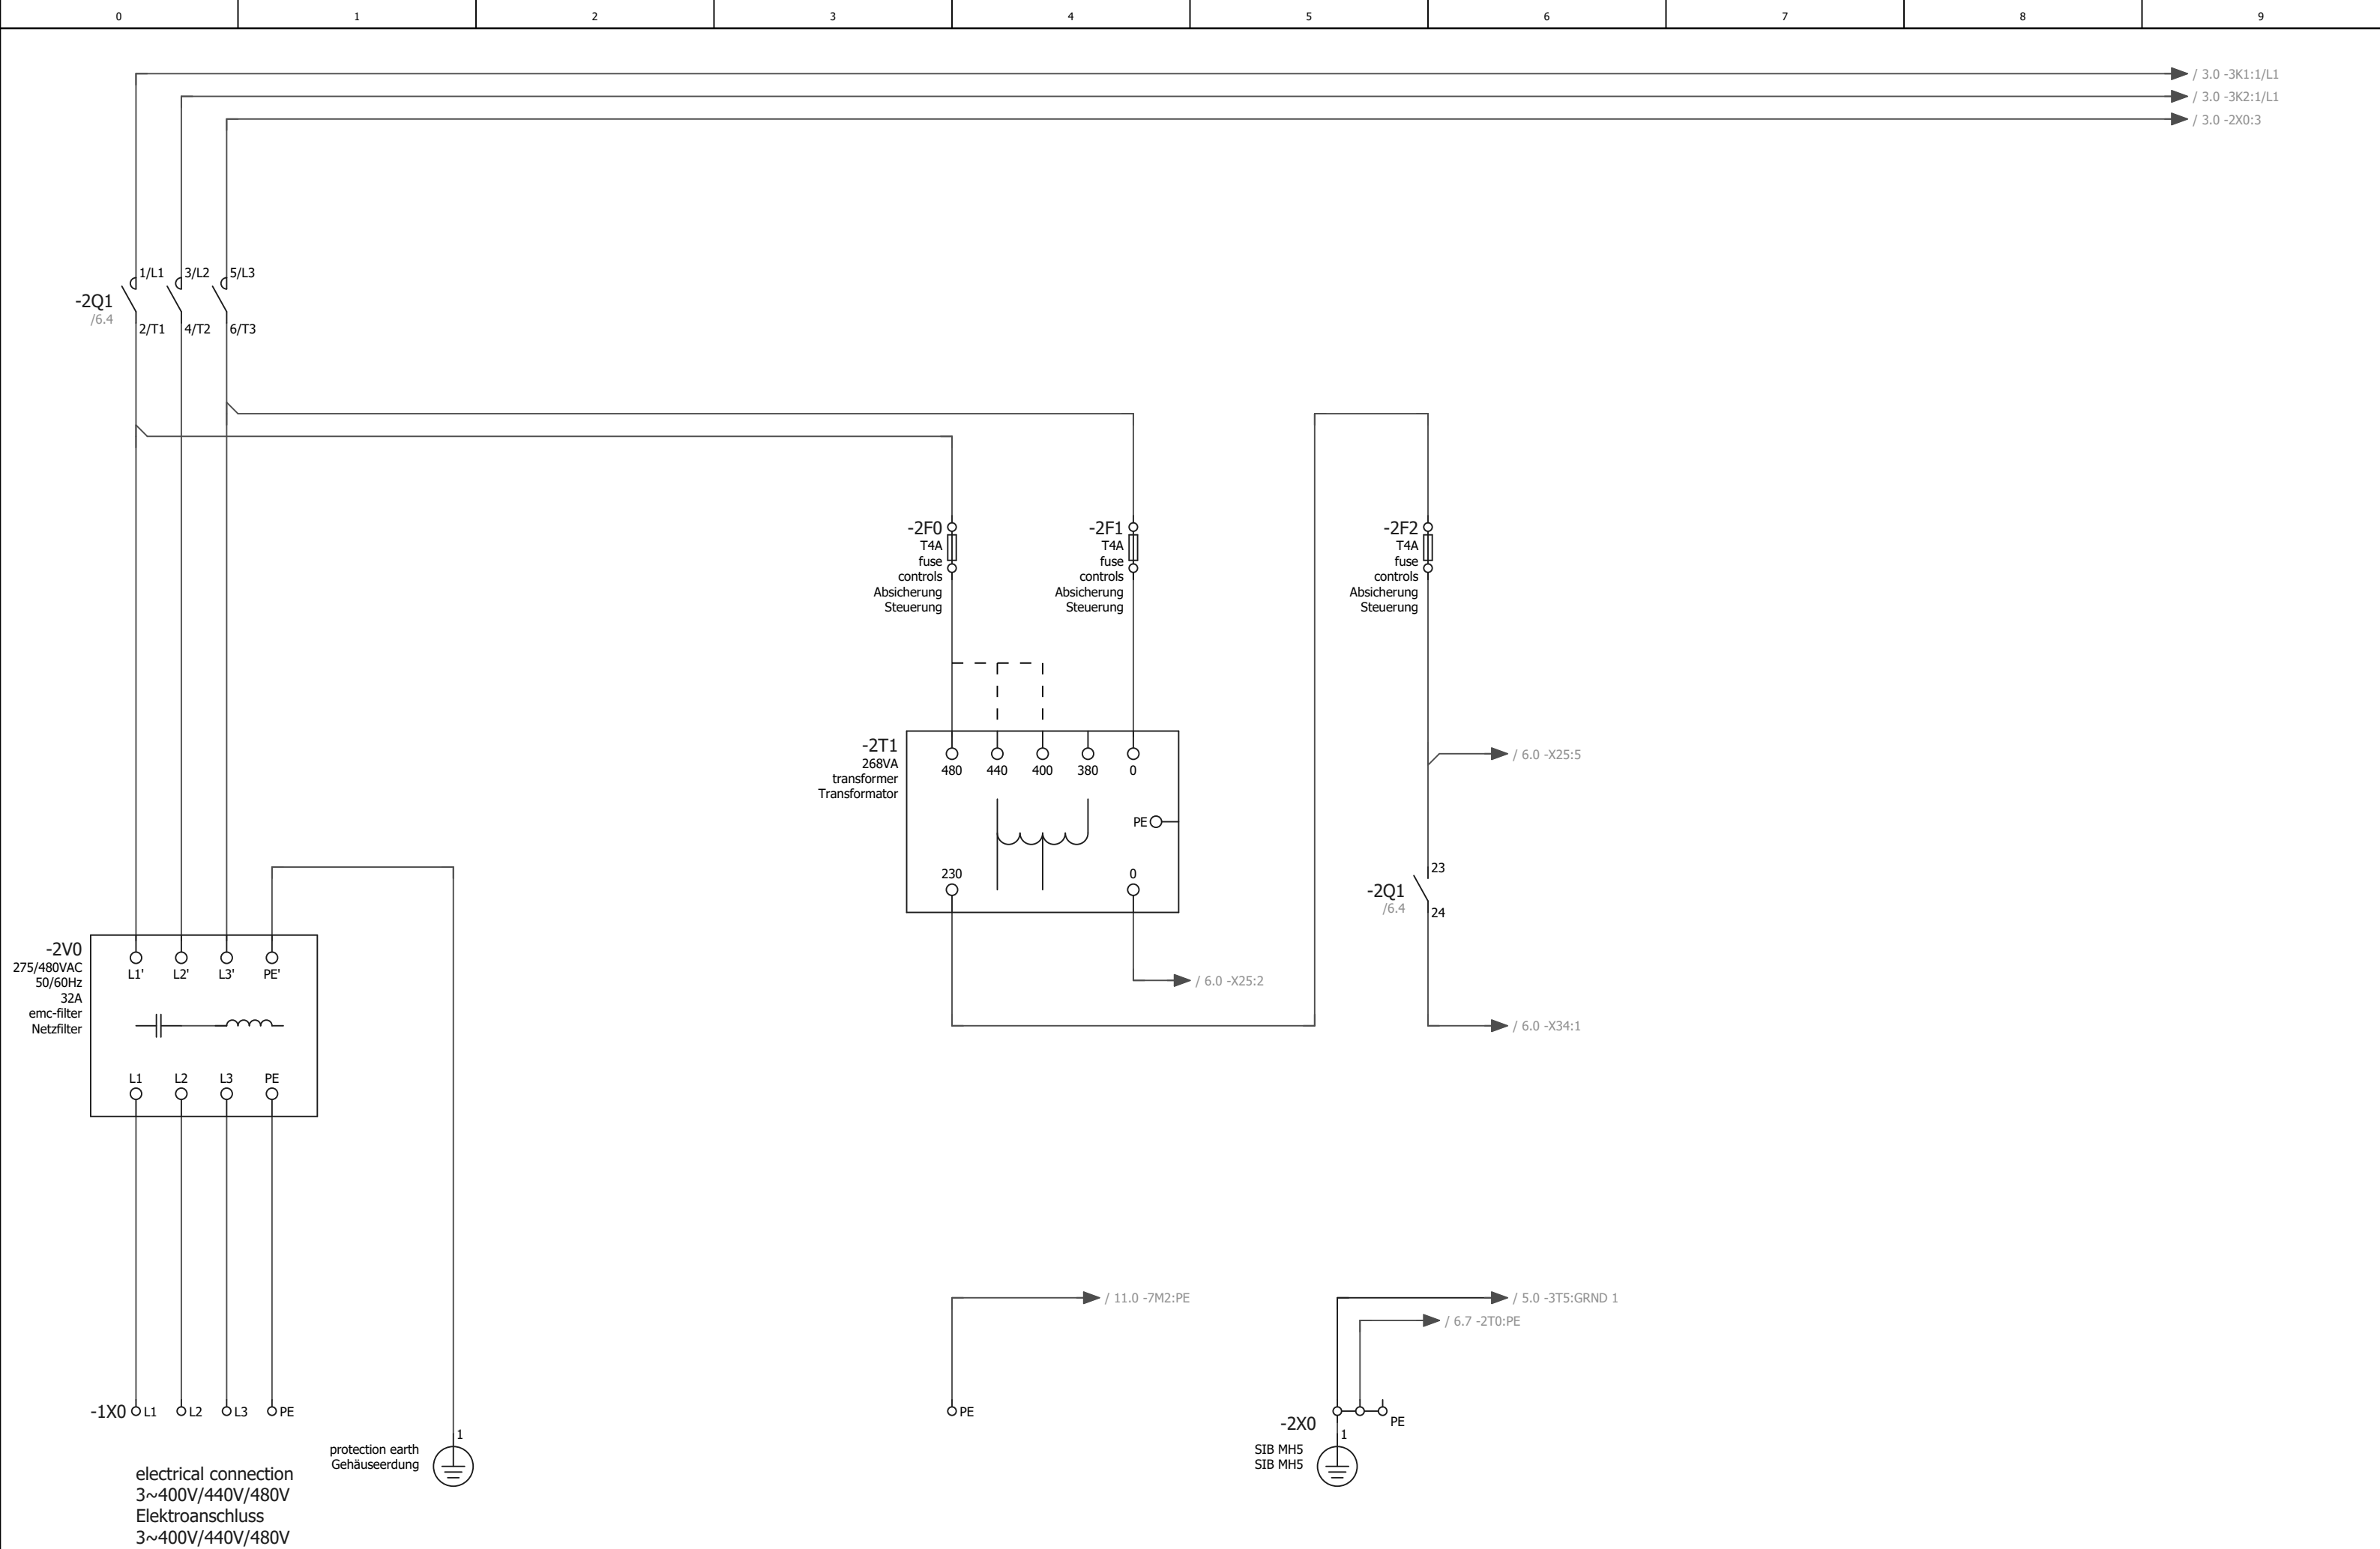



1											3		
03	ÄM217/2015	22.12.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 6.20 ES C4e 6.20 ES C4e 6.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP		
02	ÄM071/2015	15.04.2015	SchM	Name	Boe				5354162		+ MPL		
01	ÄM107/2014	17.10.2014	SchM	App.	SchM				Drg. No.		Blatt	2	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153106		Seite 2 / 11		





03	ÄM217/2015	22.12.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 6.20 ES C4e 6.20 ES C4e 6.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354162		= SLP	
02	ÄM071/2015	15.04.2015	SchM	Name	Boe				+ MPL			
01	ÄM107/2014	17.10.2014	SchM	App.	SchM				Drg. No. 5153106		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 11

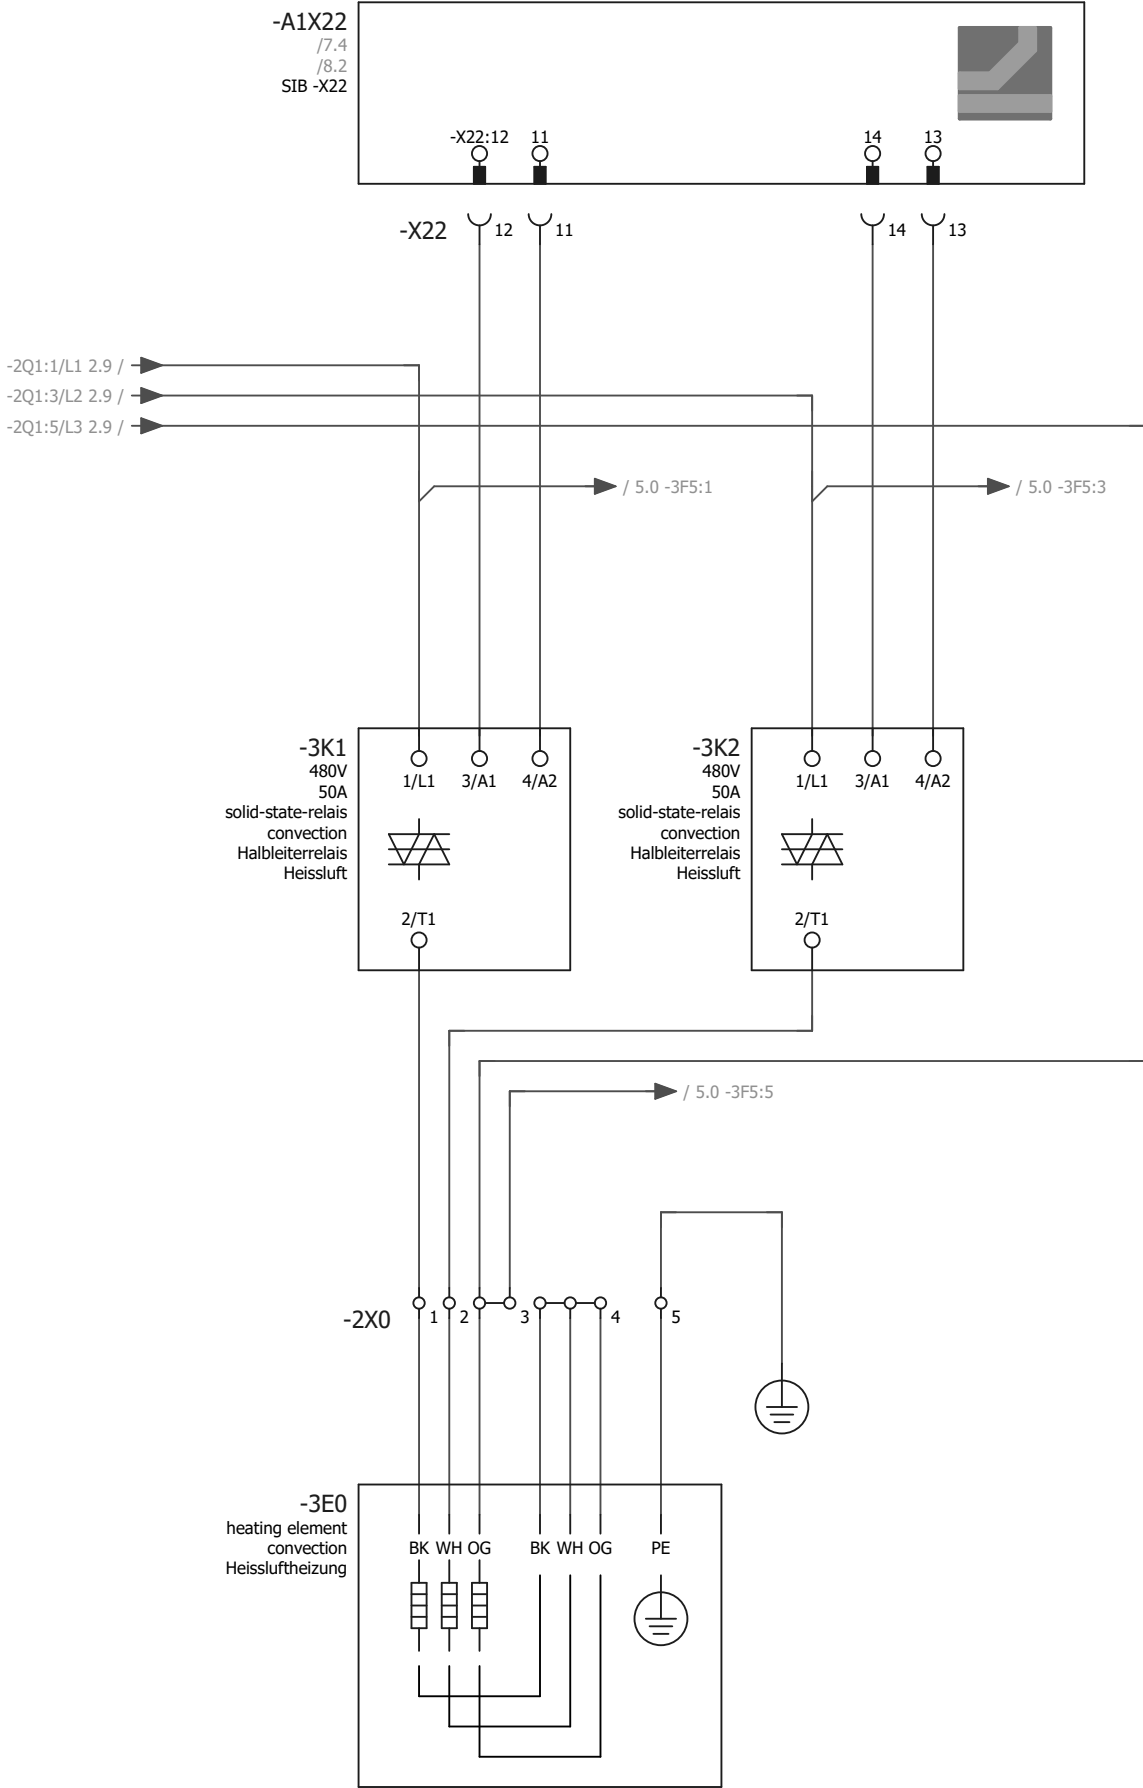

03	ÄM217/2015	22.12.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 6.20 ES C4e 6.20 ES C4e 6.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No. 5354162		= SLP	
02	ÄM071/2015	15.04.2015	SchM	Name	Boe				5354162		+ MPL	
01	ÄM107/2014	17.10.2014	SchM	App.	SchM				Drg. No. 5153106			Blatt 5
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	4 / 11

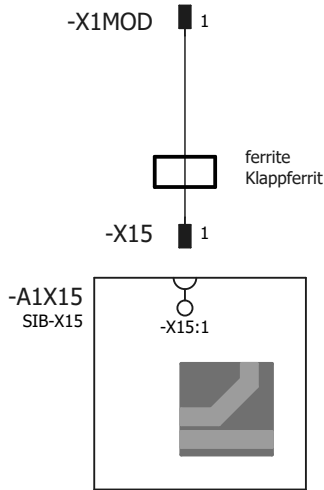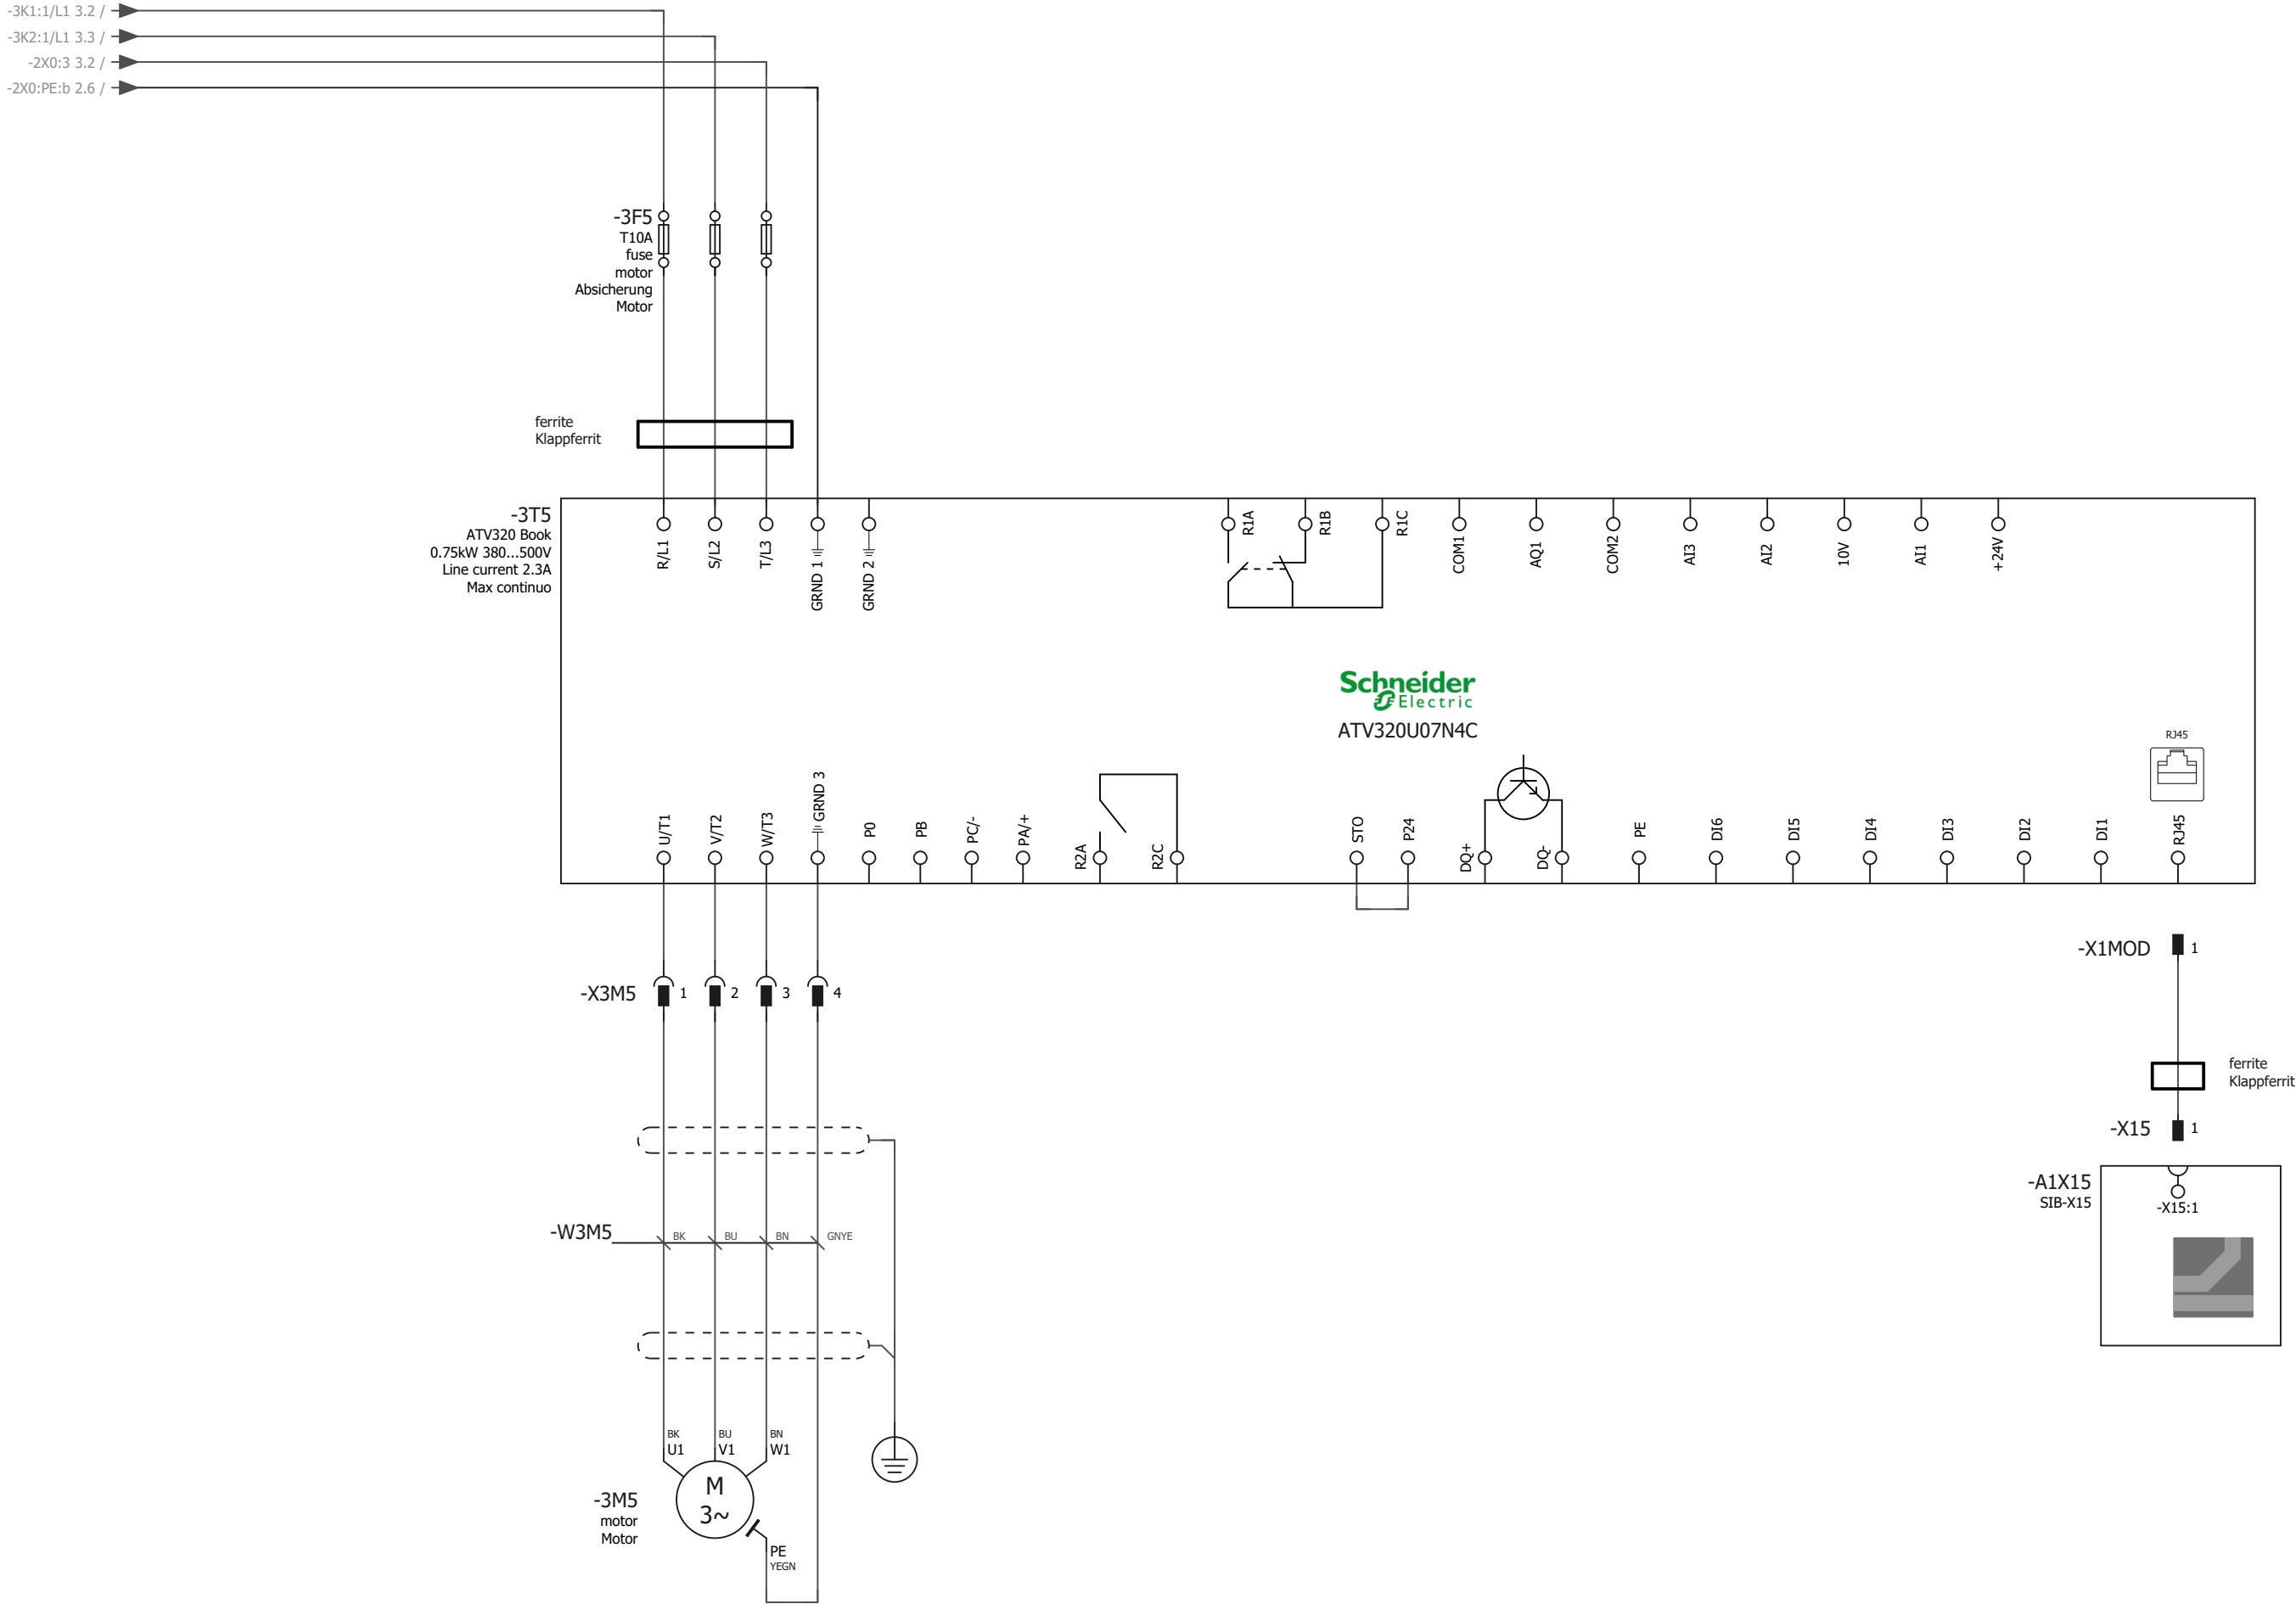

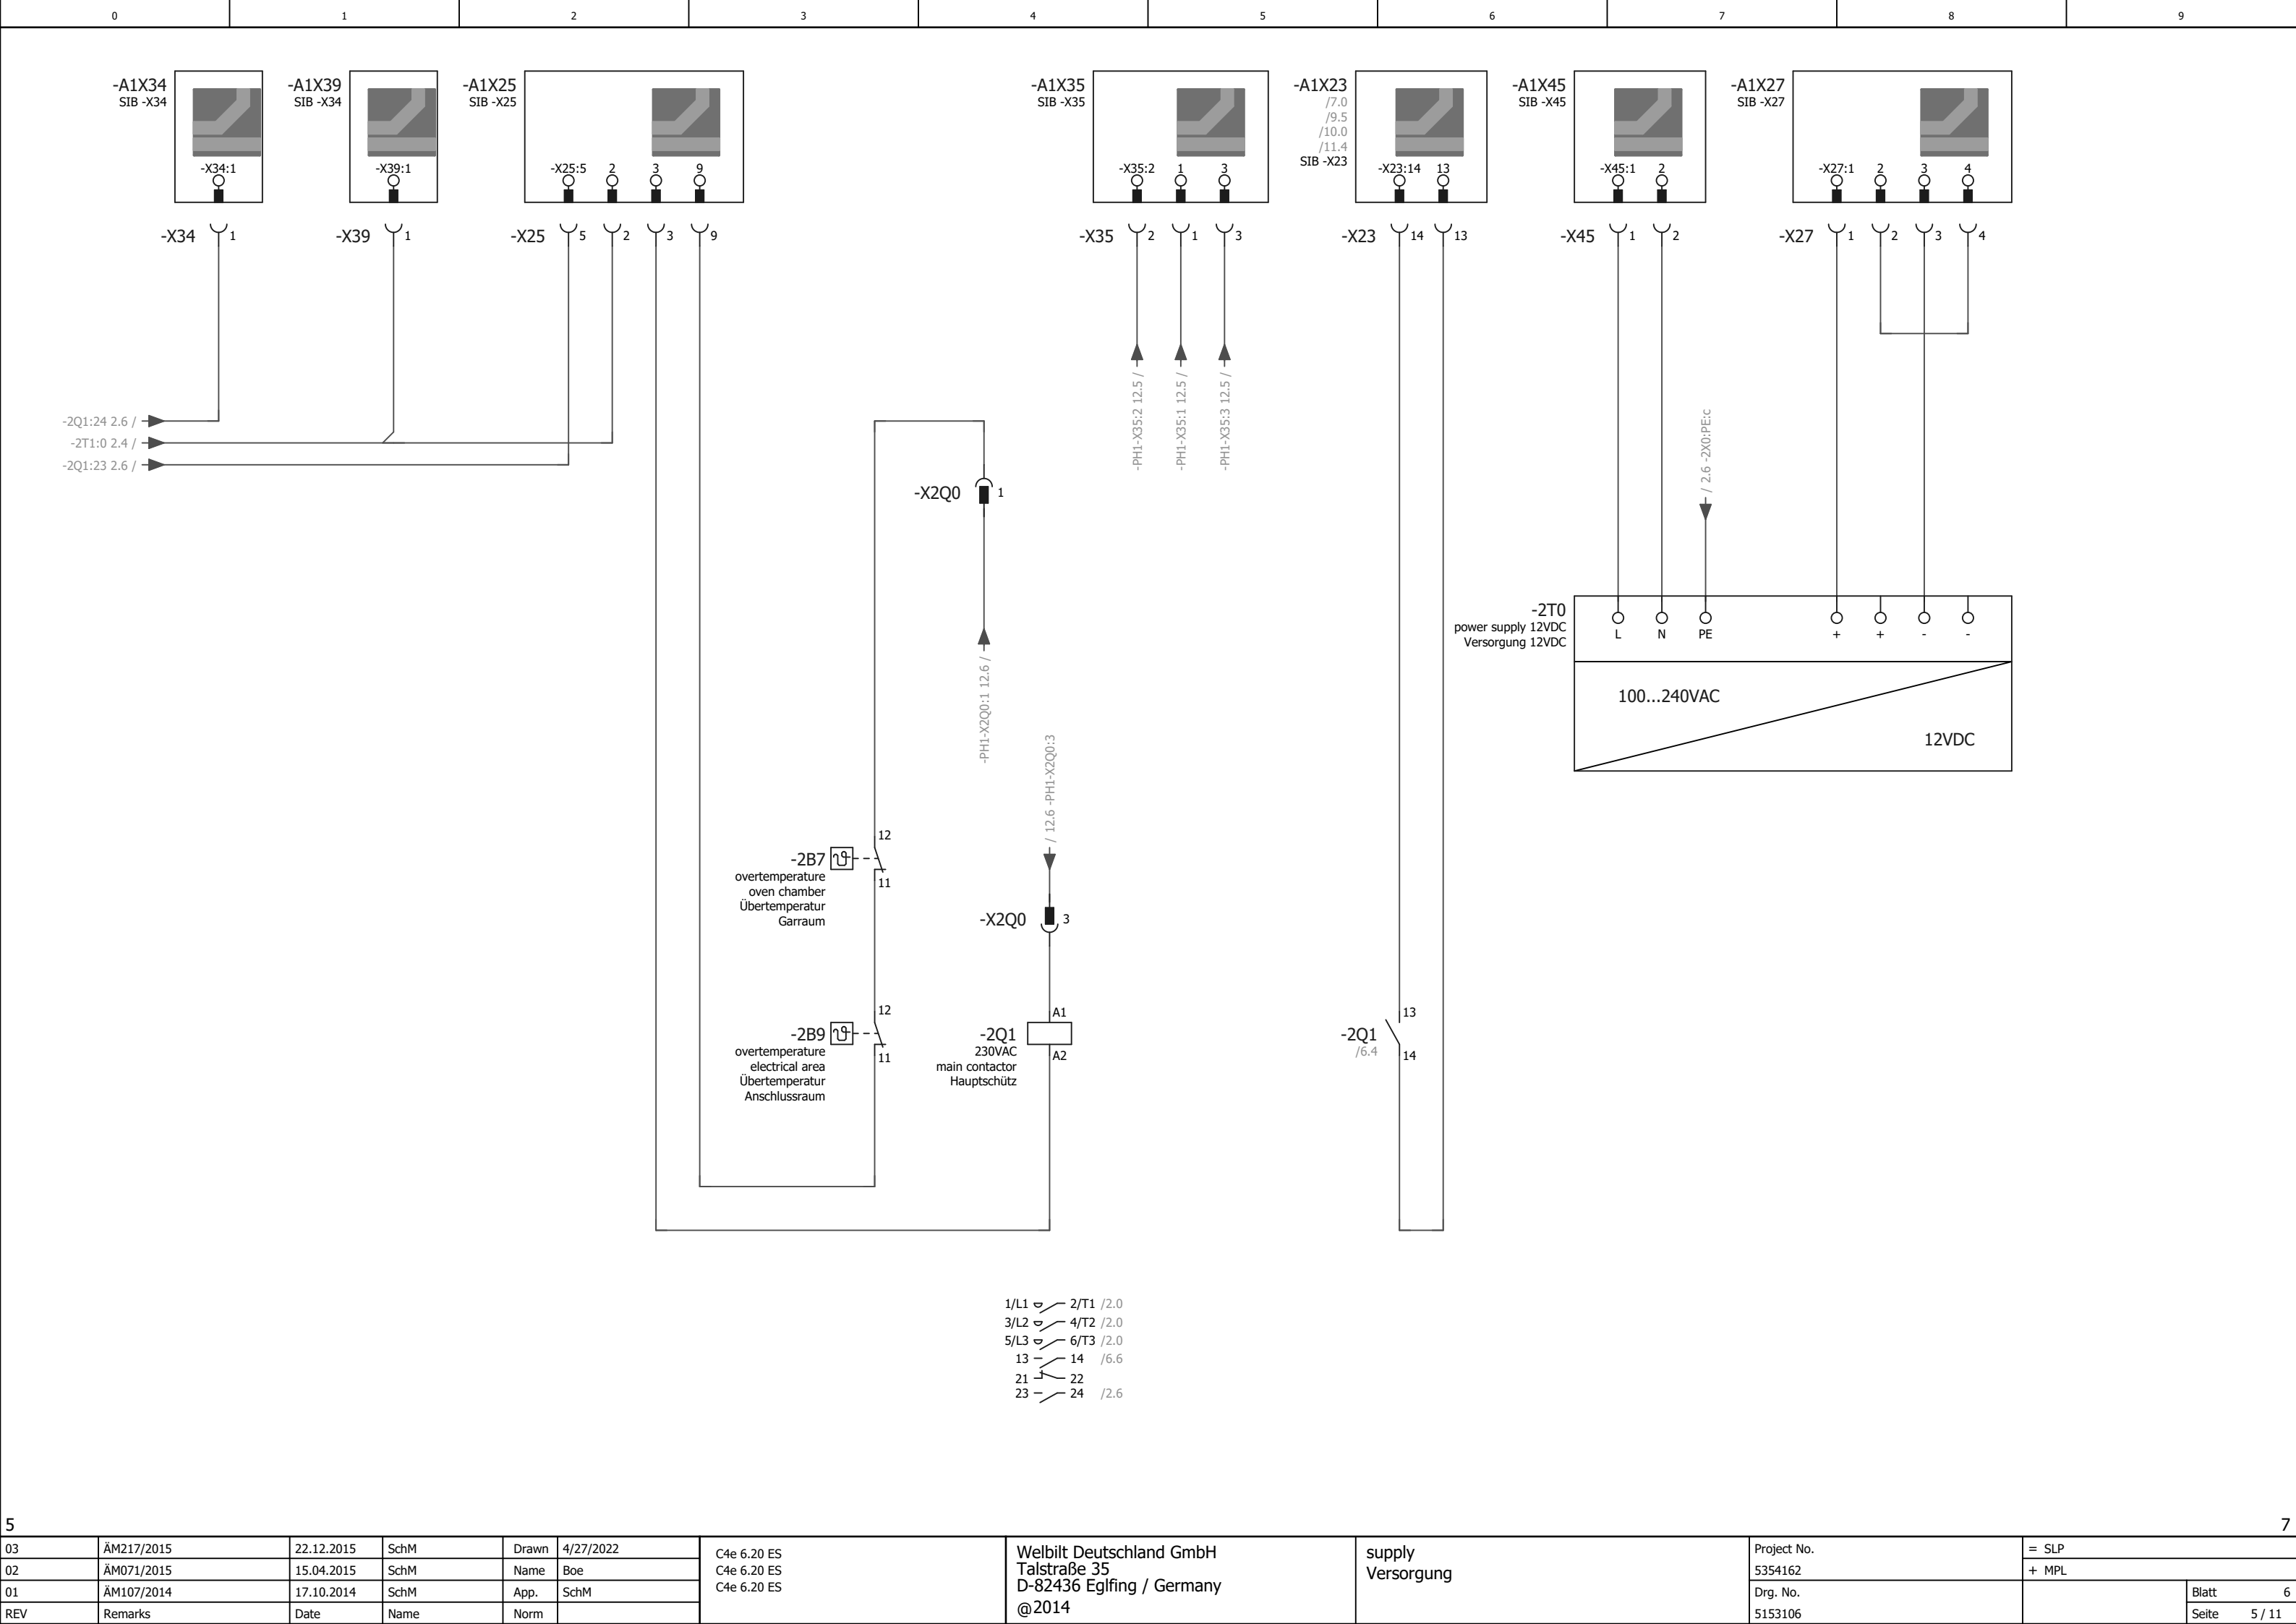

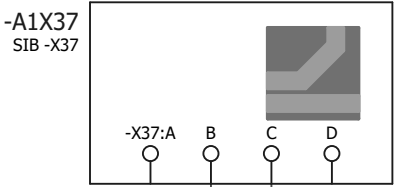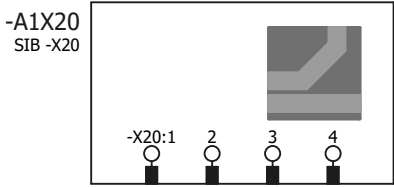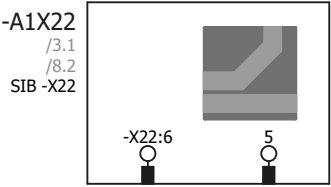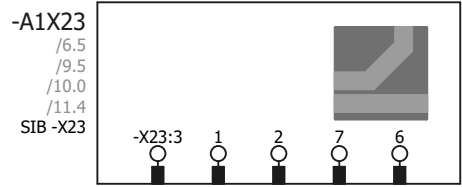

SICOTRONIC

