

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.10 EB	3~ 200V	50/60Hz	38,2kW	110,4A
C4e 20.10 EB	3~ 230V	50/60Hz	38,2kW	96,0A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany


+49 (0)8847 - 67 - 0

+49 (0)8847 - 67 - 414


www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


2

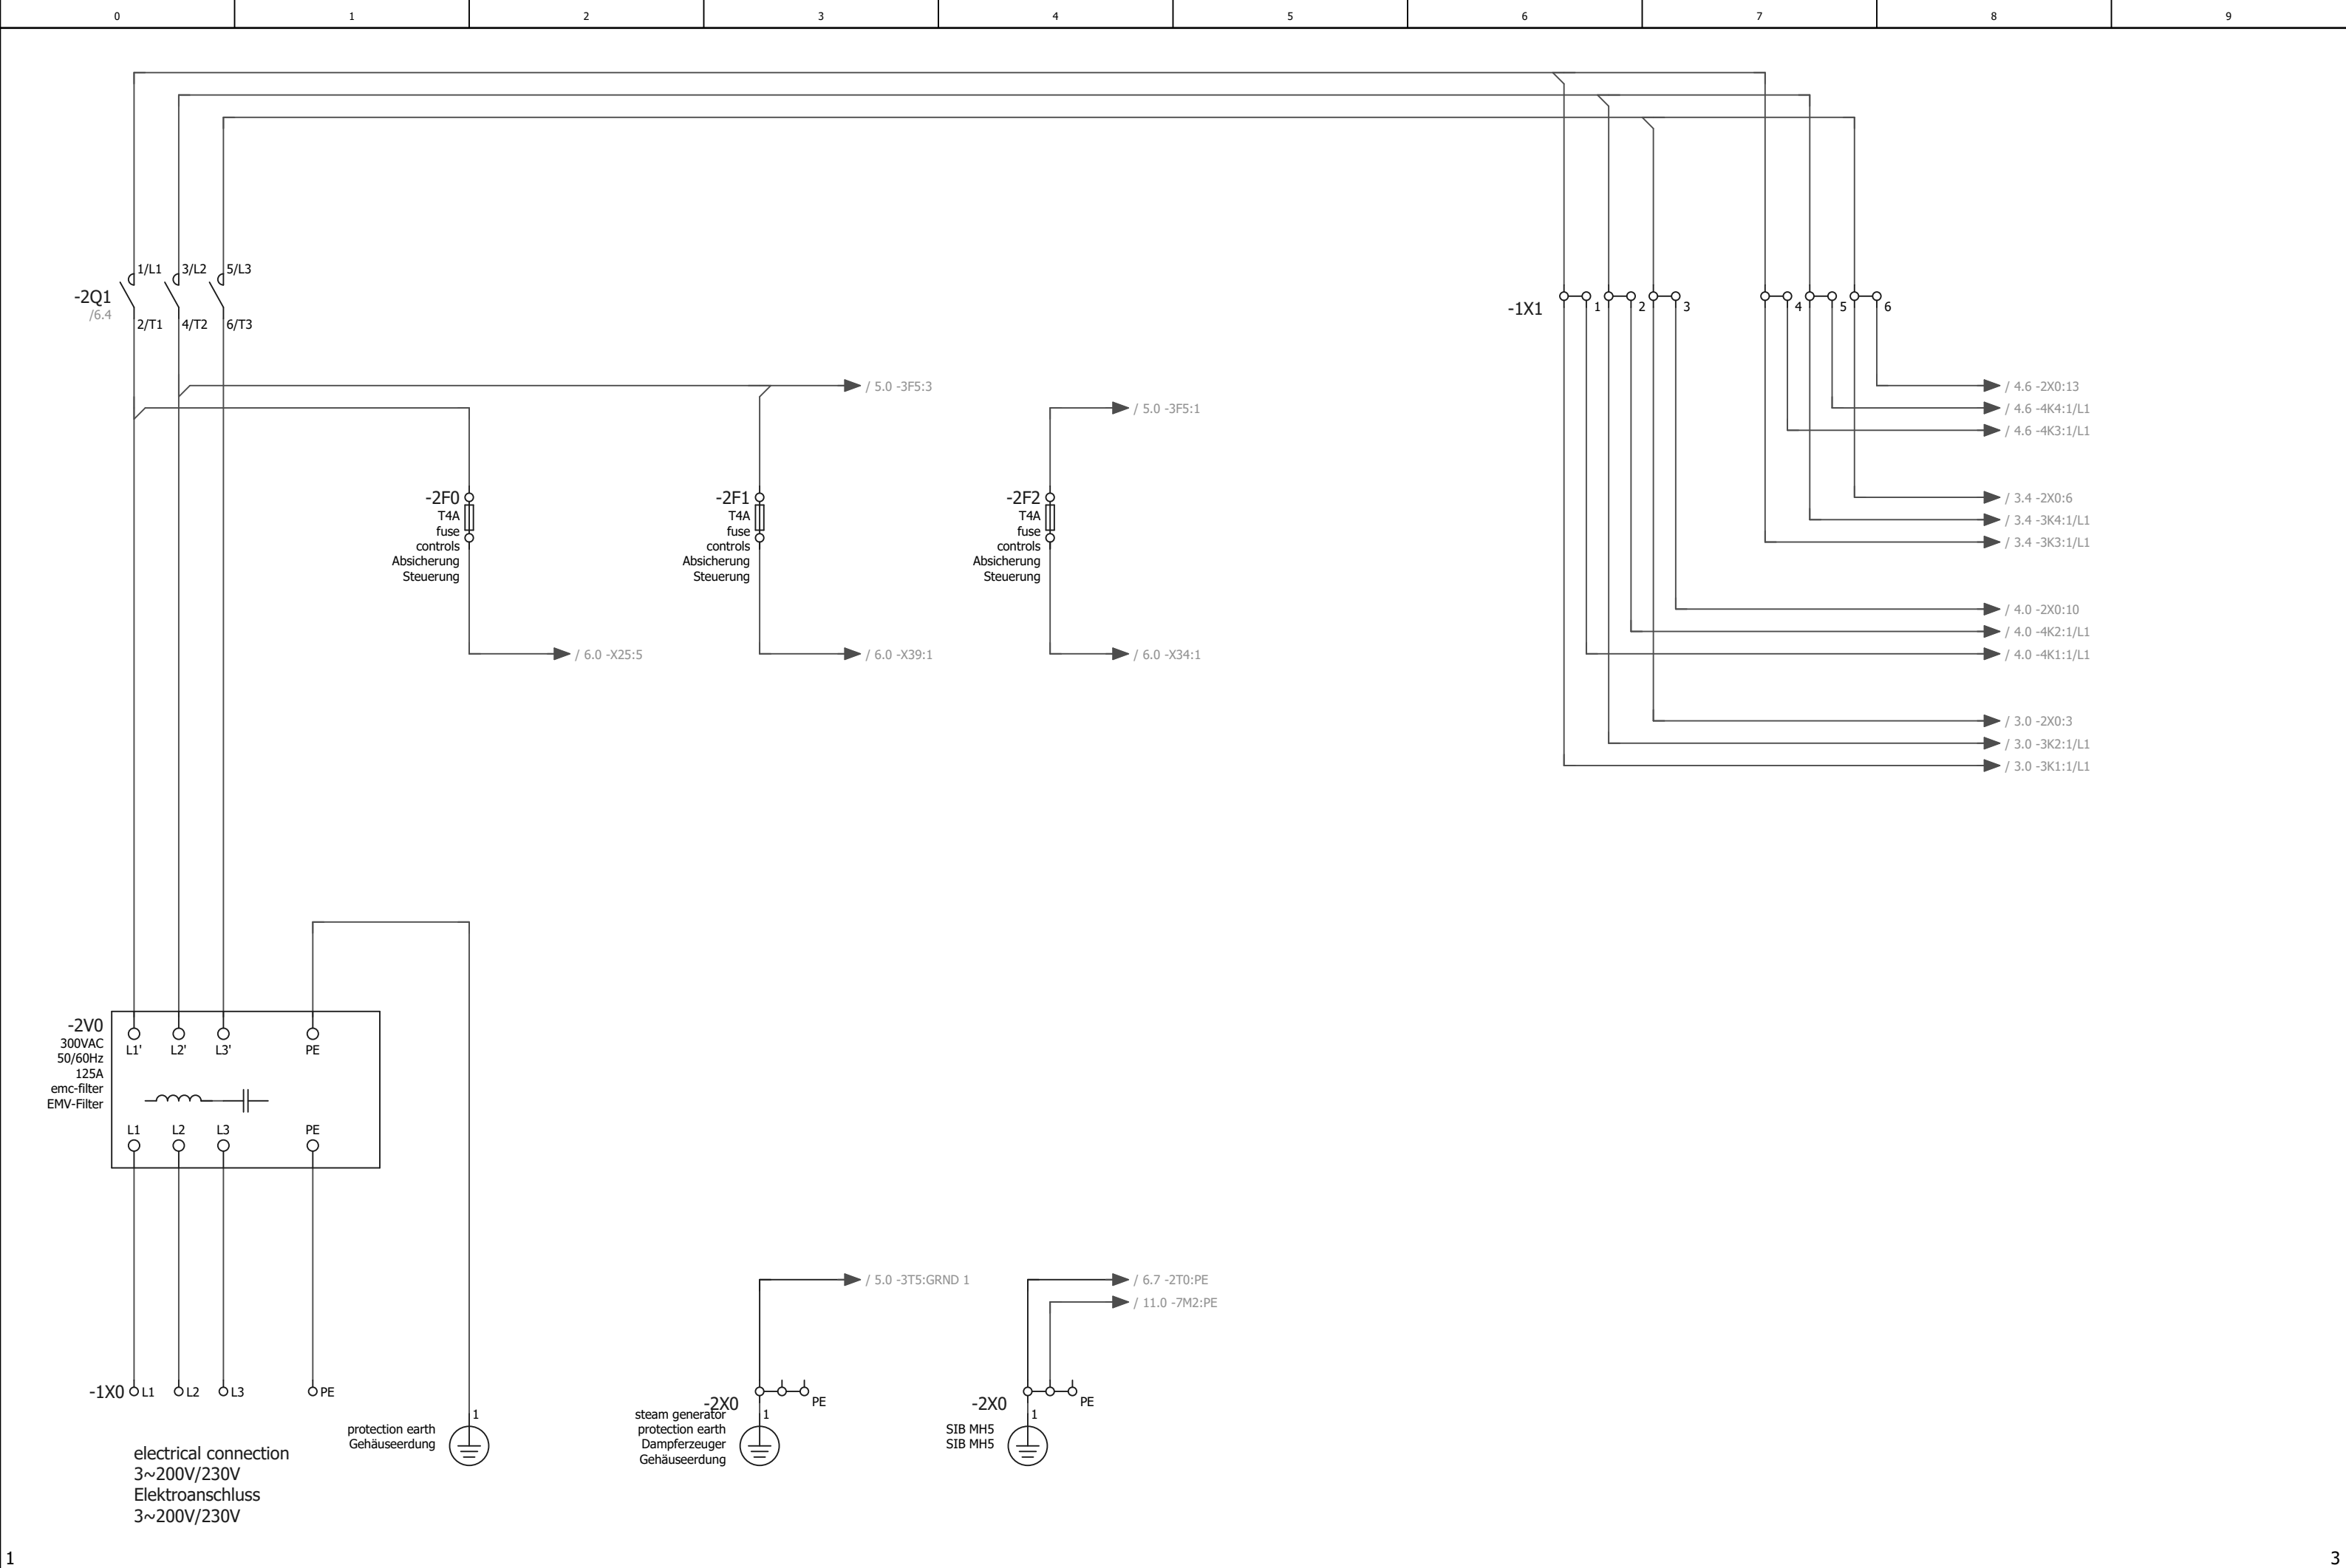






04	ÄM033/2019	03.04.2019	Taf	Drawn	4/11/2022	C4e 20.10 EB C4e 20.10 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354054		= SLP	
03	ÄM017/2018	13.03.2018	Boe	Name	Boe				+ MPL			
02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	App.	SchM				Drg. No. 5153033		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 12

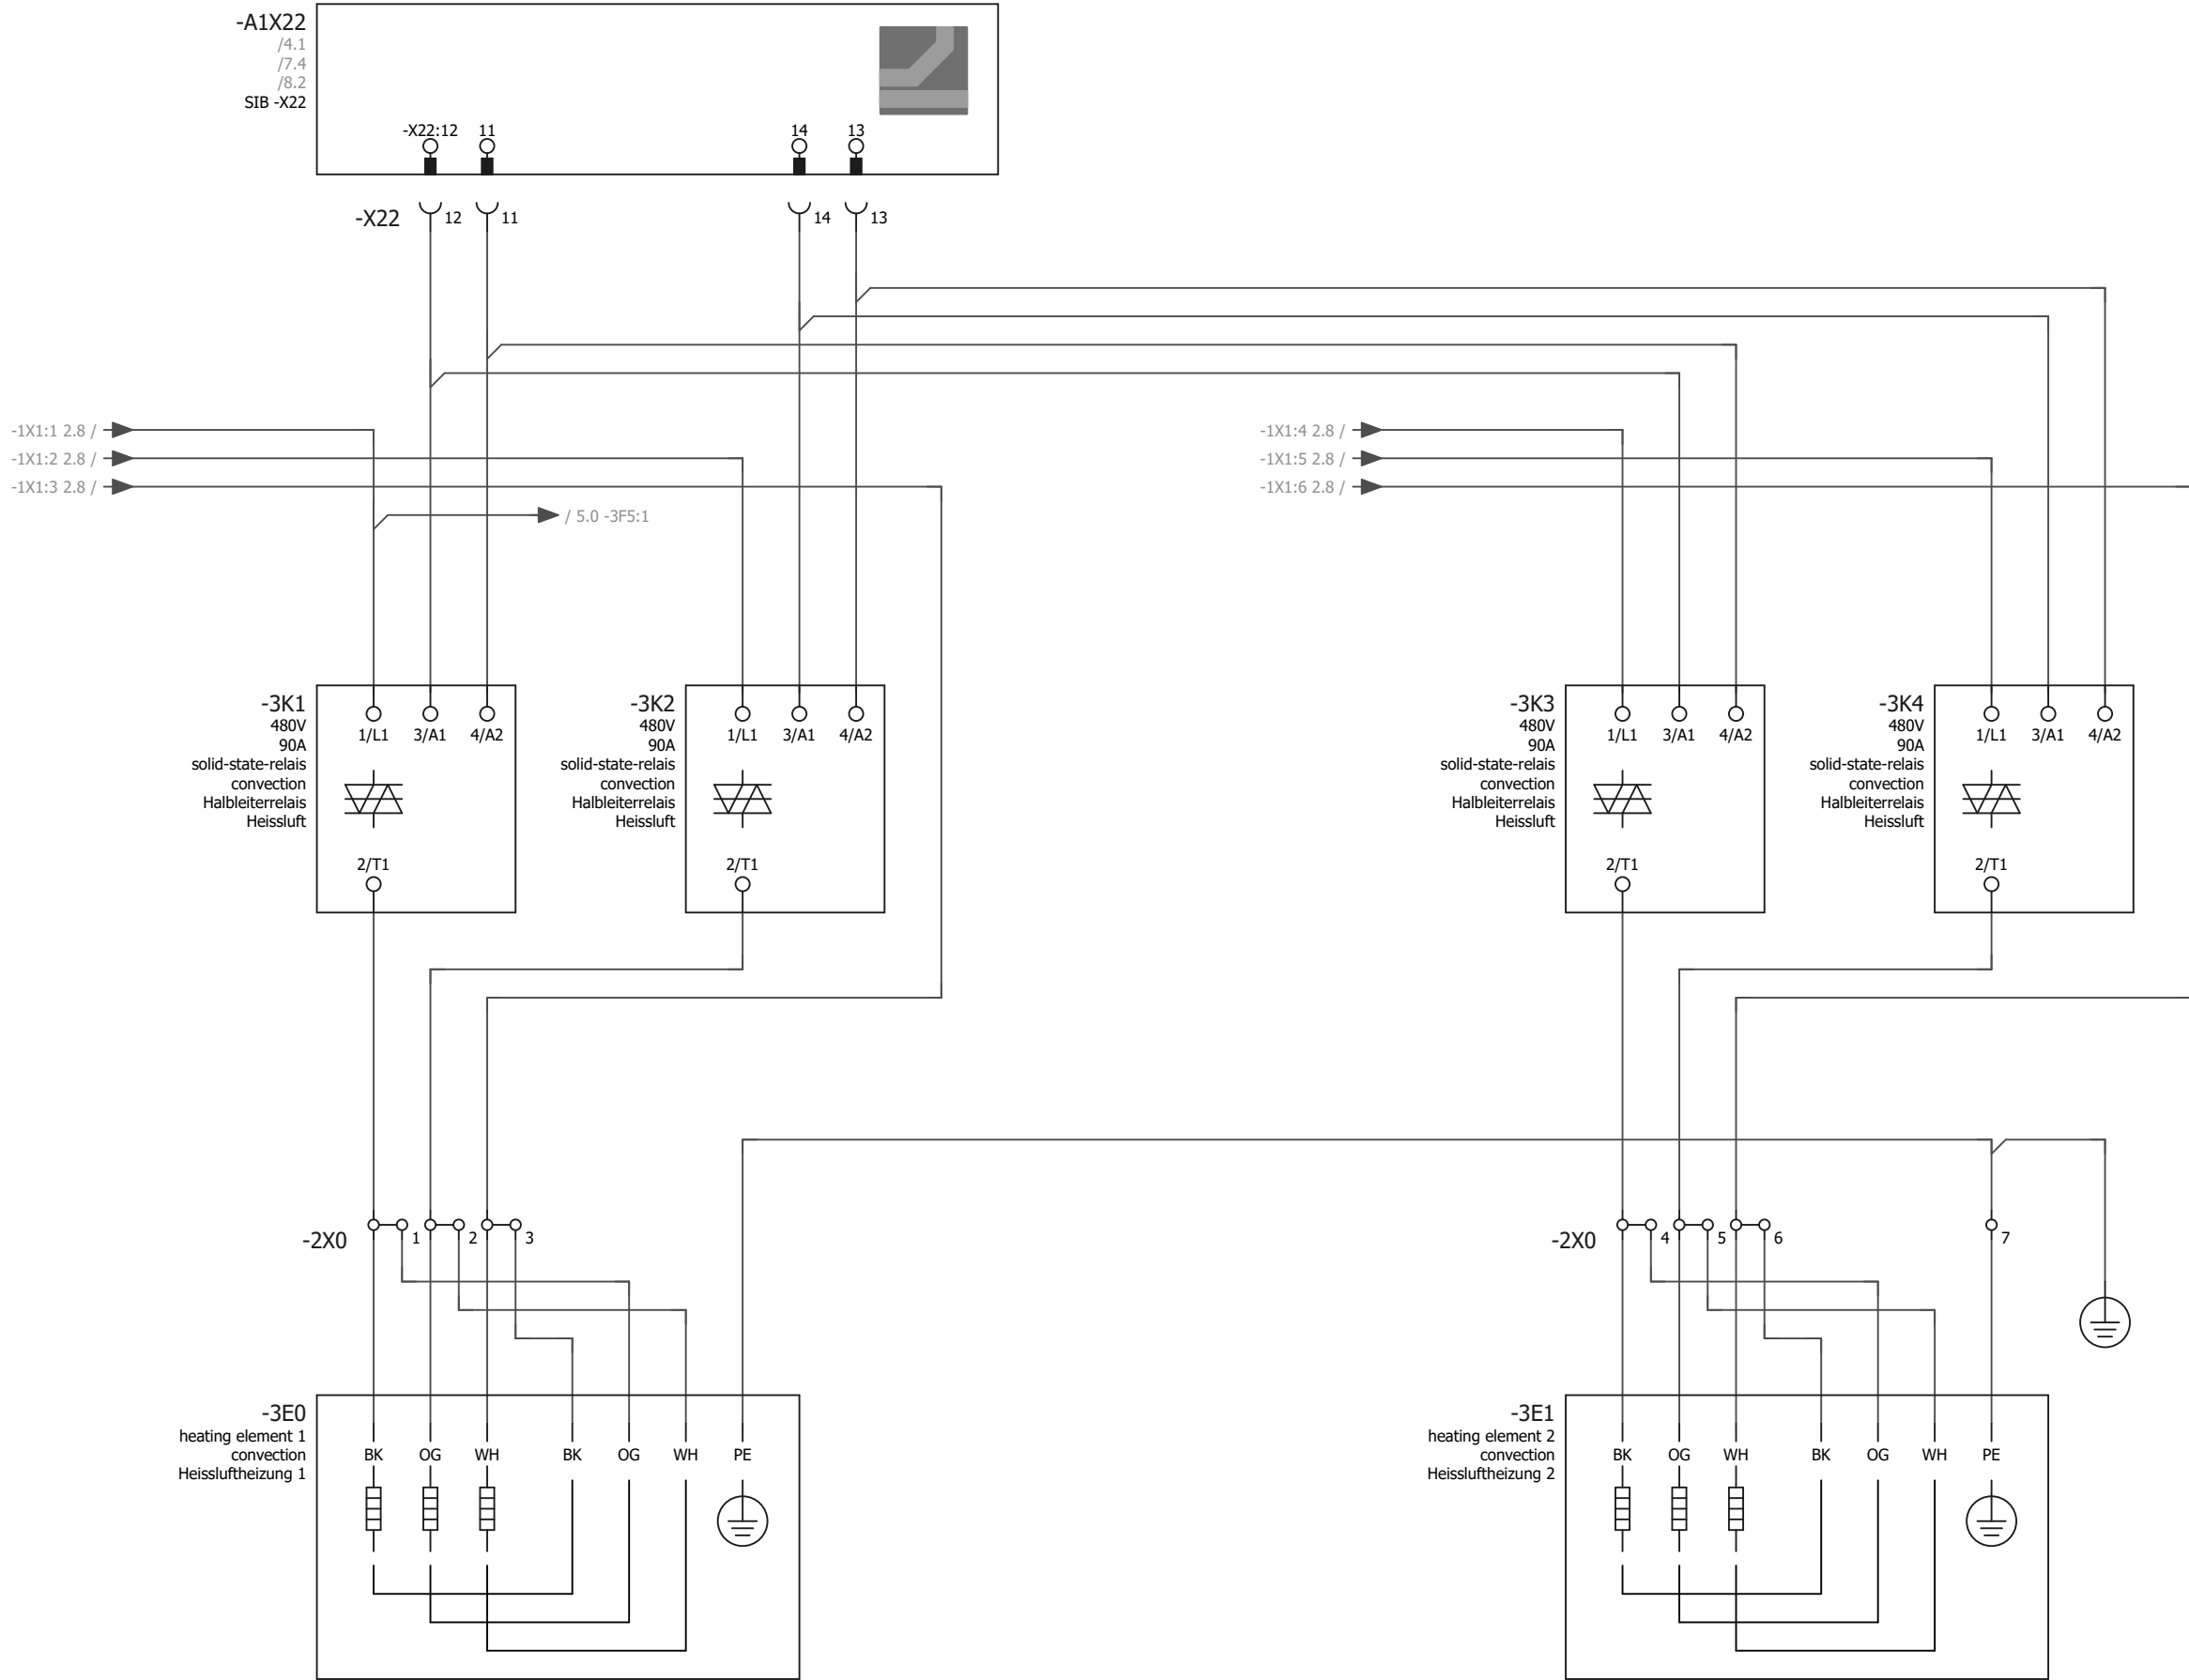

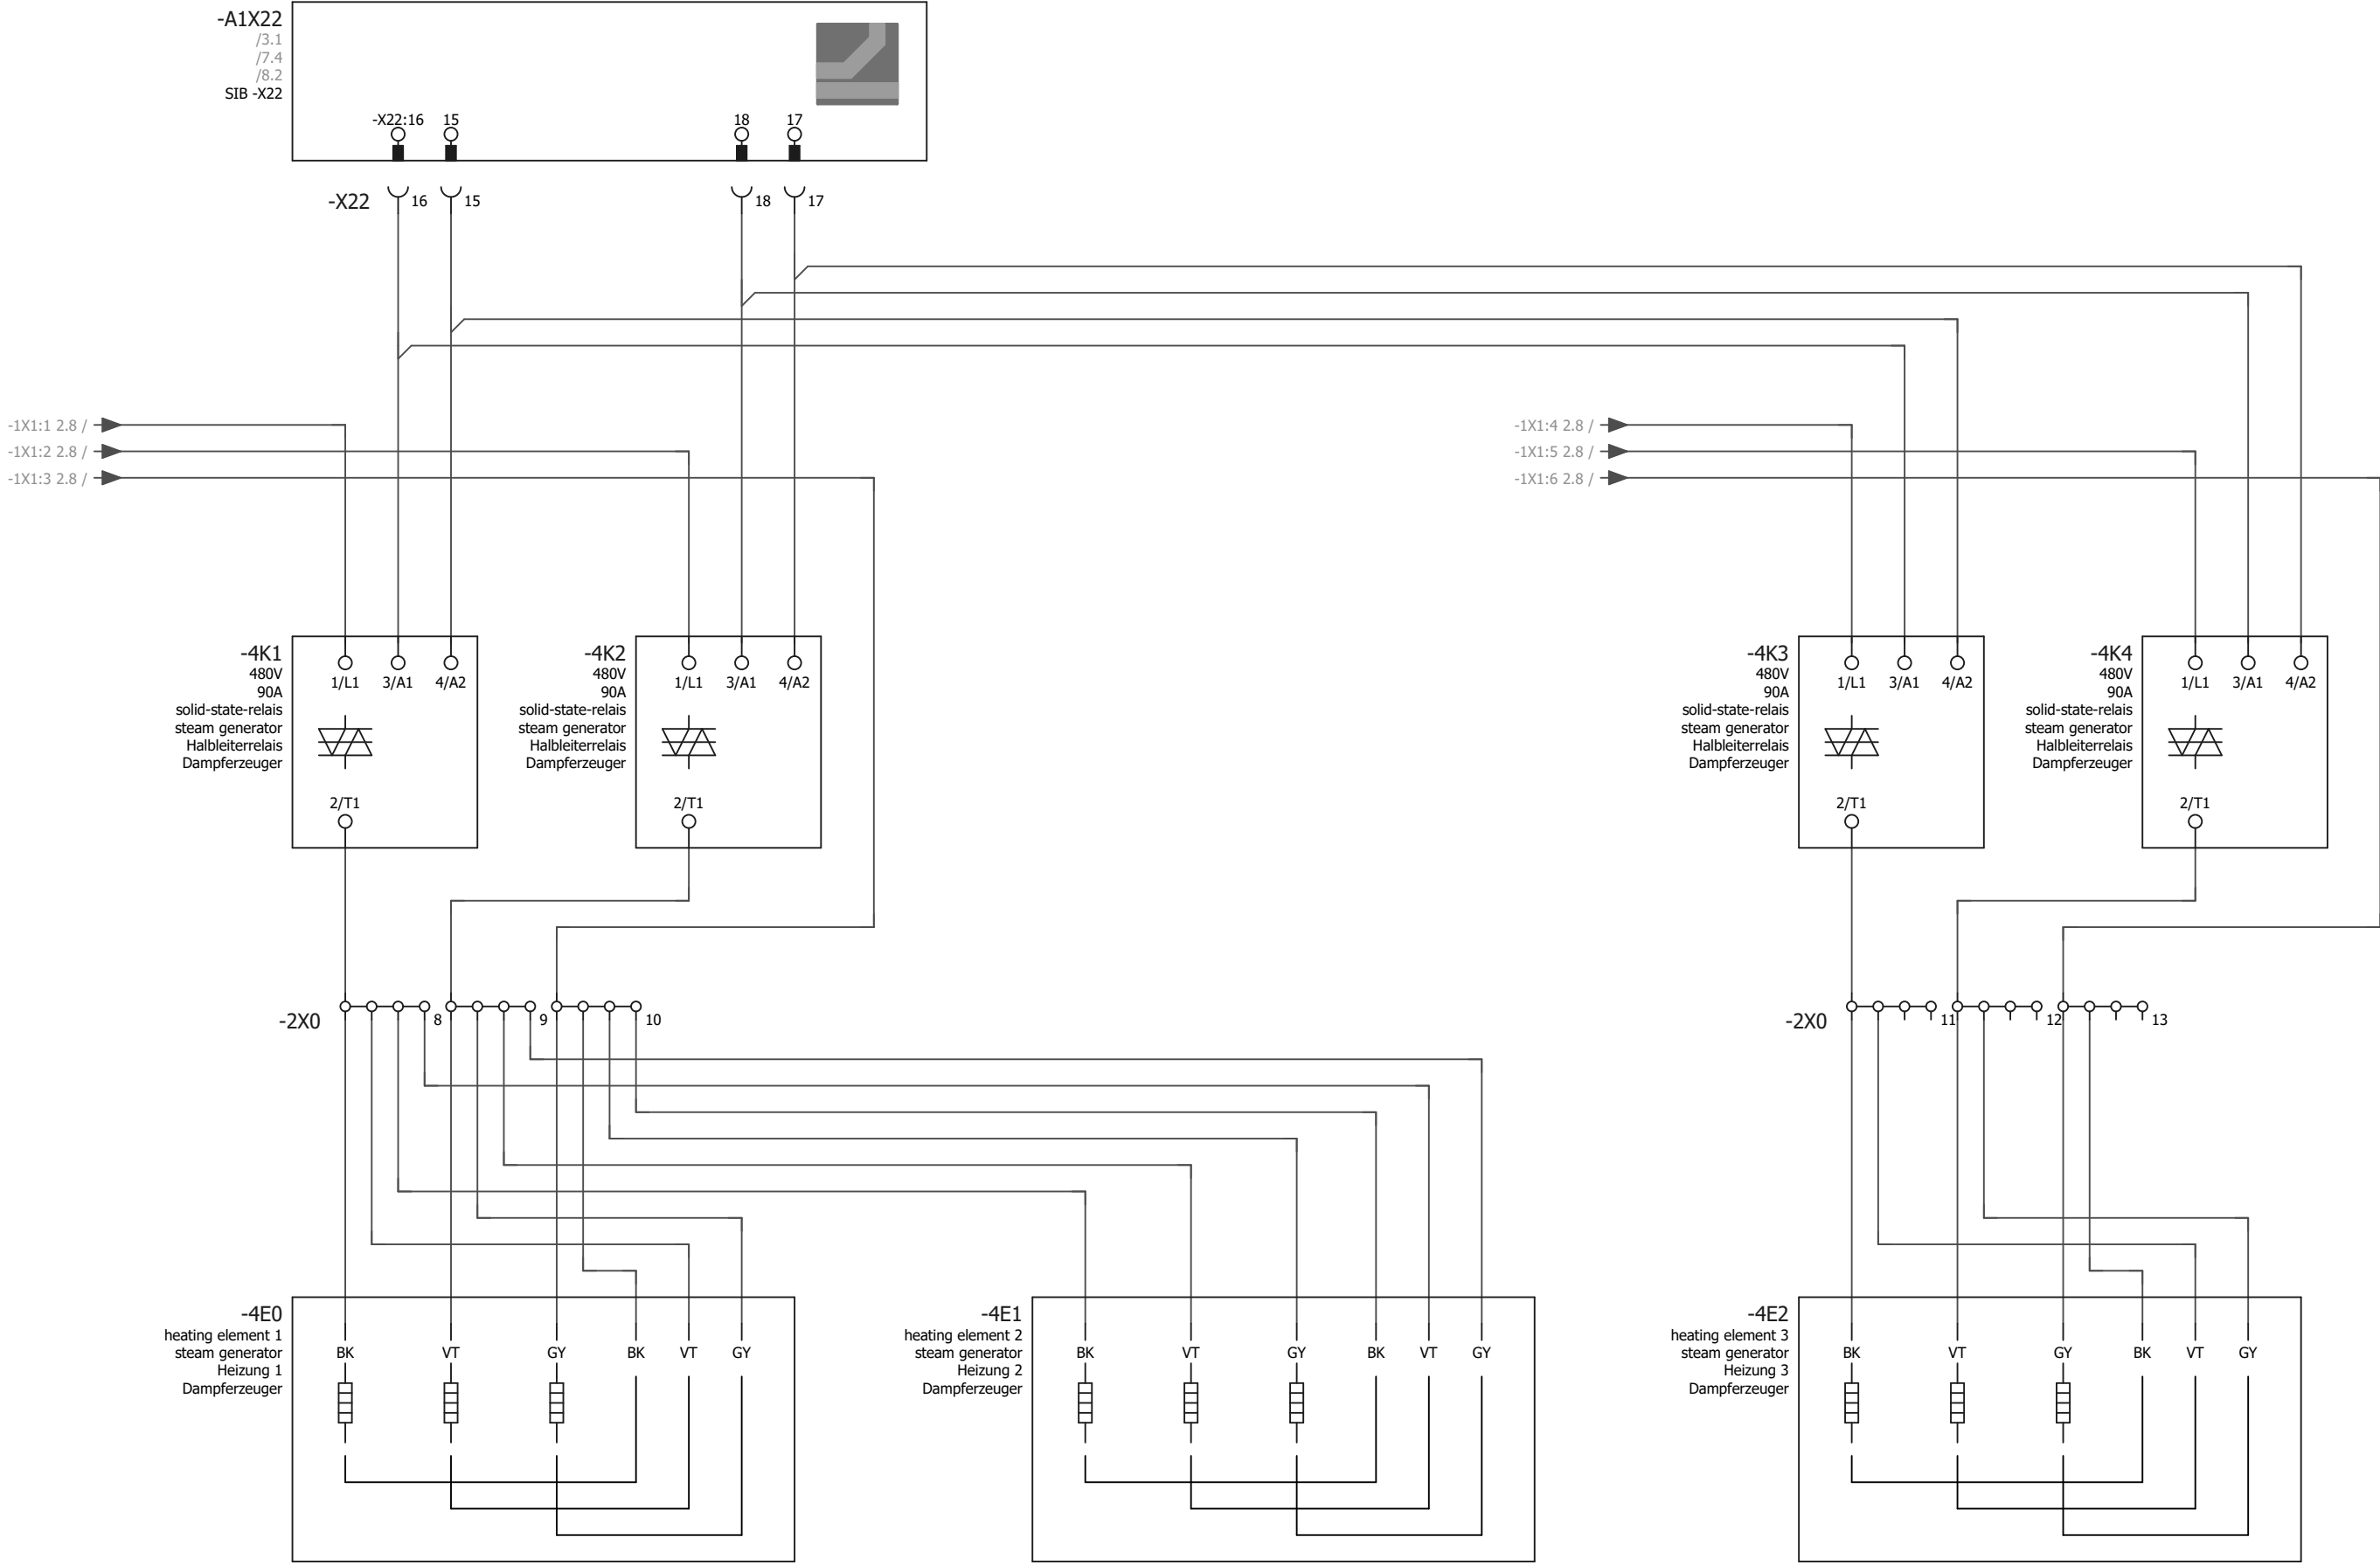

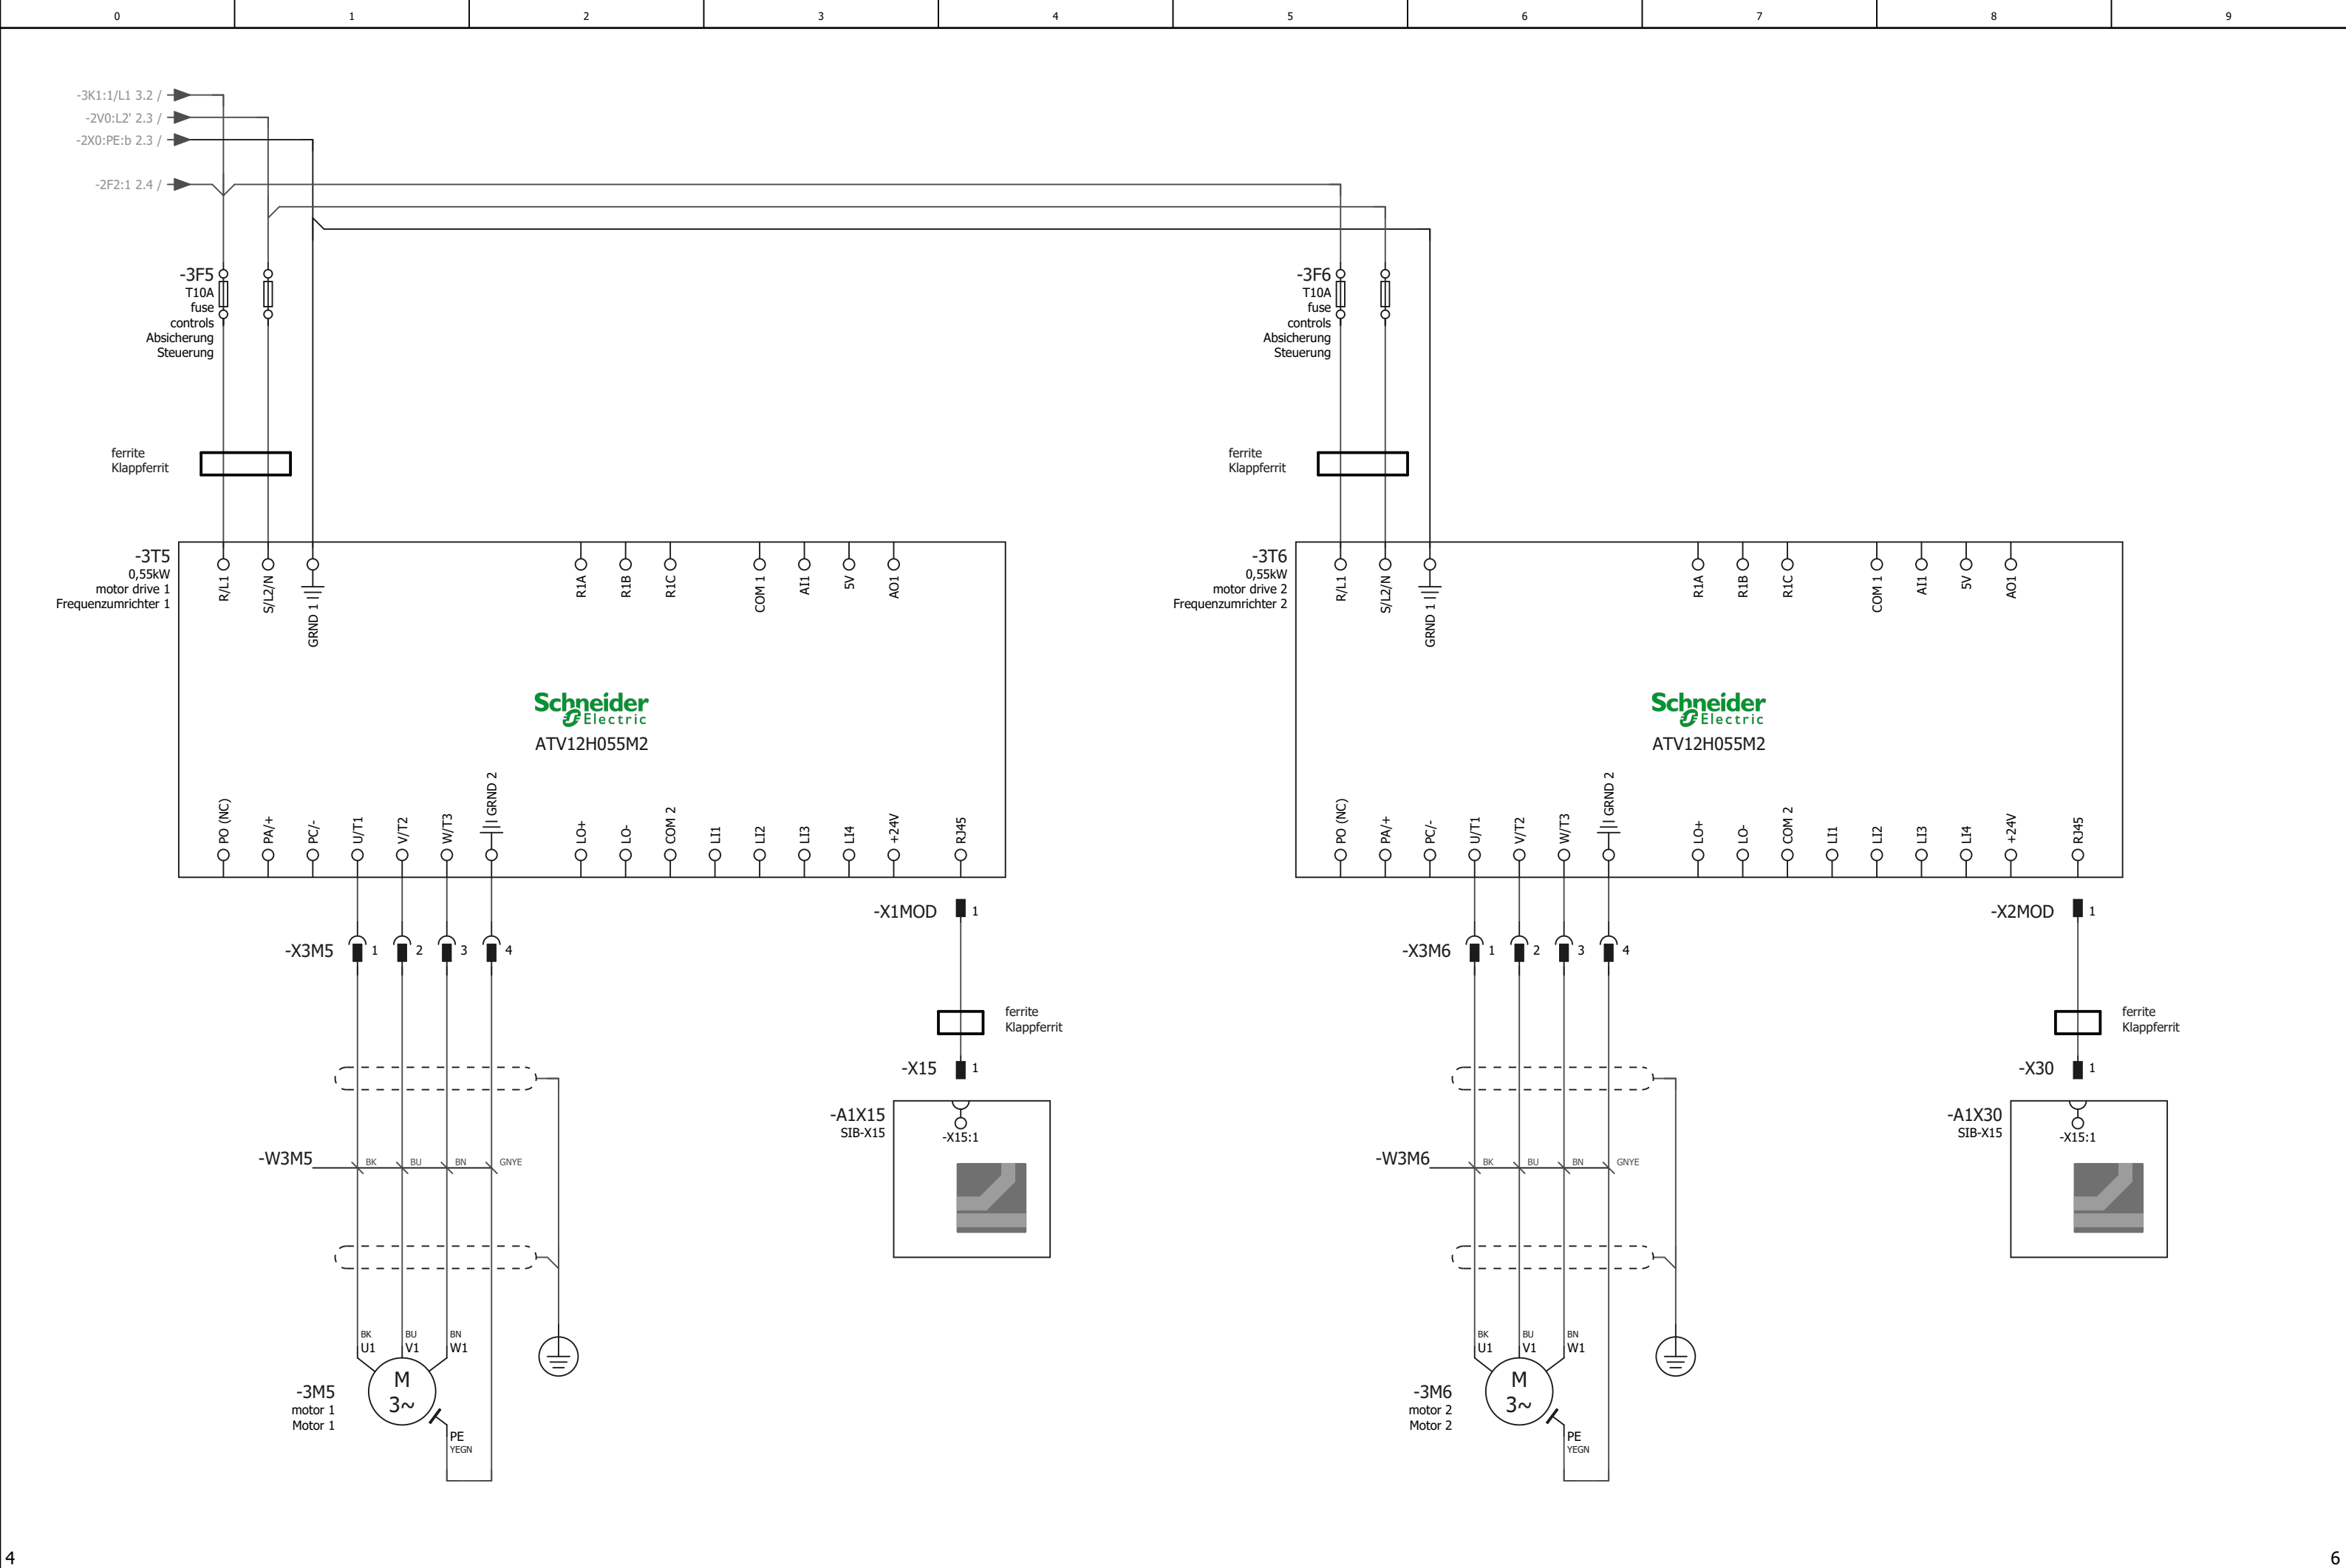

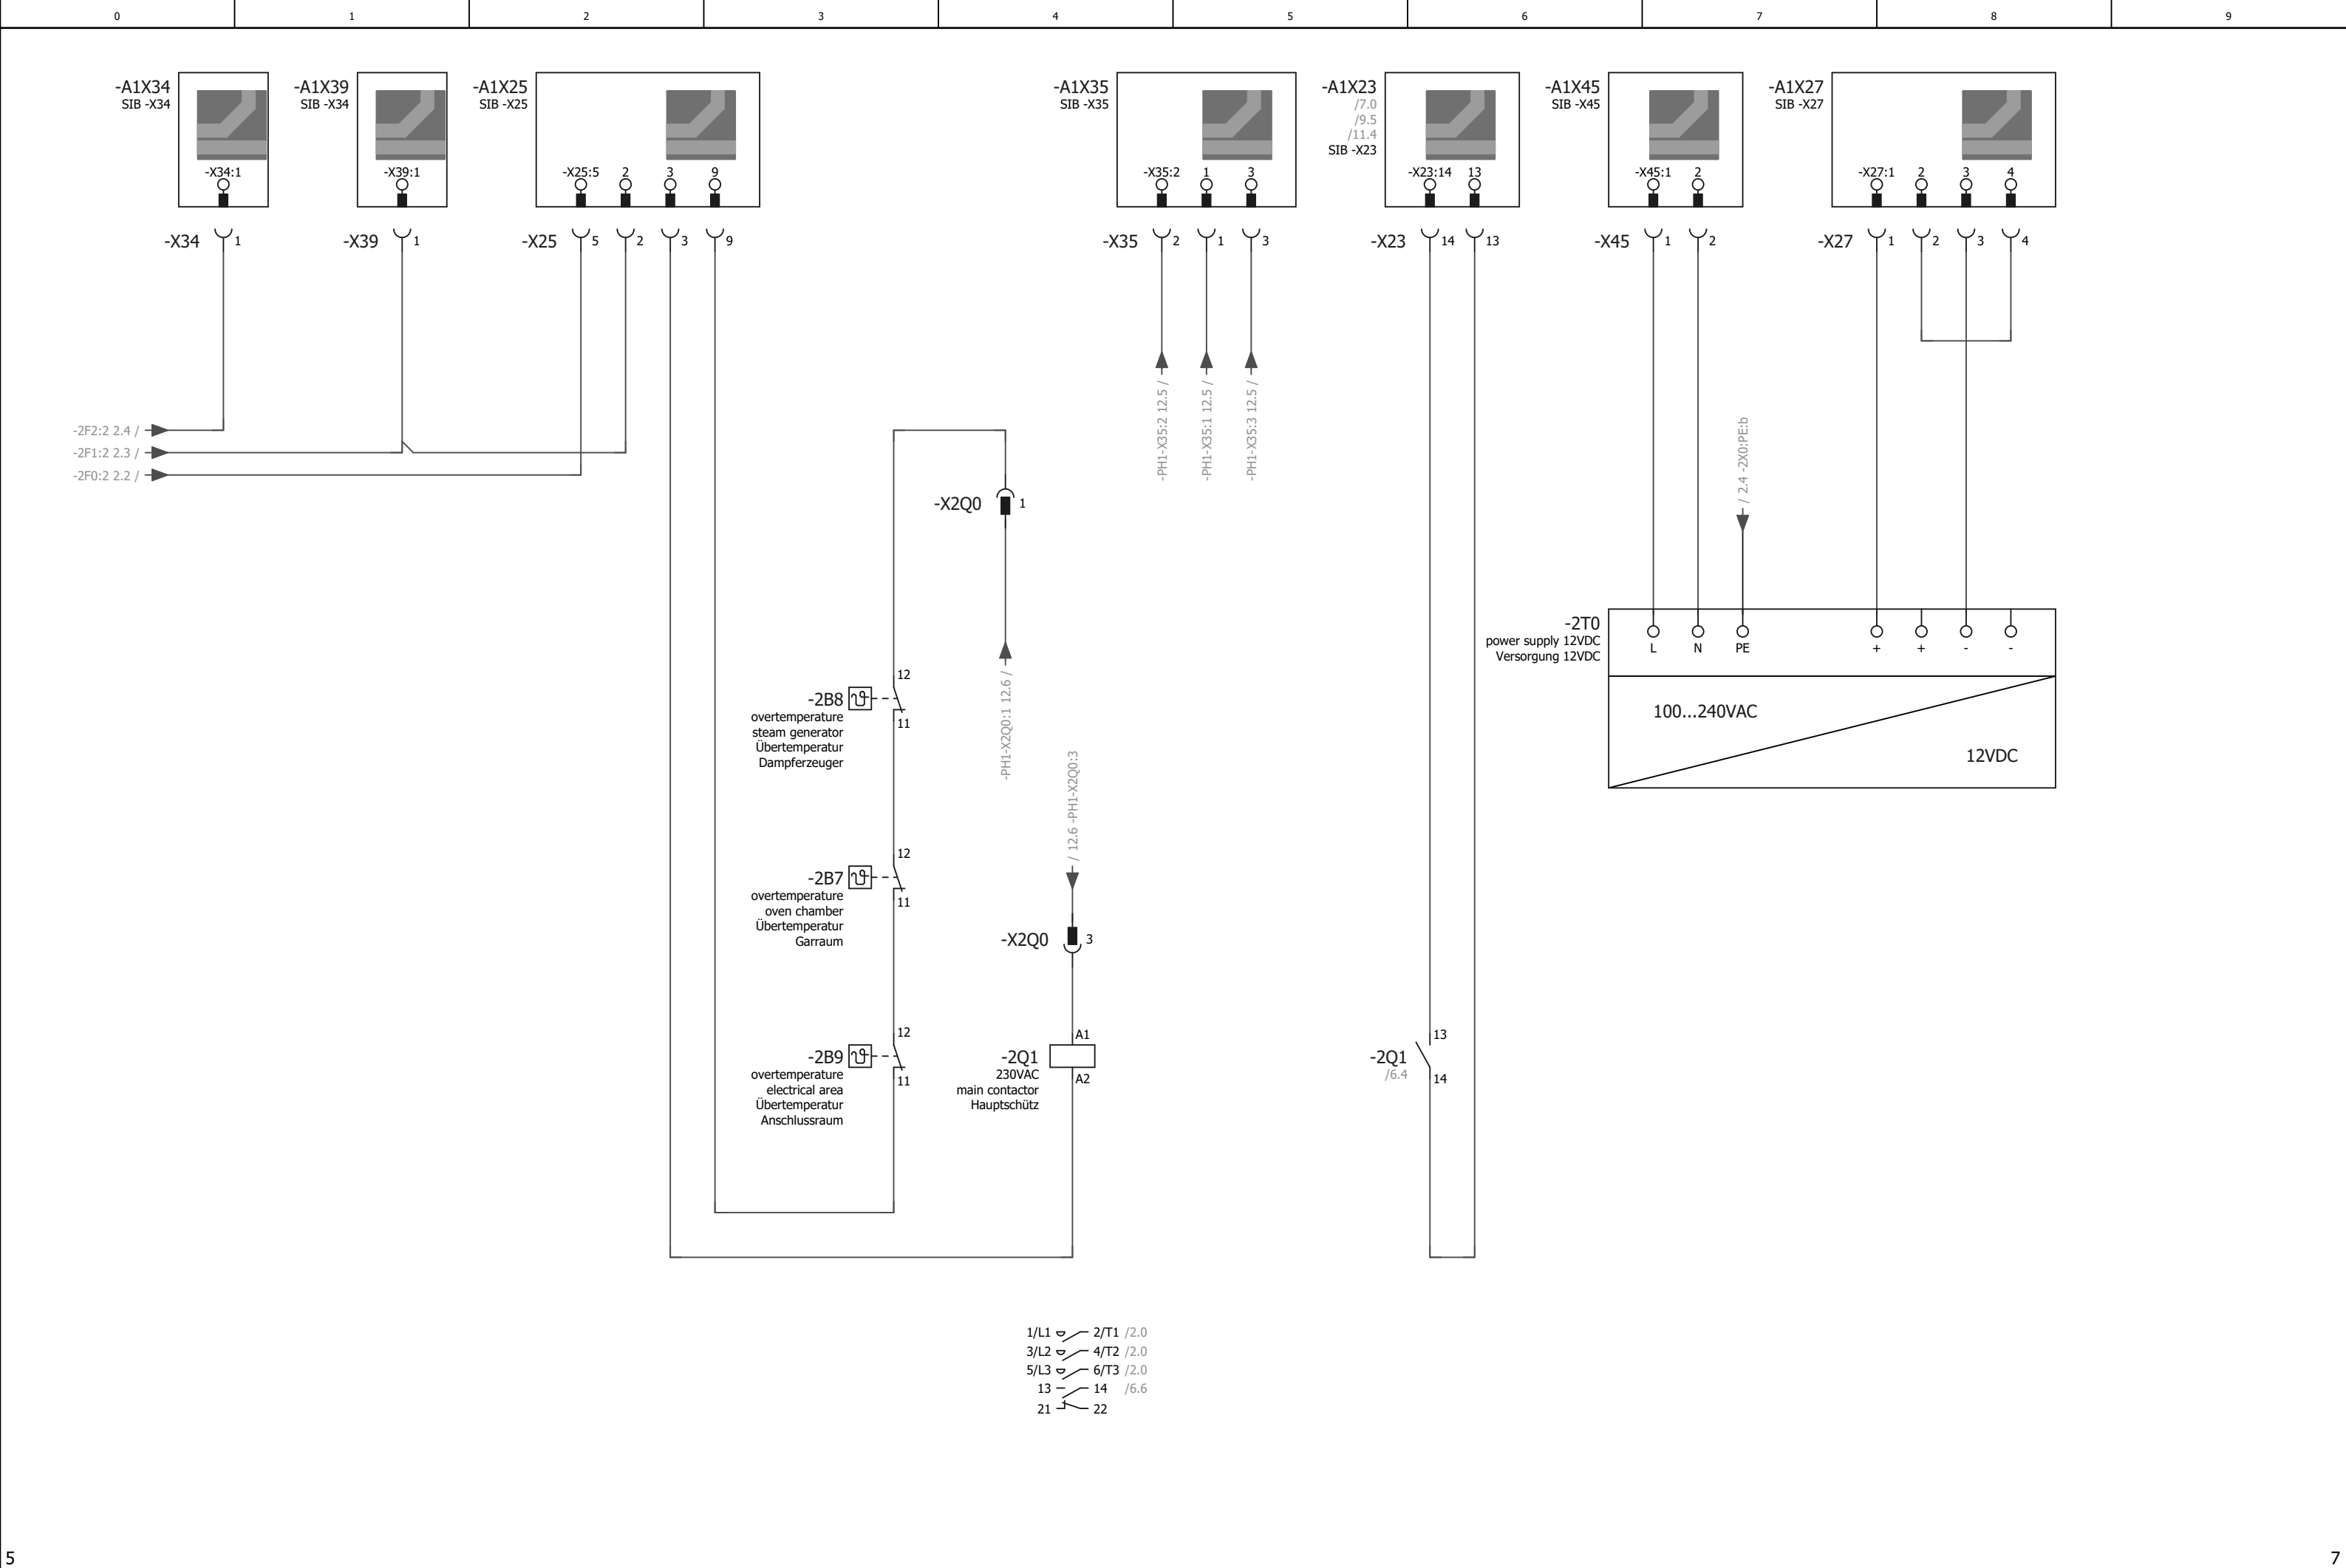

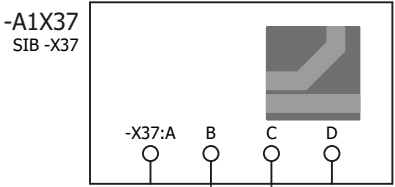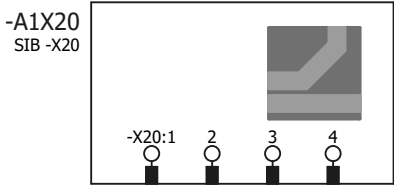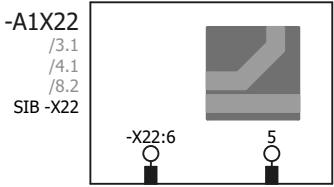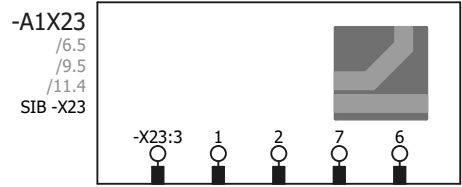

SICOTRONIC

