

Enodis

Talstr. 35
82436 Eglfing
Tel. +49 8847 67-0
Fax +49 8847 67-191

Elektro-Dokumentation electrical-documentation





Montageplatte electric box	: 5115758
Stromlaufplan wiring diagram	: 5315568
Gerätetyp type	: OES 6.10
Spannung voltage	: 3/PE~ 440-480V
Frequenz frequency	: 50/60Hz
Nennleistung power consumption	: 11,5kW
Nennstrom current	: 15,5A

Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!
Please look at local supply regulations!
fuses on site!

				Datum	07.07.2004	OES 6.10 3/PE~ 440-480V 50/60Hz			Stromlaufpläne 1	5115758 / 5315568			
A	ÄM18/06	21.03.2006	KEE	Bearbeiter	Böttiger								
R.	Änderung	Datum	Name	Geprüft	Huber	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Deckblatt / overlay	5115758 / 5315568		Blatt 1	
												5	Bl.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

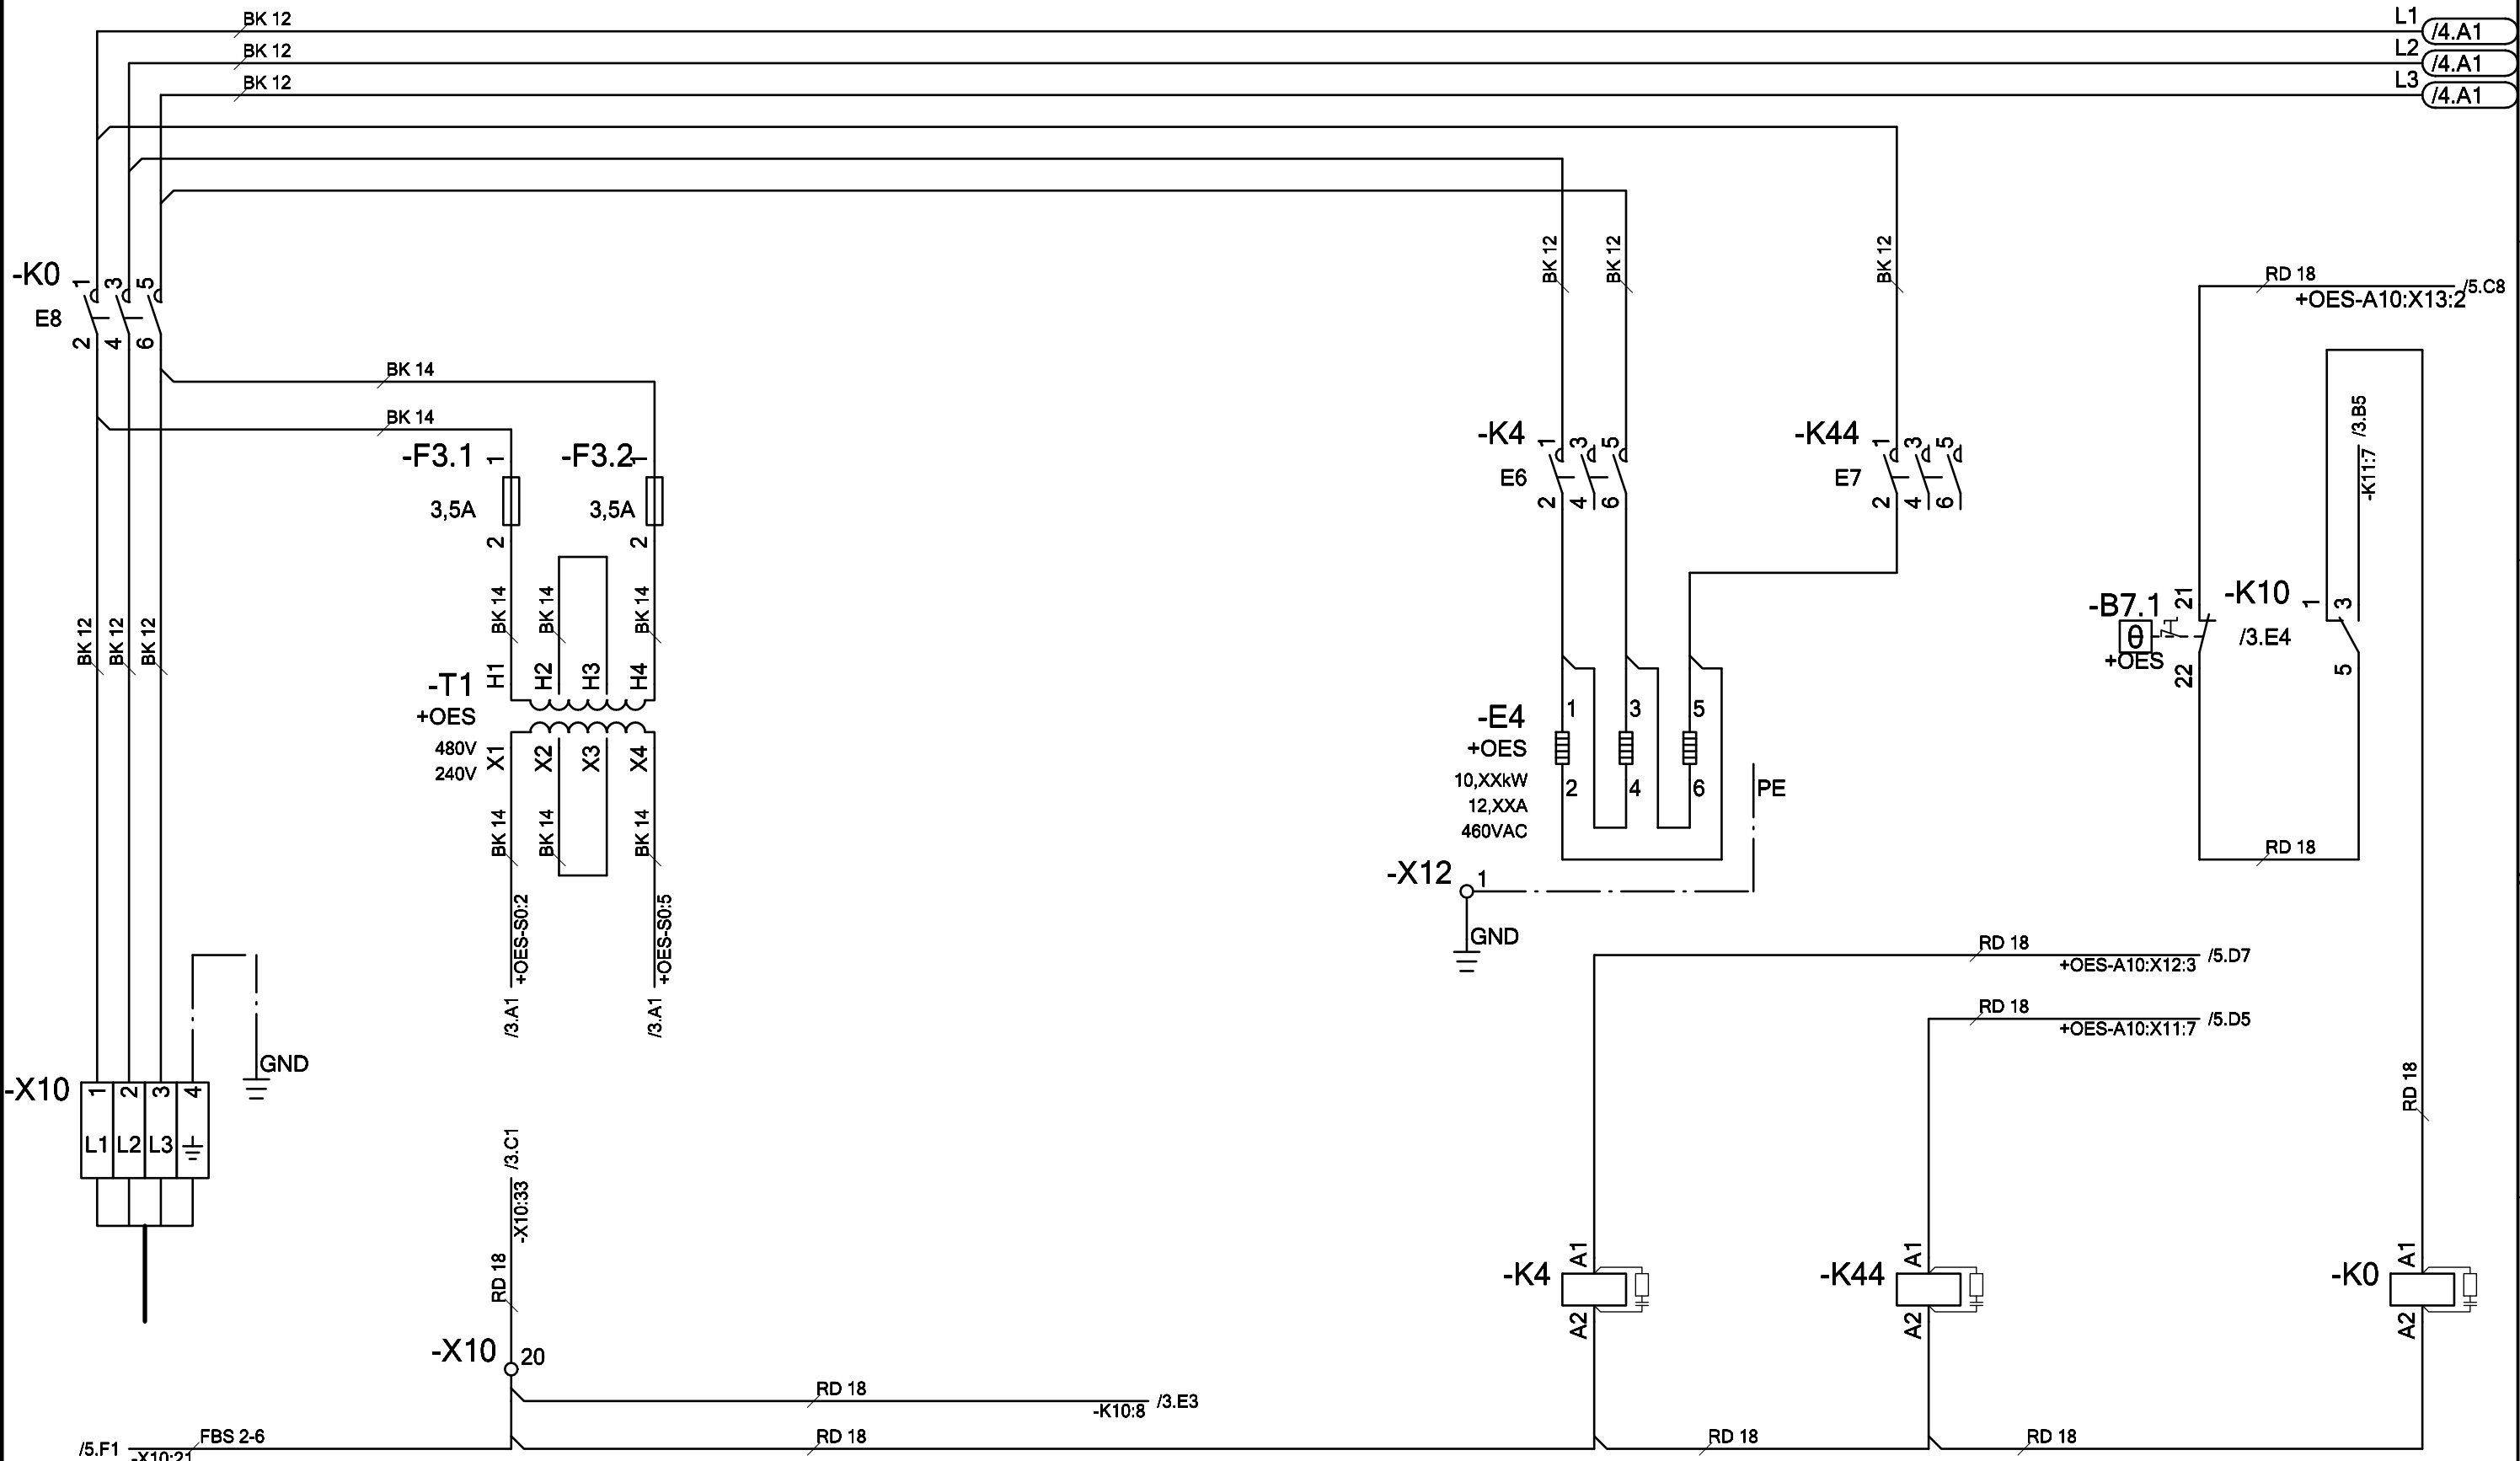

			Datum	07.07.2004	OES 6.10
			Bearbeiter	Böttiger	3/PE~ 440-480V 50/60Hz
A	ÄM18/06	21.03.2006	Geprüft	Huber	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung

Enodis

Stromlaufpläne
2
Heizungen / heating elements

5115758 / 5315568

+MP

5115758 / 5315568

Blatt 2
5 Bl.

