

Enodis

Talstr. 35
82436 Eglfing
Tel. +49 8847 67-0
Fax +49 8847 67-191

Elektro-Dokumentation
electrical-documentation


| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Montageplatte electric box | : 5115855 |
| Stromlaufplan wiring diagram | : 5315675 |
| Gerätetyp type | : OGS 10.20/12.20 |
| Spannung voltage | : 1/N/PE ~ 220-240V |
| Frequenz frequency | : 50/60Hz |
| Nennleistung power consumption | : 1,7kW |
| Nennstrom current | : 5,8A |

Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!
Please look at local supply regulations!
fuses on site!

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|------|------------|------------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------|
| | | | | Datum | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | Enodis | Stromlaufpläne 1 | 5115855 / 5315675 | | | |
| C | ÄM 73/08 | 03.07.2008 | KEE | Bearbeiter | Schmid | | | | | | | |
| R. | Änderung | Datum | Name | Geprüft | Böttinger | Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch | Deckblatt / overlay | 5115855 / 5315675 | | Blatt 1 |
| | | | | | | | | | | | | 5 Bl. |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !


Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

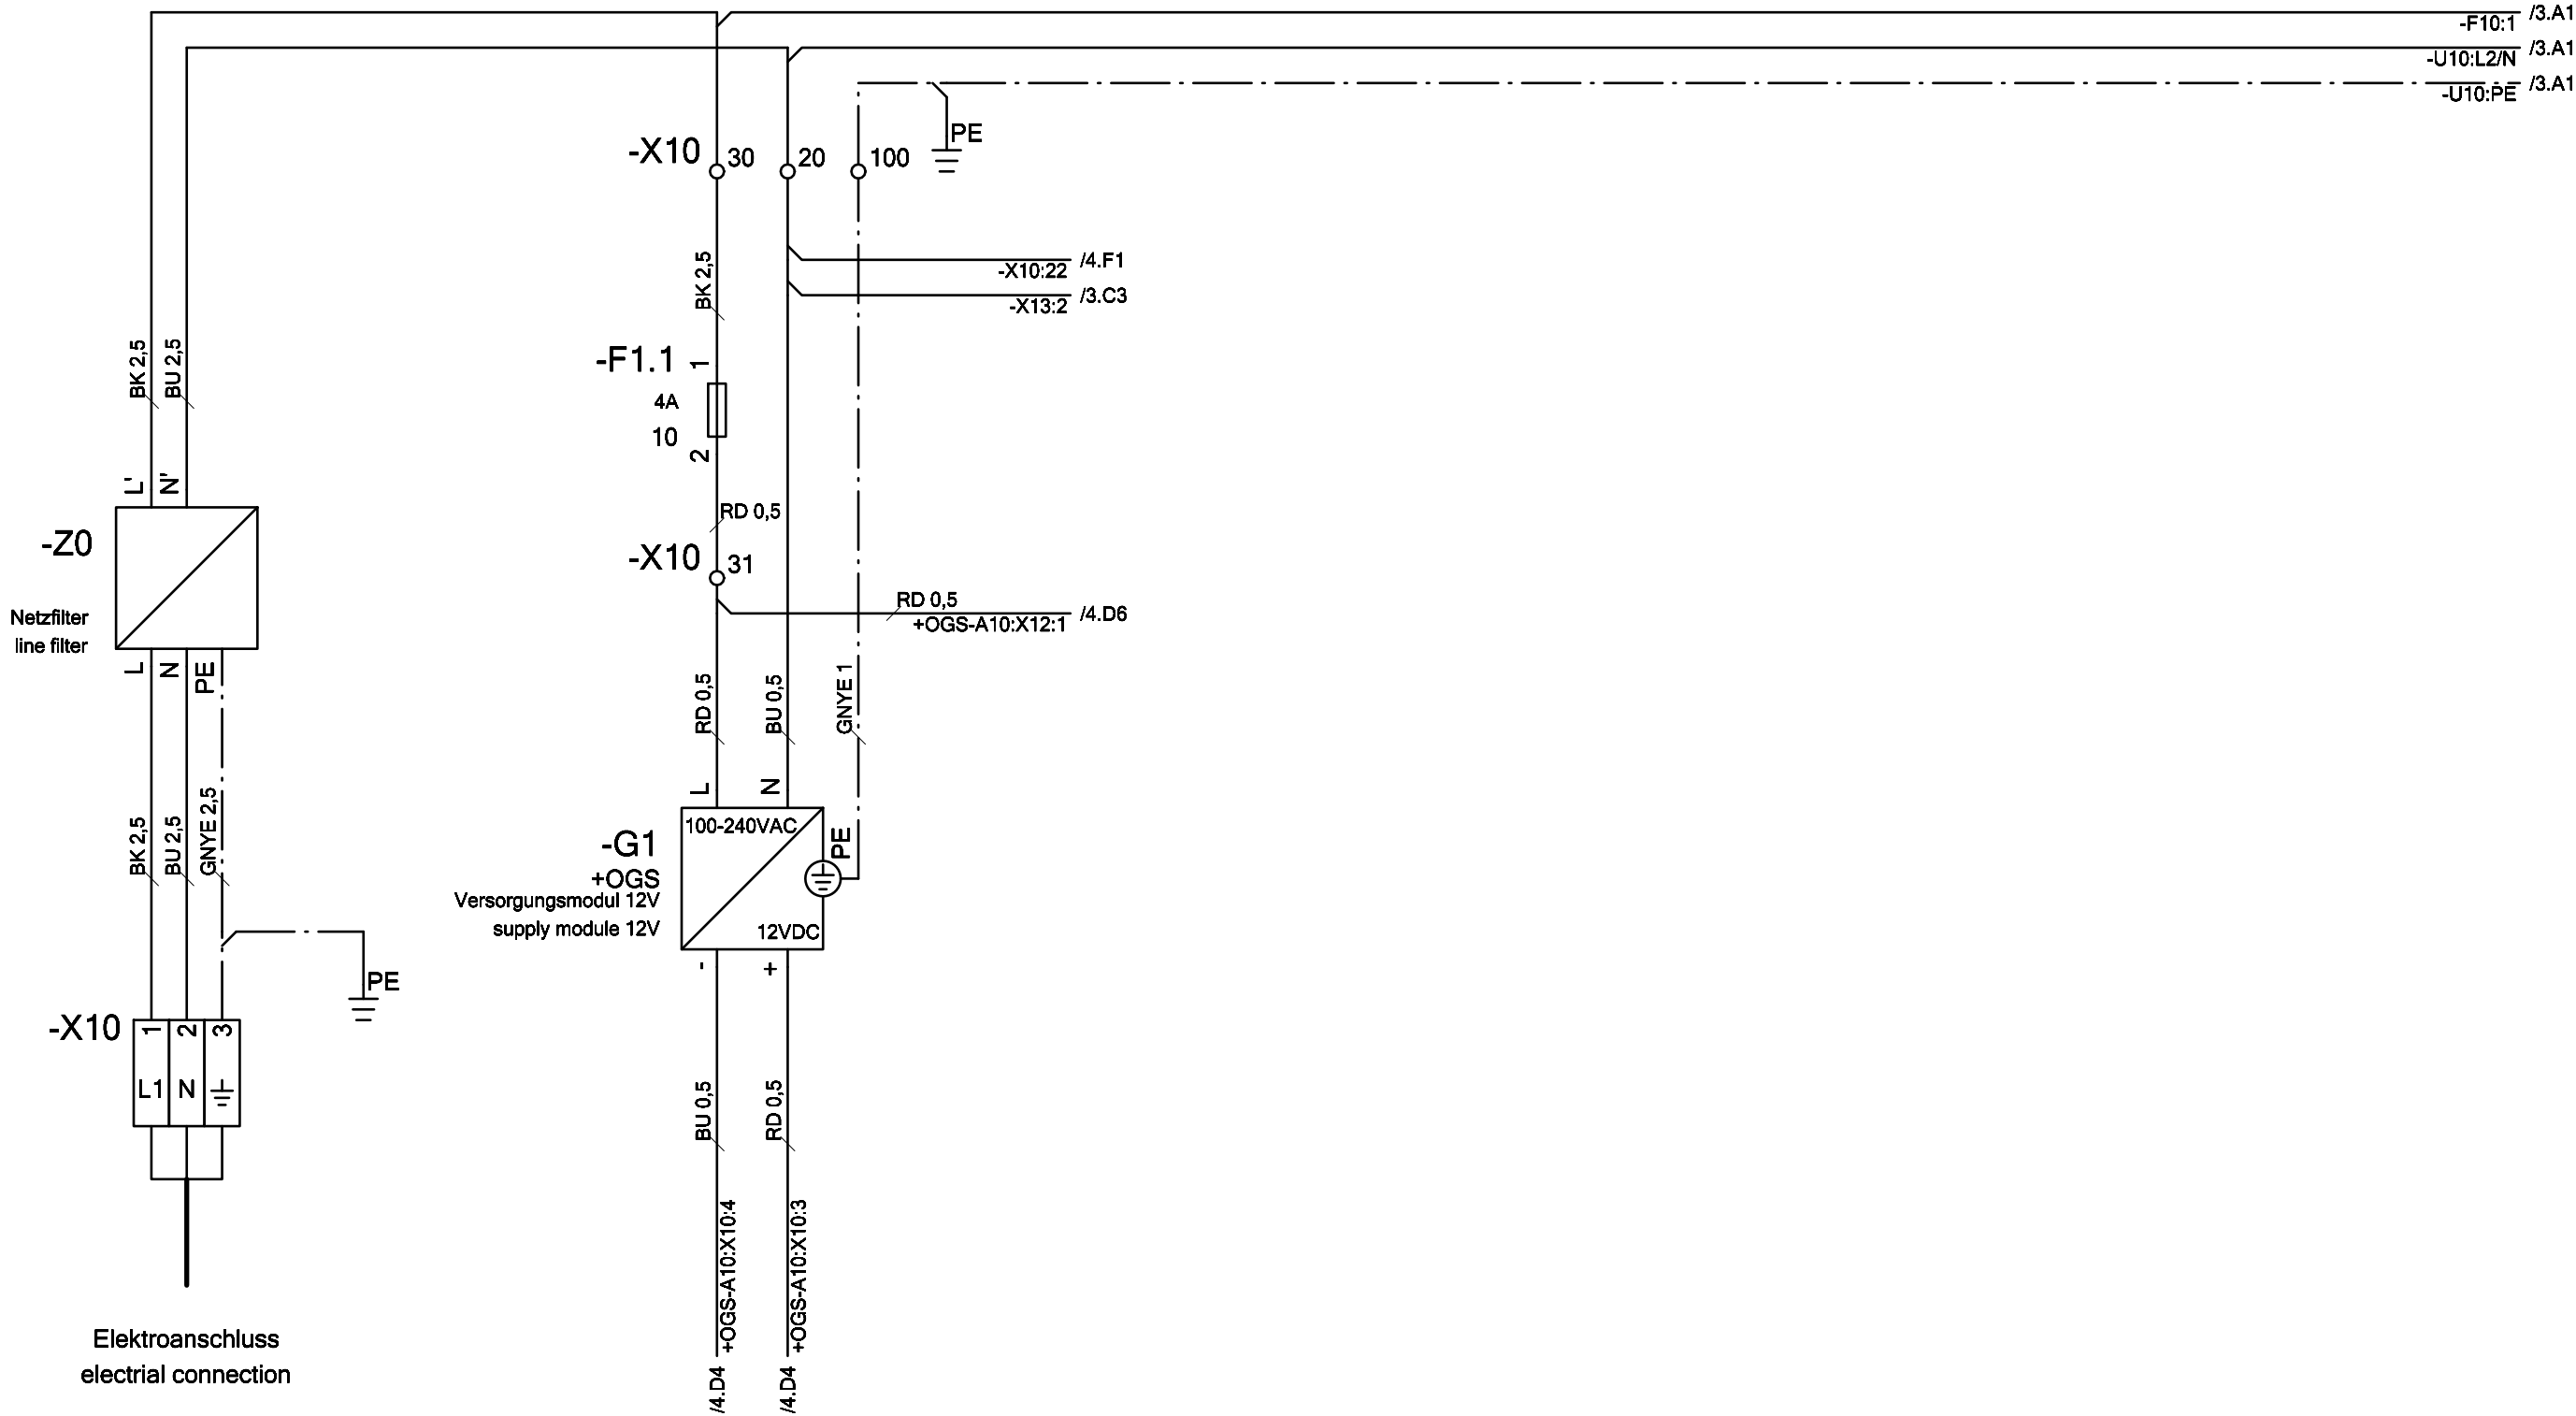

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------|---|---------------------|-------------------|--|-------|--|
| | | | Datum | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | | |  | Stromlaufpläne 2 | 5115855 / 5315675 | | | |
| | | | Bearbeiter | Schmid | | | | | | | | +MP | |
| C | ÄM 73/08 | 03.07.2008 | KEE | Geprüft | | | | | | Böttinger | | | |
| R. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch | Versorgung / supply | 5115855 /5315675 | | 5 Bl. | |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !


Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

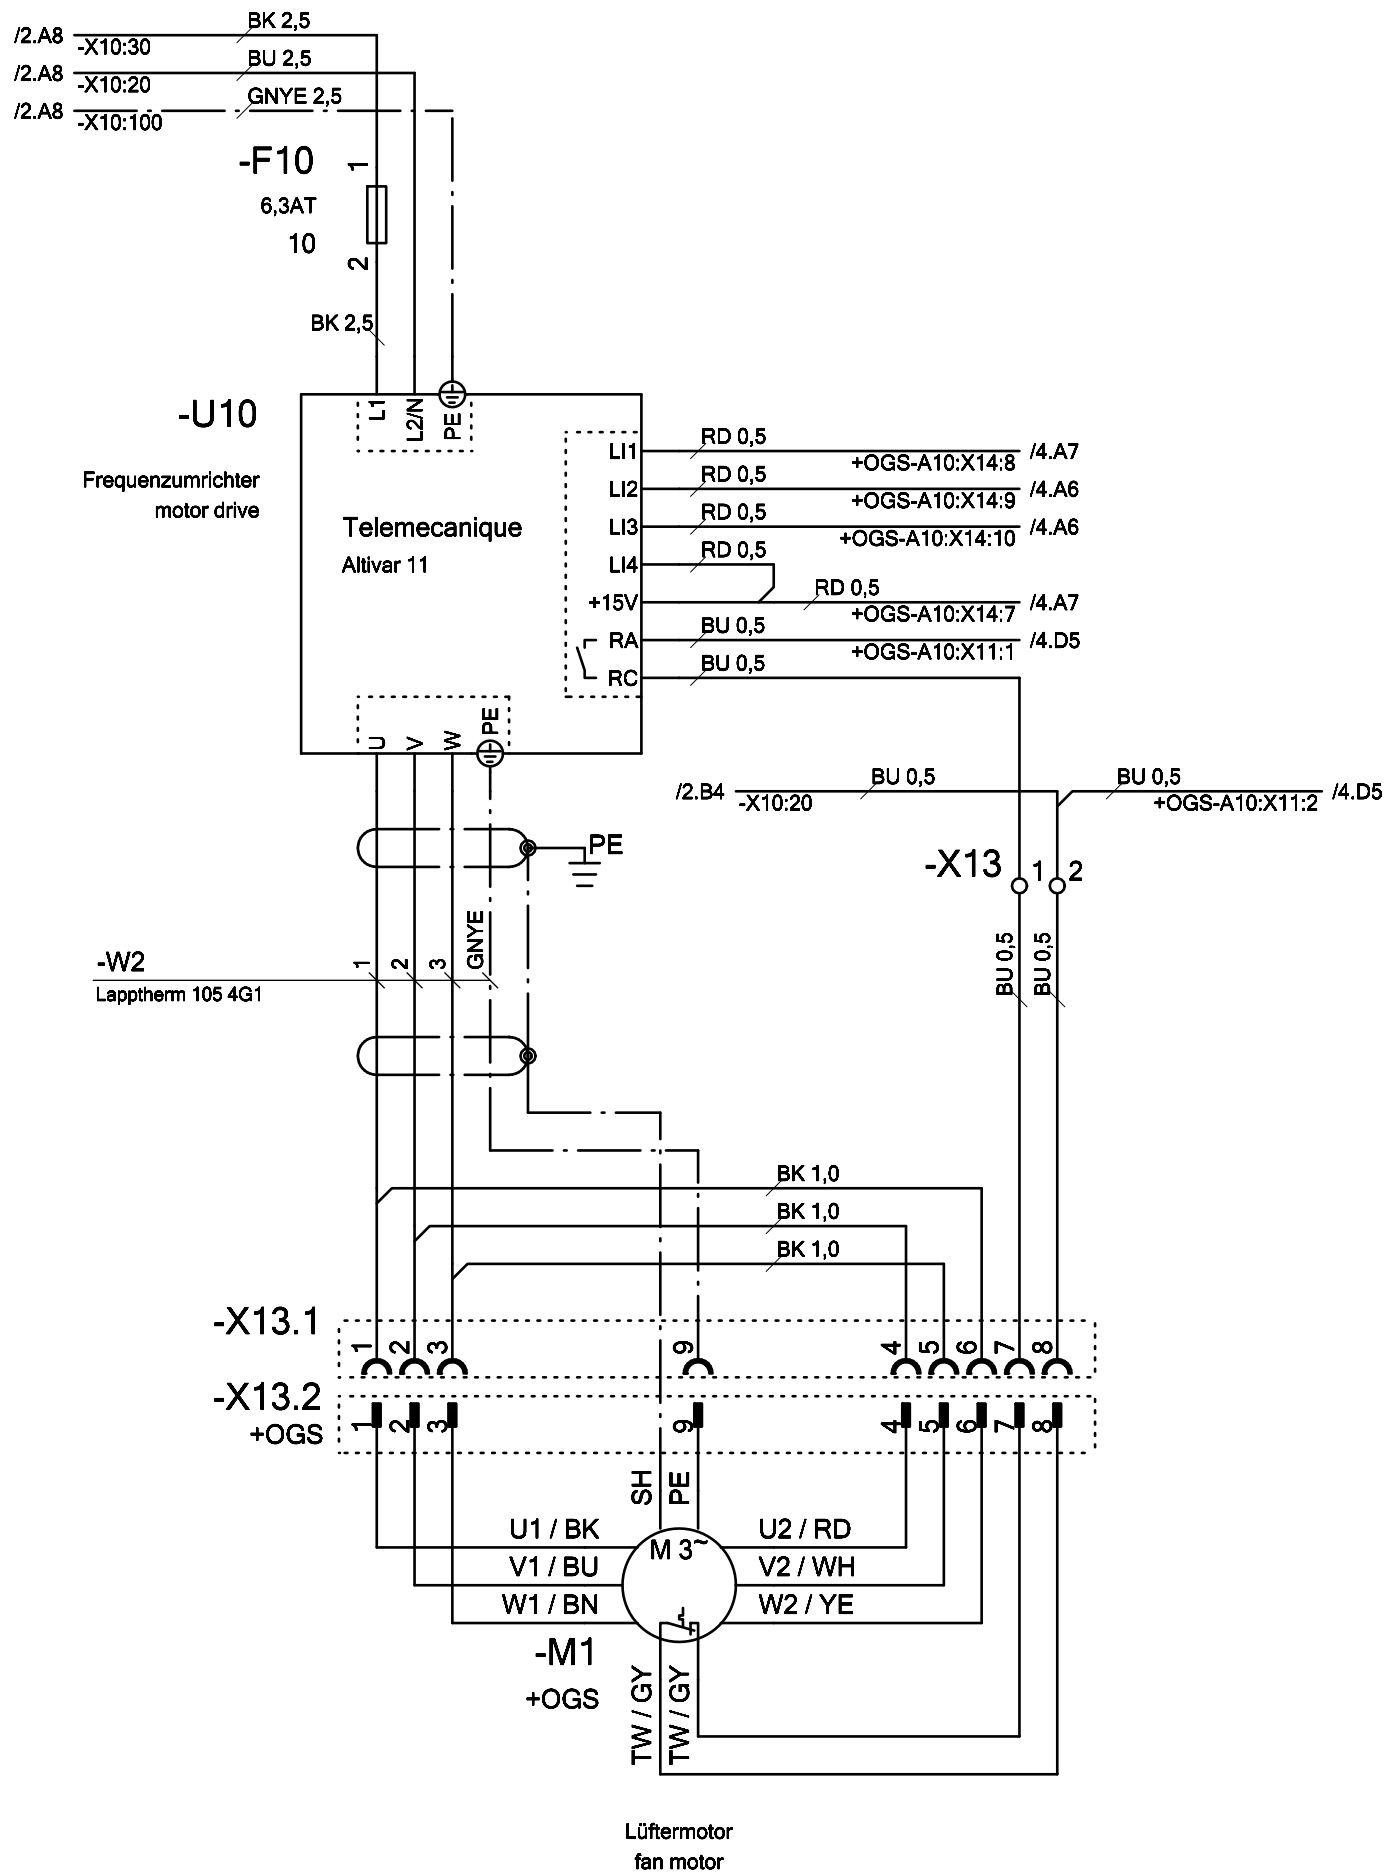


| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|---------------------------|---------|----------------|------------|-------------------|------------------|-----|---------|
| Datum | | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 | | Stromlaufpläne | | 5115855 / 5315675 | | | |
| Bearbeiter | | Schmid | 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | | 3 | | | | +MP | |
| C | ÄM 73/08 | 03.07.2008 | KEE | Geprüft | Böttinger | | | | | Blatt 3 |
| R. | Änderung | Datum | Name | Norm | Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch | 5115855 /5315675 | | 5 Bl. |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangaben sind mm²

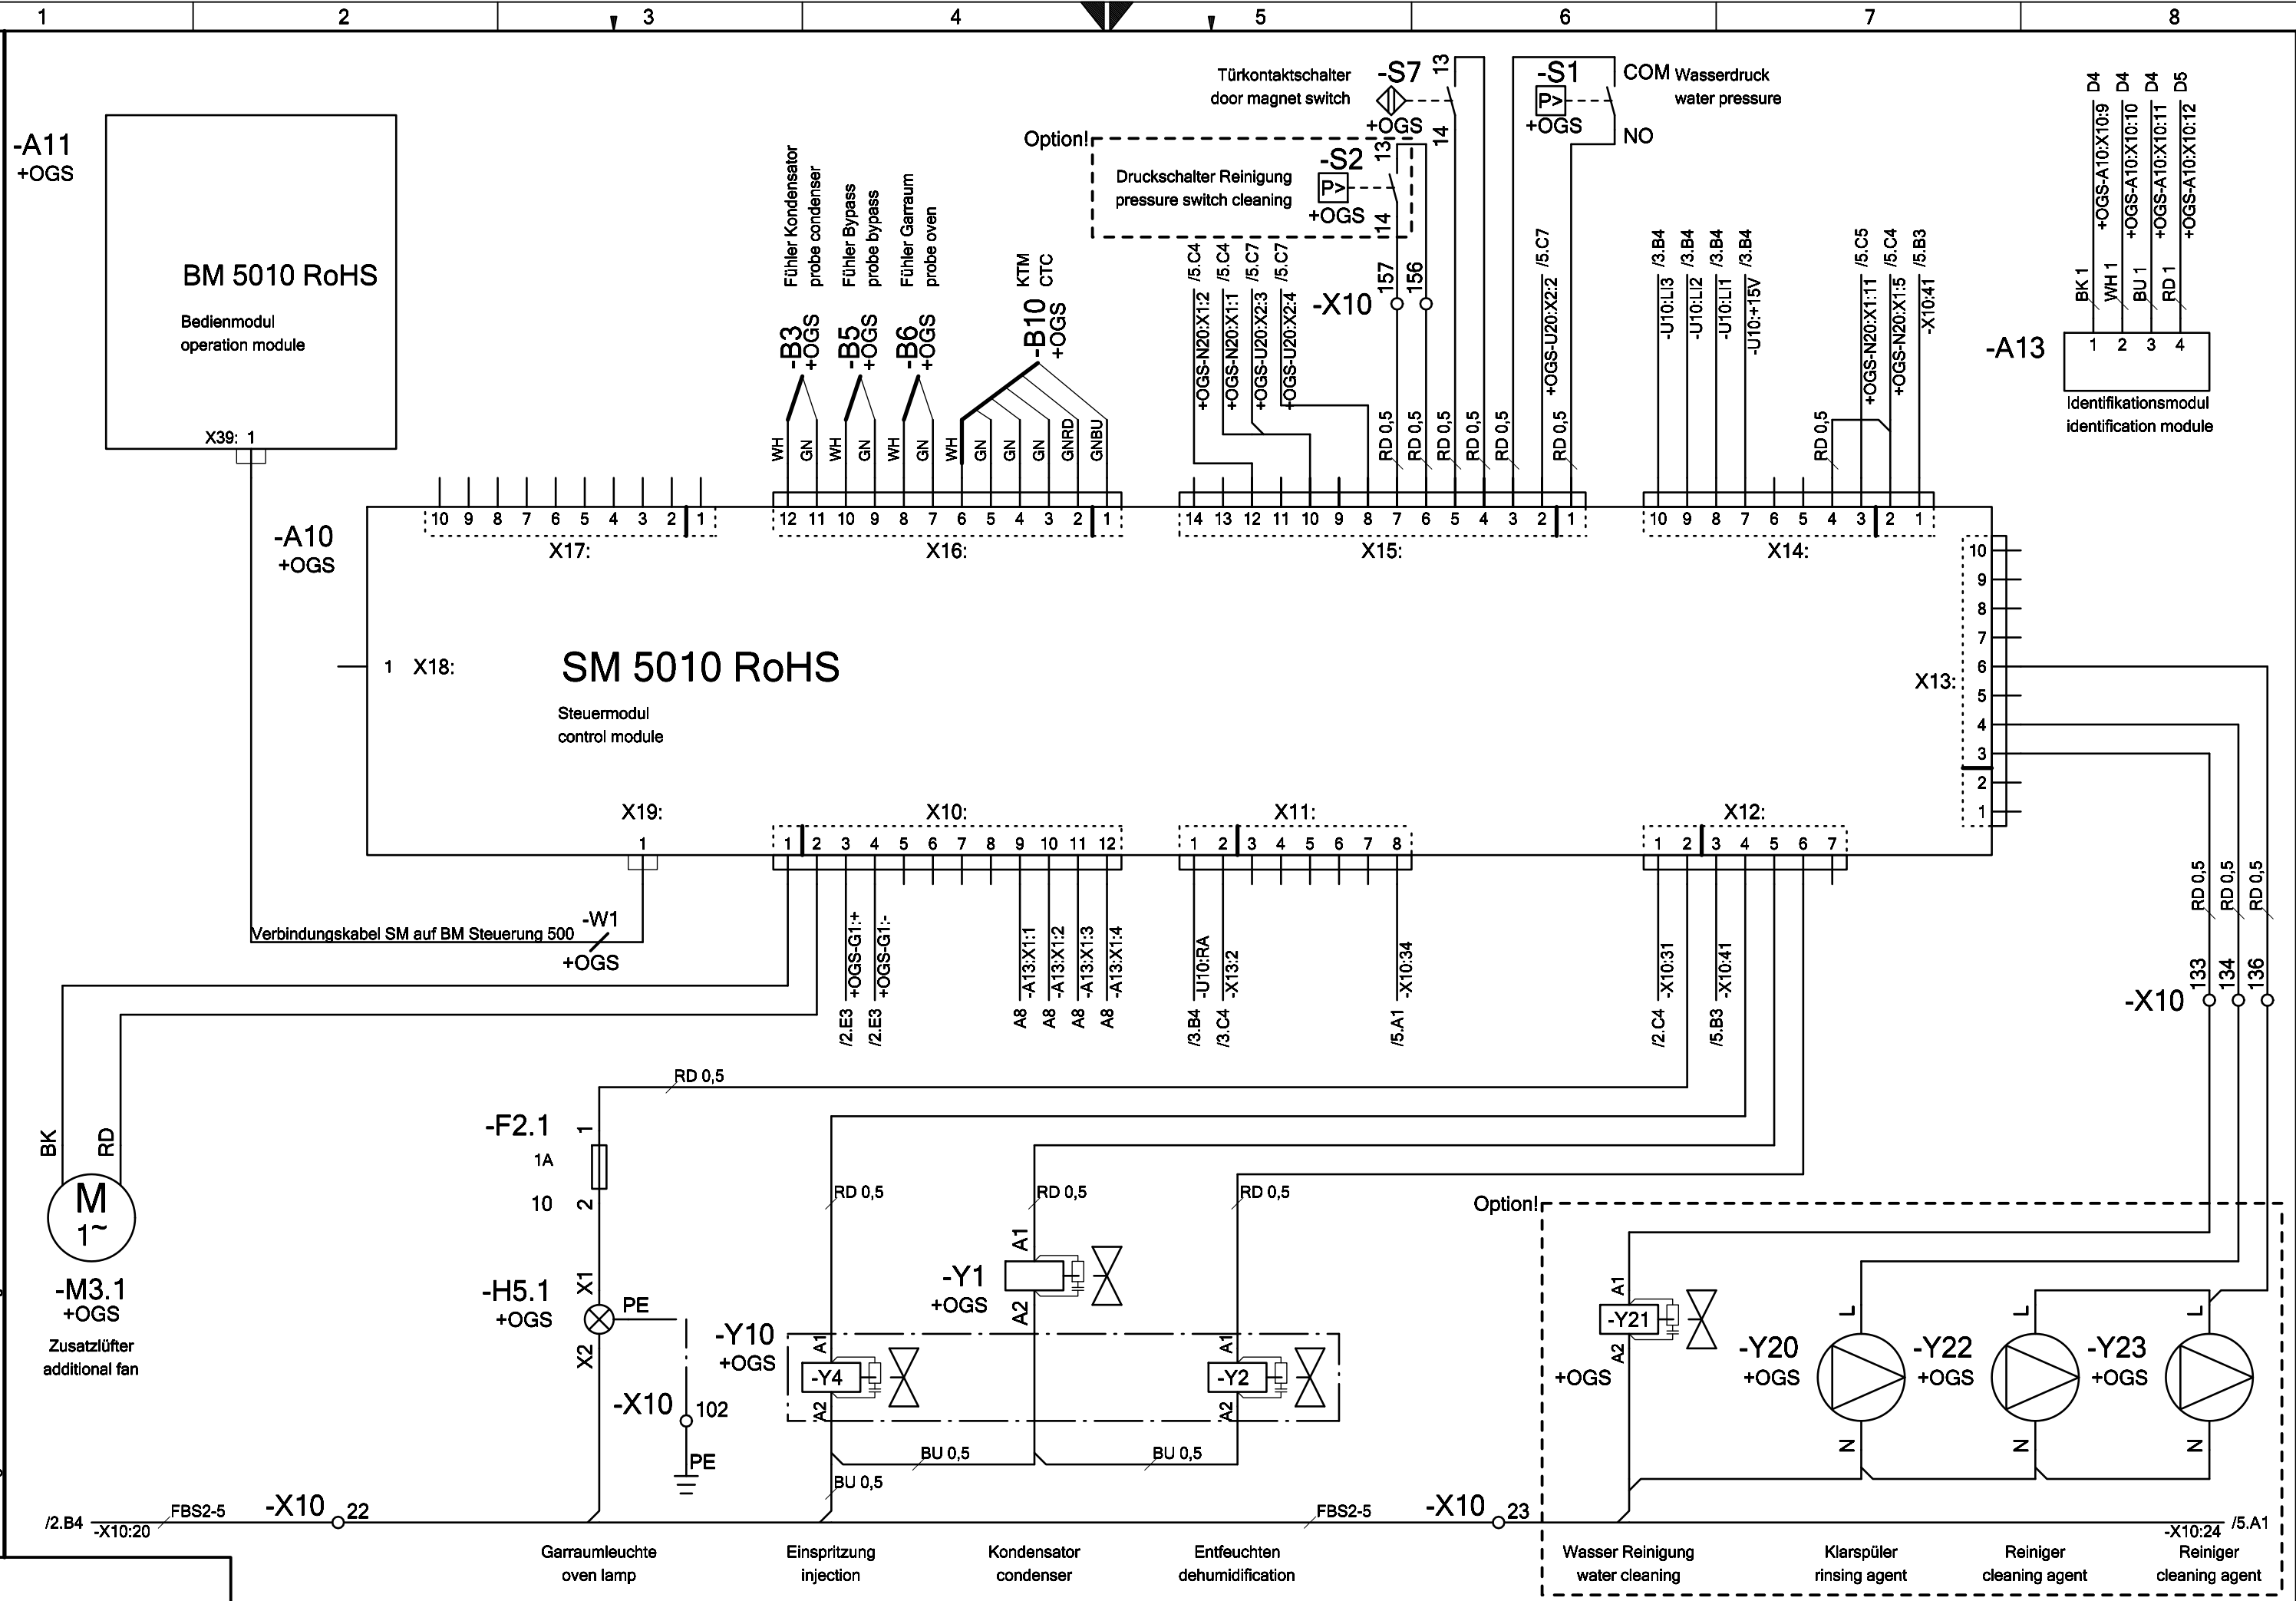


| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|---------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|---------|--|
| Datum | | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 | | Stromlaufpläne | | 5115855 / 5315675 | | +MP | |
| Bearbeiter | | Schmid | 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | | 4 | | | | | |
| Geprüft | | Böttiger | Ursprung | | Ersatz für | | 5115855 / 5315675 | | Blatt 4 | |
| R. Änderung | | Datum | Name | | Ersatz durch | | 5115855 / 5315675 | | 5 Bl. | |



Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

| Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|---------|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------|--|-------------------|--|-------|---------|
| Nr. | | Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción | | | | Bezeichnung | description | désignation | designación | | | | | | | | | | |
| | | Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero artículo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Darstellung/presentation/présentation/representación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | -A10 | 5019306 | Steuerung 5010 RoHS SM P3 | electronic board 5010 RoHS SM P3 | commande électronique 5010 RoHS SM P3 | mando 5010 RoHS SM P3 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | -A11 | 5019300 | Steuerung 5010 RoHS BM P3 | electronic board 5010 RoHS BM P3 | commande électronique 5010 RoHS BM P3 | mando 5010 BM RoHS P3 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | -A13 | 5019301 | Steuerung 5010 Identifikationsmodul IDM | electronic board 5010 IDM P3 | commande électronique 5010 IDM P3 | mando 5010 IDM P3 | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | -B3 | 5002100 | Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2 | Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2 | Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm | Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | -B5 | 5002100 | Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2 | Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2 | Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm | Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | -B6 | 5002100 | Thermoelementfühler OSC/OSP 3050 mm P2 | Thermocouple probe OSC/OSP 3050 mm P2 | Thermocouple sonde OSC/OSP 3050 mm | Termoelemento sonda OSC/OSP 3050 mm P2 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | -B7.1 | 5001041 | Sicherheits-Temperaturbegrenzer | Safety temperature limiter | Thermostat sécurité résistant | Termostato seguridad resistente | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /5.B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | -B10 | 5013001 | Kerntemperatur-Meßfühler 12.20/20.20 | CTC 12.20/20.20 | Sonde a coeur 12.20/20.20 | Sonda central 12.20/20.20 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | -B10 | 2219137 | Kerntemperatur-Meßfühler 12.20/20.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | -F1.1 | 4016002 | Feinsicherung 5x20 4Af P3 | glass fuse 5x20 4Af P3 | fusible 5x20 4Af P3 | fusible 5x20 4Af P3 | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /2.B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | -F1.1 | 4014038 | Zackband flach unbedruckt | sticker flat not printed (8,2) | vignette plaine pas imprimée (8,2) | etiqueta lisa non estampada (8,2) | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /2.B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | -F1.1 | 4014036 | Zugfeder-Drehsicherungsklemme | cage clamp terminal block (5x20) | pince ressort de traction (5x20) | pinza ressorte de tracción (5x20) | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /2.B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | -F2.1 | 4005064 | Feinsicherung 1A träge | glass fuse 1A | fusible 1A | fusible 1A | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | -F2.1 | 4014038 | Zackband flach unbedruckt | sticker flat not printed (8,2) | vignette plaine pas imprimée (8,2) | etiqueta lisa non estampada (8,2) | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | -F2.1 | 4014036 | Zugfeder-Drehsicherungsklemme | cage clamp terminal block (5x20) | pince ressort de traction (5x20) | pinza ressorte de tracción (5x20) | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | -F10 | 4005068 | Feinsicherung 6.3A träge | glass fuse 6.3At | fusible 6.3At | fusible 6.3At | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /3.A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | -F10 | 4014038 | Zackband flach unbedruckt | sticker flat not printed (8,2) | vignette plaine pas imprimée (8,2) | etiqueta lisa non estampada (8,2) | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /3.A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | -F10 | 4014037 | Zugfeder-Drehsicherungsklemme | cage clamp terminal block (6,3x32) | pince ressort de traction (6,3x32) | pinza ressorte de tracción (6,3x32) | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /3.A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | -FY1 | 4001075 | Entstörfilter-Magnetventil 240V | Interference filter f.solenoid valve | filtre antiparasite electrovanne | Filtro antiparasitario p. válvua | | | | | | | | | | | |
| | +MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /4.E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | -G1 | 5019154 | Netzteil 12V DC 60W KG P3 | supply modul 12V DC 60W KG P3 | commande électronique 12V DC 60W KG P3 | mando 12V DC 60W KG P3 | | | | | | | | | | | |
| | +OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /2.D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Datum | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | |  | | Listen Ersatzteilliste 1 | | 5115855 / 5315675 | | | | | | |
| | | | | | Bearbeiter | Schmid | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Geprüft | Böttinger | | | | | | | | | | | | | Blatt 1 |
| R. Änderung | | Datum | | Name | | Norm | | | | Ursprung | | Ersatz für | | Ersatz durch | | 5115855 / 5315675 | | 3 Bl. | |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---|---------|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------|--|---------|-----|--|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten ! | Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. | | Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción | | | | Bezeichnung | description | désignation | designación | | | | | | |
| | | | Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero artículo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Darstellung/presentation/présentation/representación | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | +MP /5.C2 | -G2 | 5019153 | Netzteil 24V DC 60W P3 | supply modul 24V DC 60W P3 | commande électronique 24V DC 60W P3 | mando 24V DC 60W P3 | | | | | | | | |
| | 22 | +OGS /4.E3 | -H5.1 | 2618780 | KD-Set Garraumleuchte kpl. P3 | CS set oven light comp. P3 | Set SAV éclairage enceinte de cuisson P3 | Kit CL Luz del área de cocción compl. P3 | | | | | | | | |
| | 23 | +OGS /3.E2 | -M1 | 2617287 | KD-Set Drehstrommotor 4pol 0,9kW | service set for motor 4-pol 0,9kW | Kit KD moteur triphasé 4pôl 0,9kW | Juego motor trifásico 4 polos 0,9kW | | | | | | | | |
| | 24 | +OGS /4.D1 | -M3.1 | 5018023 | Zusatzlüfter Sunon KD1212 | additional fan Sunon KD1212 | ventilateur additional Sunon KD1212 | ventilador adicional Sunon KD1212 | | | | | | | | |
| | 25 | +OGS /5.D4 | -N20 | 6016022 | Feuerungsautomat 230V | Burner controller 230V | Coffret de contrôle 230V | Autómata de calefacción 230V | | | | | | | | |
| | 26 | +OGS /5.E4 | -R20 | 2617322 | KD-Set Glühzündelektrode lang GAS P3 | service set for glowing ignition | Kit KD électrode d'allumage longue GAZ | Juego Serv.técn. electrodo encendido | | | | | | | | |
| | 27 | +OGS /4.A6 | -S1 | 2217333 | Druckschalter | | | | | | | | | | | |
| | 28 | +OGS /4.A5 | -S2 | 2619149 | DS 200mbar M10x1 EPDM P3 | | | | | | | | | | | |
| | 29 | +OGS /4.A6 | -S7 | 5003075 | Türkontaktschalter berührungslos | door magnet switch | interrupteur magnétique de porte | interruptor magnético de puerta | | | | | | | | |
| | 30 | +MP /3.C2 | -U10 | 5014013 | FU 0,75kW 200-240V EU P3 | FU 0,75kW 200-240V EU P3 | FU 0,75kW 200-240V EU P3 | FU 0,75kW 200-240V EU P3 | | | | | | | | |
| | 31 | +OGS /5.D6 | -U20 | 5018001 | Gebälsebrenner | Burner fan | Ventilateur de brûleur | Ventilador de quemador | | | | | | | | |
| | 32 | +OGS /4.D3 | -W1 | 5009304 | Verbindungskabel SM auf BM Steuerung 500 | connection cable SM to BM | cable d'alimentation SM-BM | cable de conexión SM a BM | | | | | | | | |
| | 33 | +MP /5.D4 | -X1N20 | 5012012 | Molex Kontakt-Buchse | Molex contact socket | | | | | | | | | | |
| | 34 | +MP /5.D4 | -X1N20 | 5012011 | Molex Steckergehäuse 12-pol. | Molex terminal block 12pol. P3 | Molex connecteur 12pol. P3 | Molex conector 5pol. P3 | | | | | | | | |
| | 35 | +MP /5.D6 | -X1U20 | 5012008 | MateNLok Steckgehäuse einreihig 3-pol. | MateNLok terminal block 3pol. P3 | MateNLok connecteur 3pol. P3 | MateNLok conector 3pol. P3 | | | | | | | | |
| | 36 | +MP /5.D6 | -X1U20 | 5012007 | MateNLok-Kontakt, Buchse | MateNLock contact socket | | | | | | | | | | |
| | 37 | +MP /5.D7 | -X2U20 | 5012009 | Mini-Fit Jr. Kontakt-Buchse | | | | | | | | | | | |
| | 38 | +MP /5.D7 | -X2U20 | 5012010 | Mini-Fit Jr. Stecker 5-pol. | Mini-Fit Jr. terminal block 5pol. P3 | Mini-Fit Jr. connecteur 5pol. P3 | Mini-Fit conector 5pol. P3 | | | | | | | | |
| | 39 | +MP /4.C5 | -X10 | 5012003 | Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3 | terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3 | connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3 | conector 12pol. RM 3,5 mm P3 | | | | | | | | |
| | 40 | +MP /4.C6 | -X11 | 5012002 | Stecker direkt 8pol. RM 5 mm P3 | terminal block 8pol. RM 5 mm P3 | connecteur 8pol. RM 5 mm P3 | conector 8pol. RM 5 mm P3 | | | | | | | | |
| | Bemerkungen : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Datum | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | |  | Listen Ersatzteilliste 2 | | 5115855 / 5315675 | | | | |
| | | | | | Bearbeiter | Schmid | | | | | | | | | | |
| | | | | Geprüft | Böttinger | | | | | | | | | | | |
| R. Änderung | | Datum | Name | Norm | | Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch | | | | 5115855 / 5315675 | | Blatt 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | Bl. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--|------------------|--|--|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten ! | Ersatzteilliste/spare parts list/Liste des pièces de rechange/Lista des piezas de repuesto | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. | | Betriebsmittel/operating material/moyen de production/medio de producción | | | | Bezeichnung | description | désignation | designación | | | | | |
| | | | Artikelnummer/part number/numéro d'article/numero articulo | | | | | | | | | | | | |
| | | | Darstellung/presentation/présentation/representación | | | | | | | | | | | | |
| | 41 | +MP /4.C7 | -X12 | 5012001 | Stecker direkt 7pol. RM 5 mm P3 | terminal block 7pol. RM 5 mm P3 | connecteur 7pol. RM 5 mm P3 | conector 7pol. RM 5 mm P3 | | | | | | | |
| | 42 | +MP /4.B7 | -X13 | 5002094 | Stecker X2 direkt 10 pol. RM 5mm P2 P3 | terminal block 10 pol. RM 5 P2 P3 | connecteur 10 pol. RM 5 P2 P3 | conector X2 10 pol. RM 5 P2 P3 | | | | | | | |
| | 43 | +MP /3.D2 | -X13.1 | 4014071 | ST-Combi-Kupplung 9pol. P3 | ST-Combi coupler plug 9pol. P3 | ST-Combi fiche de couplage | ST-Combi ficha de cumplimiento | | | | | | | |
| | 44 | +MP /3.D2 | -X13.1 | 4014040 | Zackband flach unbedruckt | sticker flat not printed (5,2) | vignette plaine pas imprimée (5,2) | etiqueta lisa non estampada (5,2) | | | | | | | |
| | 45 | +OGS /3.D2 | -X13.2 | 4014072 | ST-Combi-Stecker 9pol. P3 | ST-Combi plug 9pol. P3 | ST-Combi connecteur | ST-Combi connecteur | | | | | | | |
| | 46 | +MP /4.B6 | -X14 | 5002094 | Stecker X2 direkt 10 pol. RM 5mm P2 P3 | terminal block 10 pol. RM 5 P2 P3 | connecteur 10 pol. RM 5 P2 P3 | conector X2 10 pol. RM 5 P2 P3 | | | | | | | |
| | 47 | +MP /4.B5 | -X15 | 5012003 | Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3 | terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3 | connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3 | conector 12pol. RM 3,5 mm P3 | | | | | | | |
| | 48 | +OGS /4.B3 | -X16 | 5012003 | Stecker direkt 12pol. RM 3,5 mm P3 | terminal block 12pol. RM 3,5 mm P3 | connecteur 12pol. RM 3,5 mm P3 | conector 12pol. RM 3,5 mm P3 | | | | | | | |
| | 49 | +OGS /4.E4 | -Y1 | 5001059 | Einfachmagnetventil 220-240V 180° ODgas | solenoid valve | electrovanne simple | válvula magnética | | | | | | | |
| | 50 | +OGS /4.E7 | -Y20 | 5018028 | Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3 | Swung ram pump MOD CP6 230V P3 | Pompe au Piston balancé MOD CP6 230V P3 | Bomba a piston agitomte MOD CP6 230V P3 | | | | | | | |
| | 51 | +OGS /4.E8 | -Y22 | 5018028 | Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3 | Swung ram pump MOD CP6 230V P3 | Pompe au Piston balancé MOD CP6 230V P3 | Bomba a piston agitomte MOD CP6 230V P3 | | | | | | | |
| 52 | +OGS /4.E8 | -Y23 | 5018028 | Schwingkolbenpumpe MOD CP6 230V P3 | Swung ram pump MOD CP6 230V P3 | Pompe au Piston balancé MOD CP6 230V P3 | Bomba a piston agitomte MOD CP6 230V P3 | | | | | | | | |
| 53 | +MP /2.C1 | -Z0 | 5014011 | Filter 8A 250V P3 | filter 8A 250V P3 | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Datum | 28.04.2008 | OGS 10.20/12.20 1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz | Enodis | Listen Ersatzteilliste 3 | 5115855 / 5315675 | | | | | | |
| | | | | Bearbeiter | Schmid | | | | | | | | | | |
| | | | | Geprüft | Böttinger | | | | | | | | | | |
| R. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch | | | 5115855 / 5315675 | | Blatt 3 3 Bl. | | |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.4.0

Alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind mm²

| | | | | | |
|----|----------|------------|------|---------|----------|
| C | ÄM 73/08 | 03.07.2008 | KEE | Geprüft | Böttiger |
| R. | Änderung | Datum | Name | Norm | |

| | |
|------------|------------|
| Datum | 28.04.2008 |
| Bearbeiter | Schmid |
| Geprüft | Böttiger |

OGS 10.20/12.20
1/N/PE ~ 220-240V 50/60Hz

Ursprung

Ersatz für

Ersatz durch

Enodis

Aufbaupläne
1

5115855 / 5315675

5115855 / 5315675

Blatt 1
7 Bl.

- Klemmverbindungen in Federzugtechnik ohne Aderendhülsen!
- Bündelung der nach Aussen führenden Litzen mit Kabelbindern im Abstand von ca. 100mm, wenn kein Isolier- bzw. Spiralschlauch vorgesehen ist!
- Verlegung der Litzen gemäß VDE 0100 Teil520!
- Bei mehr als einer Verbindung an einer Klemmstelle (z. B. Direktstecker) sind Zwillingsaderendhülsen zu verwenden!
- Kantenschutz am Seitenteil oben anbringen!
- El. Bauteile auf der Montageplatte sind maschinell zu Kennzeichnen!
- Aderenden sind mit ihrem Zielkennzeichen gut leserlich zu beschriften!
- Aderm gemäß Herstellerangaben (Telemecanique / Phoenix Contact) abisolieren!

(1) Mit Kabelbinder an Montageplatte montieren

