

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
OES 6.06 mini	3N~ 400V 3~230V 1N~ 230V	50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz	5,7kW 5,7kW 3,0kW	11,8A 23,5A 13,1A
OES 6.10 mini	3N~ 400V 3~230V	50/60Hz 50/60Hz	7,1kW 7,1kW	14,8A 18,6A
OES 10.10 mini	3N~ 400V	50/60Hz 50/60Hz	10,5kW	15,7A


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
  
www.convotherm.com


fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


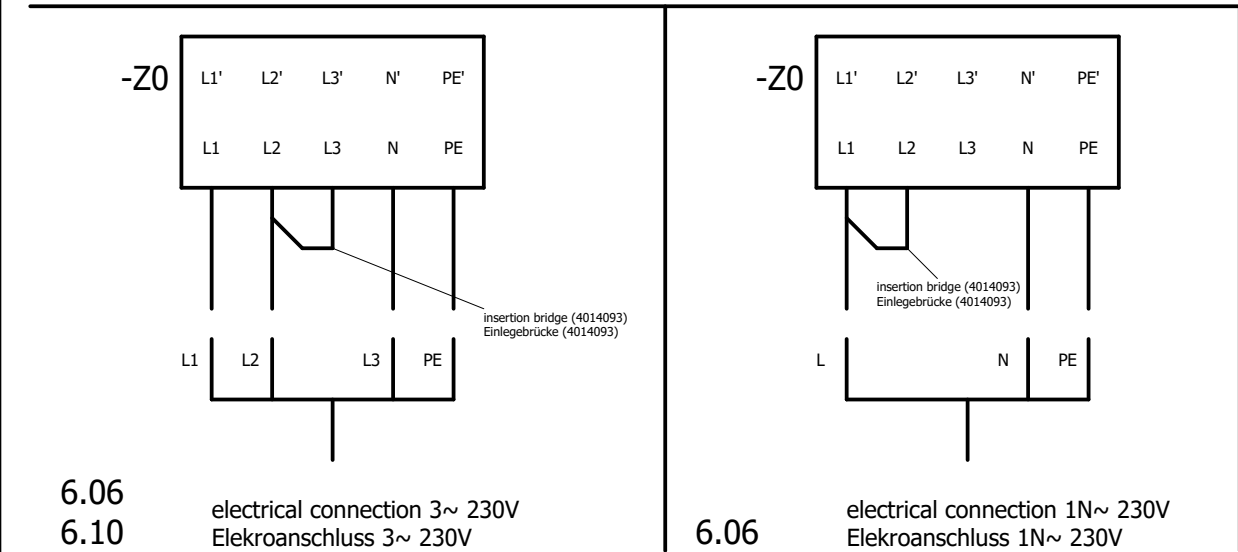





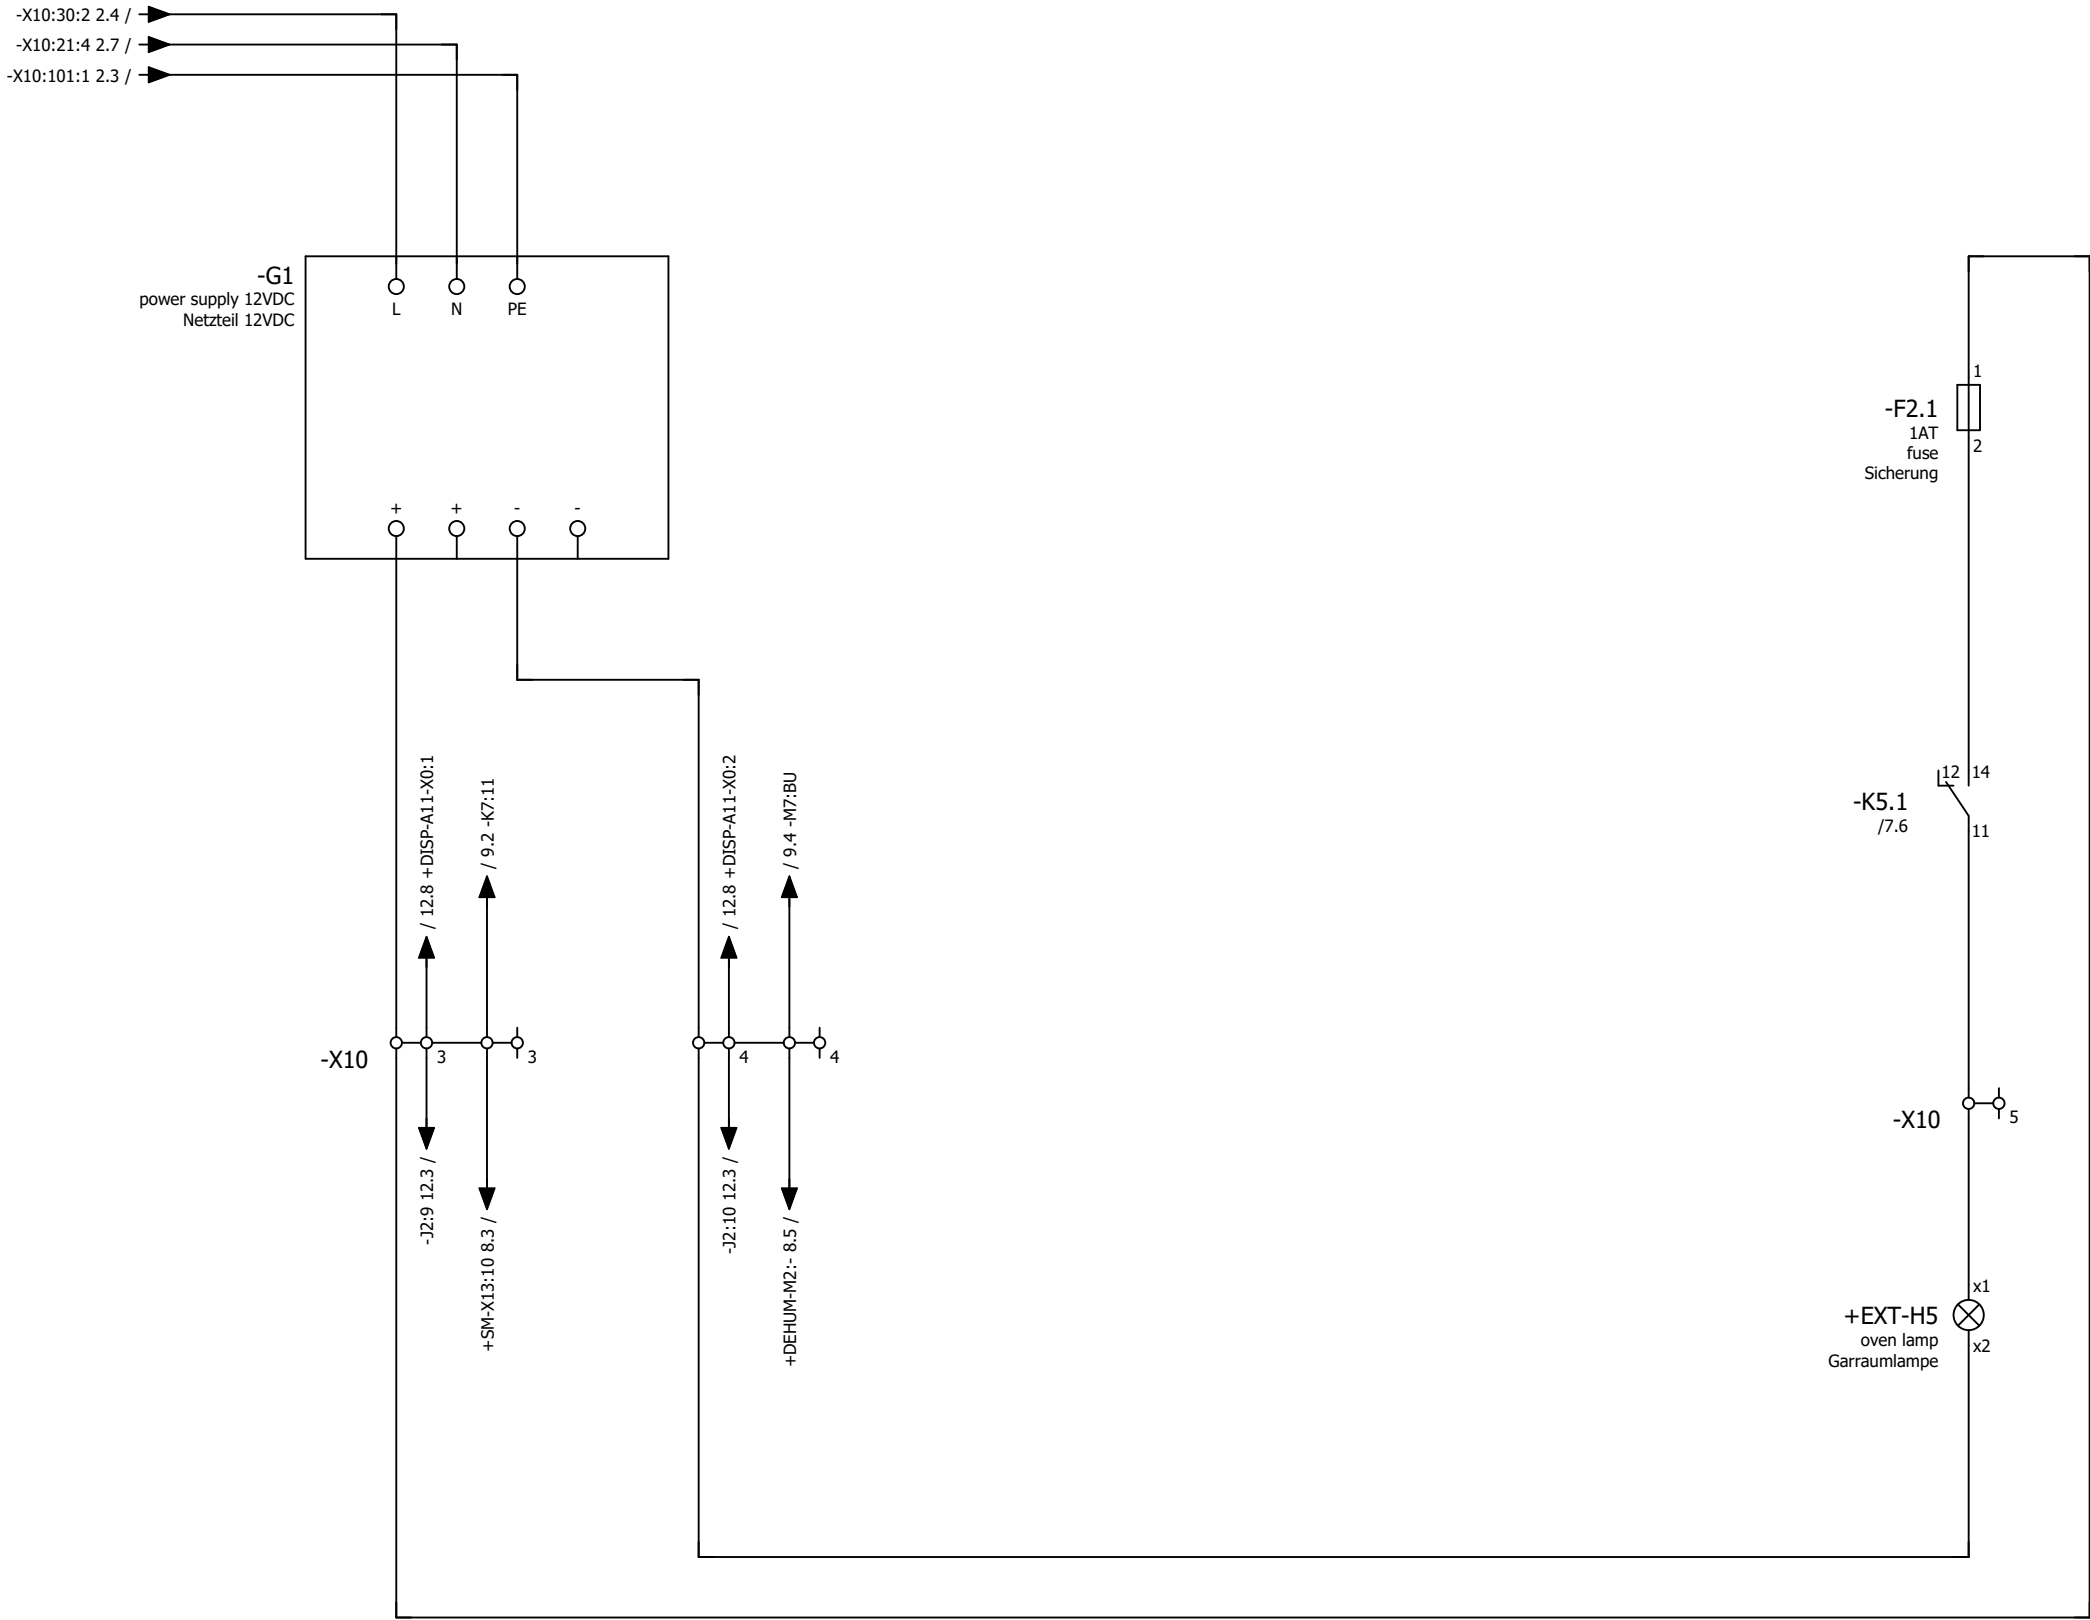

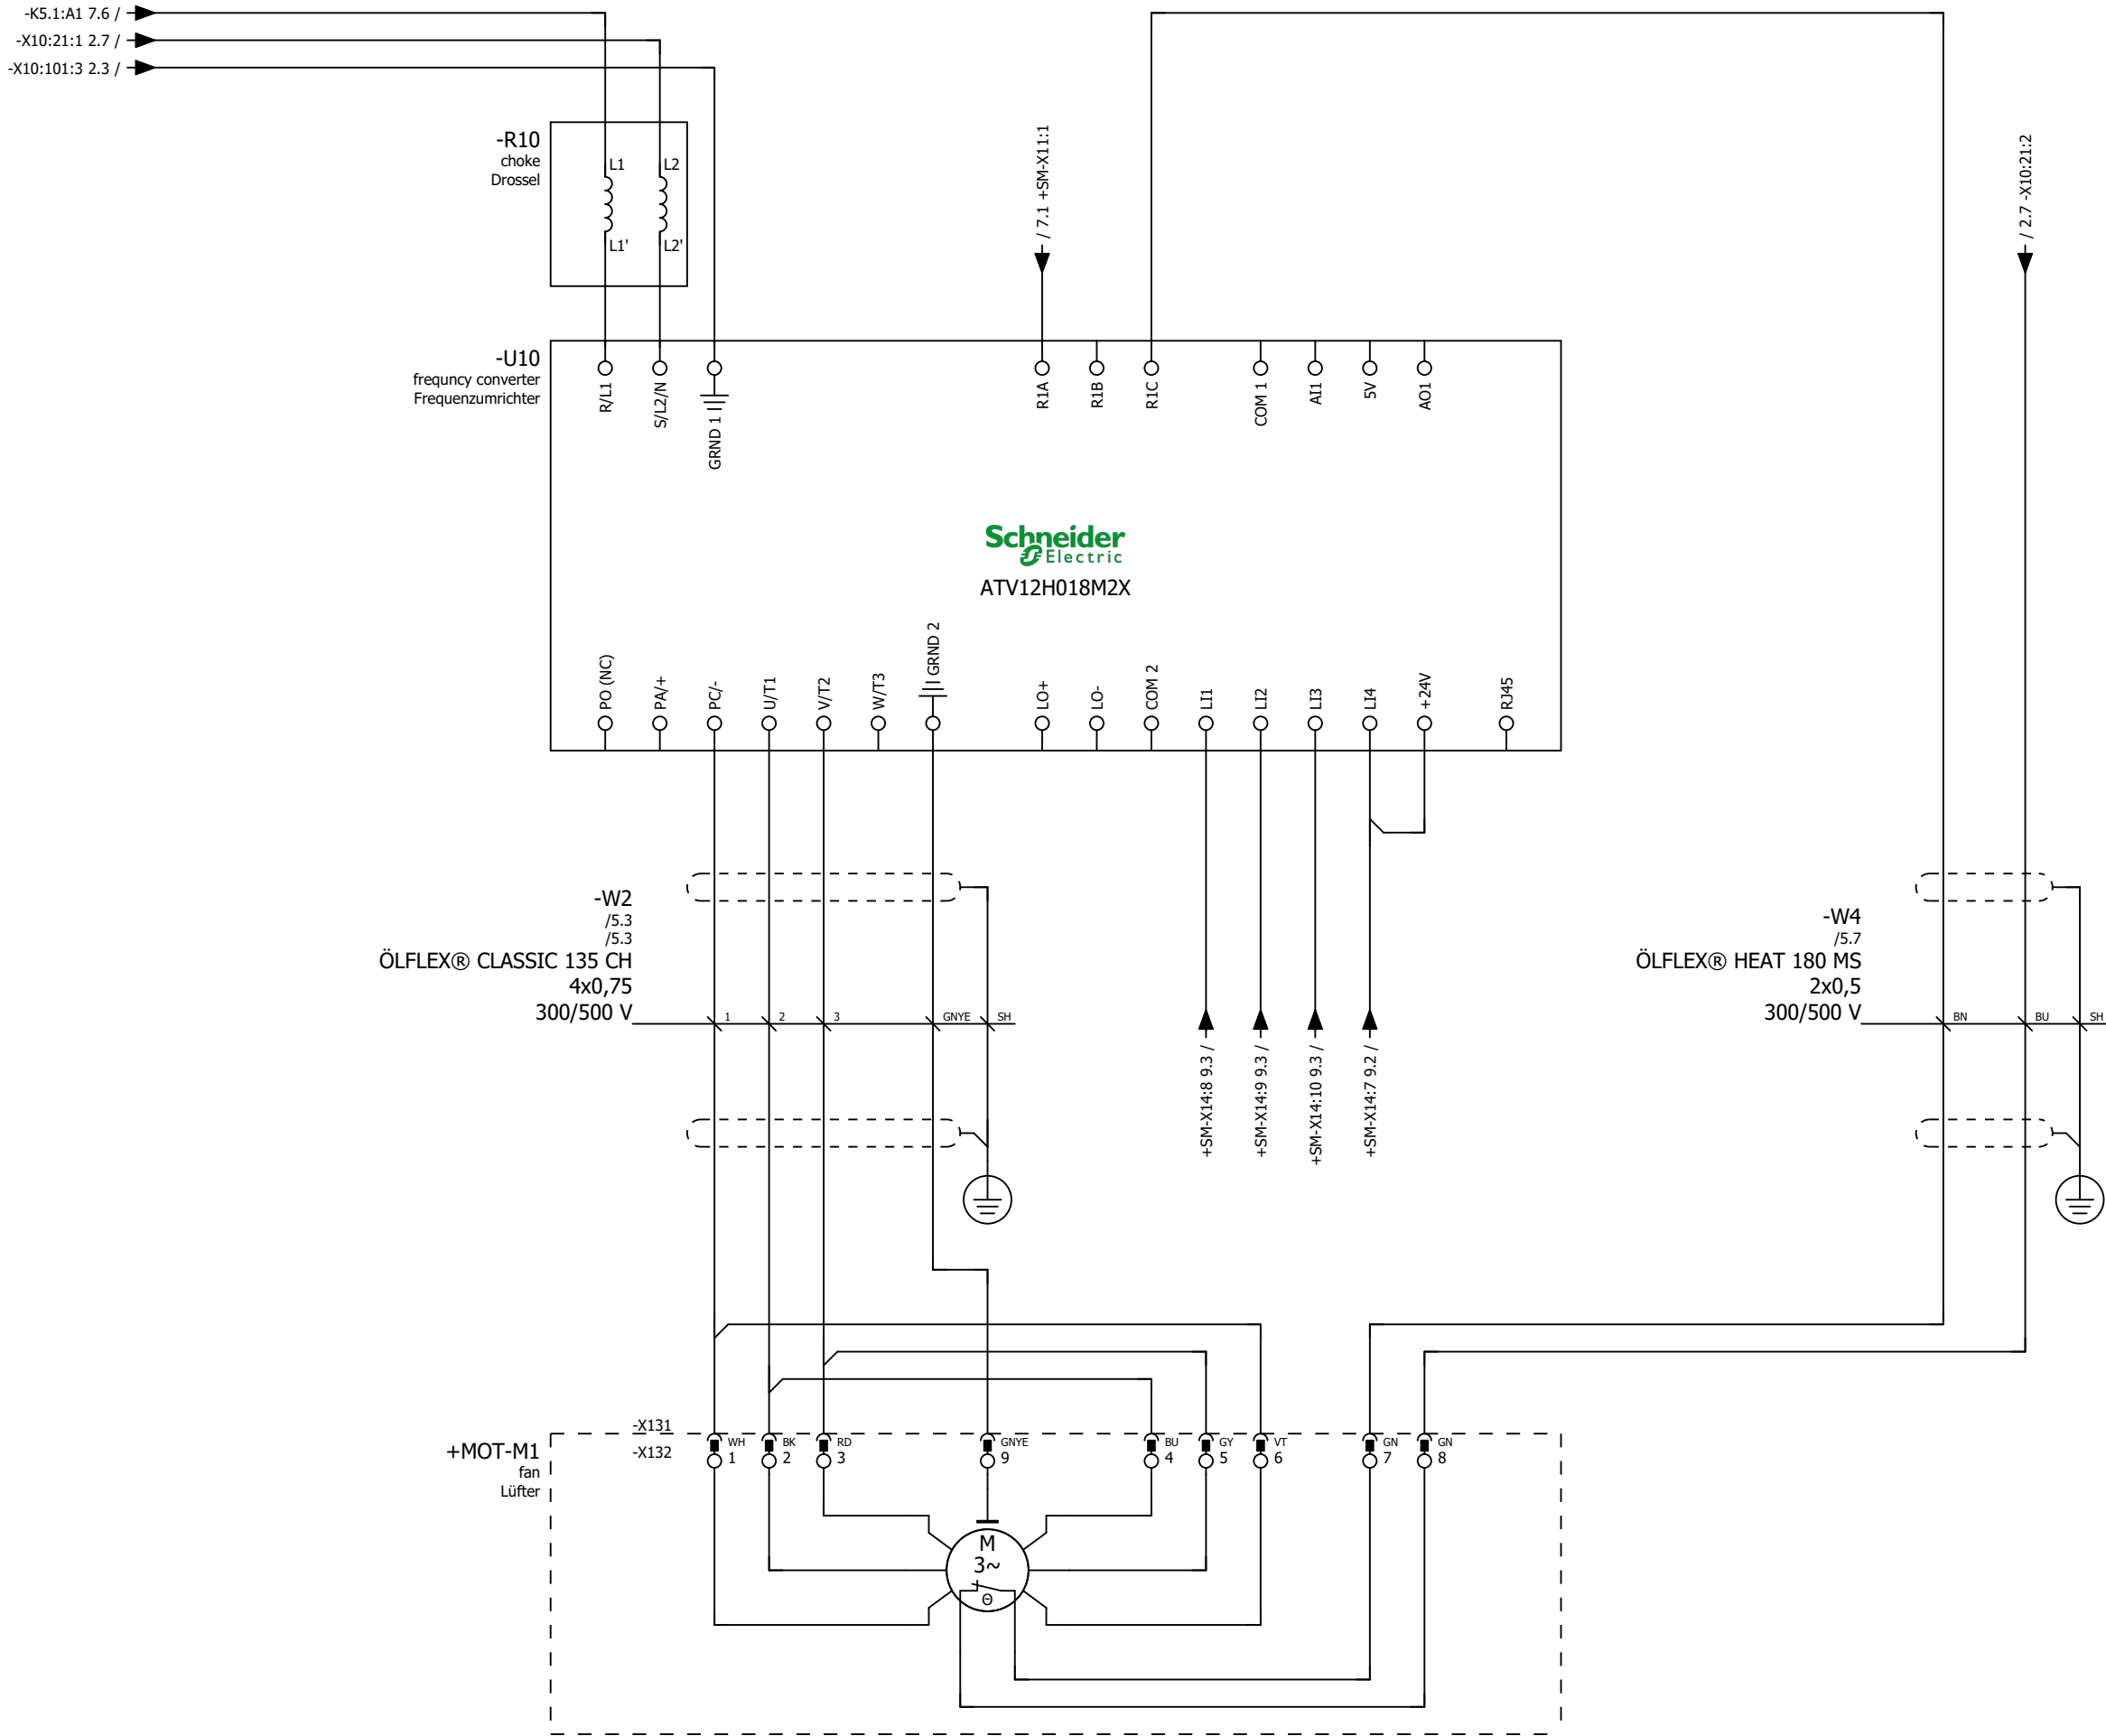

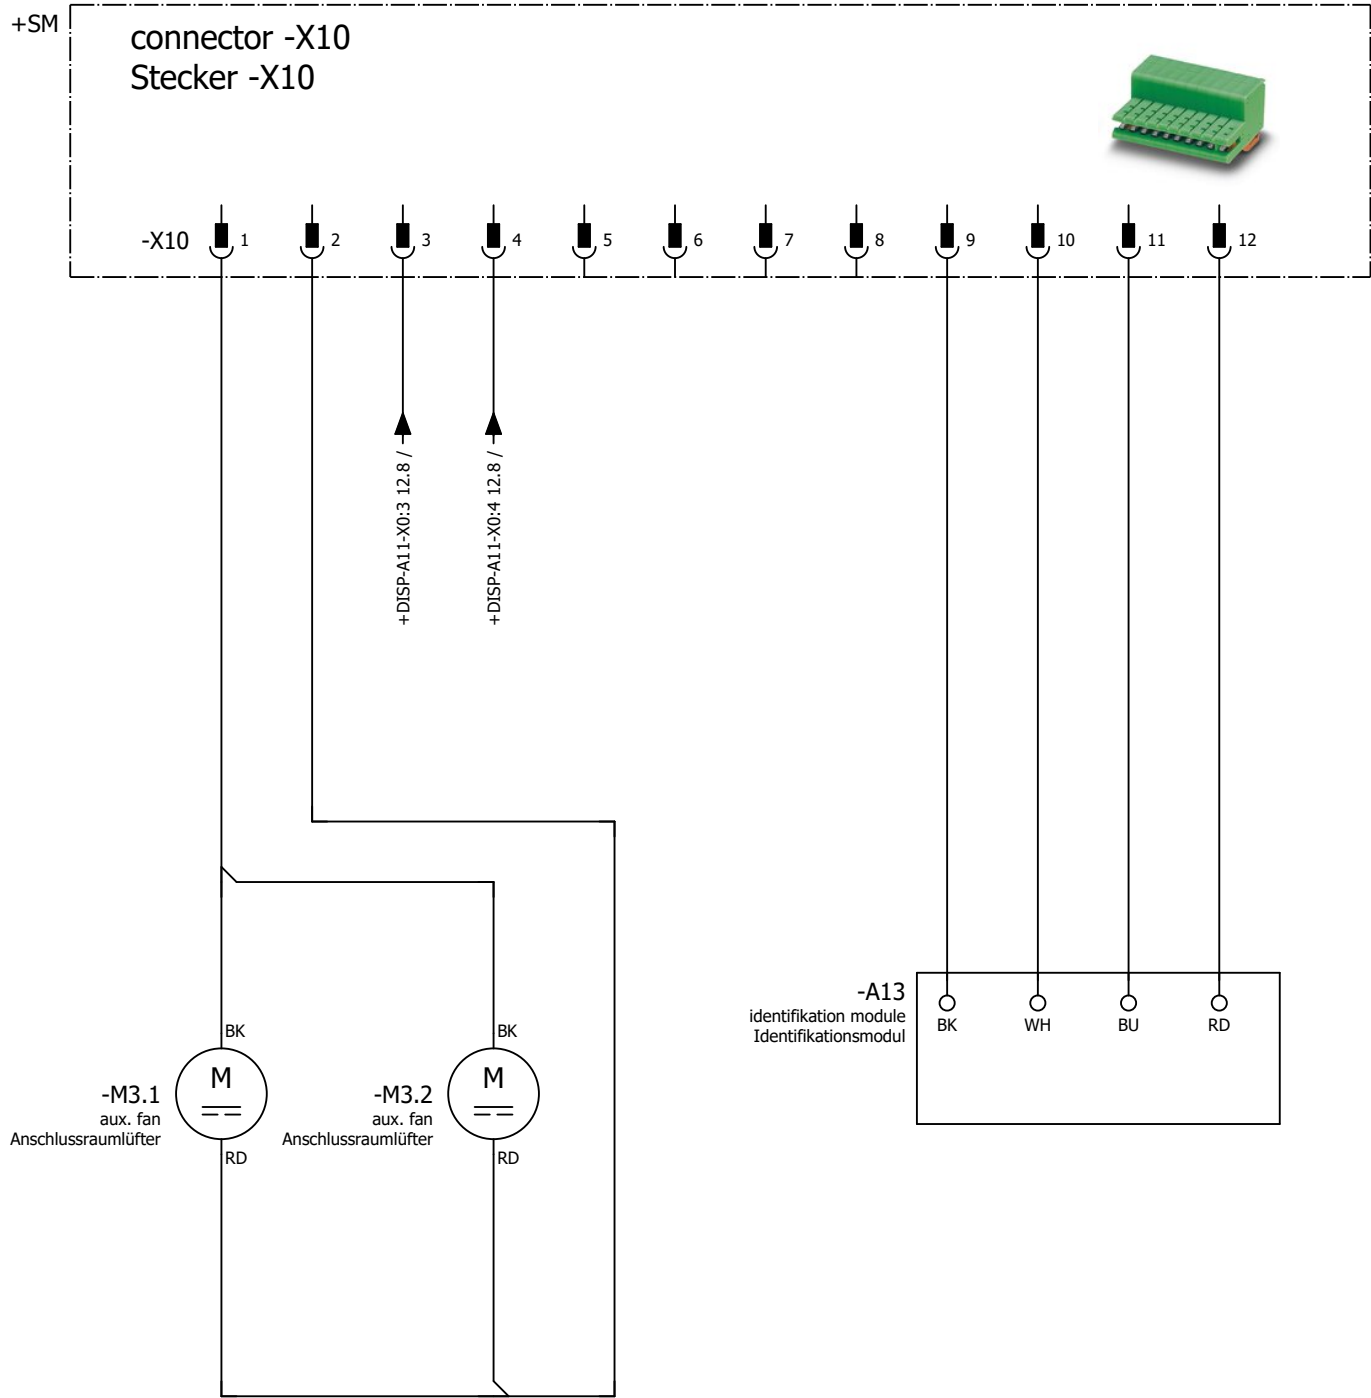


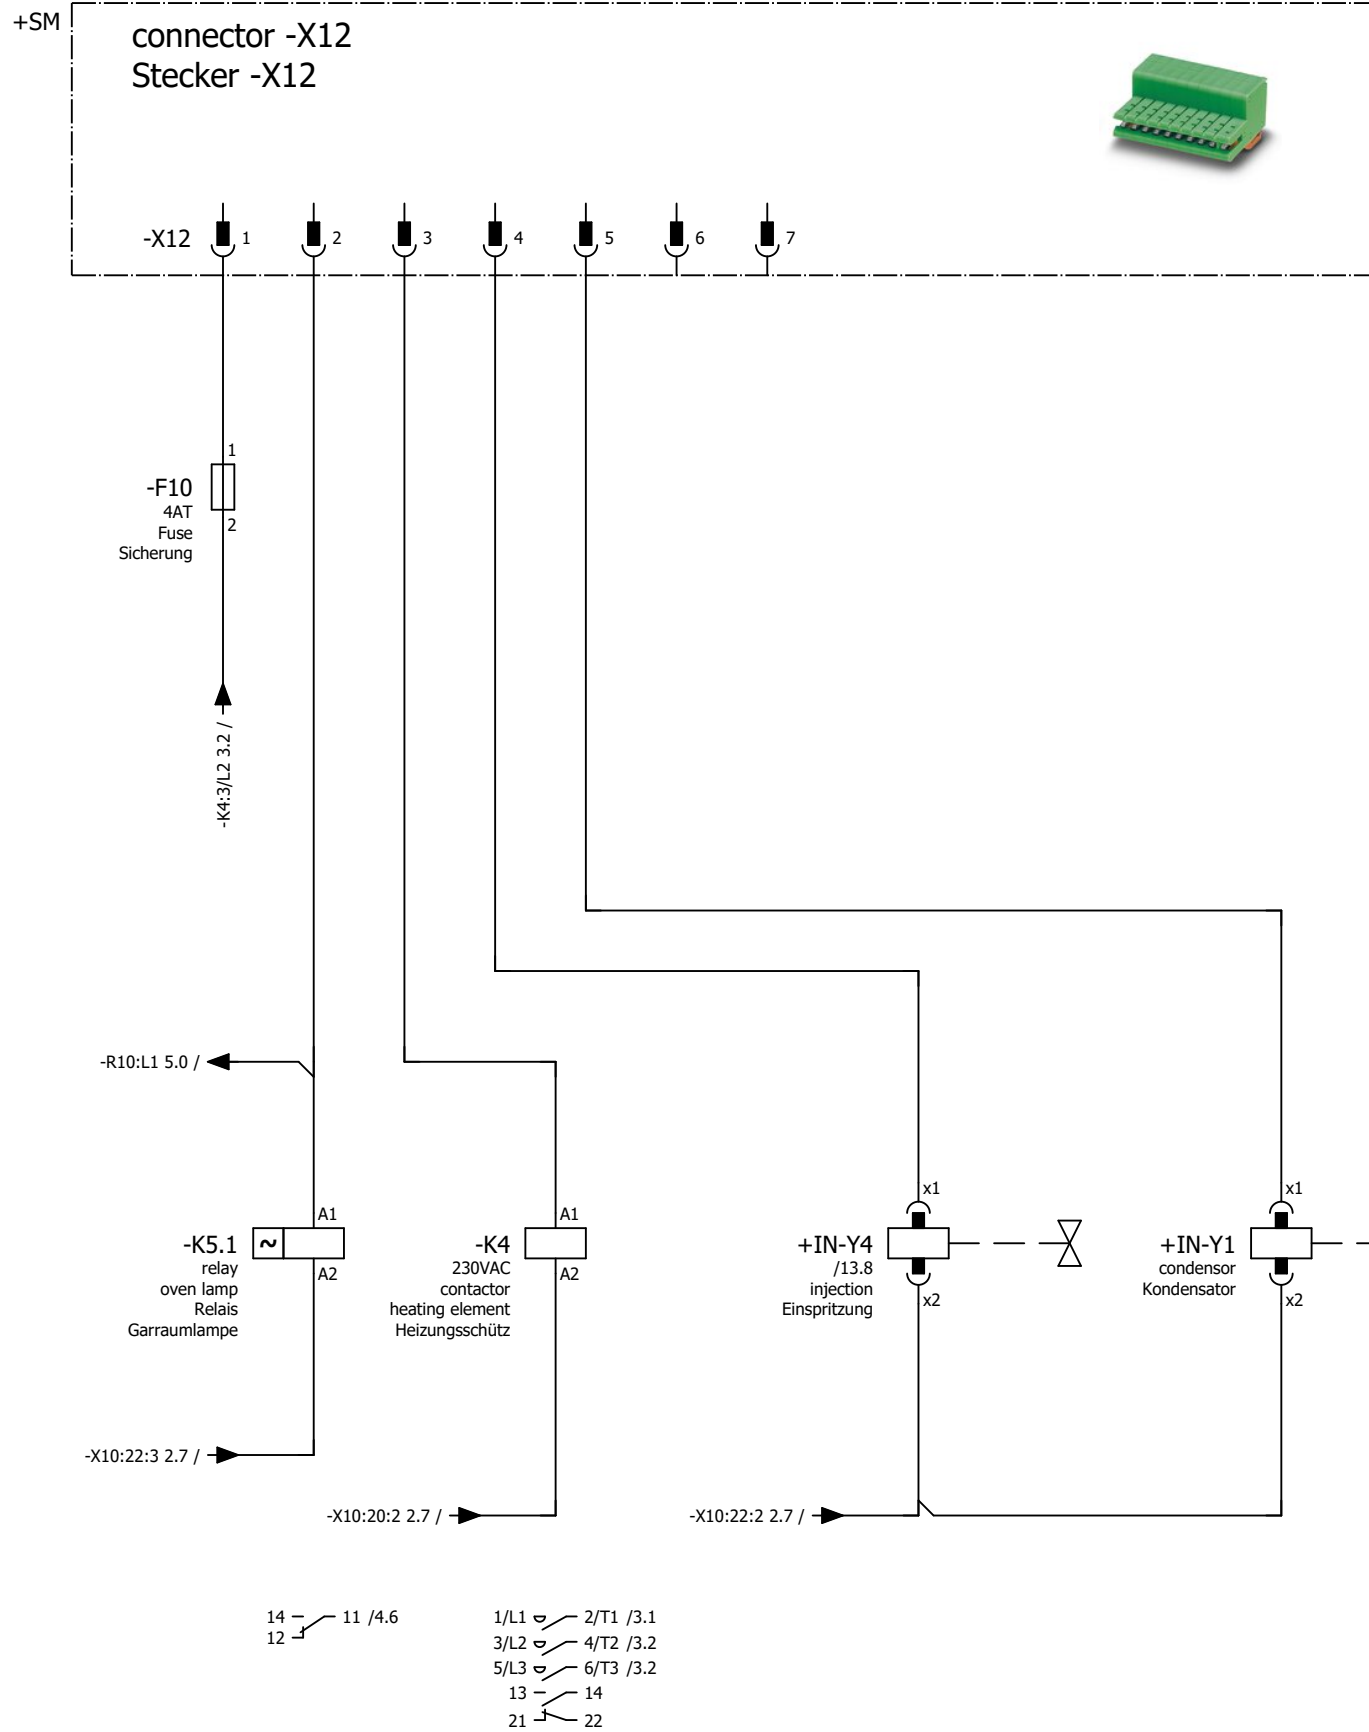
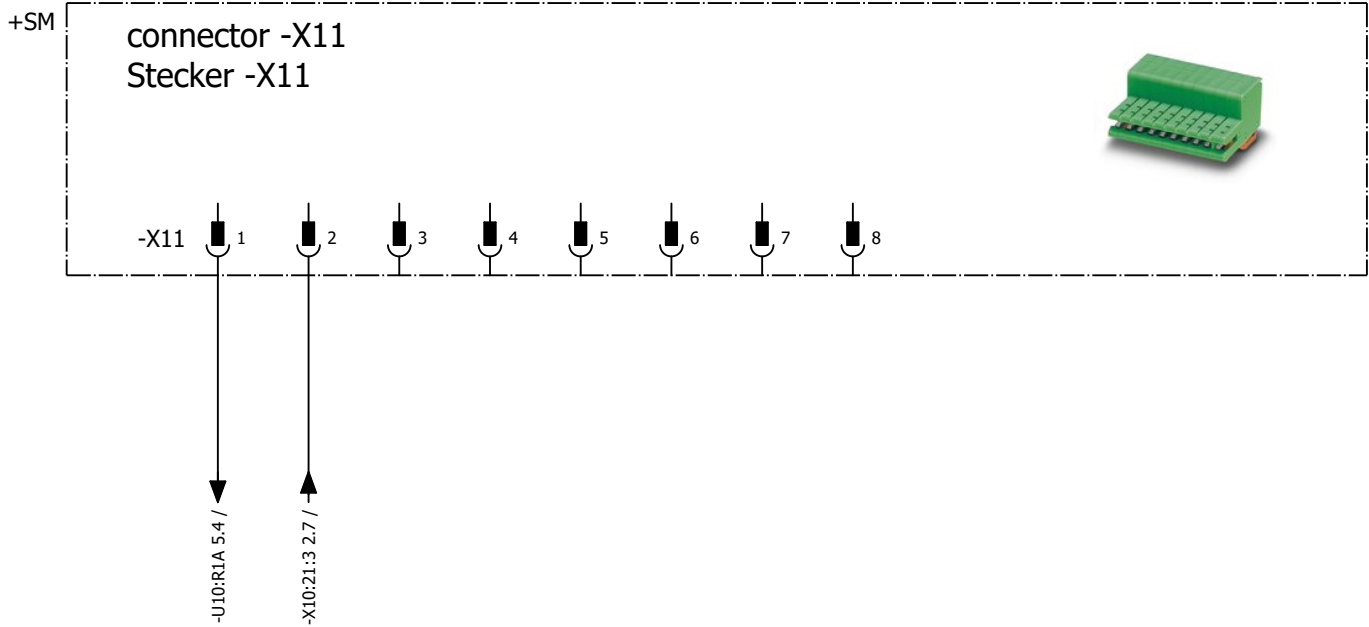


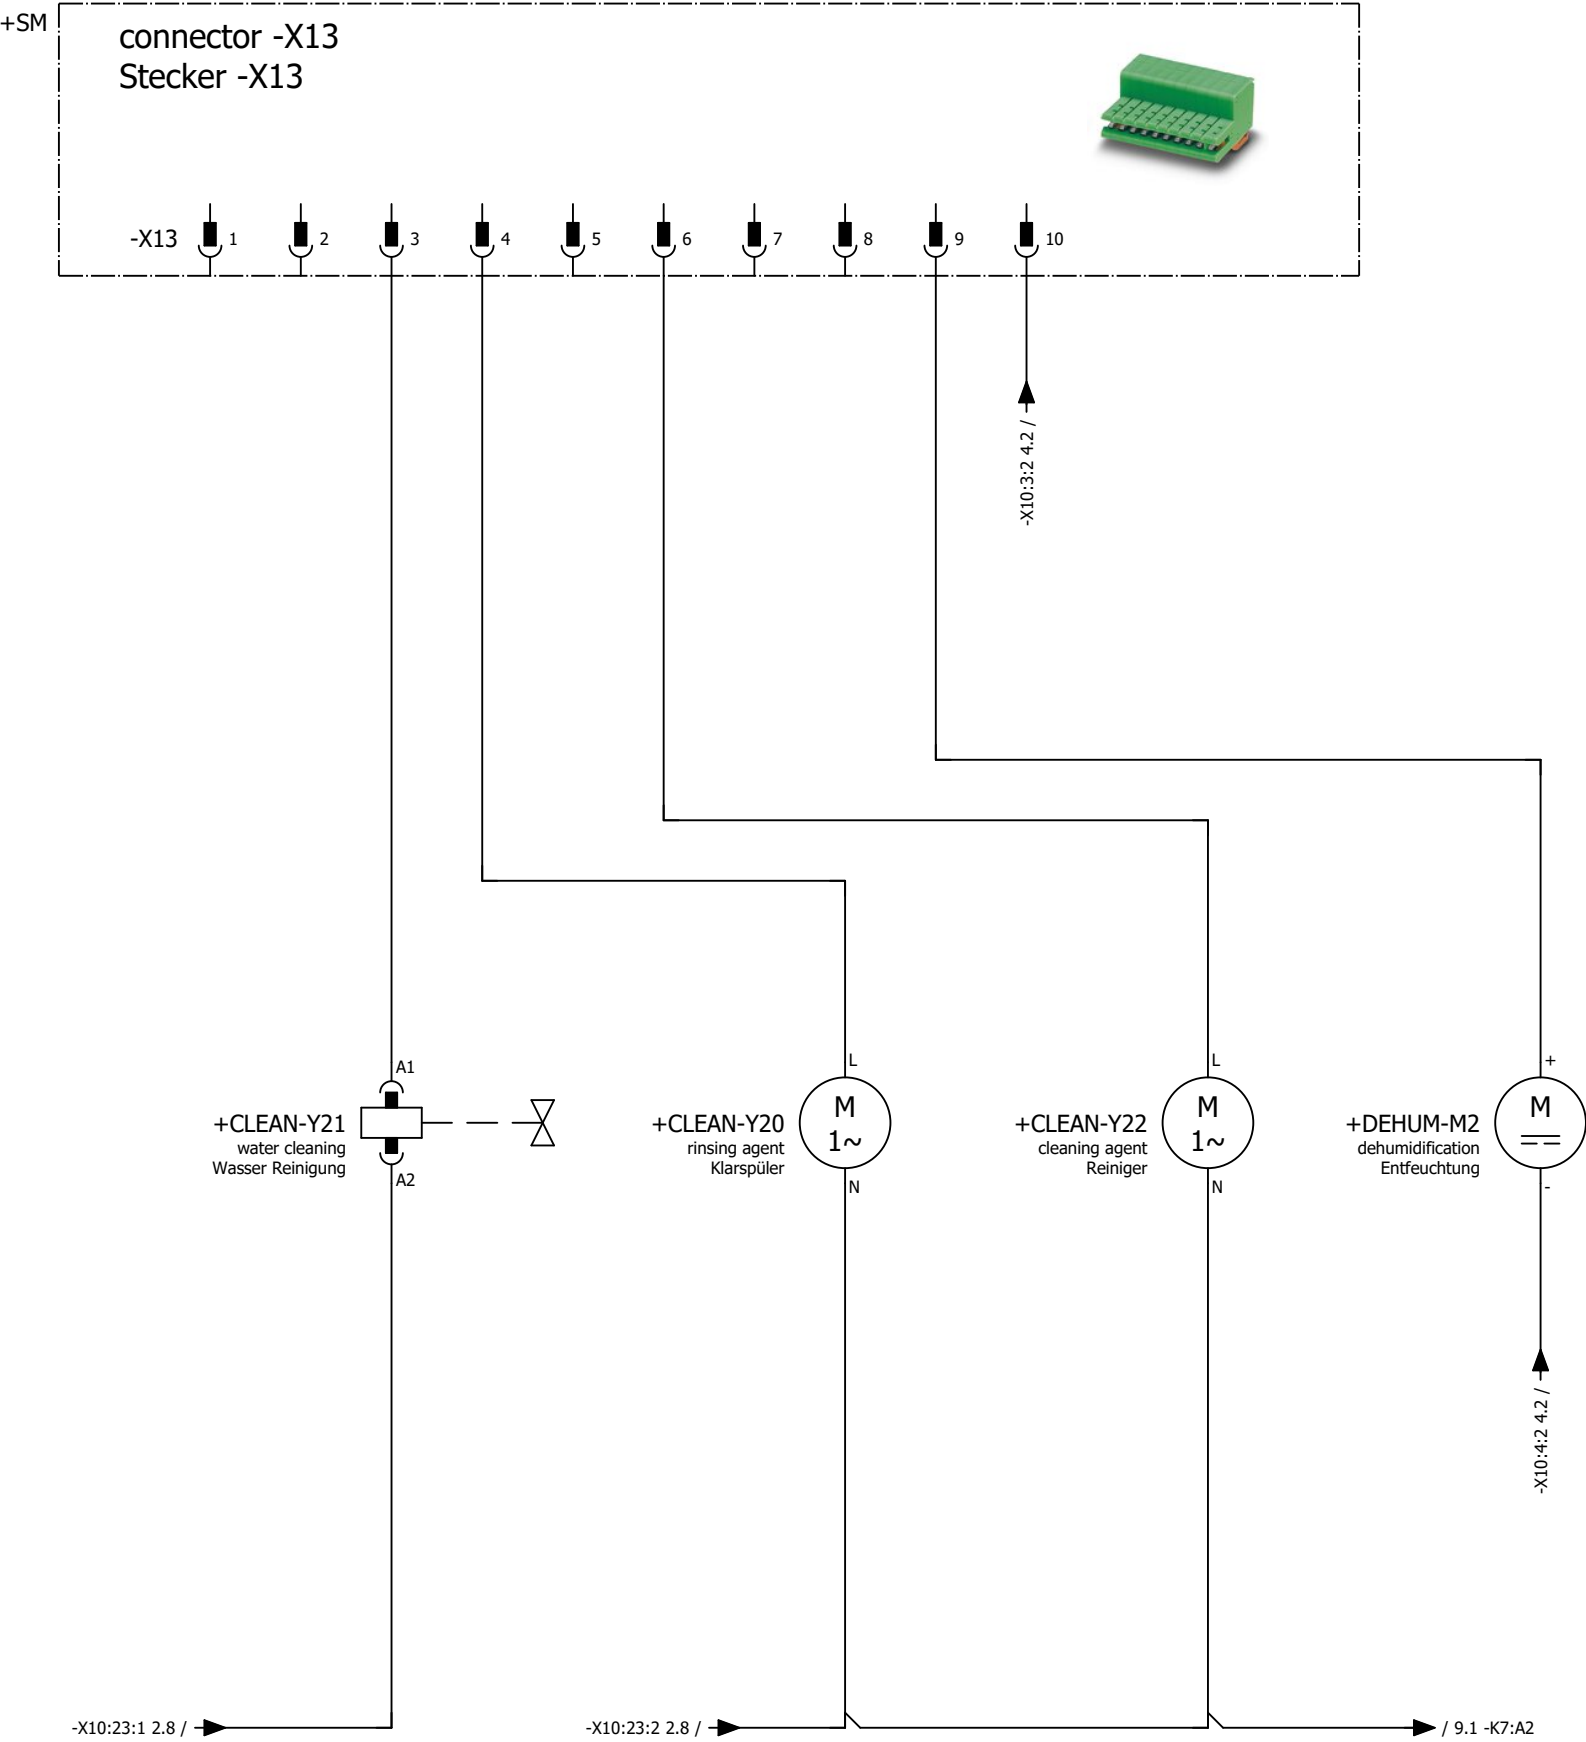






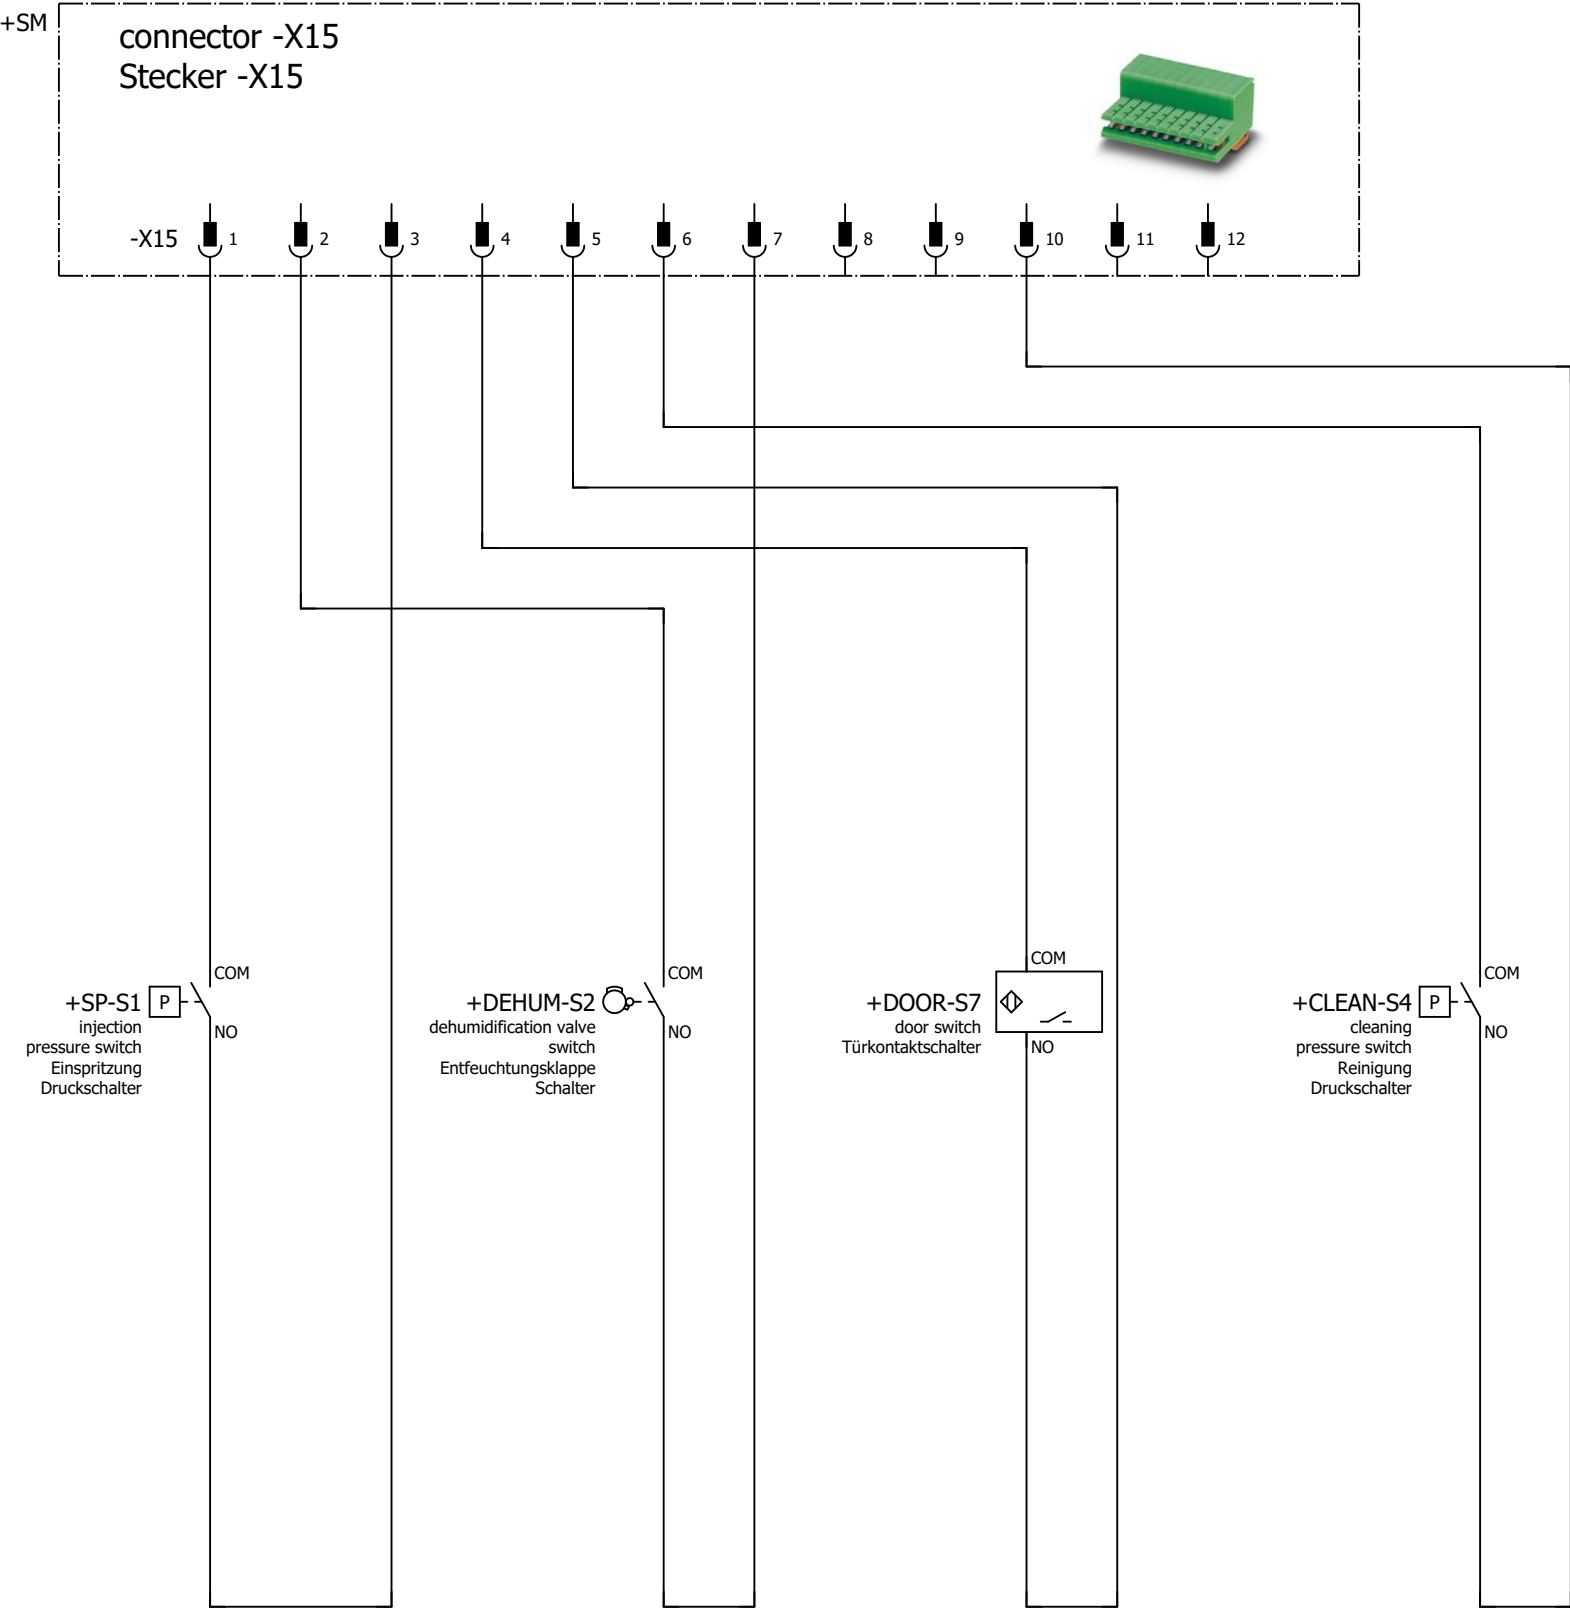

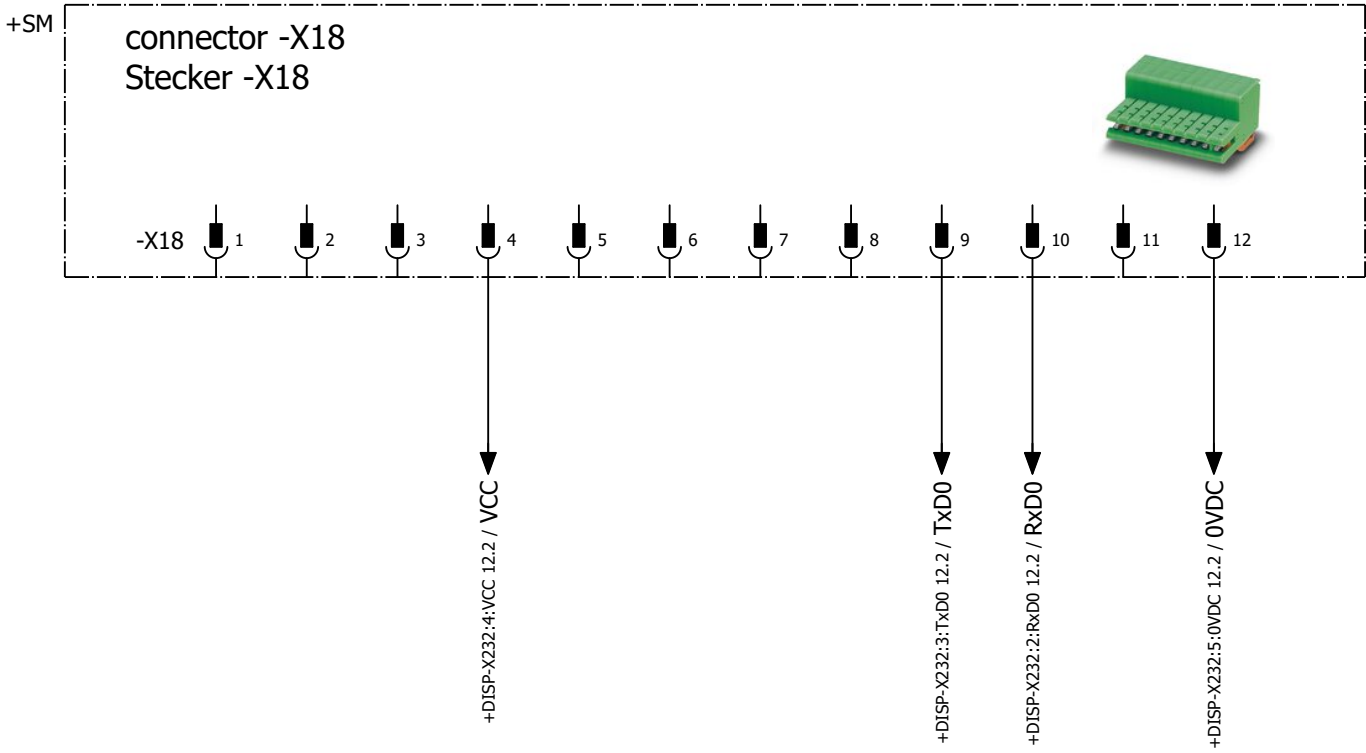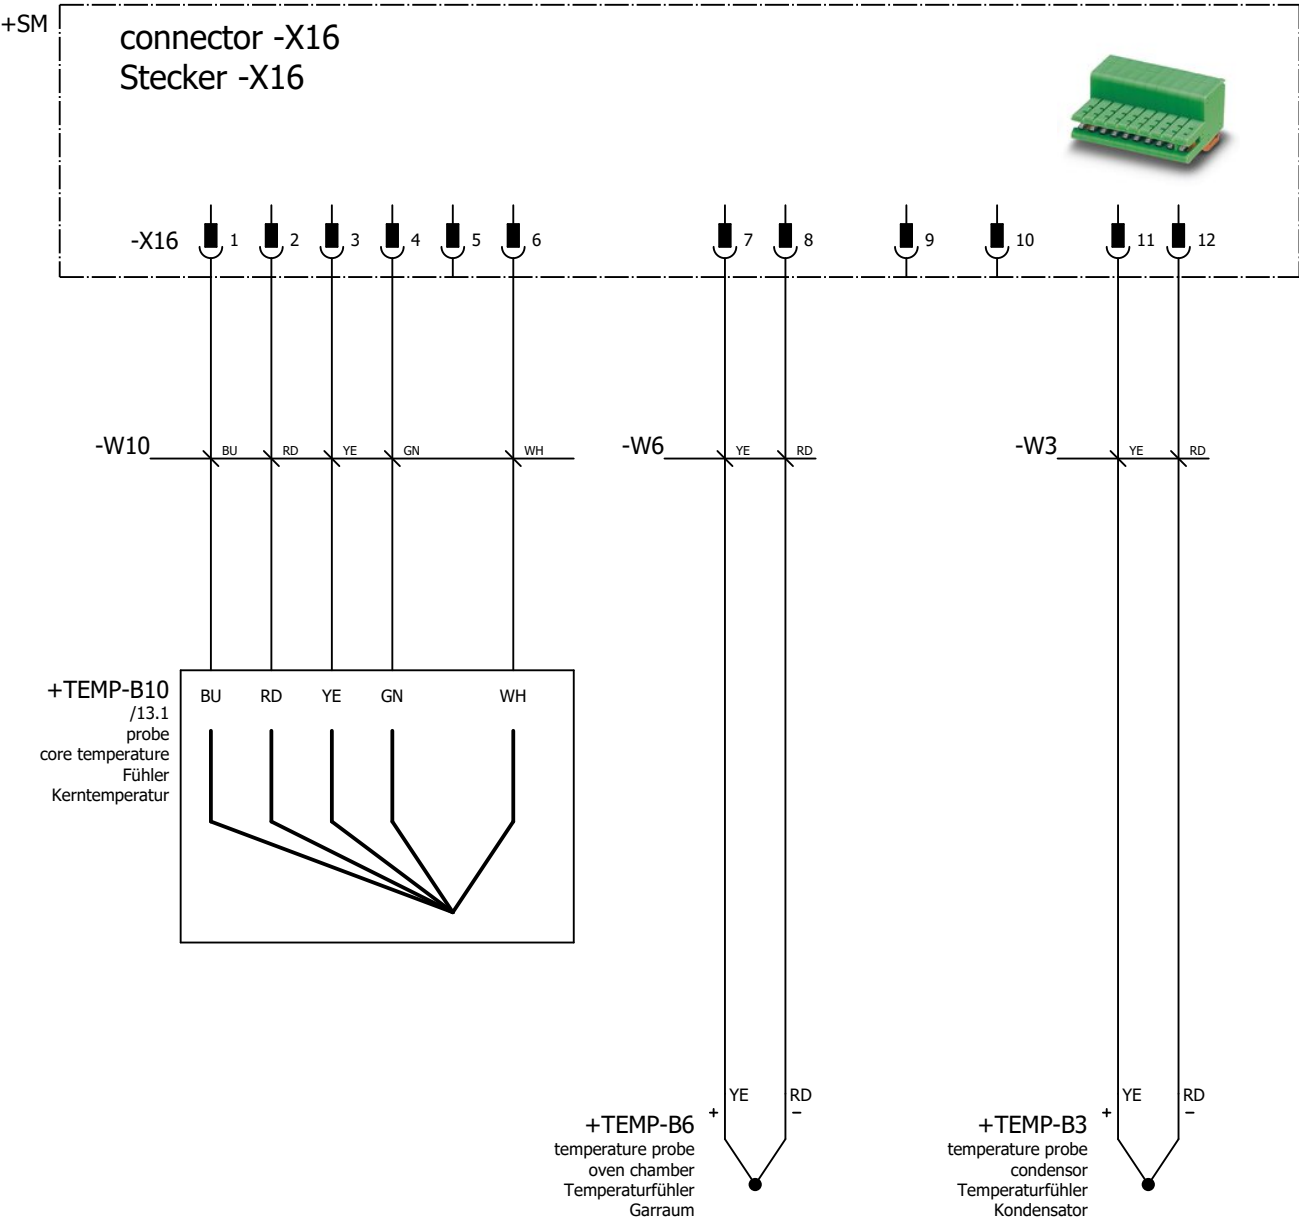


+DISP-A11  
Panel CUI 7"  
Bedienfeld CUI 7"

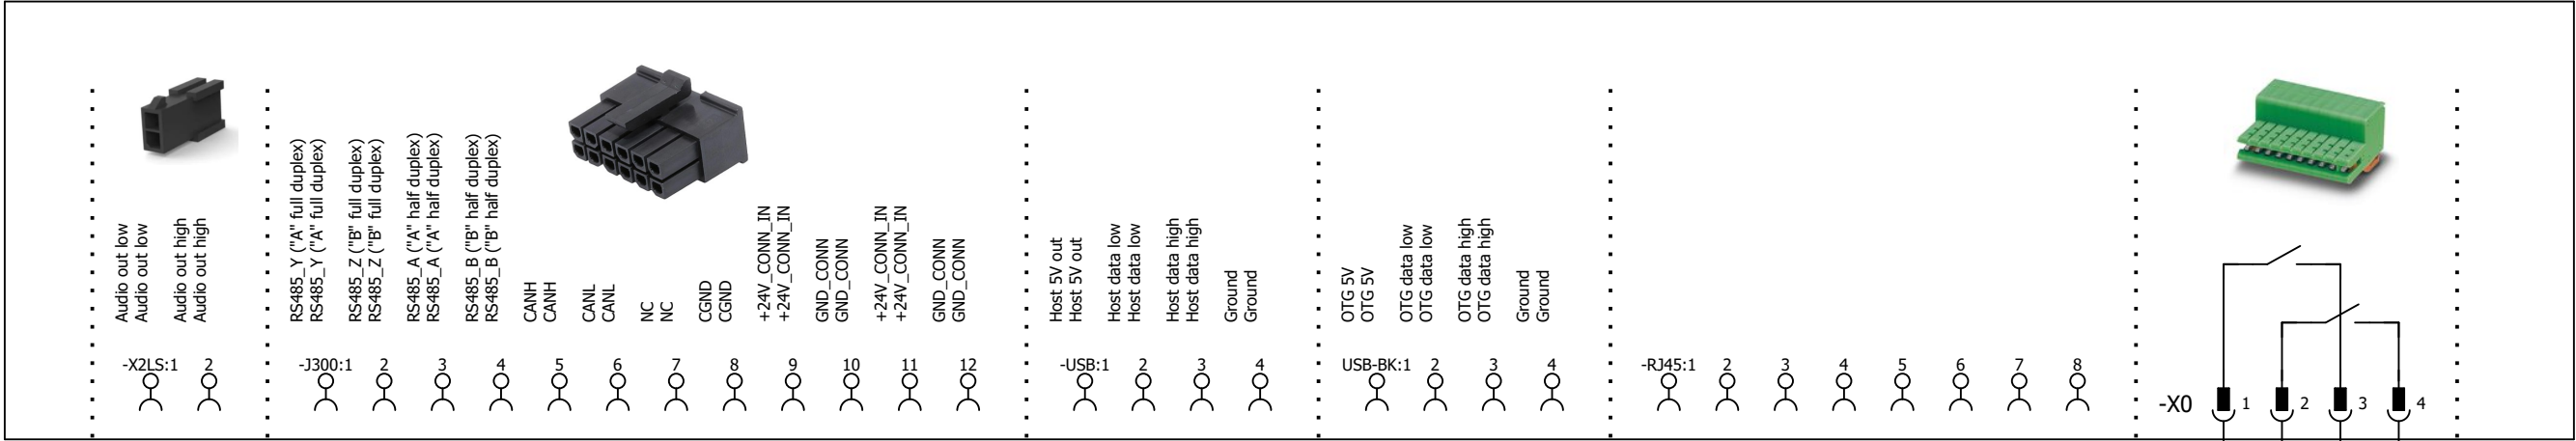


+DISP-LS  
speaker  
Lautsprecher

+DISP-X485


+DISP-A1  
converter RS232/RS485  
Konverter RS232/RS485

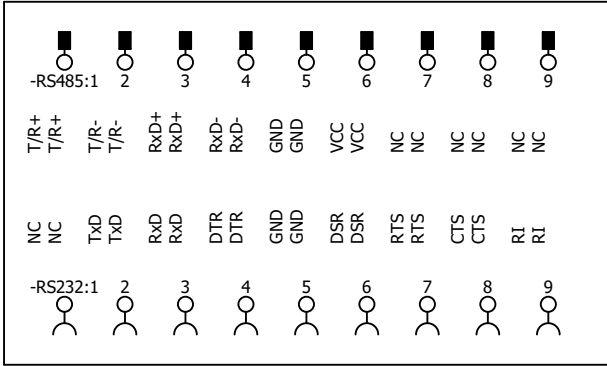

+DISP-X232

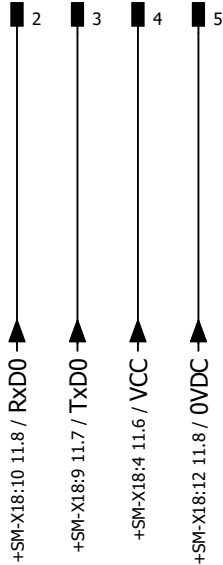

-OPTNW  
option NW  
Option NW

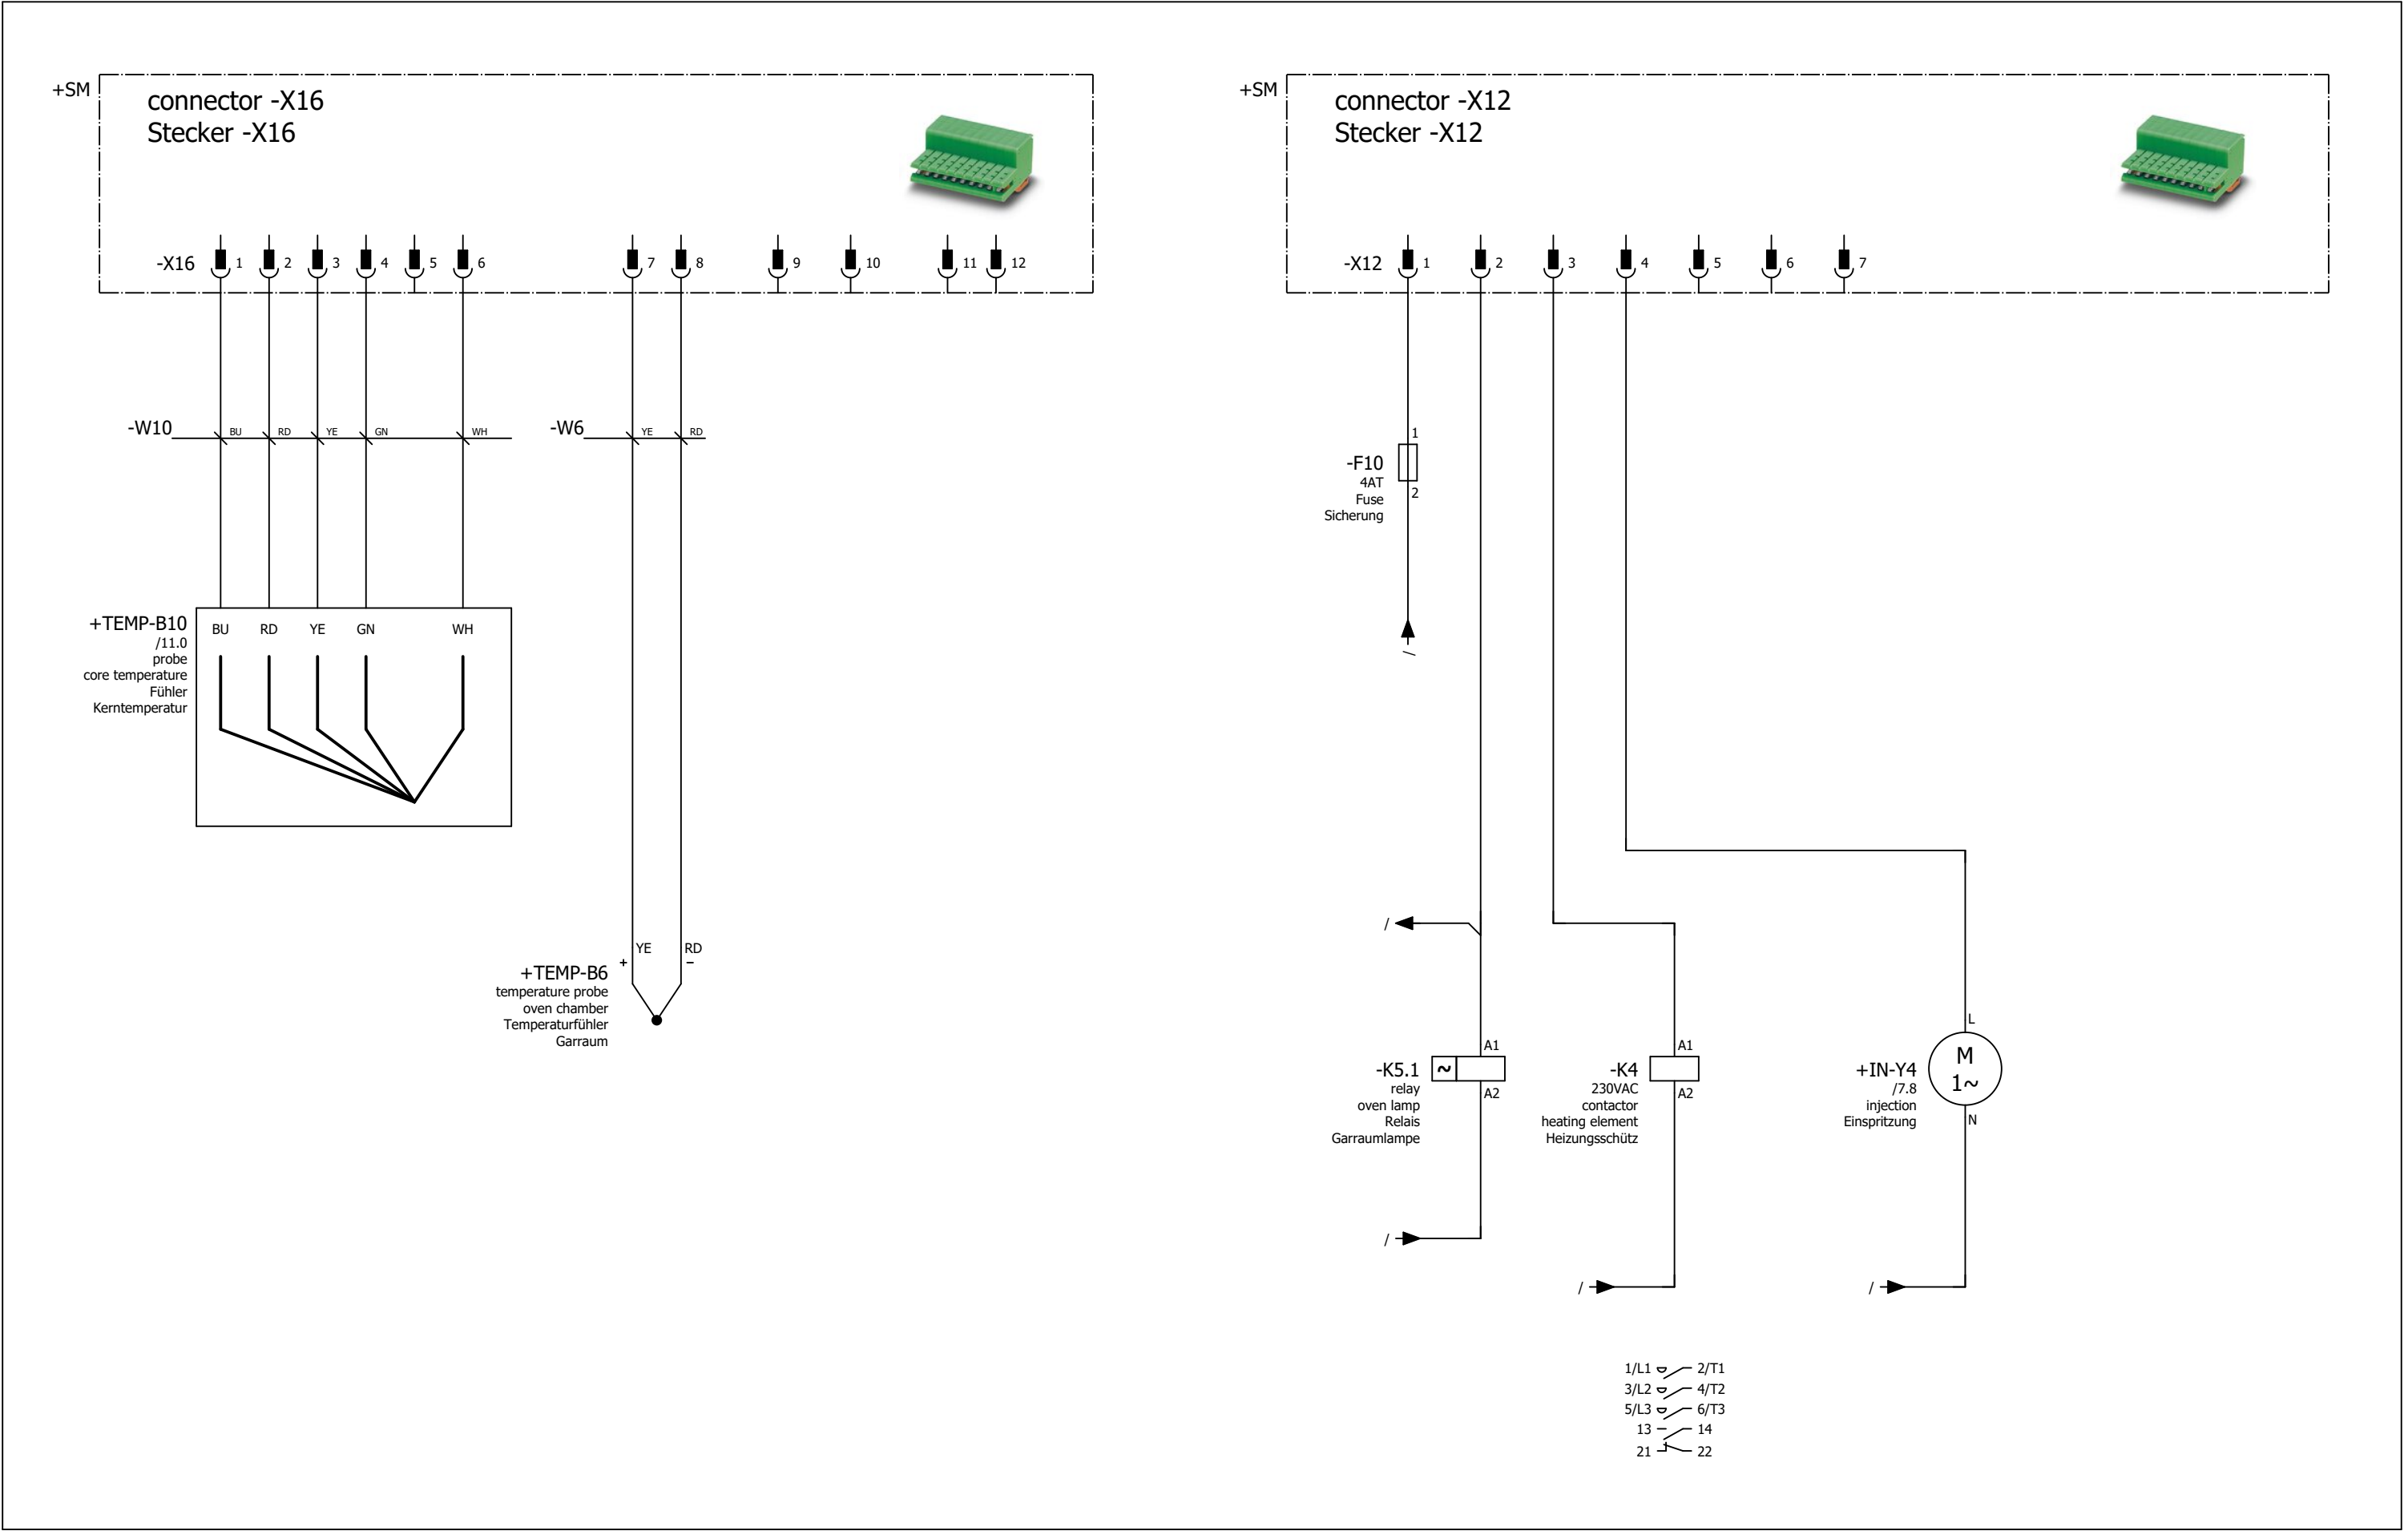

04	ÄM 05/2022	16.03.2022	Boe	Drawn	3/14/2022	OES 6.06 mini OES 6.10 mini OES 10.10 mini	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2010	option NW connector -X15 / -X12 Option NW Stecker -X15 / - X12	Project No.	= SLP	
C	ÄM 022/2018	27.03.2018	KEE	Name	Boe				5328641	+ MPL	
B	ÄM 160/2014	20.11.2014	KEE	App.	SchM				Drg. No.		Blatt 13
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5128640		Seite 13 / 13