

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 12.20 ES	3~400V	50/60Hz	33,7kW	48,7A
C4e 12.20 ES	3~440V	50/60Hz	28,2kW	37,0A
C4e 12.20 ES	3~480V	50/60Hz	33,4kW	40,3A

Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany

+49 (0)8847 - 67 - 0

+49 (0)8847 - 67 - 414


www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

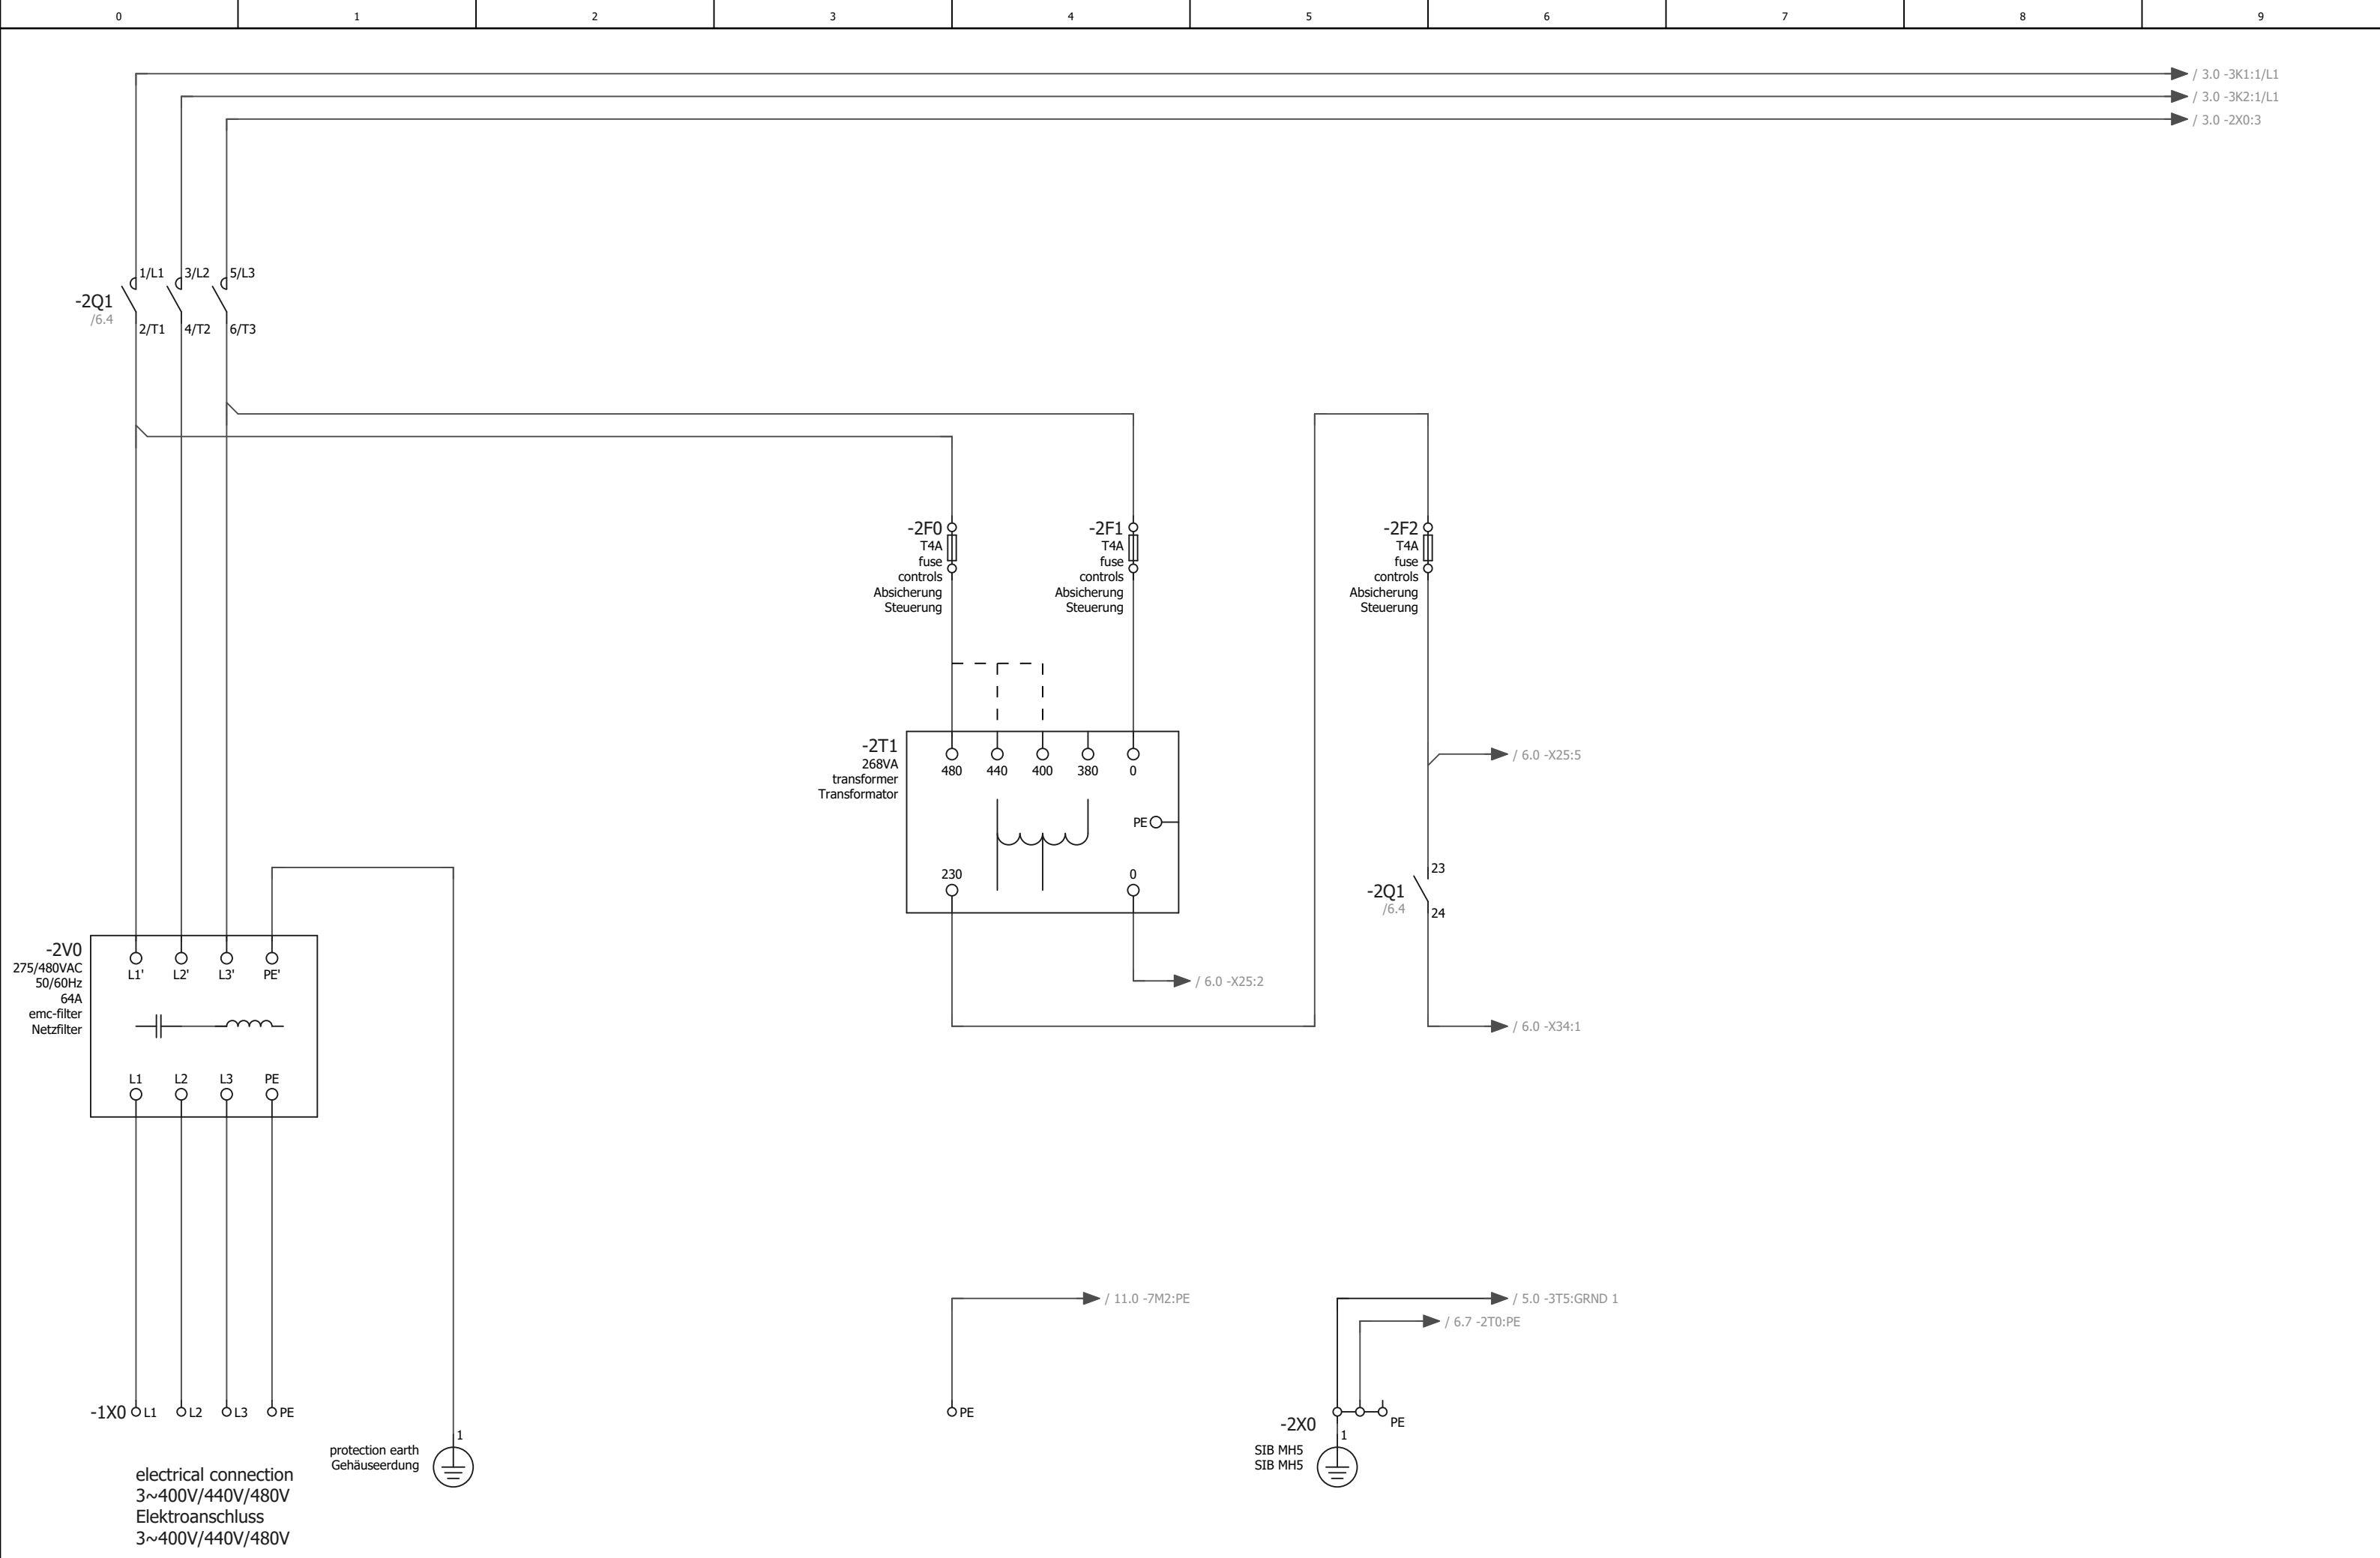






1						3						
03	ÄM217/2015	22.12.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 12.20 ES C4e 12.20 ES C4e 12.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP	
02	ÄM071/2015	16.04.2015	SchM	Name	Boe				5354165		+ MPL	
01	ÄM107/2014	23.10.2014	SchM	App.	SchM				Drg. No. 5153109		Blatt 2 Seite 2 / 11	
REV	Remarks	Date	Name	Norm								

03	ÄM217/2015	22.12.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 12.20 ES C4e 12.20 ES C4e 12.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354165		= SLP	
02	ÄM071/2015	16.04.2015	SchM	Name	Boe				+ MPL			
01	ÄM107/2014	23.10.2014	SchM	App.	SchM				Drg. No. 5153109		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 11

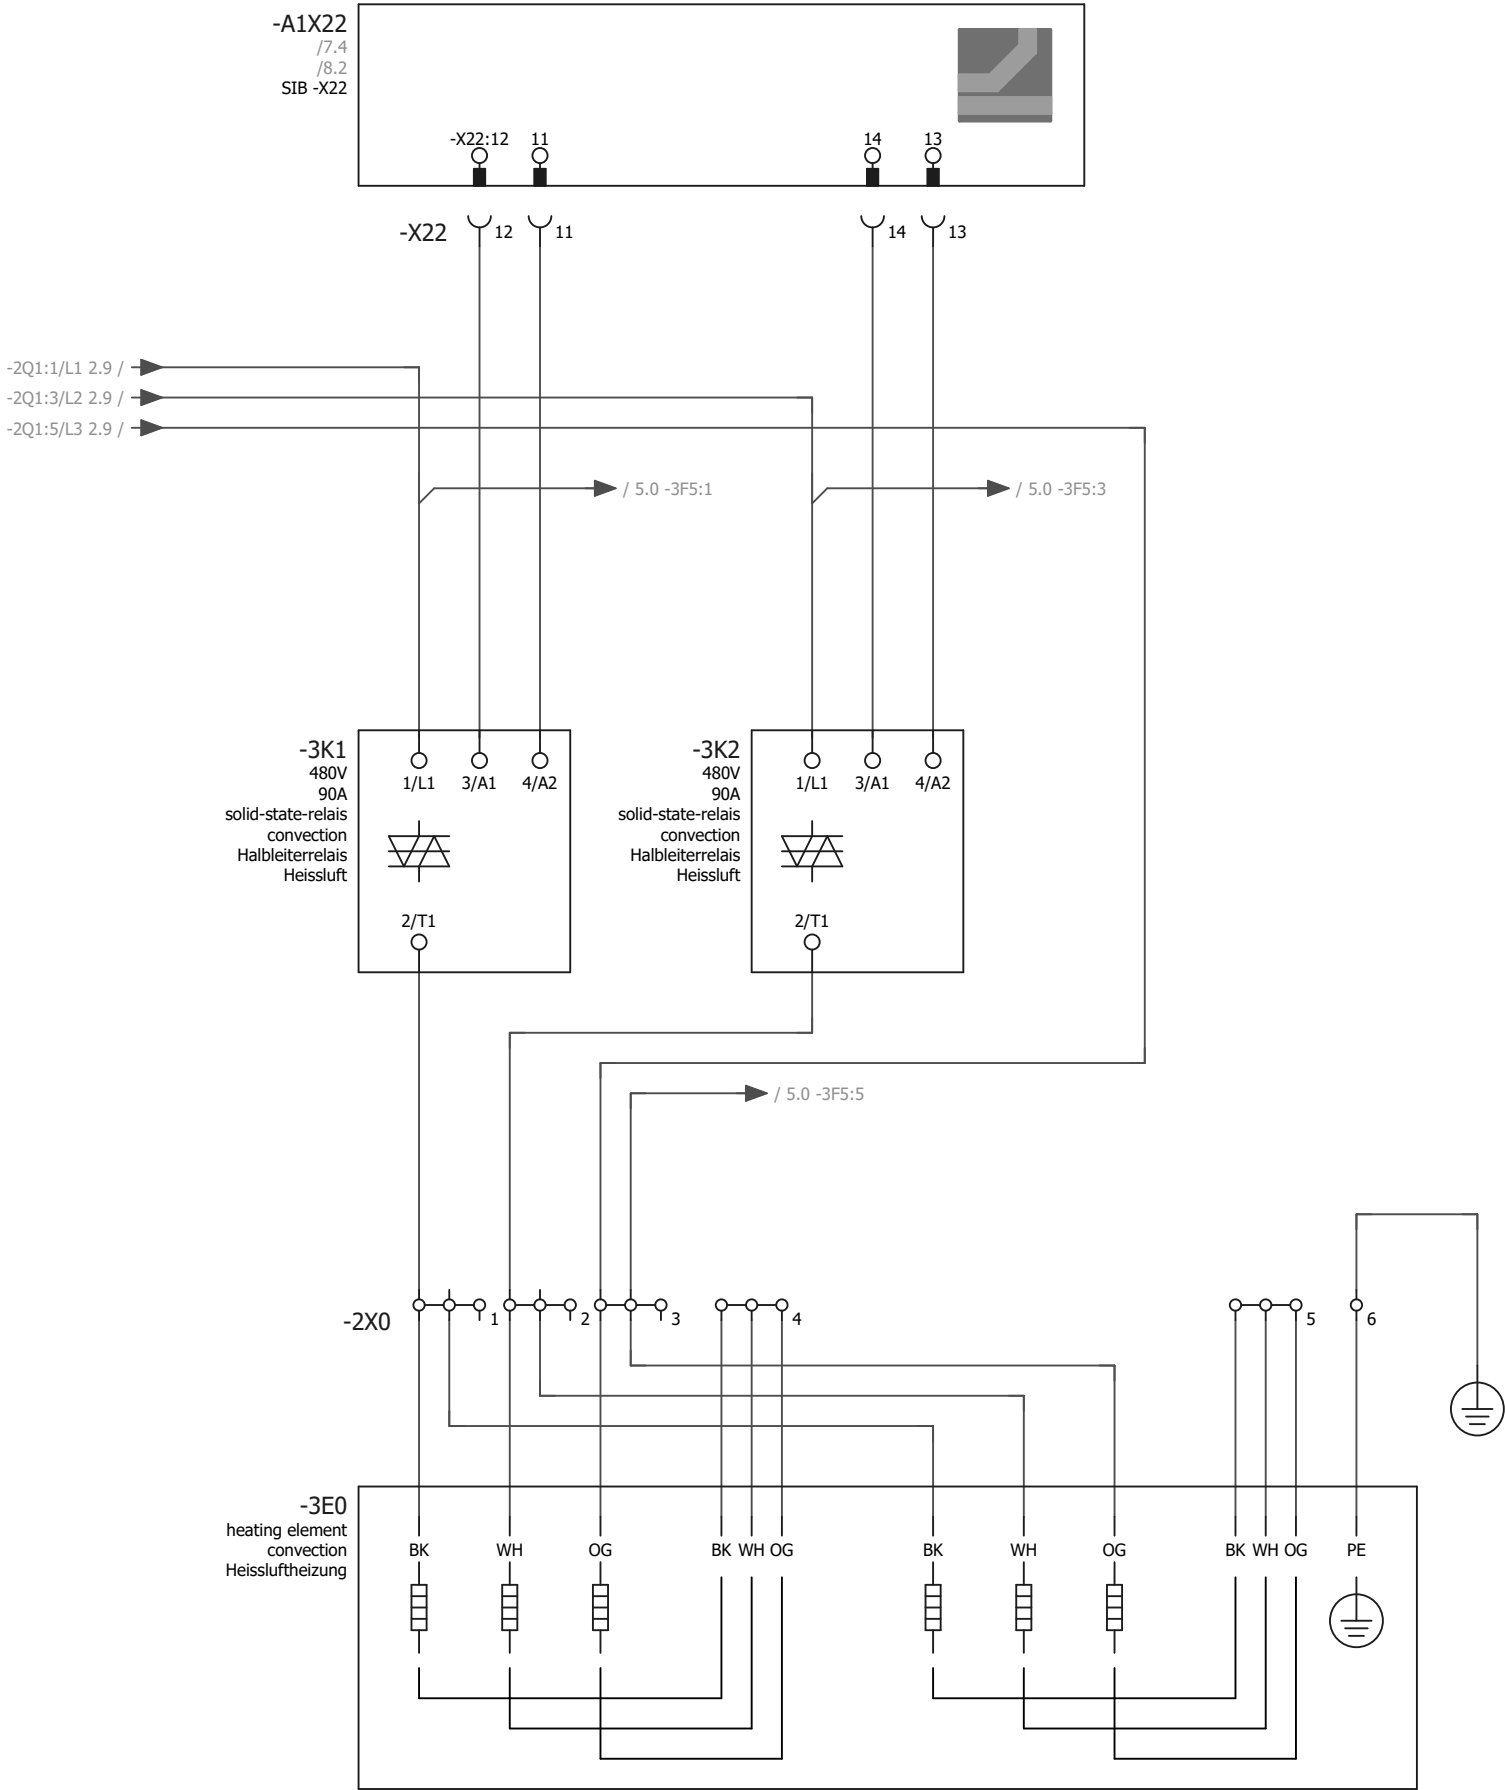

03	ÄM217/2015	22.12.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 12.20 ES C4e 12.20 ES C4e 12.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No. 5354165		= SLP	
02	ÄM071/2015	16.04.2015	SchM	Name	Boe				Drg. No. 5153109		+ MPL	
01	ÄM107/2014	23.10.2014	SchM	App.	SchM						Blatt	5
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	4 / 11

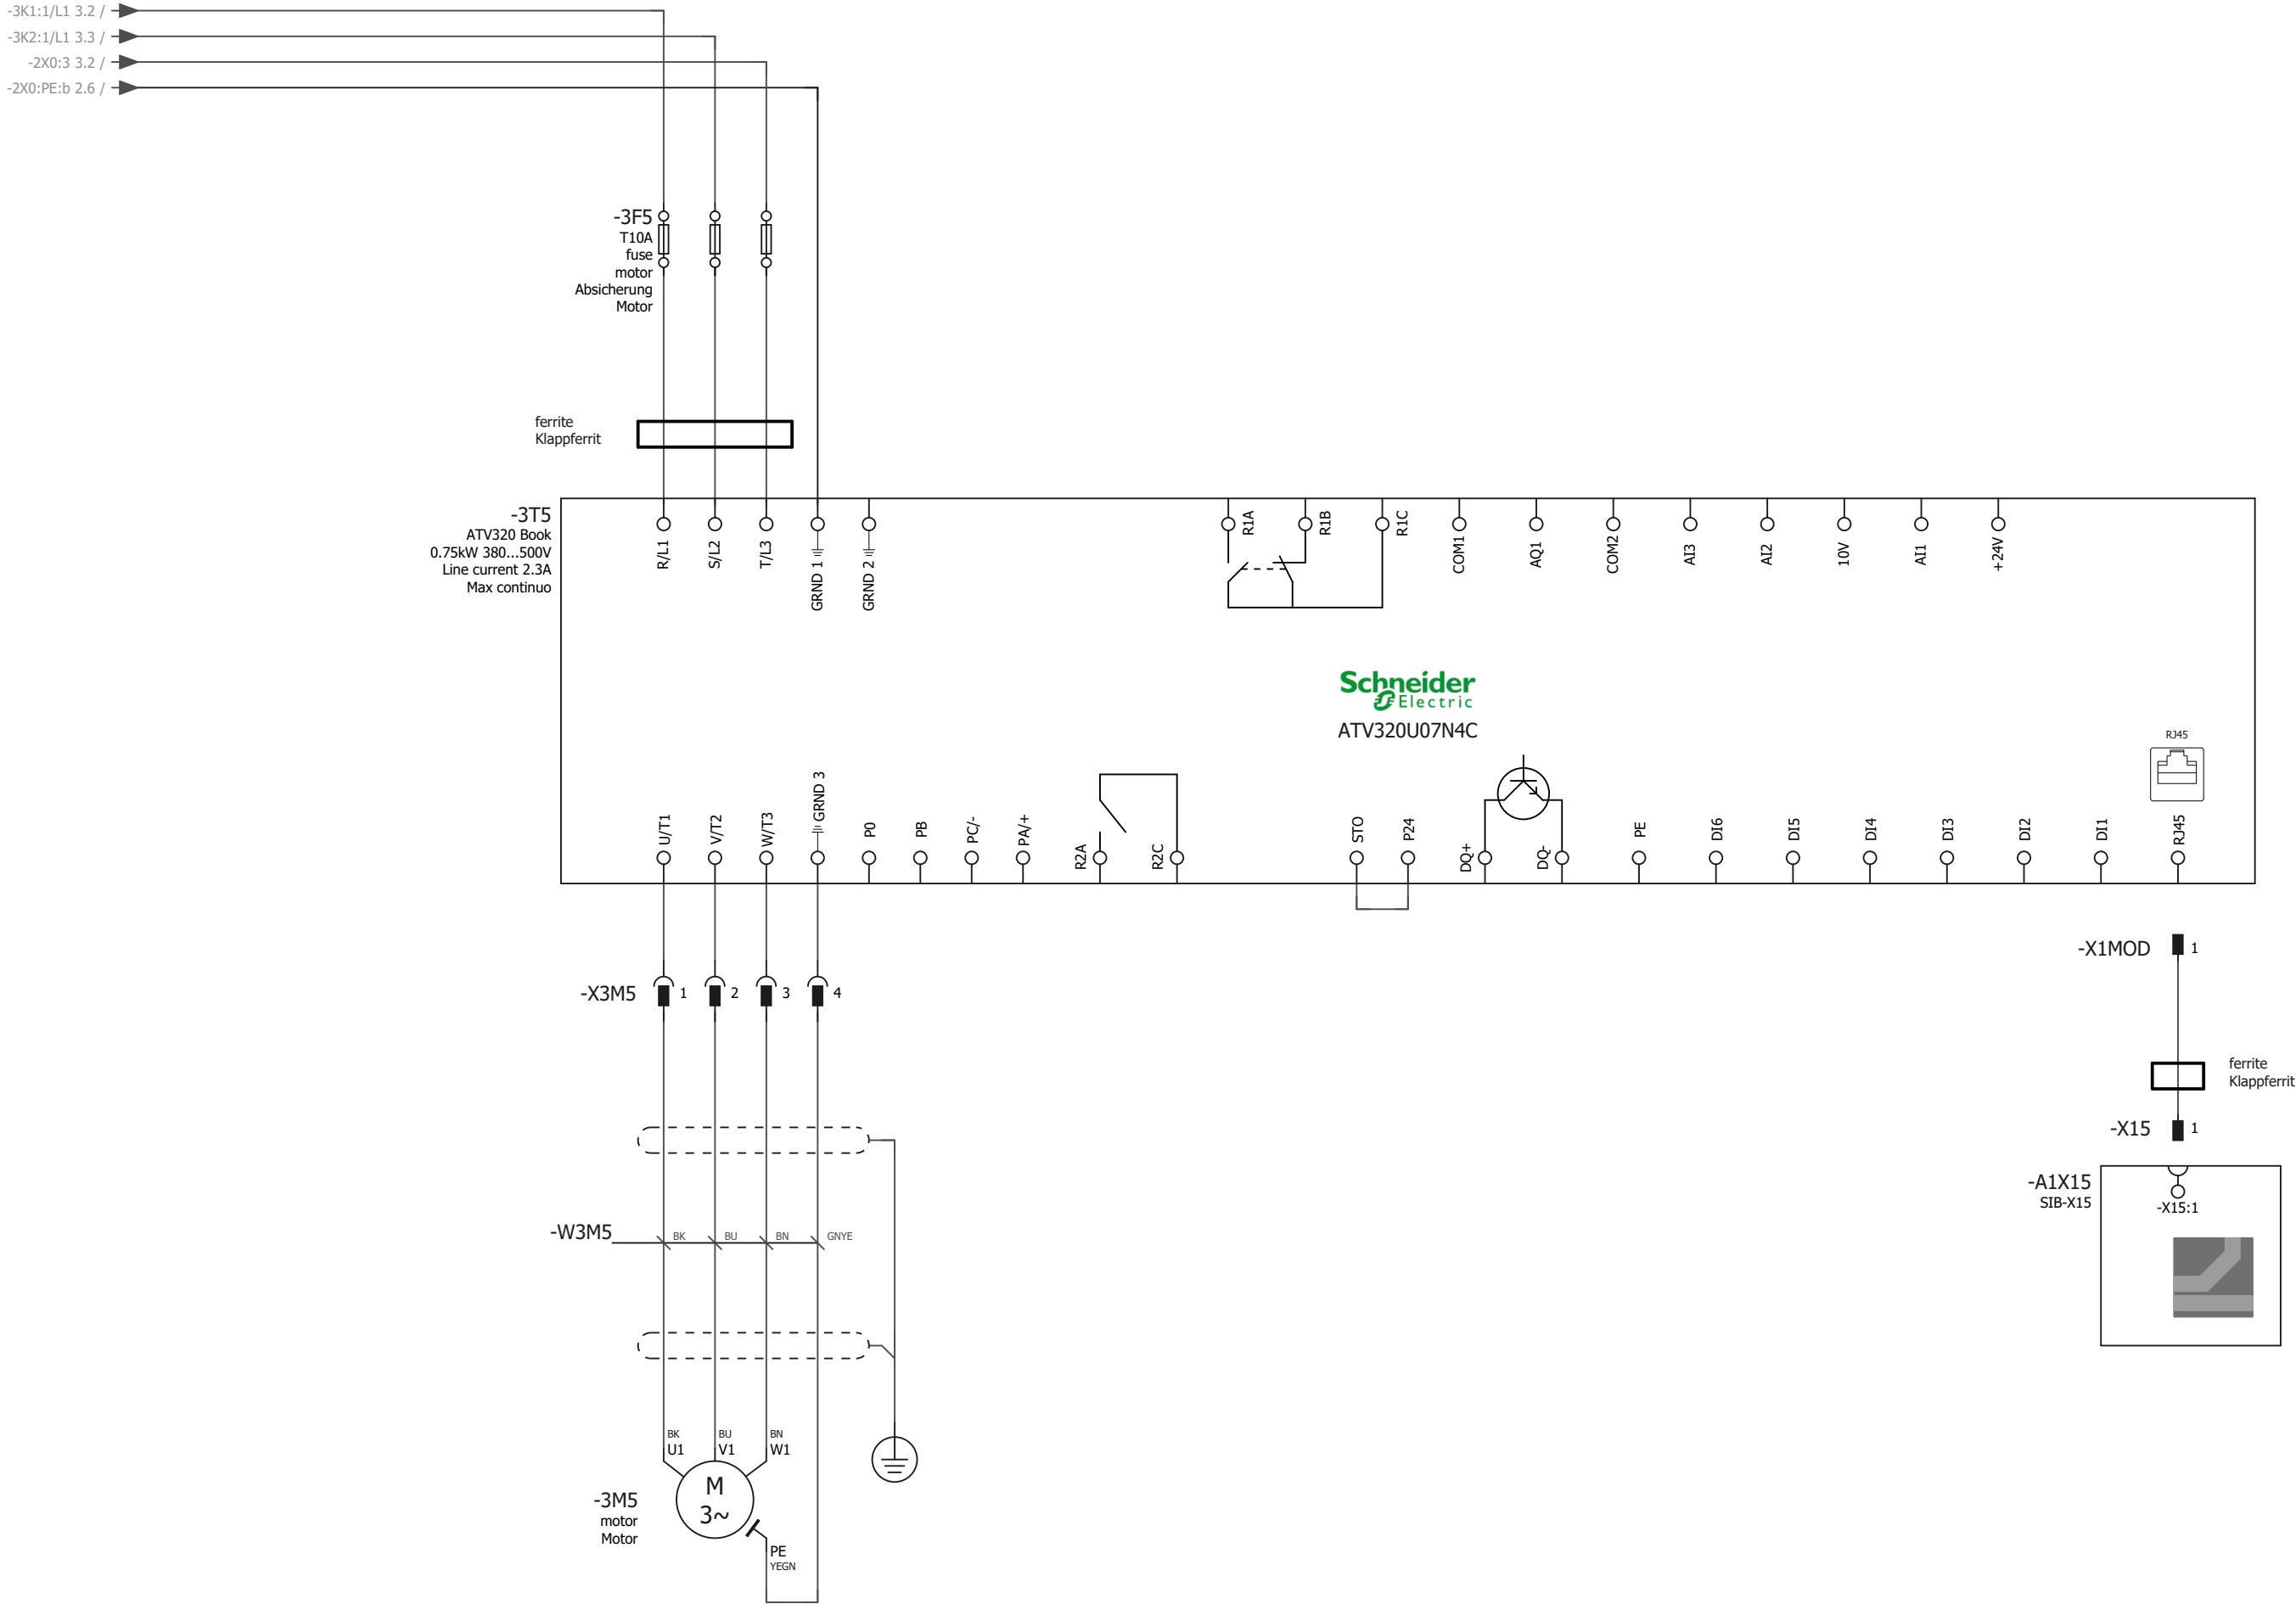

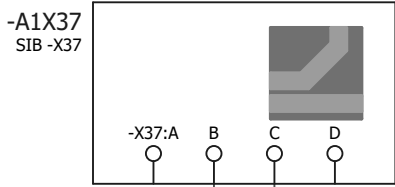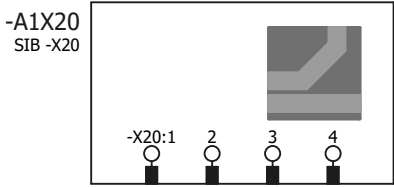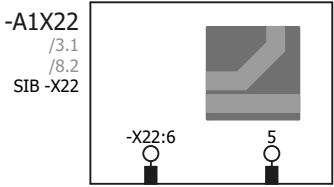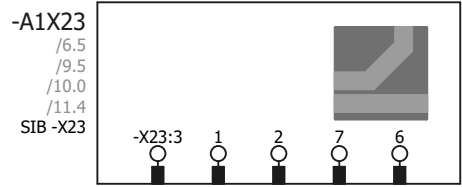

SICOTRONIC

