

electrical documentation
Elektrodokumentation





type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.10 GB	1N~ 100V	50/60Hz	0,6kW	6,3A
C4e 6.10 GB	1N~ 120V	50/60Hz	0,6kW	5,7A


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

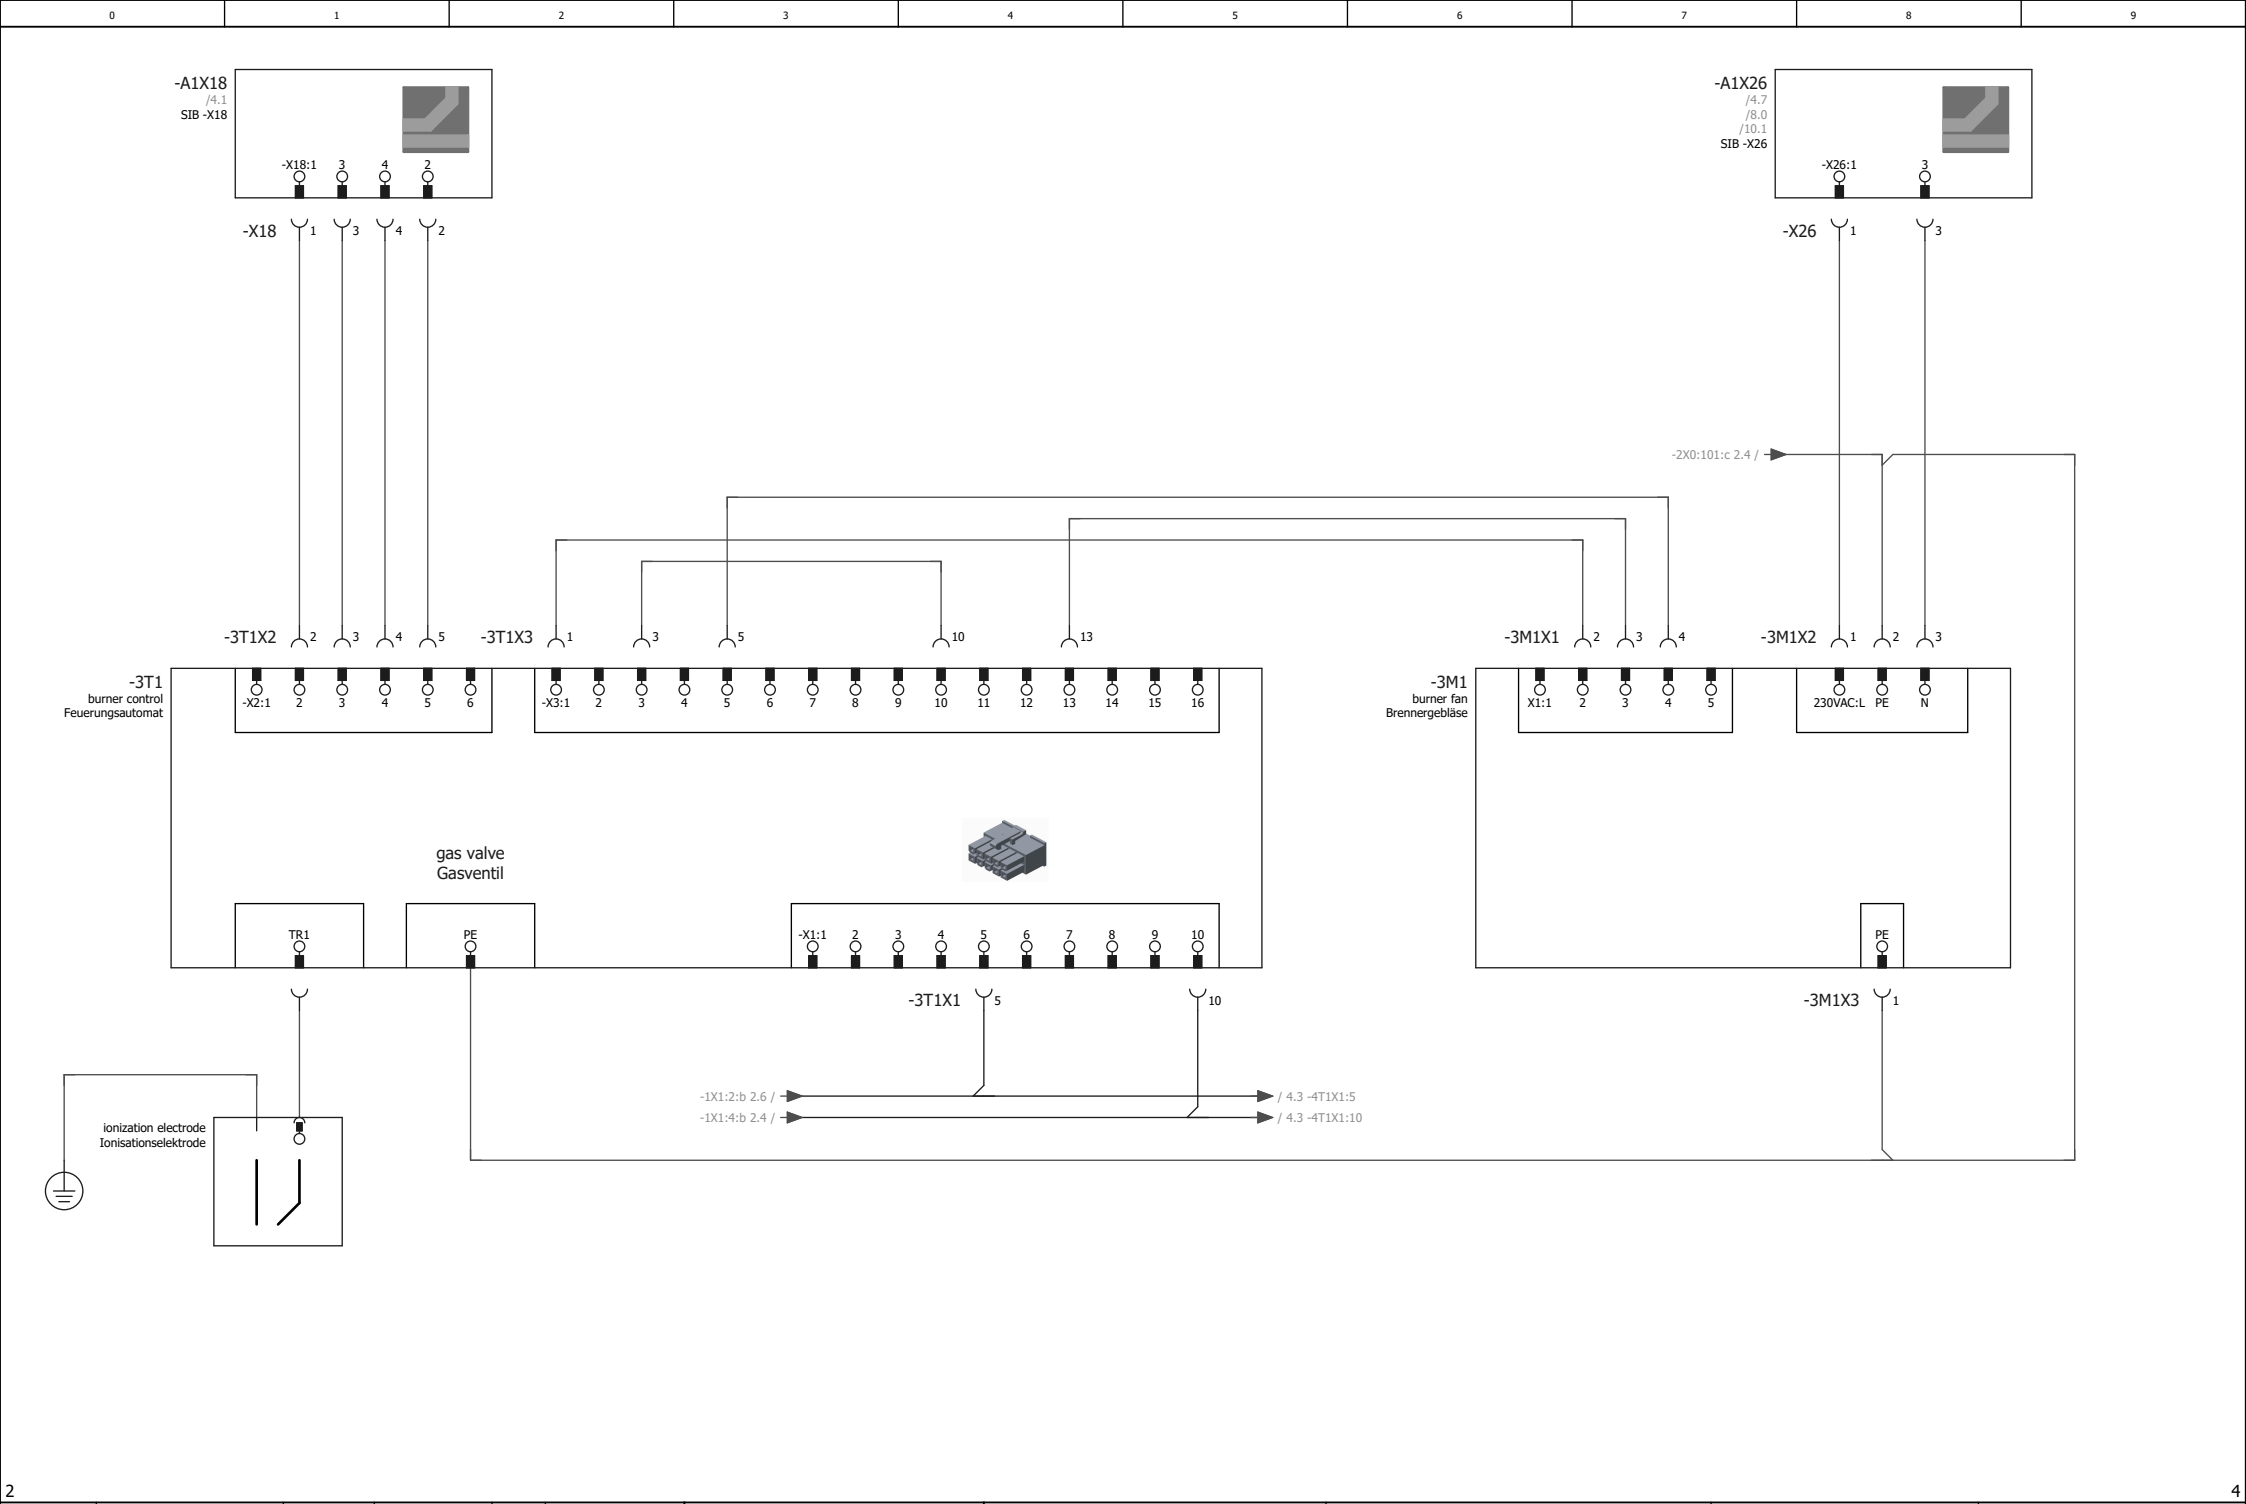


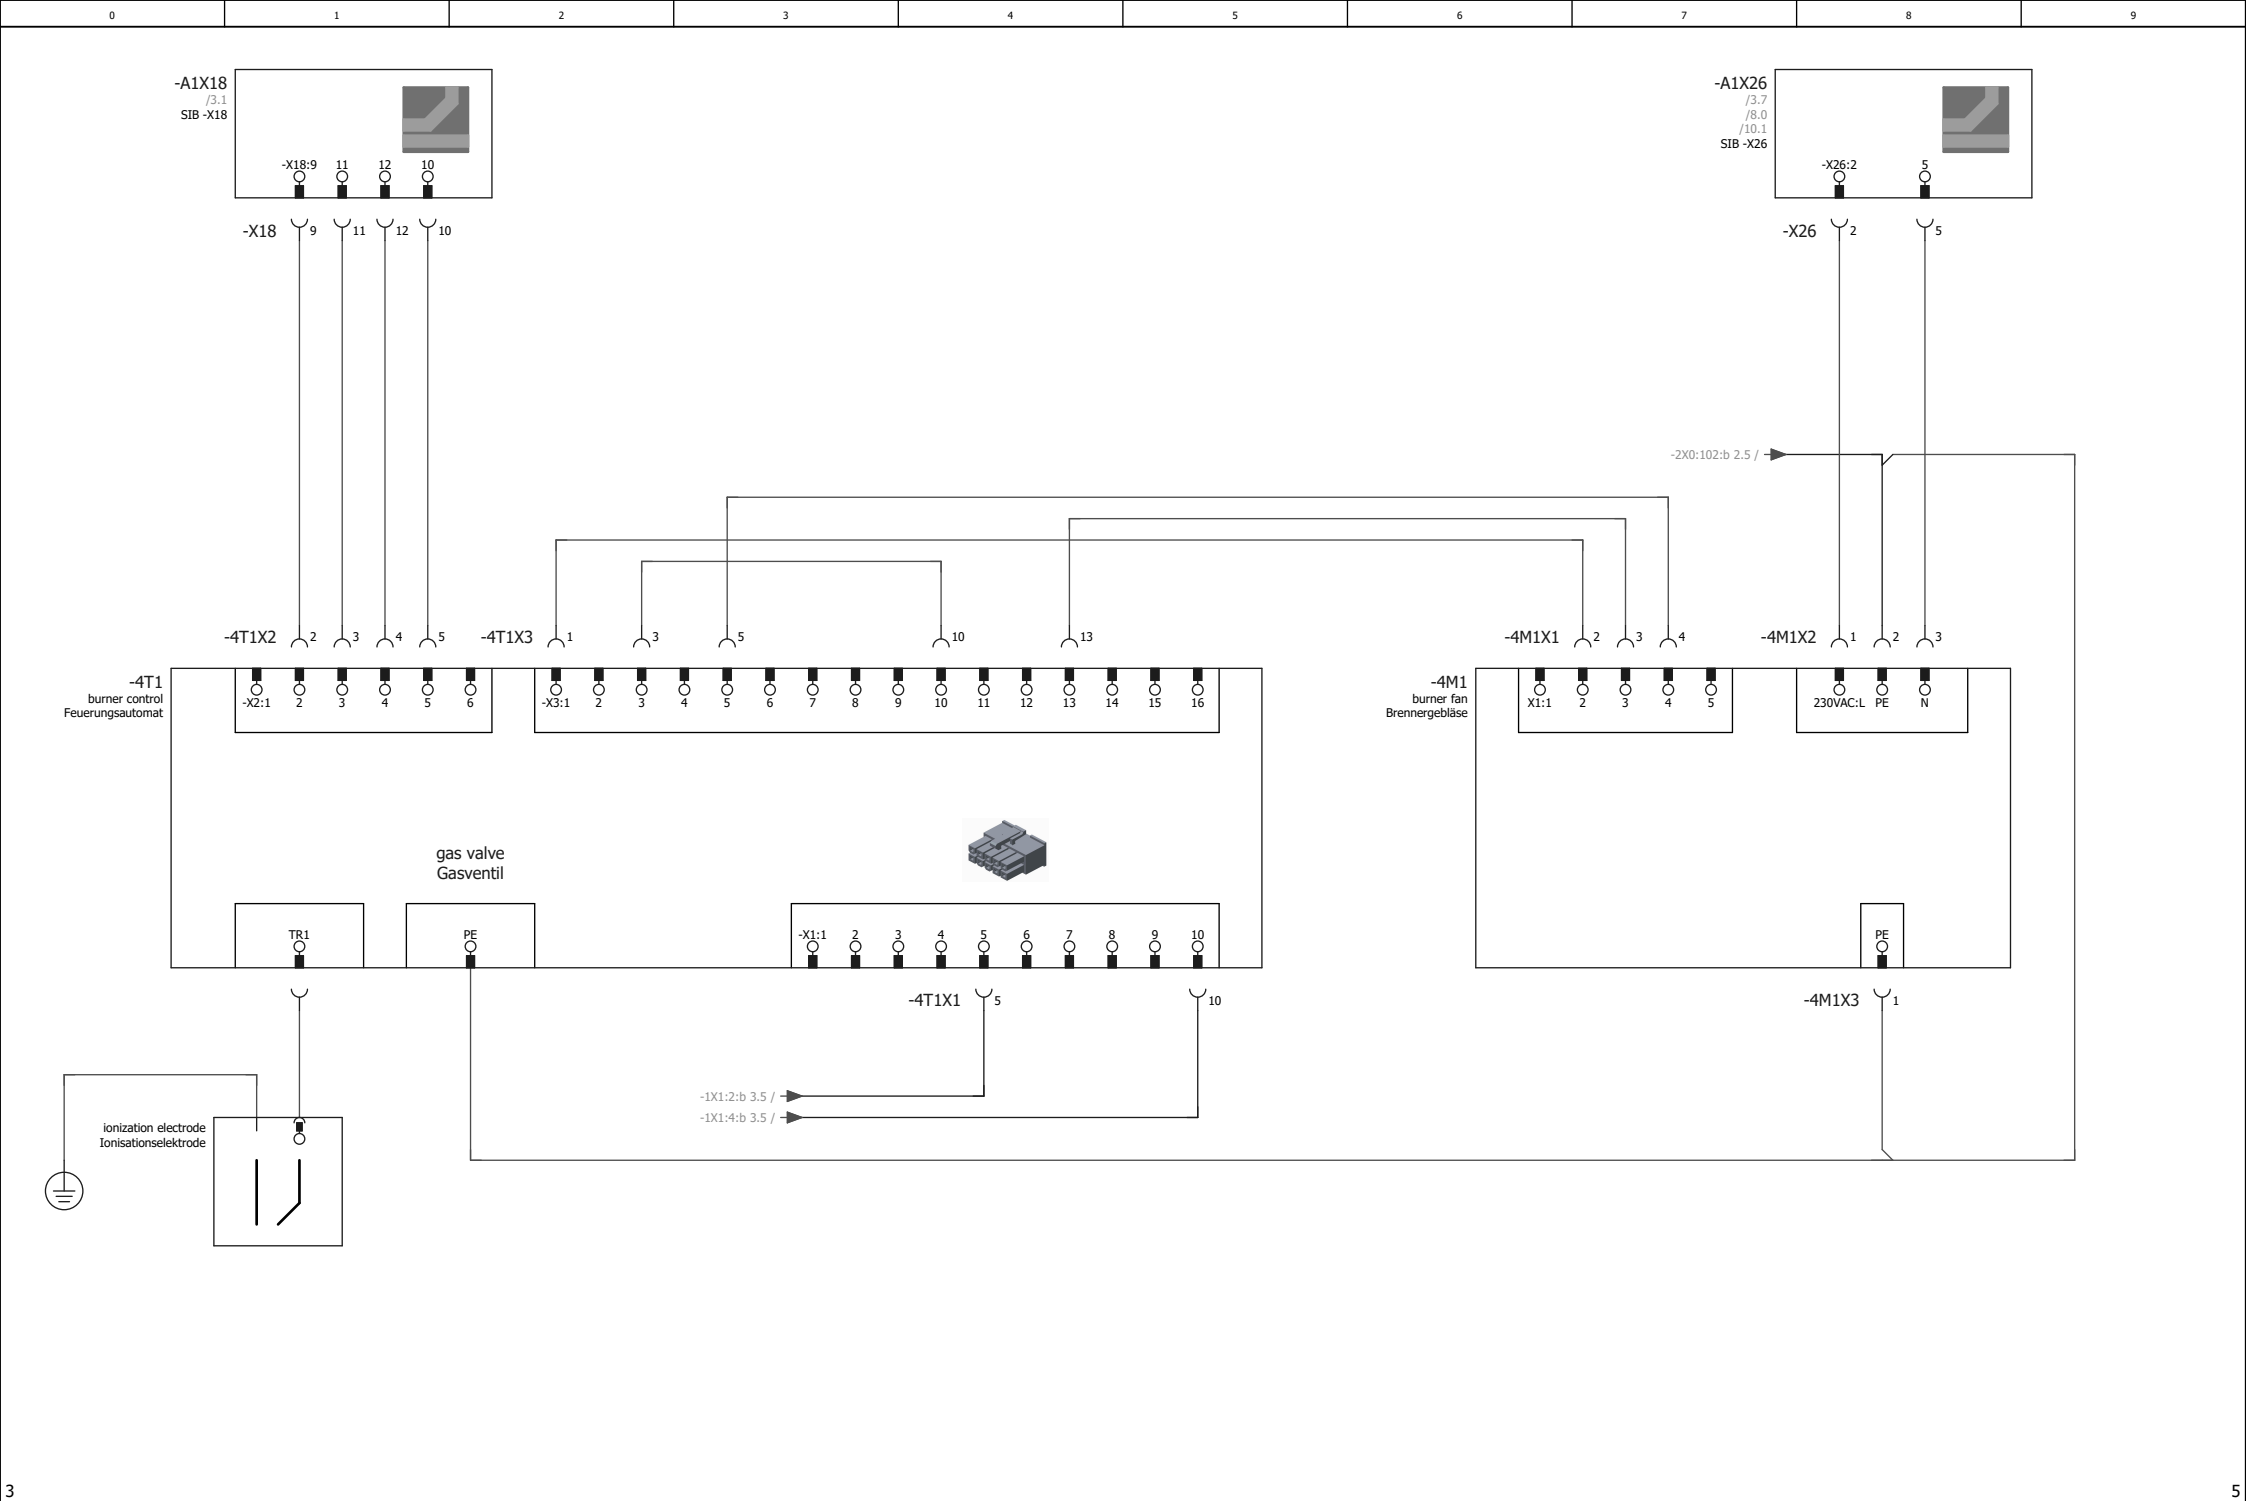

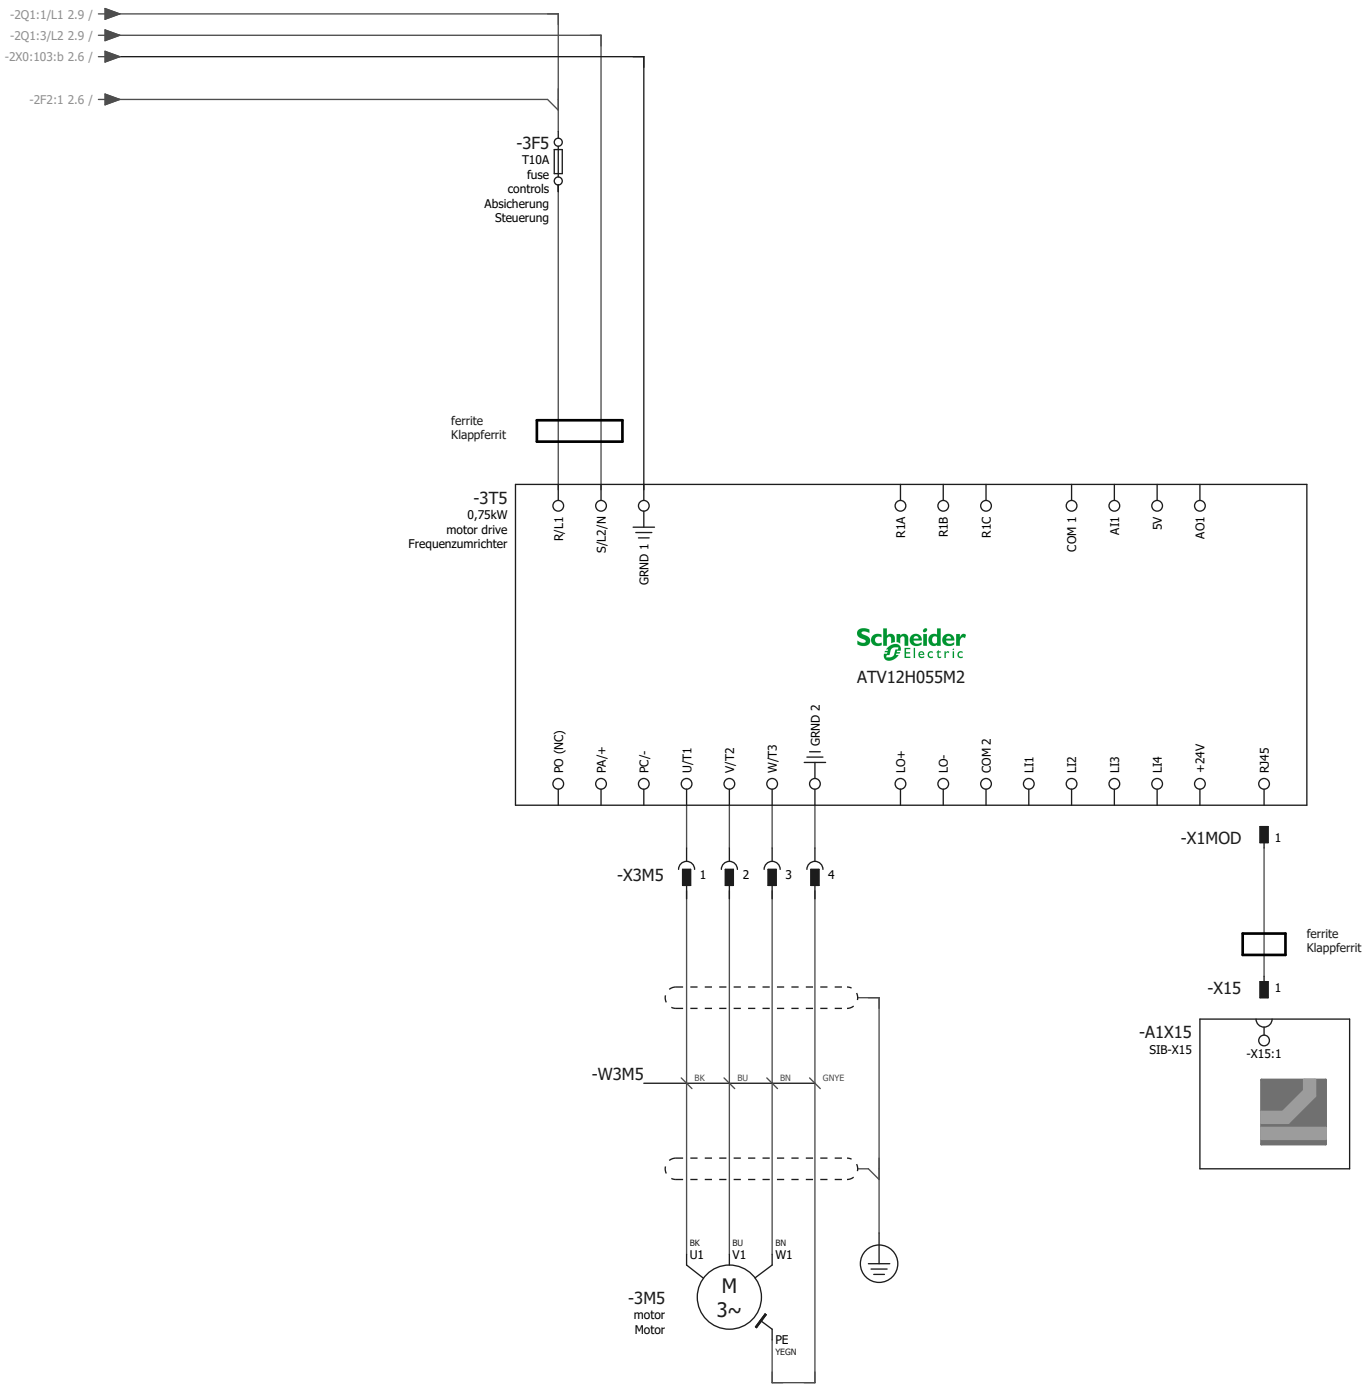


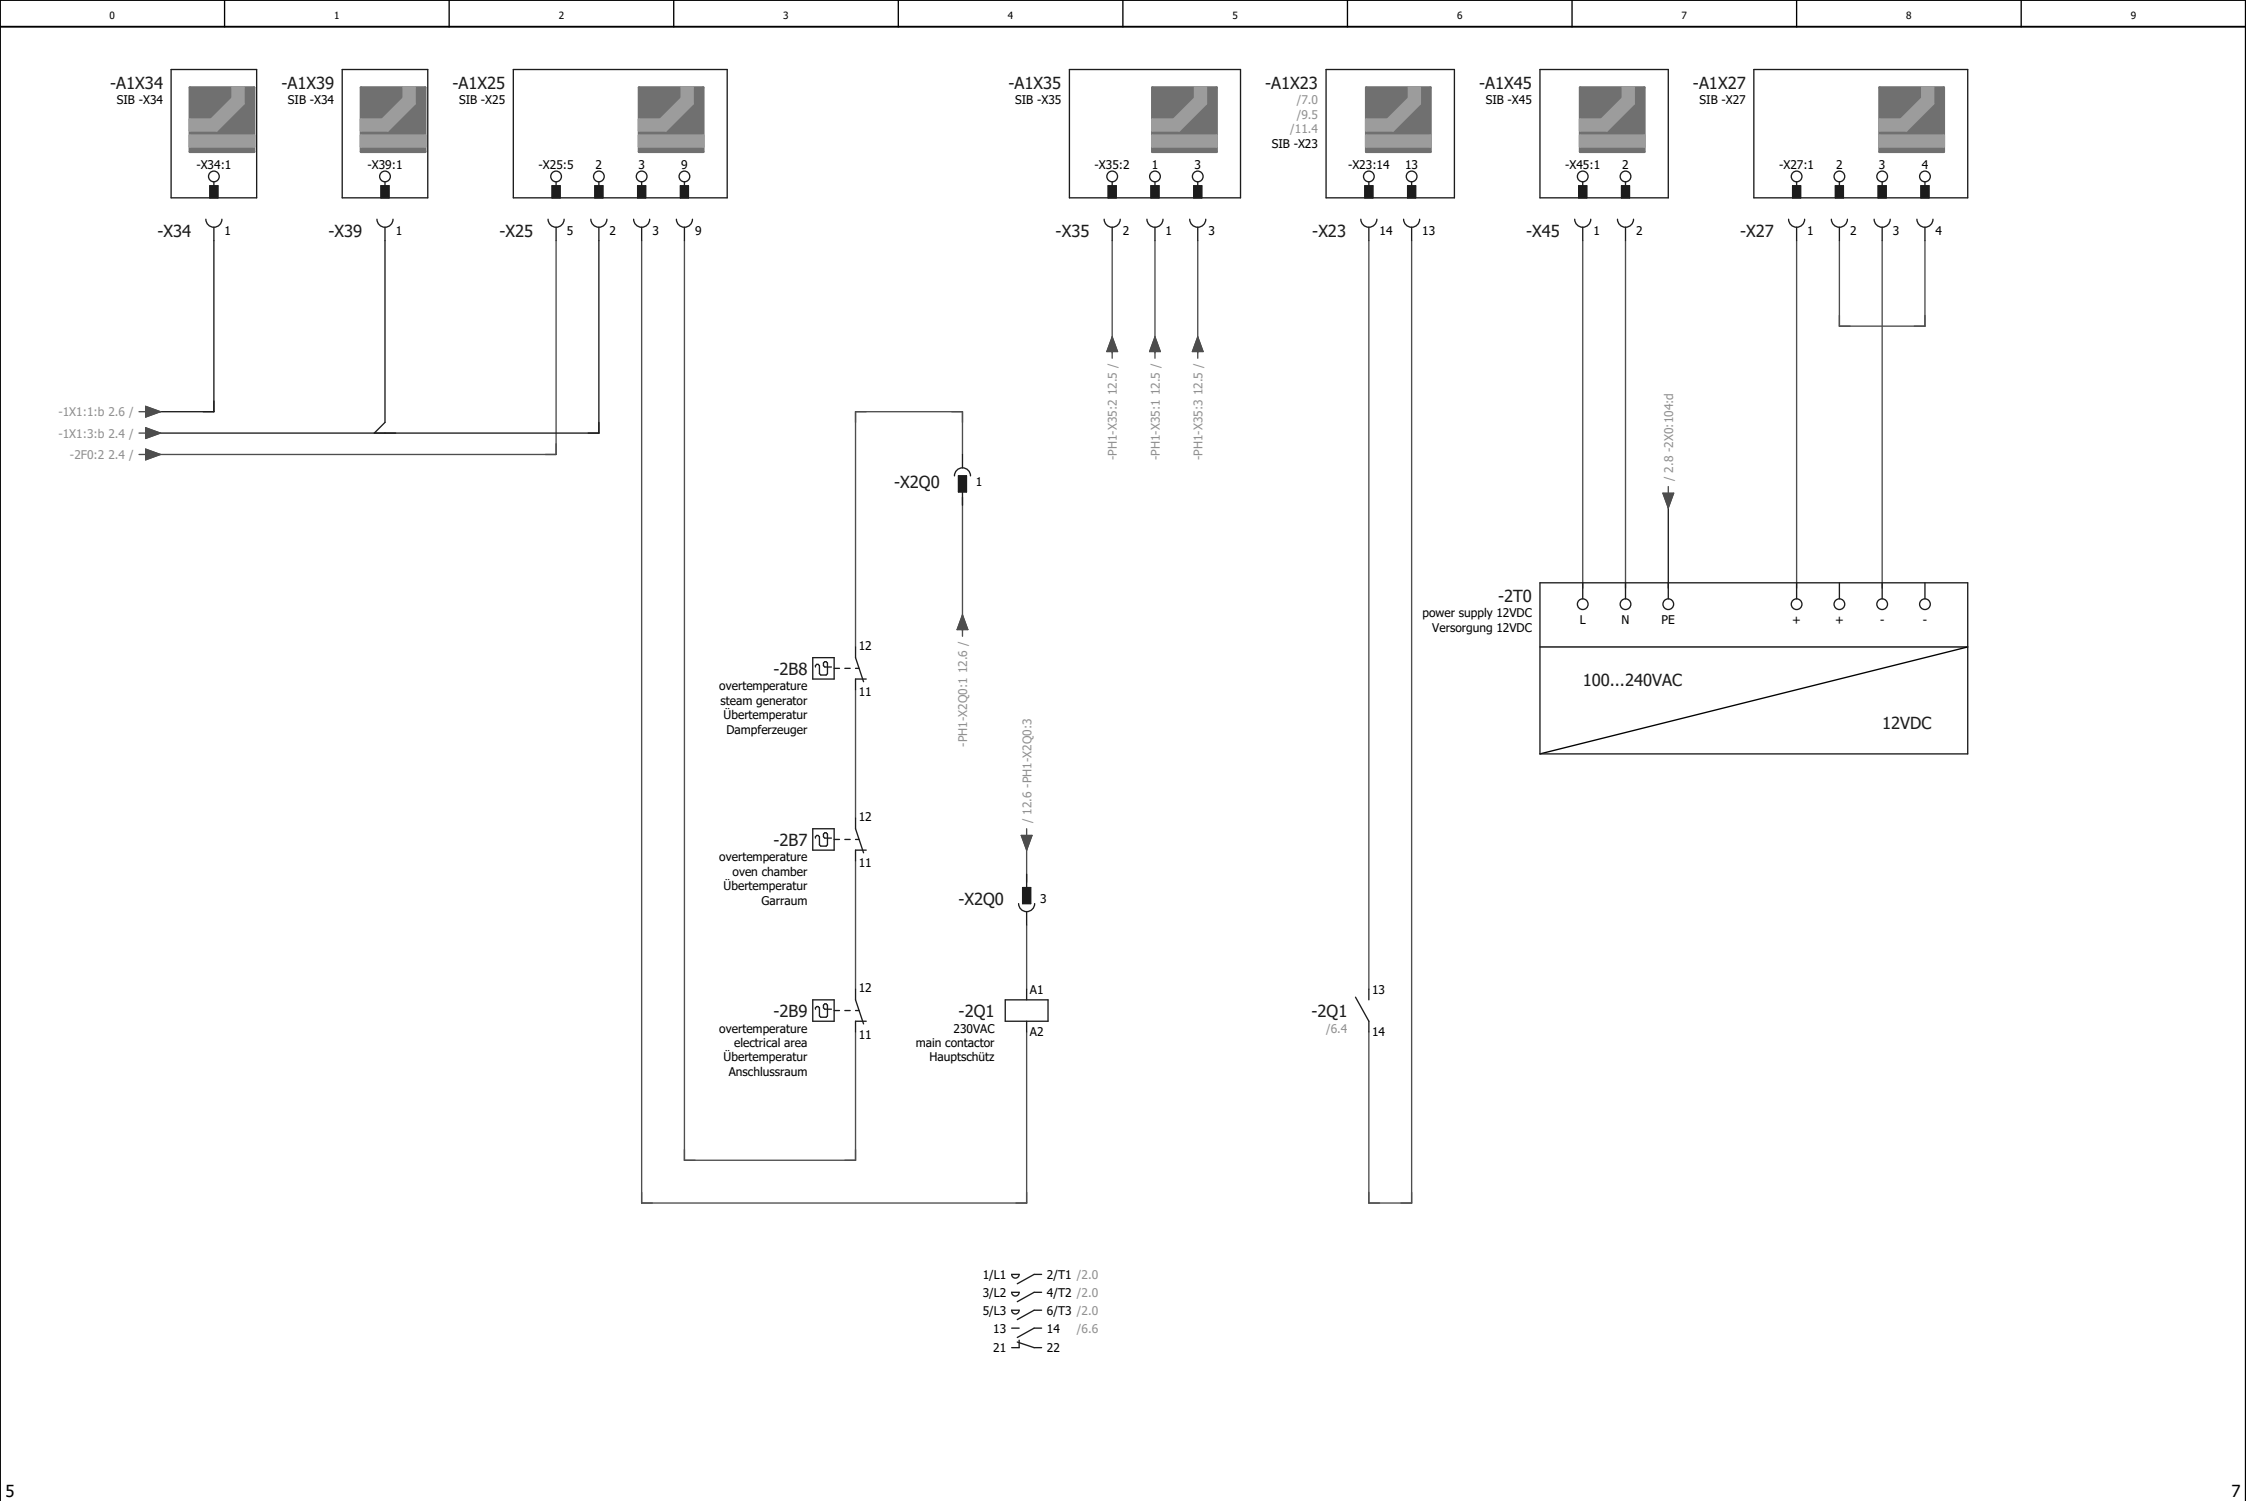


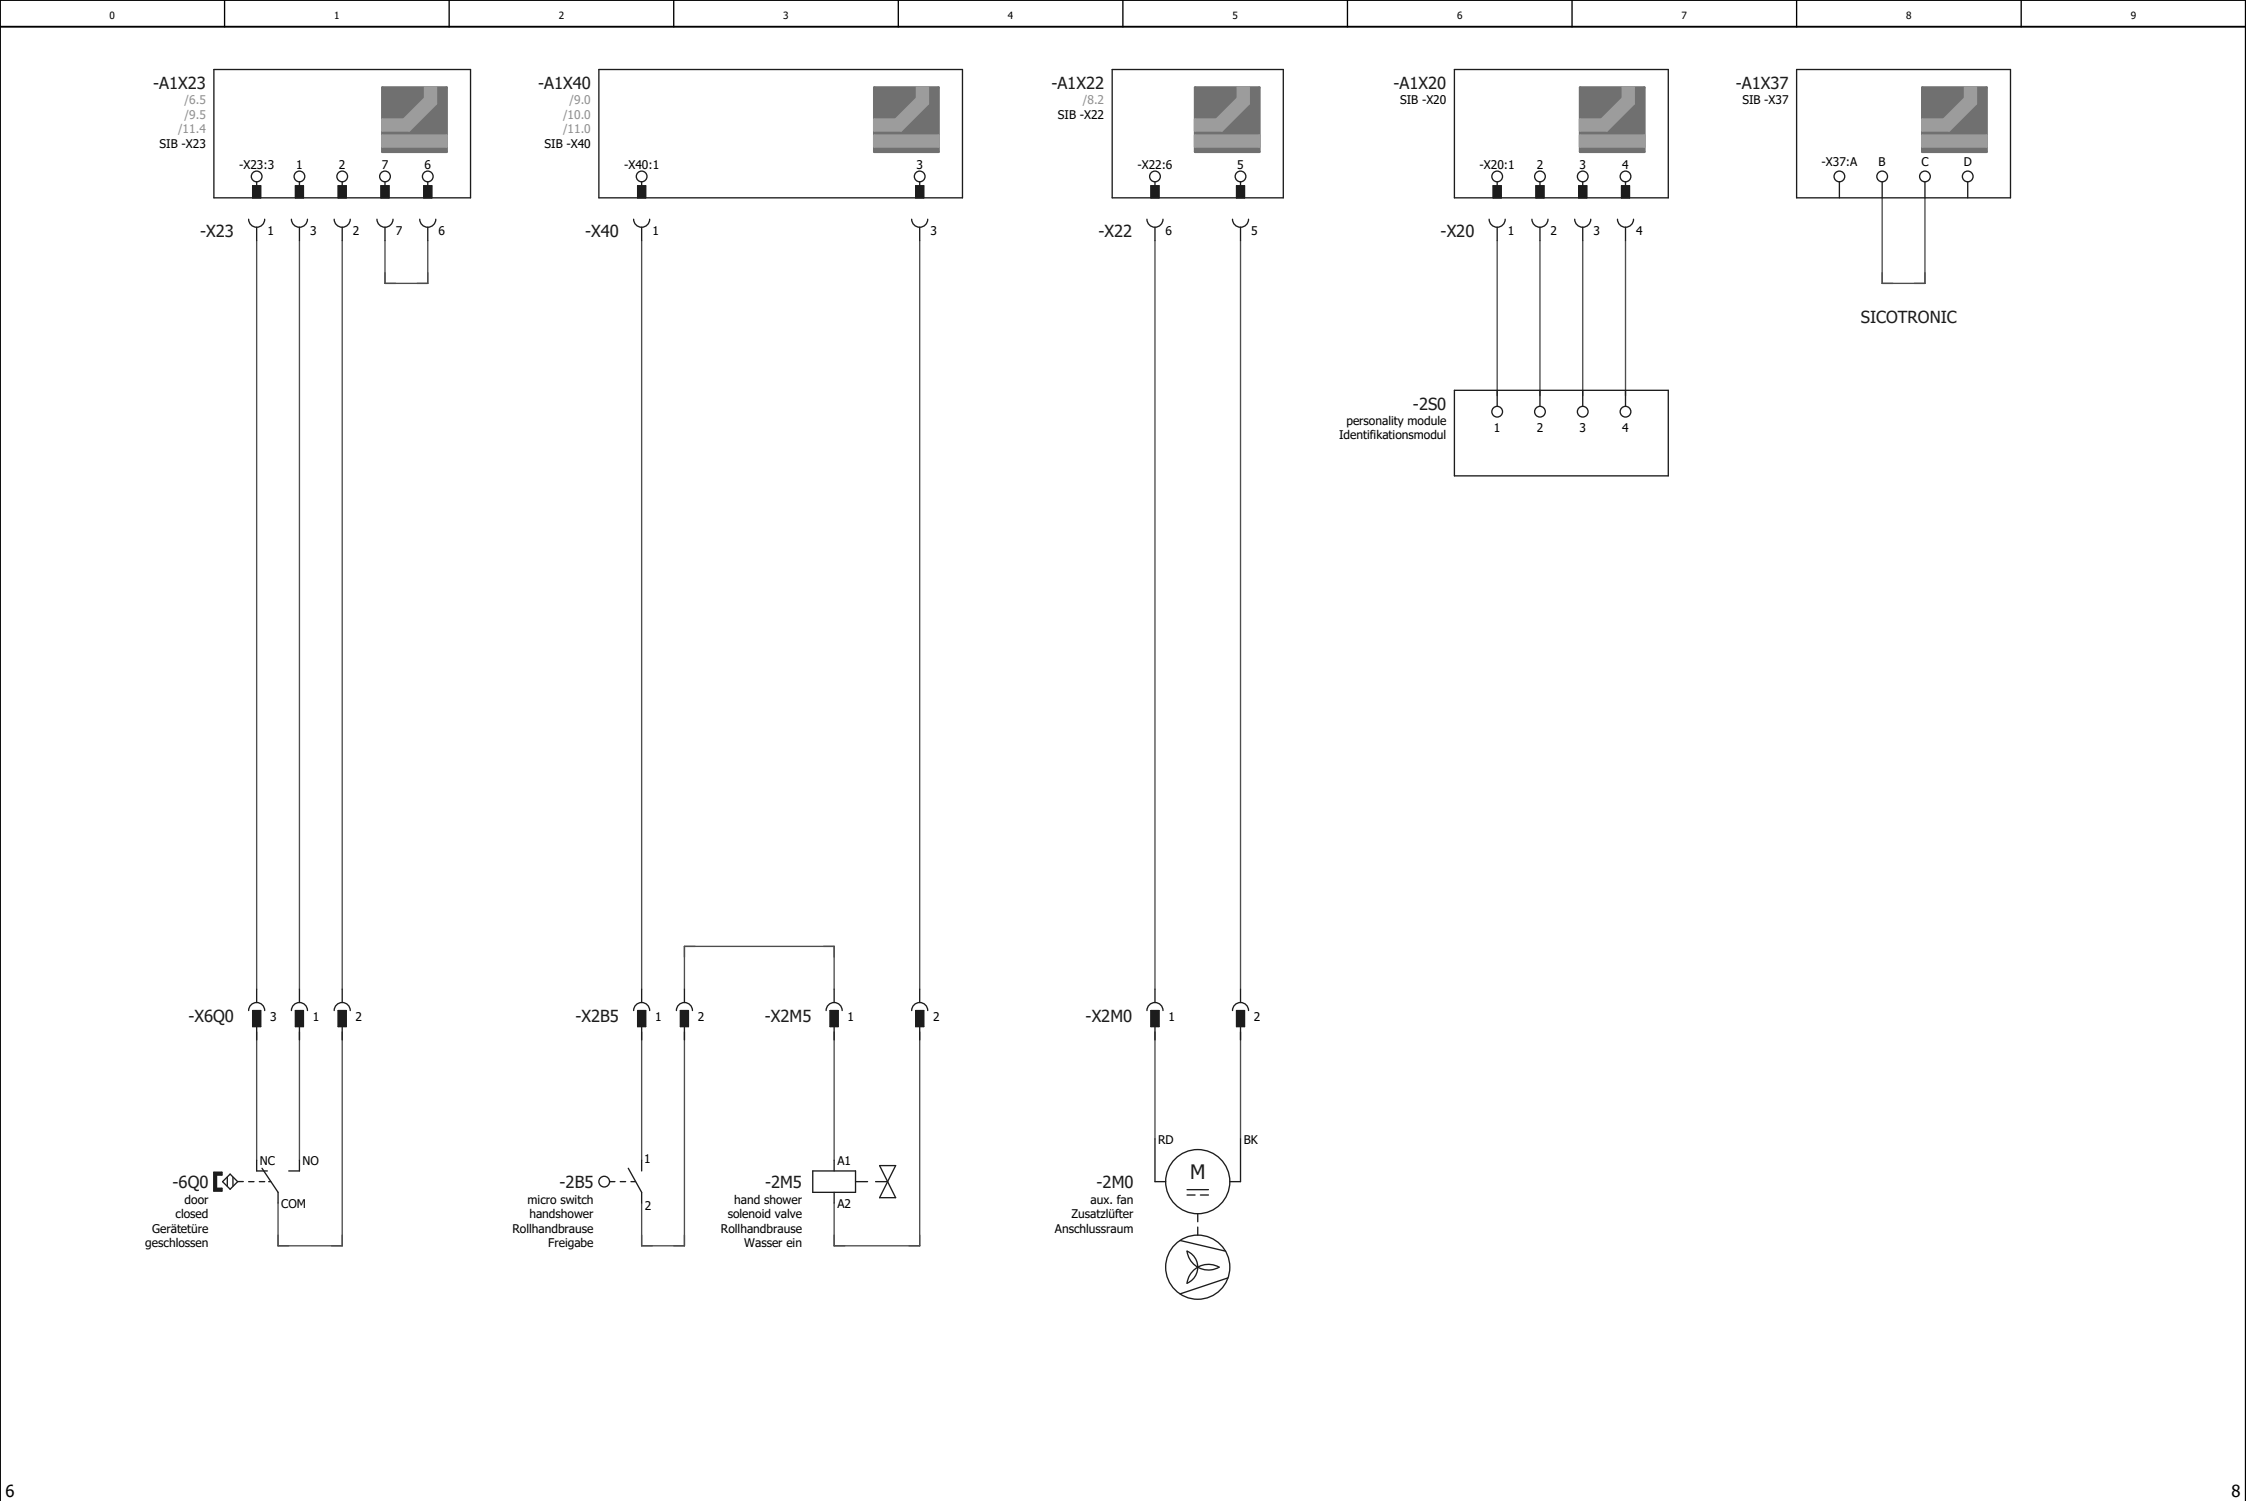

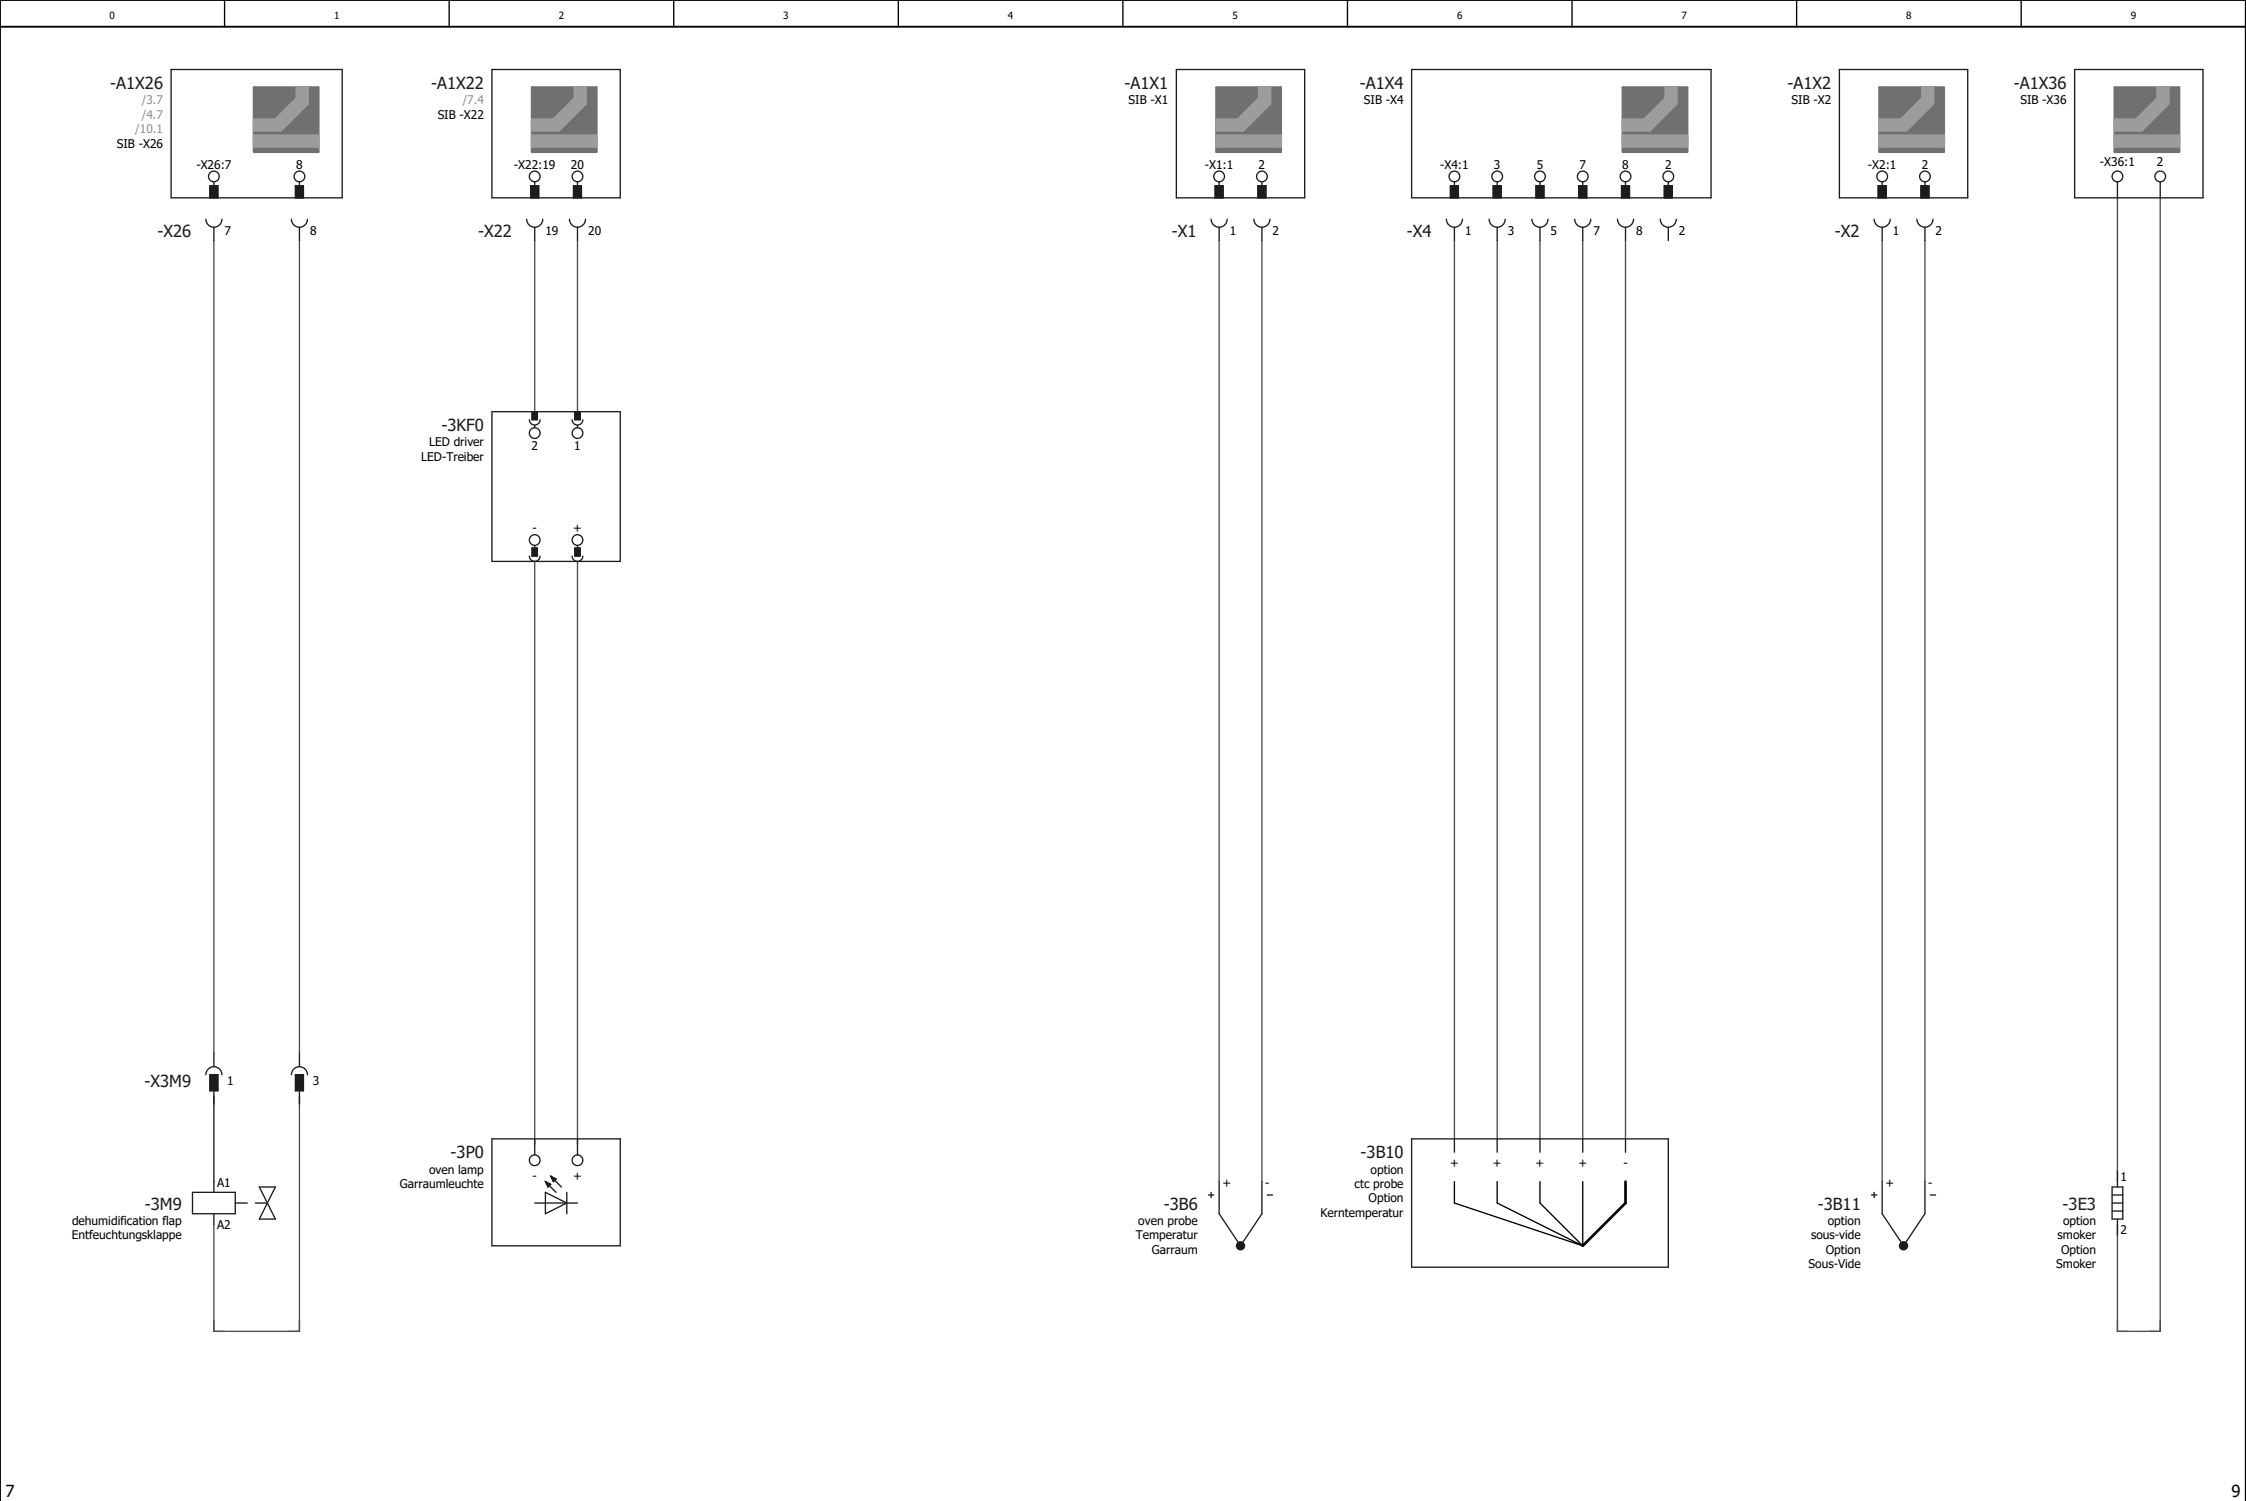


01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 6.10 GB C4e 6.10 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	common Allgemein	Project No.		= SLP	
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354140		+ MPL	
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Drg. No.		Blatt 8	
									5153084		Seite 8 / 12	

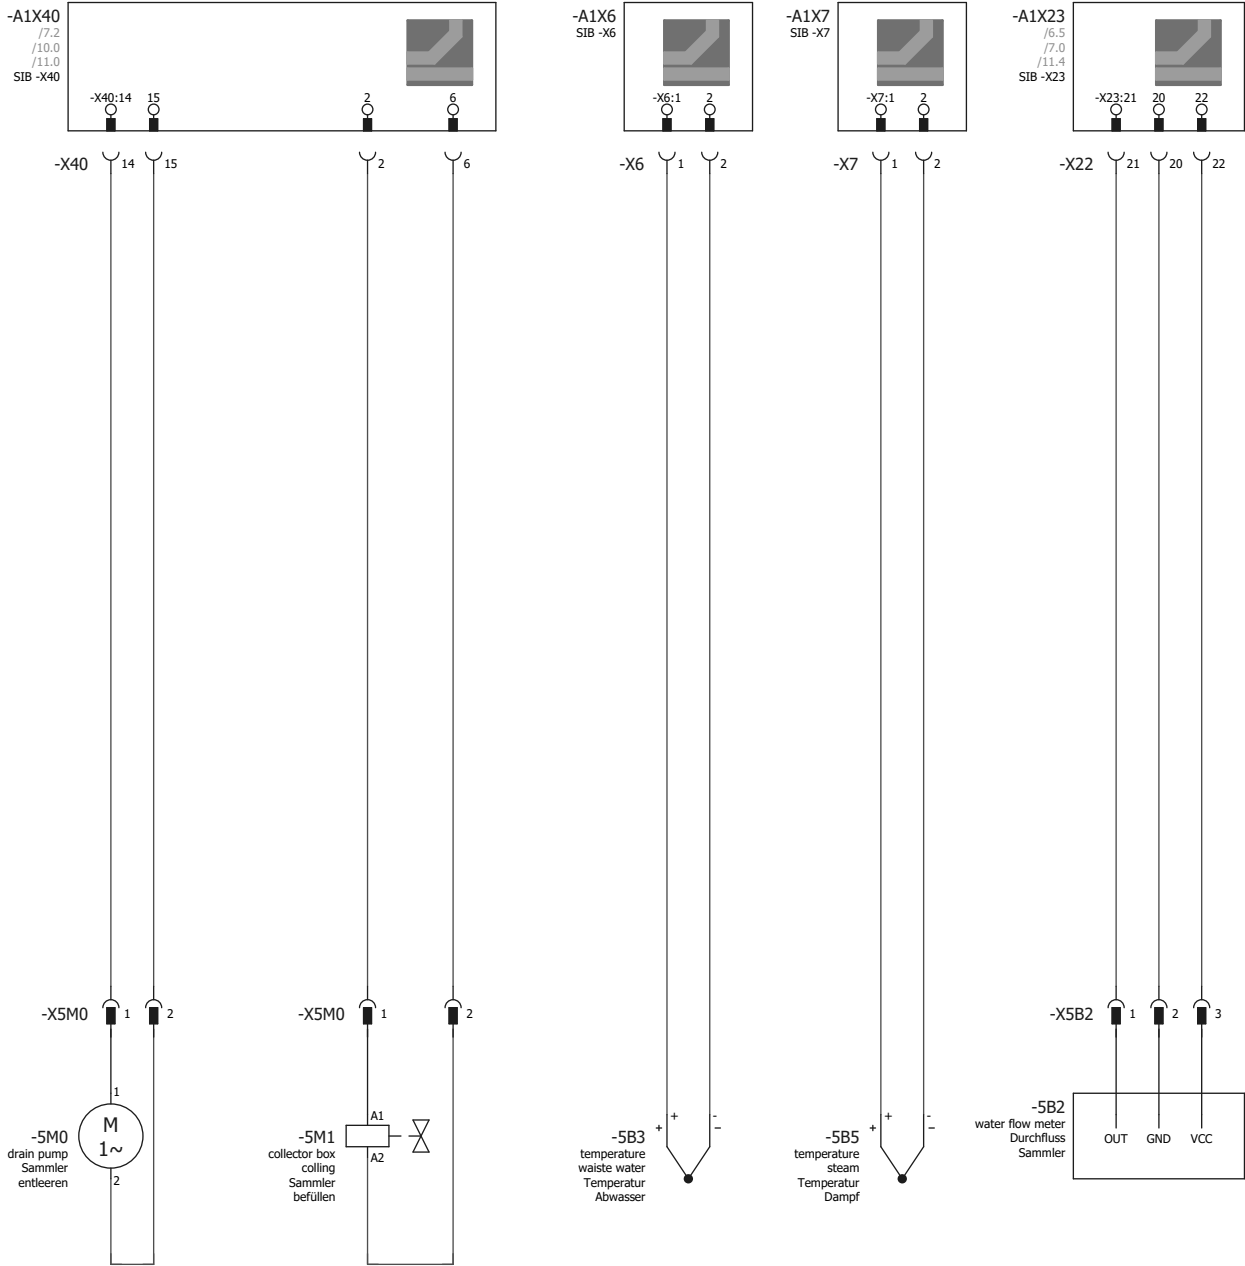

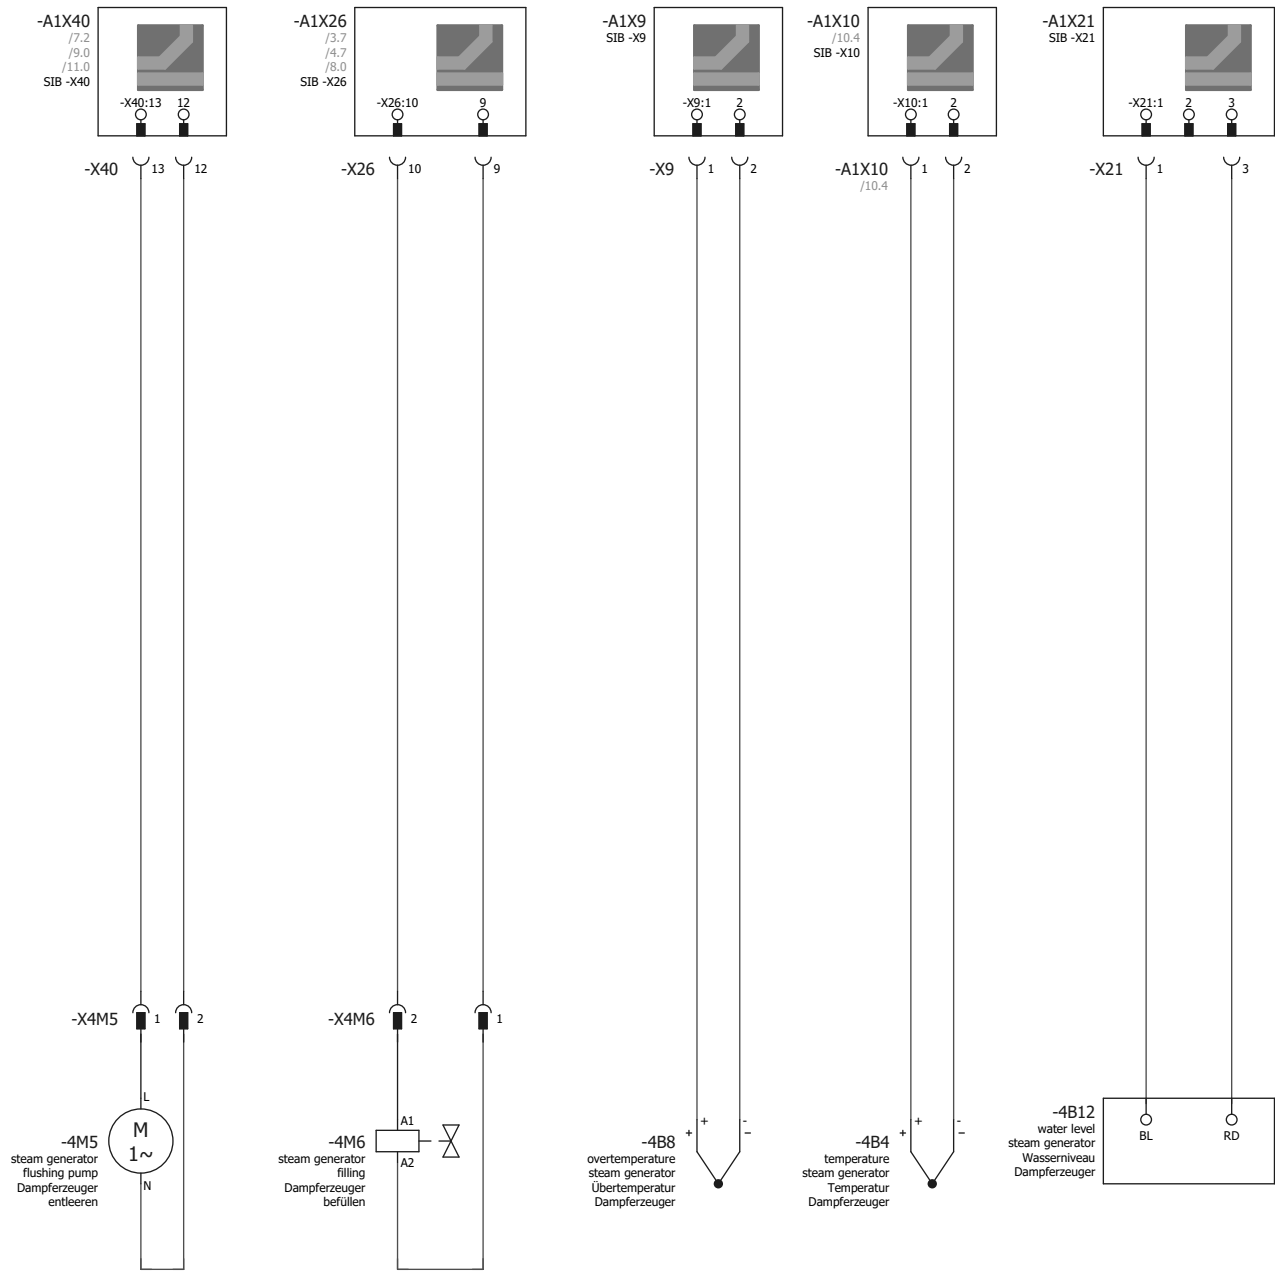

-A1X40
/7.2
/9.0
/10.0
SIB -X40

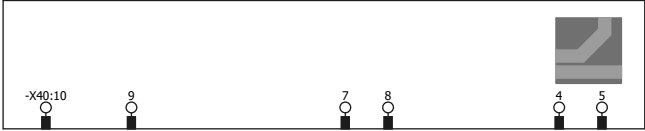

-X40 10 9

7 8





4 5

-X7M2 1 2

-X7M0 1 2


-X7M1 1 2

-X7B0 1 2



-2X0:104:c 2.8 /

-A1X23
/6.5
/7.0
/9.5
SIB -X23



-X23 11 12

10										12									
01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 6.10 GB C4e 6.10 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	cleaning Reinigung	Project No.		= SLP								
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354140		+ MPL								
				App.	SchM														
REV	Remarks	Date	Name	Norm															
										Blatt		11							
										Seite		11 / 12							

