

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.20 GB	1N~ 100V	50/60Hz	0,6kW	6,3A
C4e 6.20 GB	1N~ 120V	50/60Hz	0,6kW	5,7A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
www.convotherm.com

fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

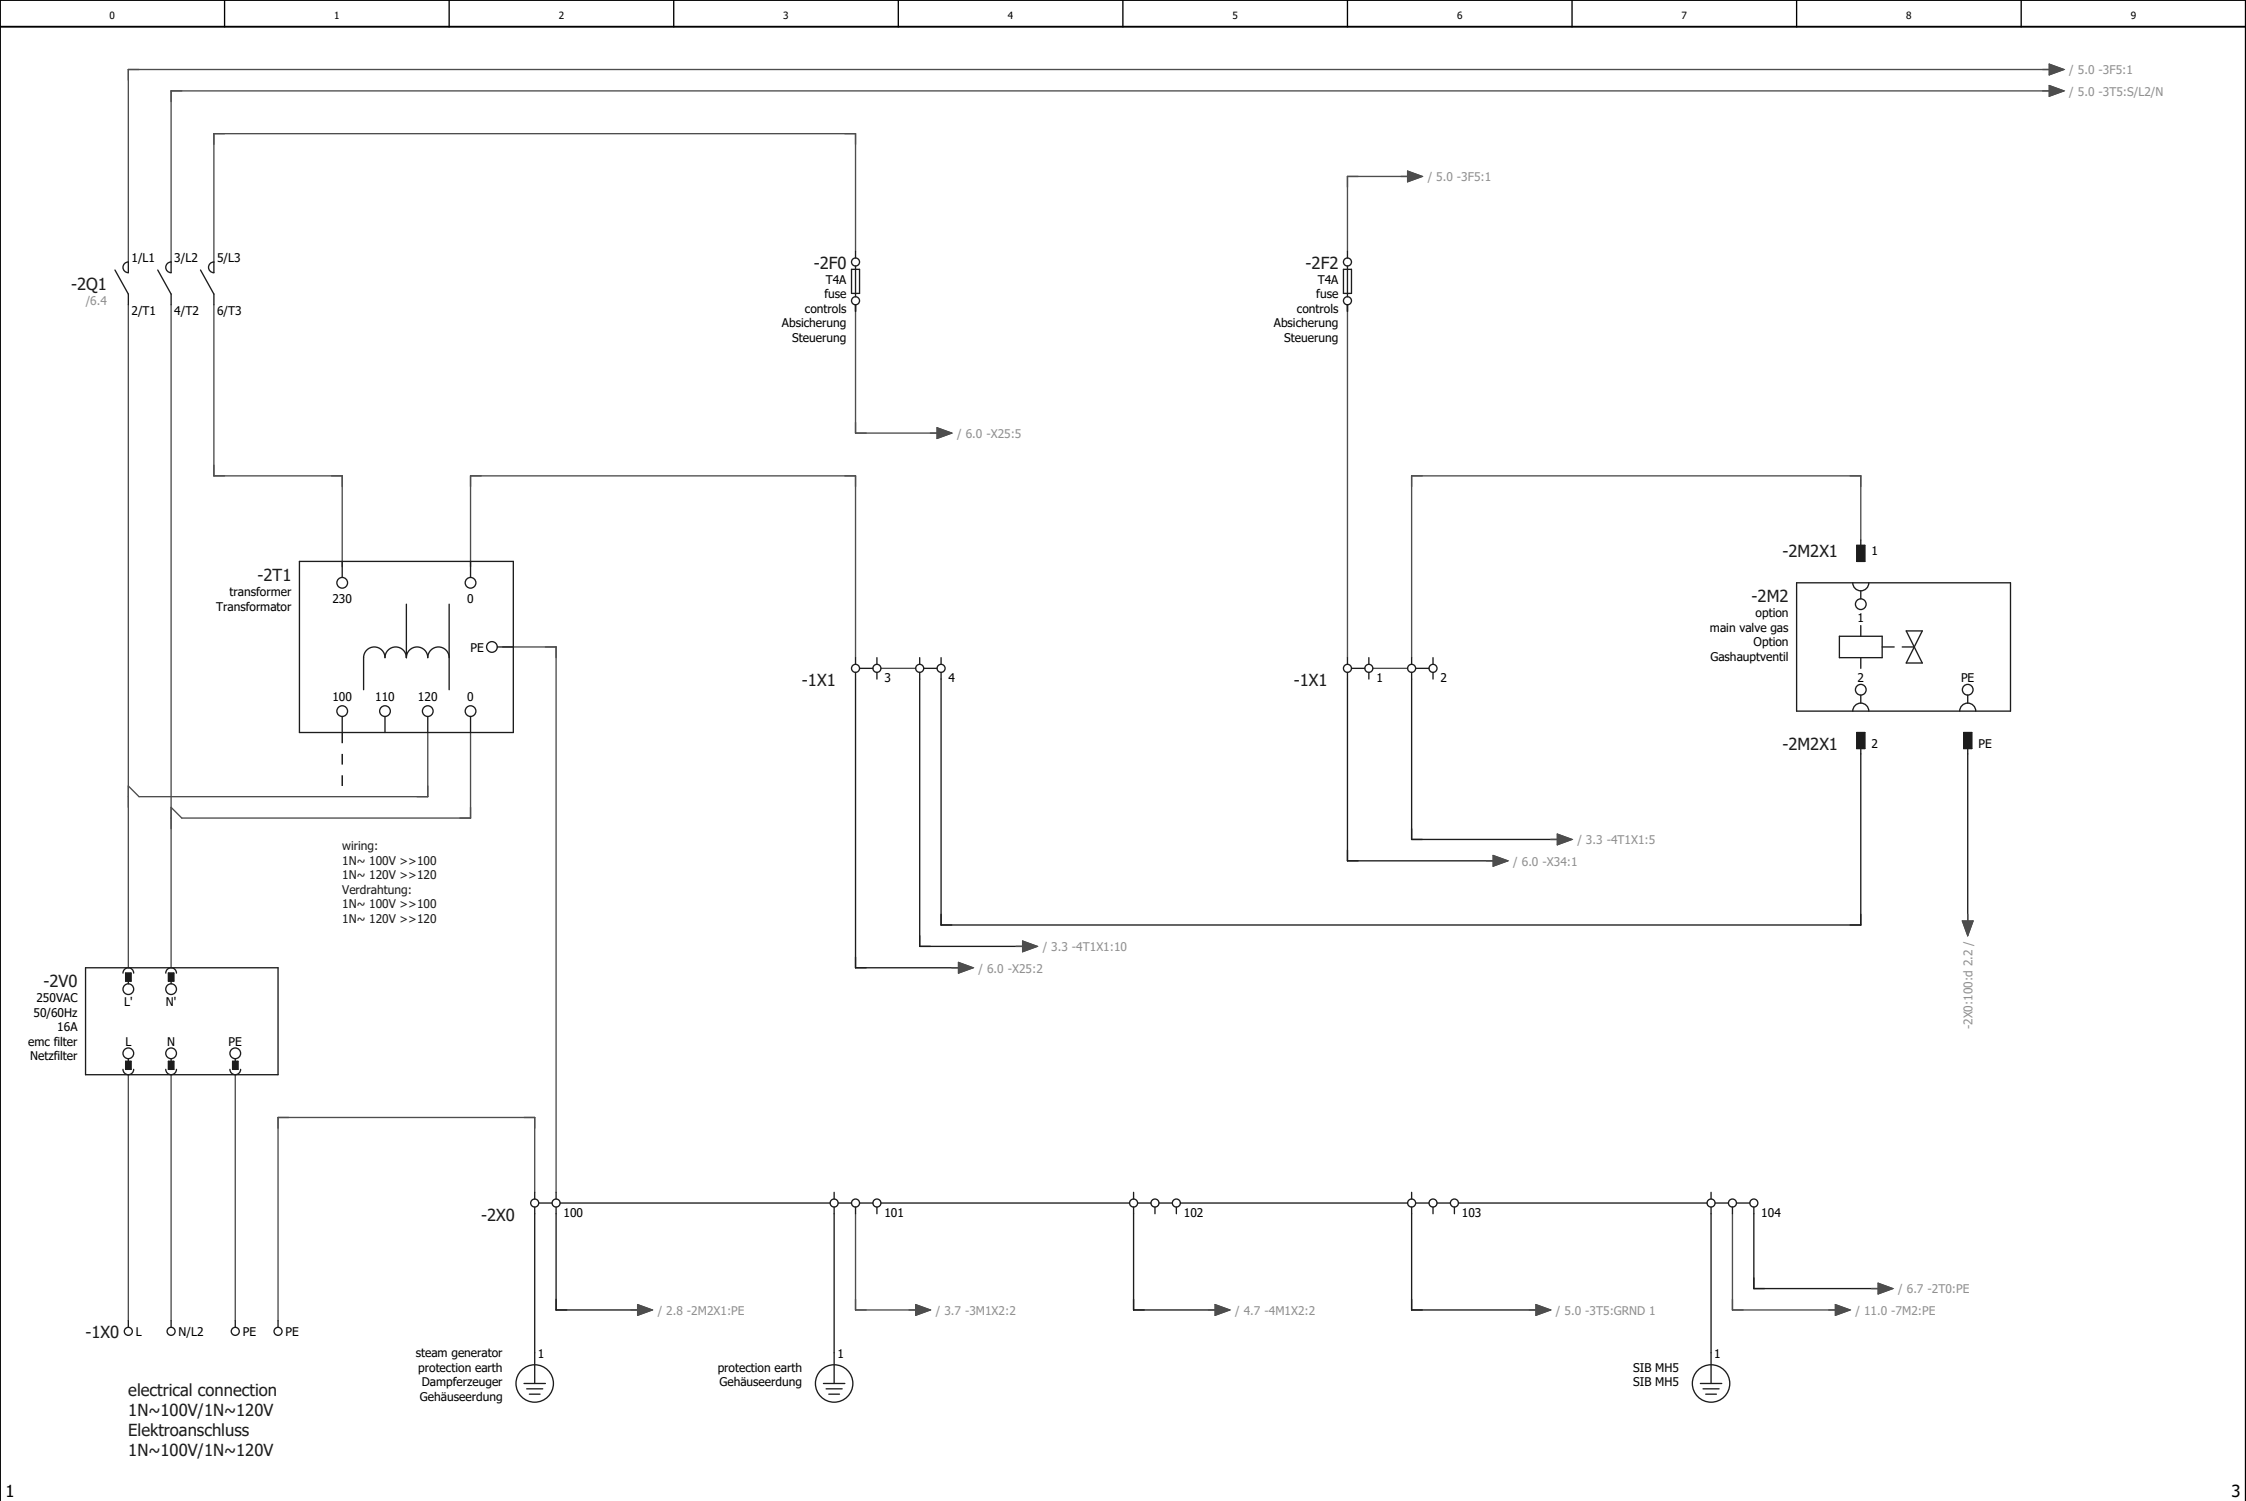

01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 6.20 GB C4e 6.20 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP	
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354141		+ MPL	
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Drg. No.		Blatt 2	
										5153085	Seite 2 / 12	

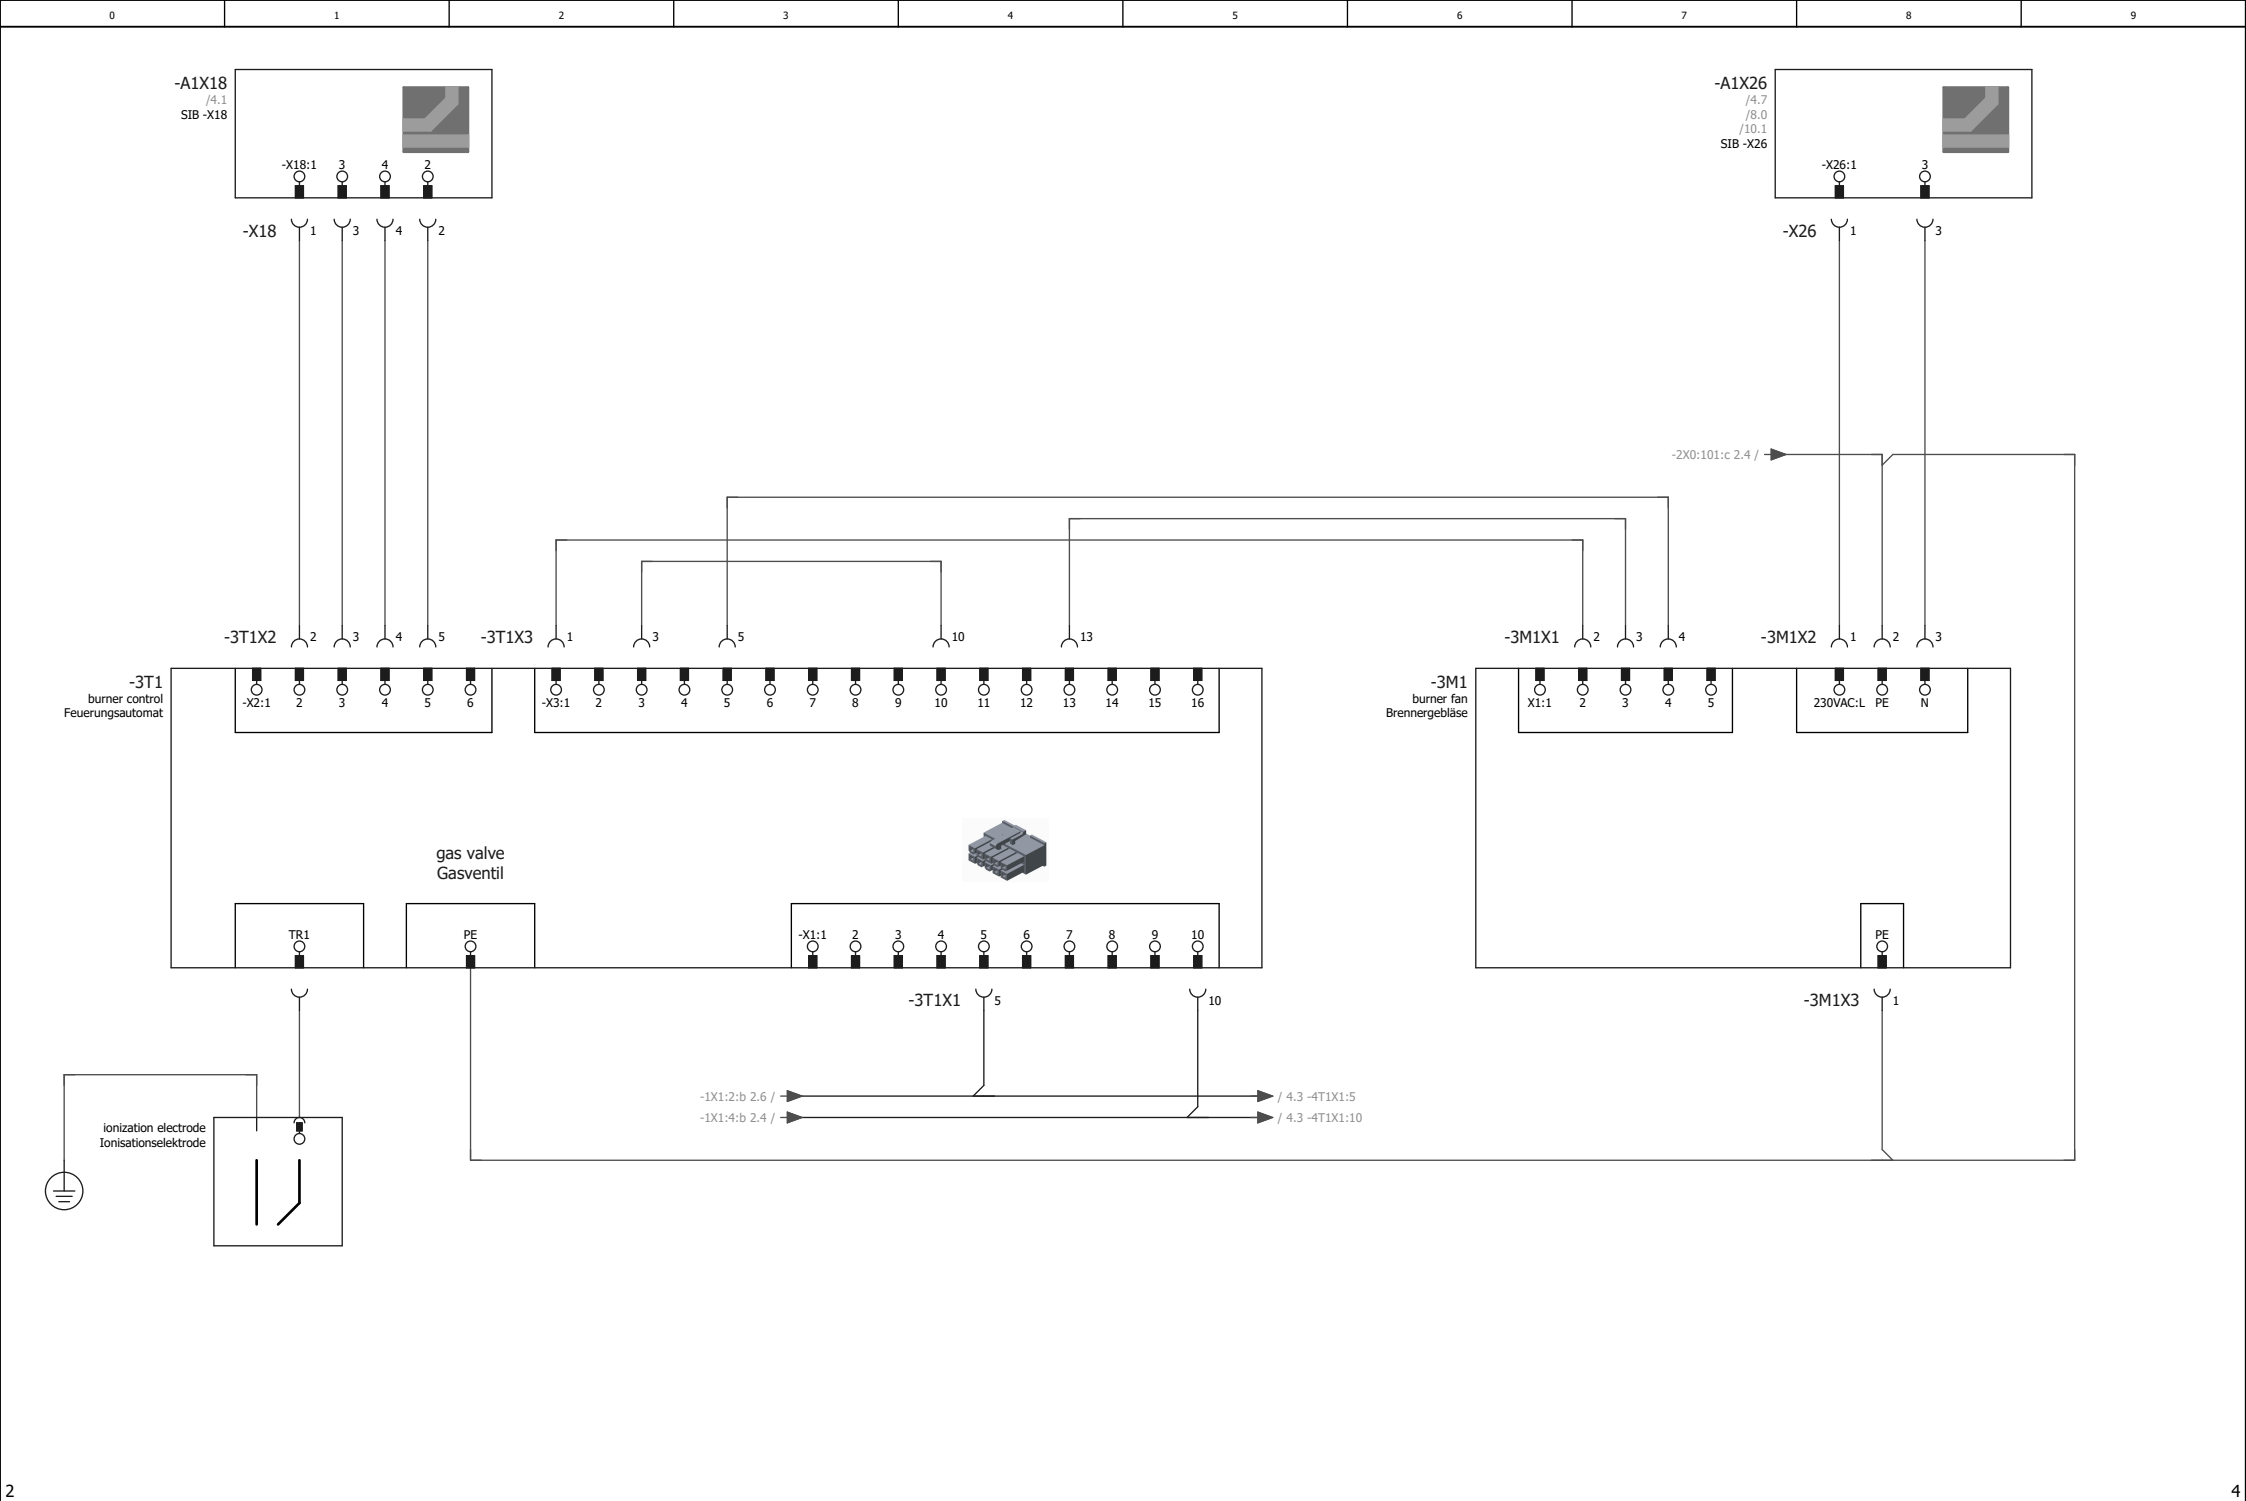

01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 6.20 GB C4e 6.20 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @ 2014	convection Heissluft	Project No.		= SLP	
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354141		+ MPL	
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm								
									Drg. No.		Blatt	3
									5153085		Seite	3 / 12



