

electrical documentation
Elektrodokumentation





type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.20 GS	1N~ 100V	50/60Hz	0,5kW	5,2A
C4e 6.20 GS	1N~ 120V	50/60Hz	0,5kW	4,7A


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

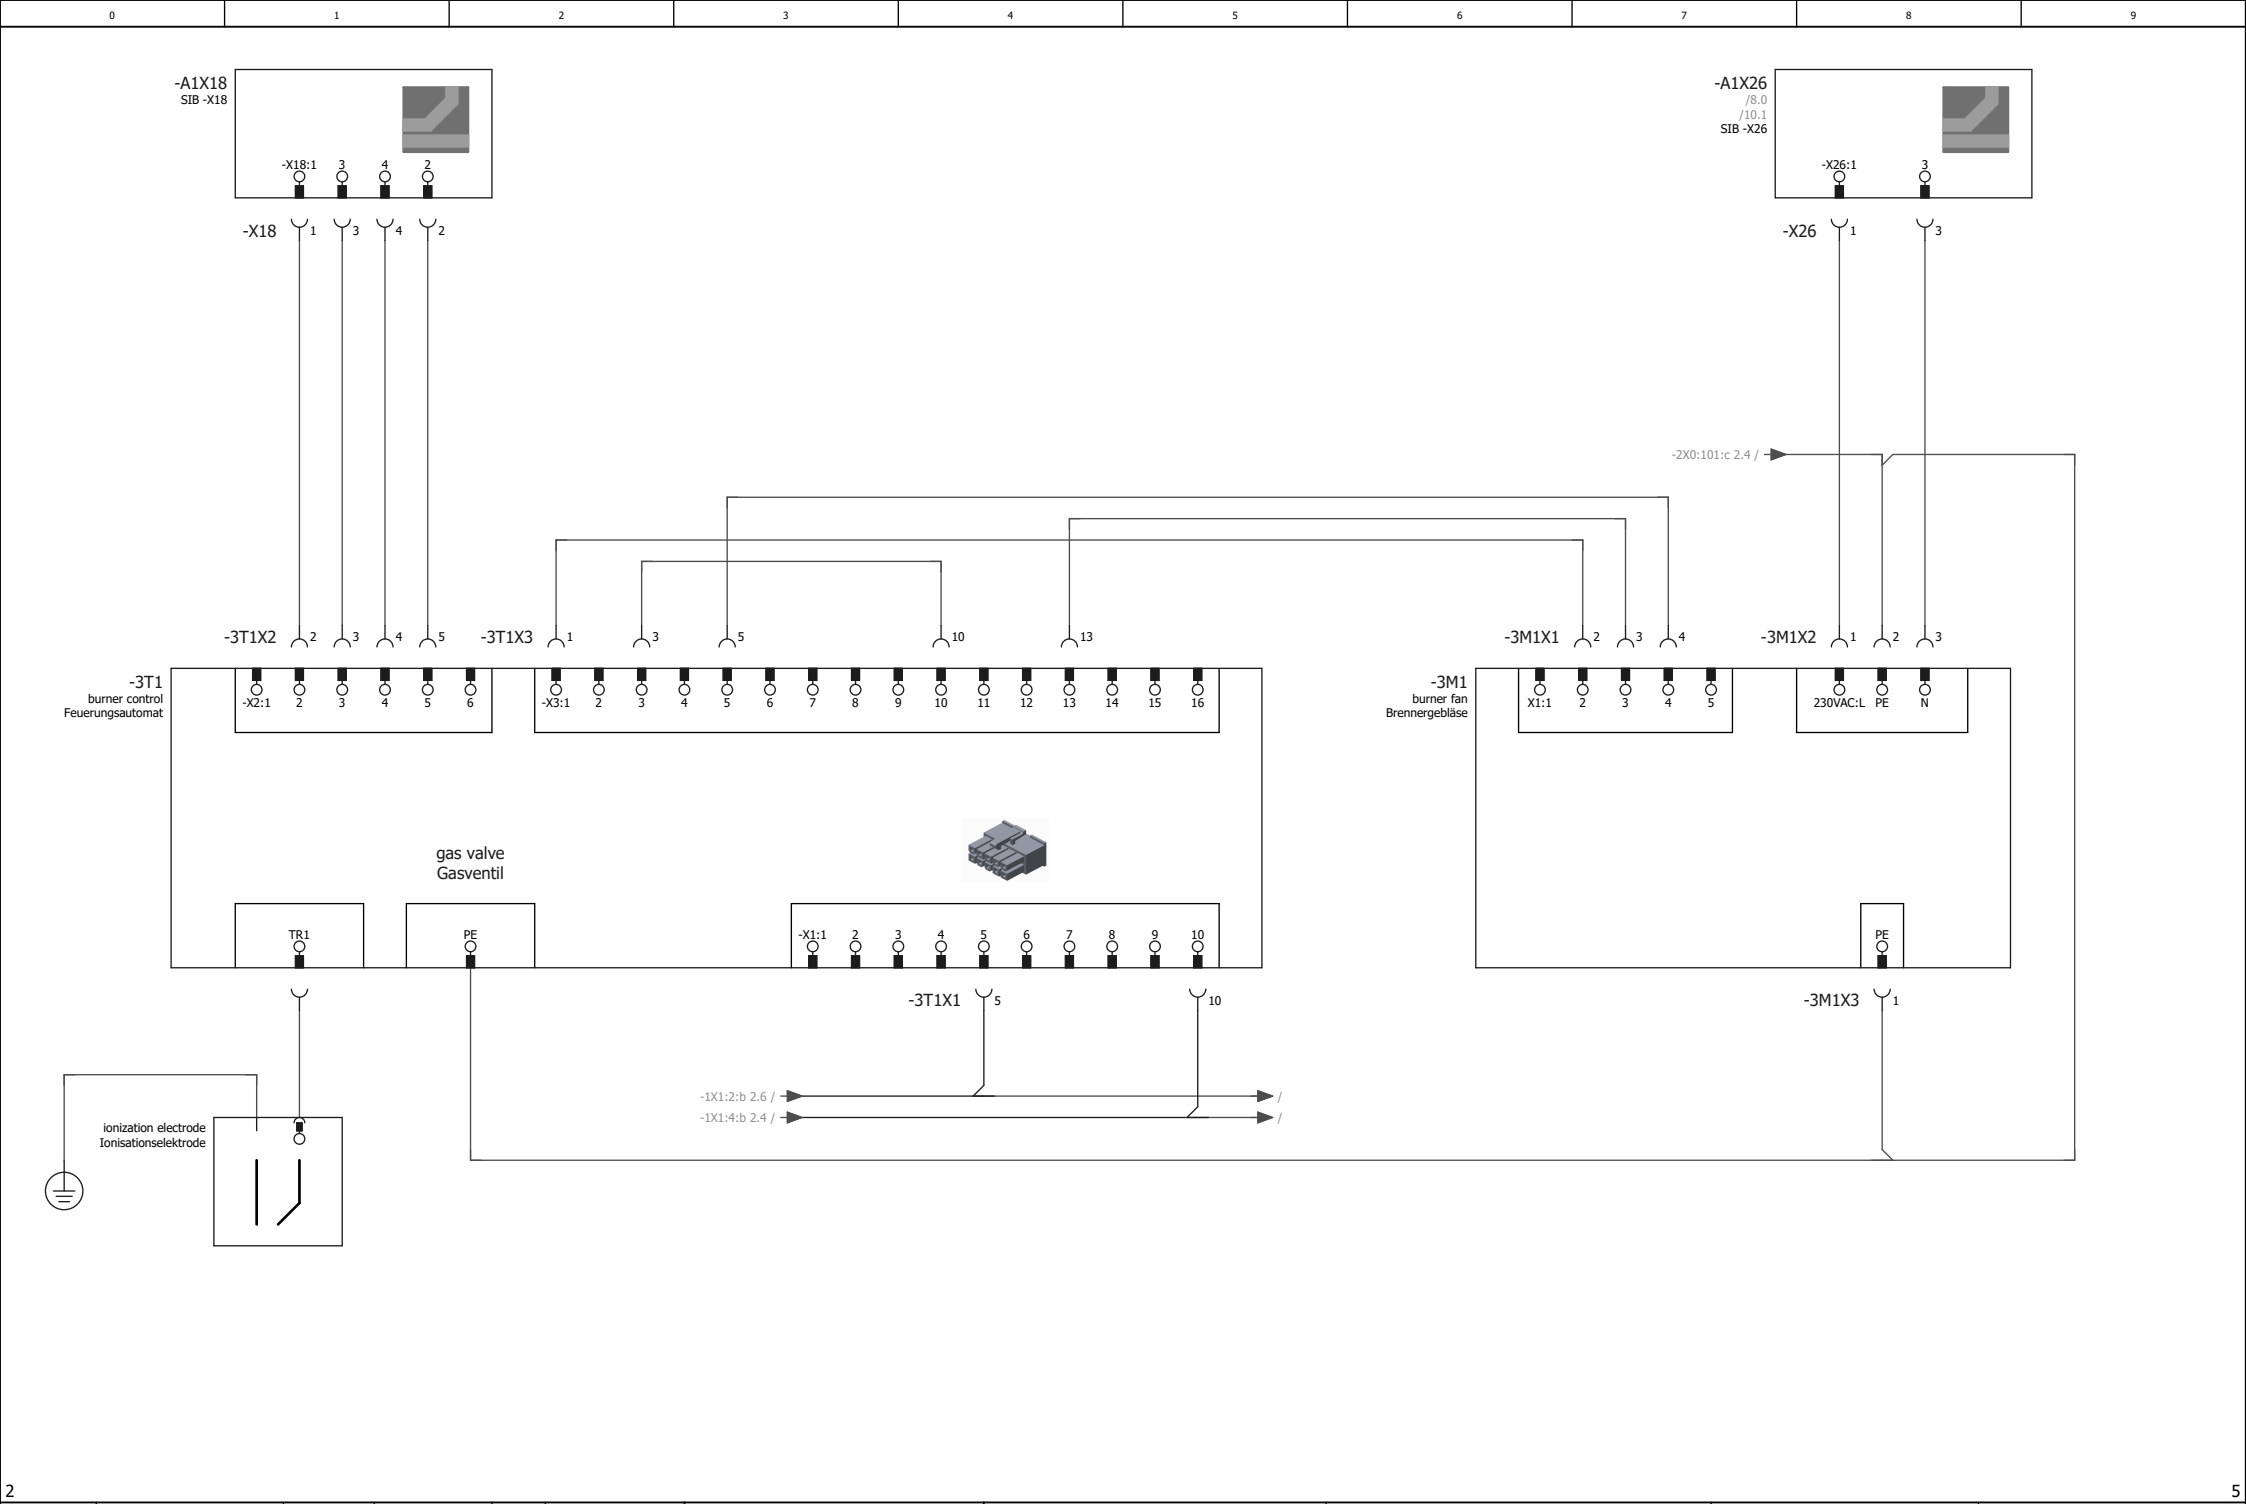


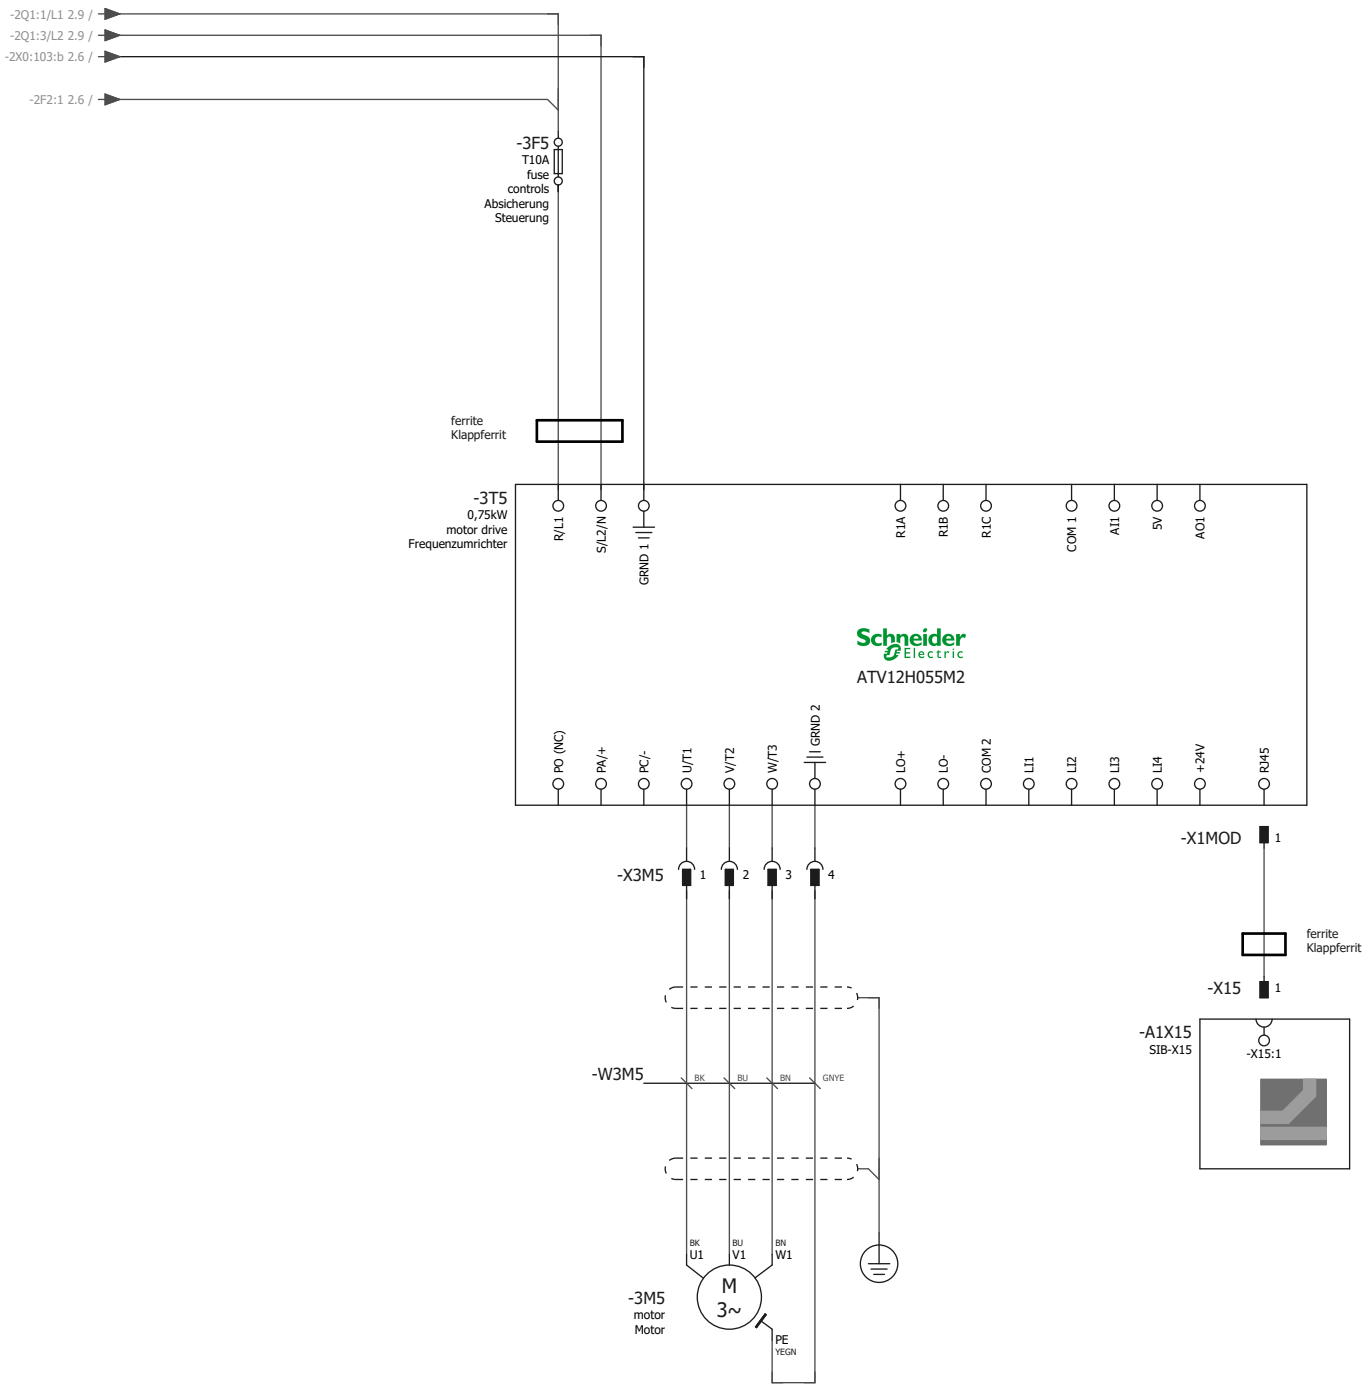


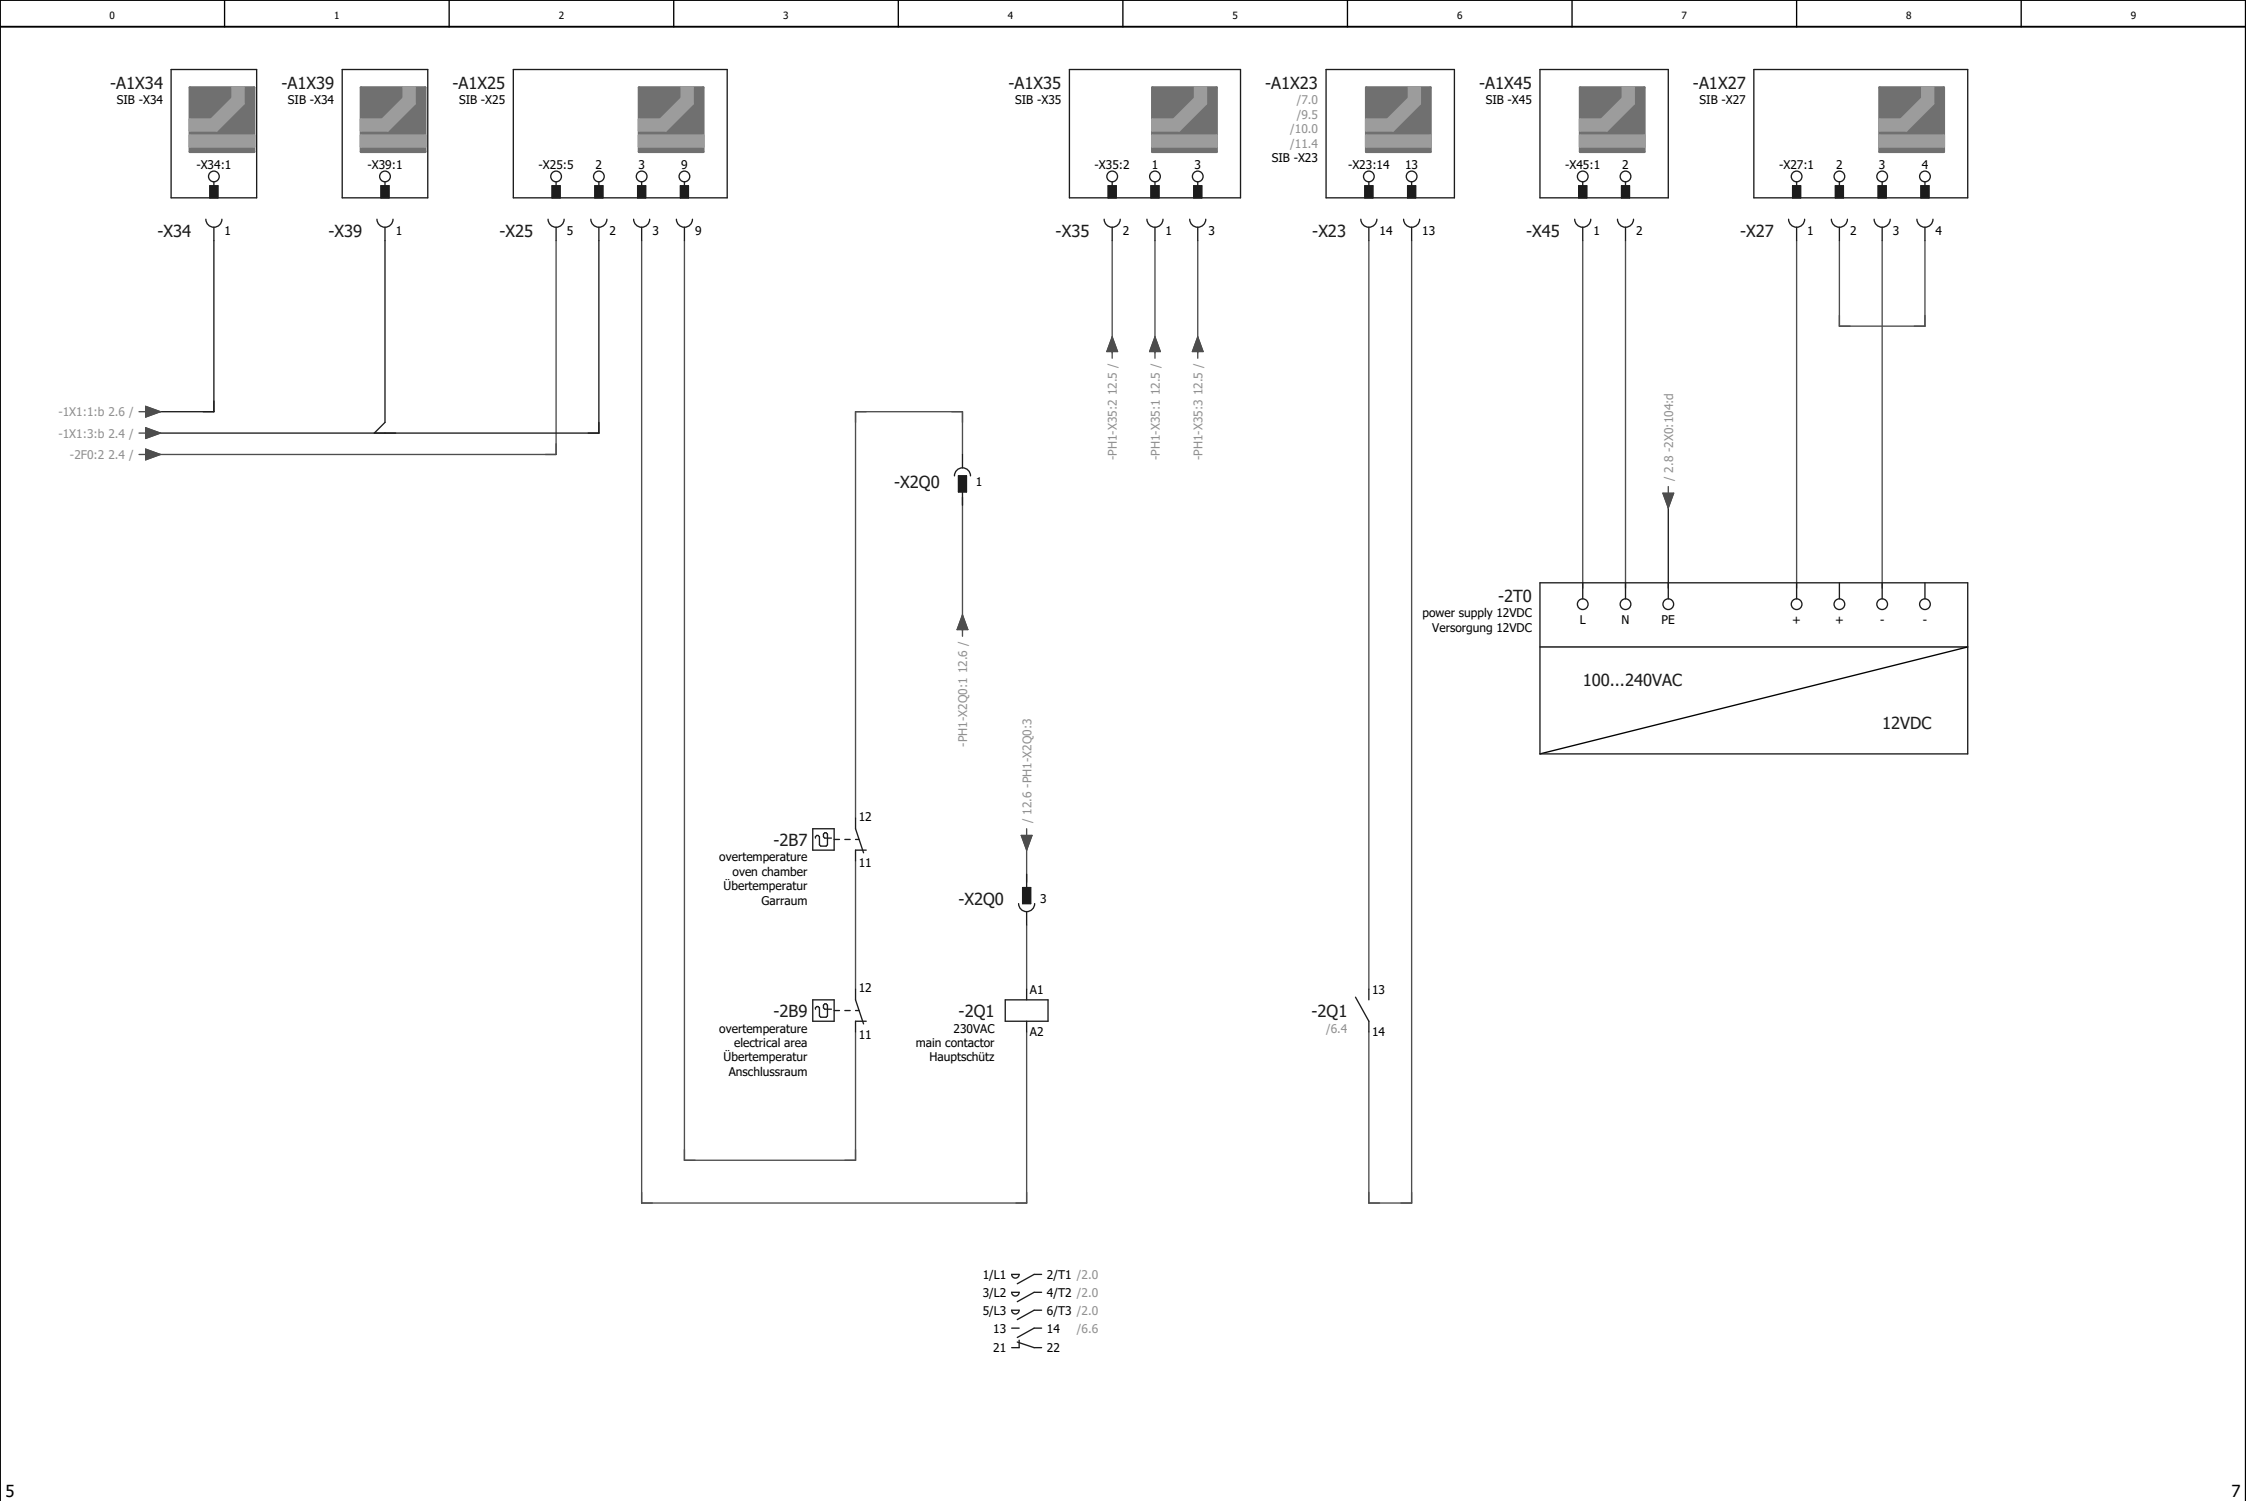

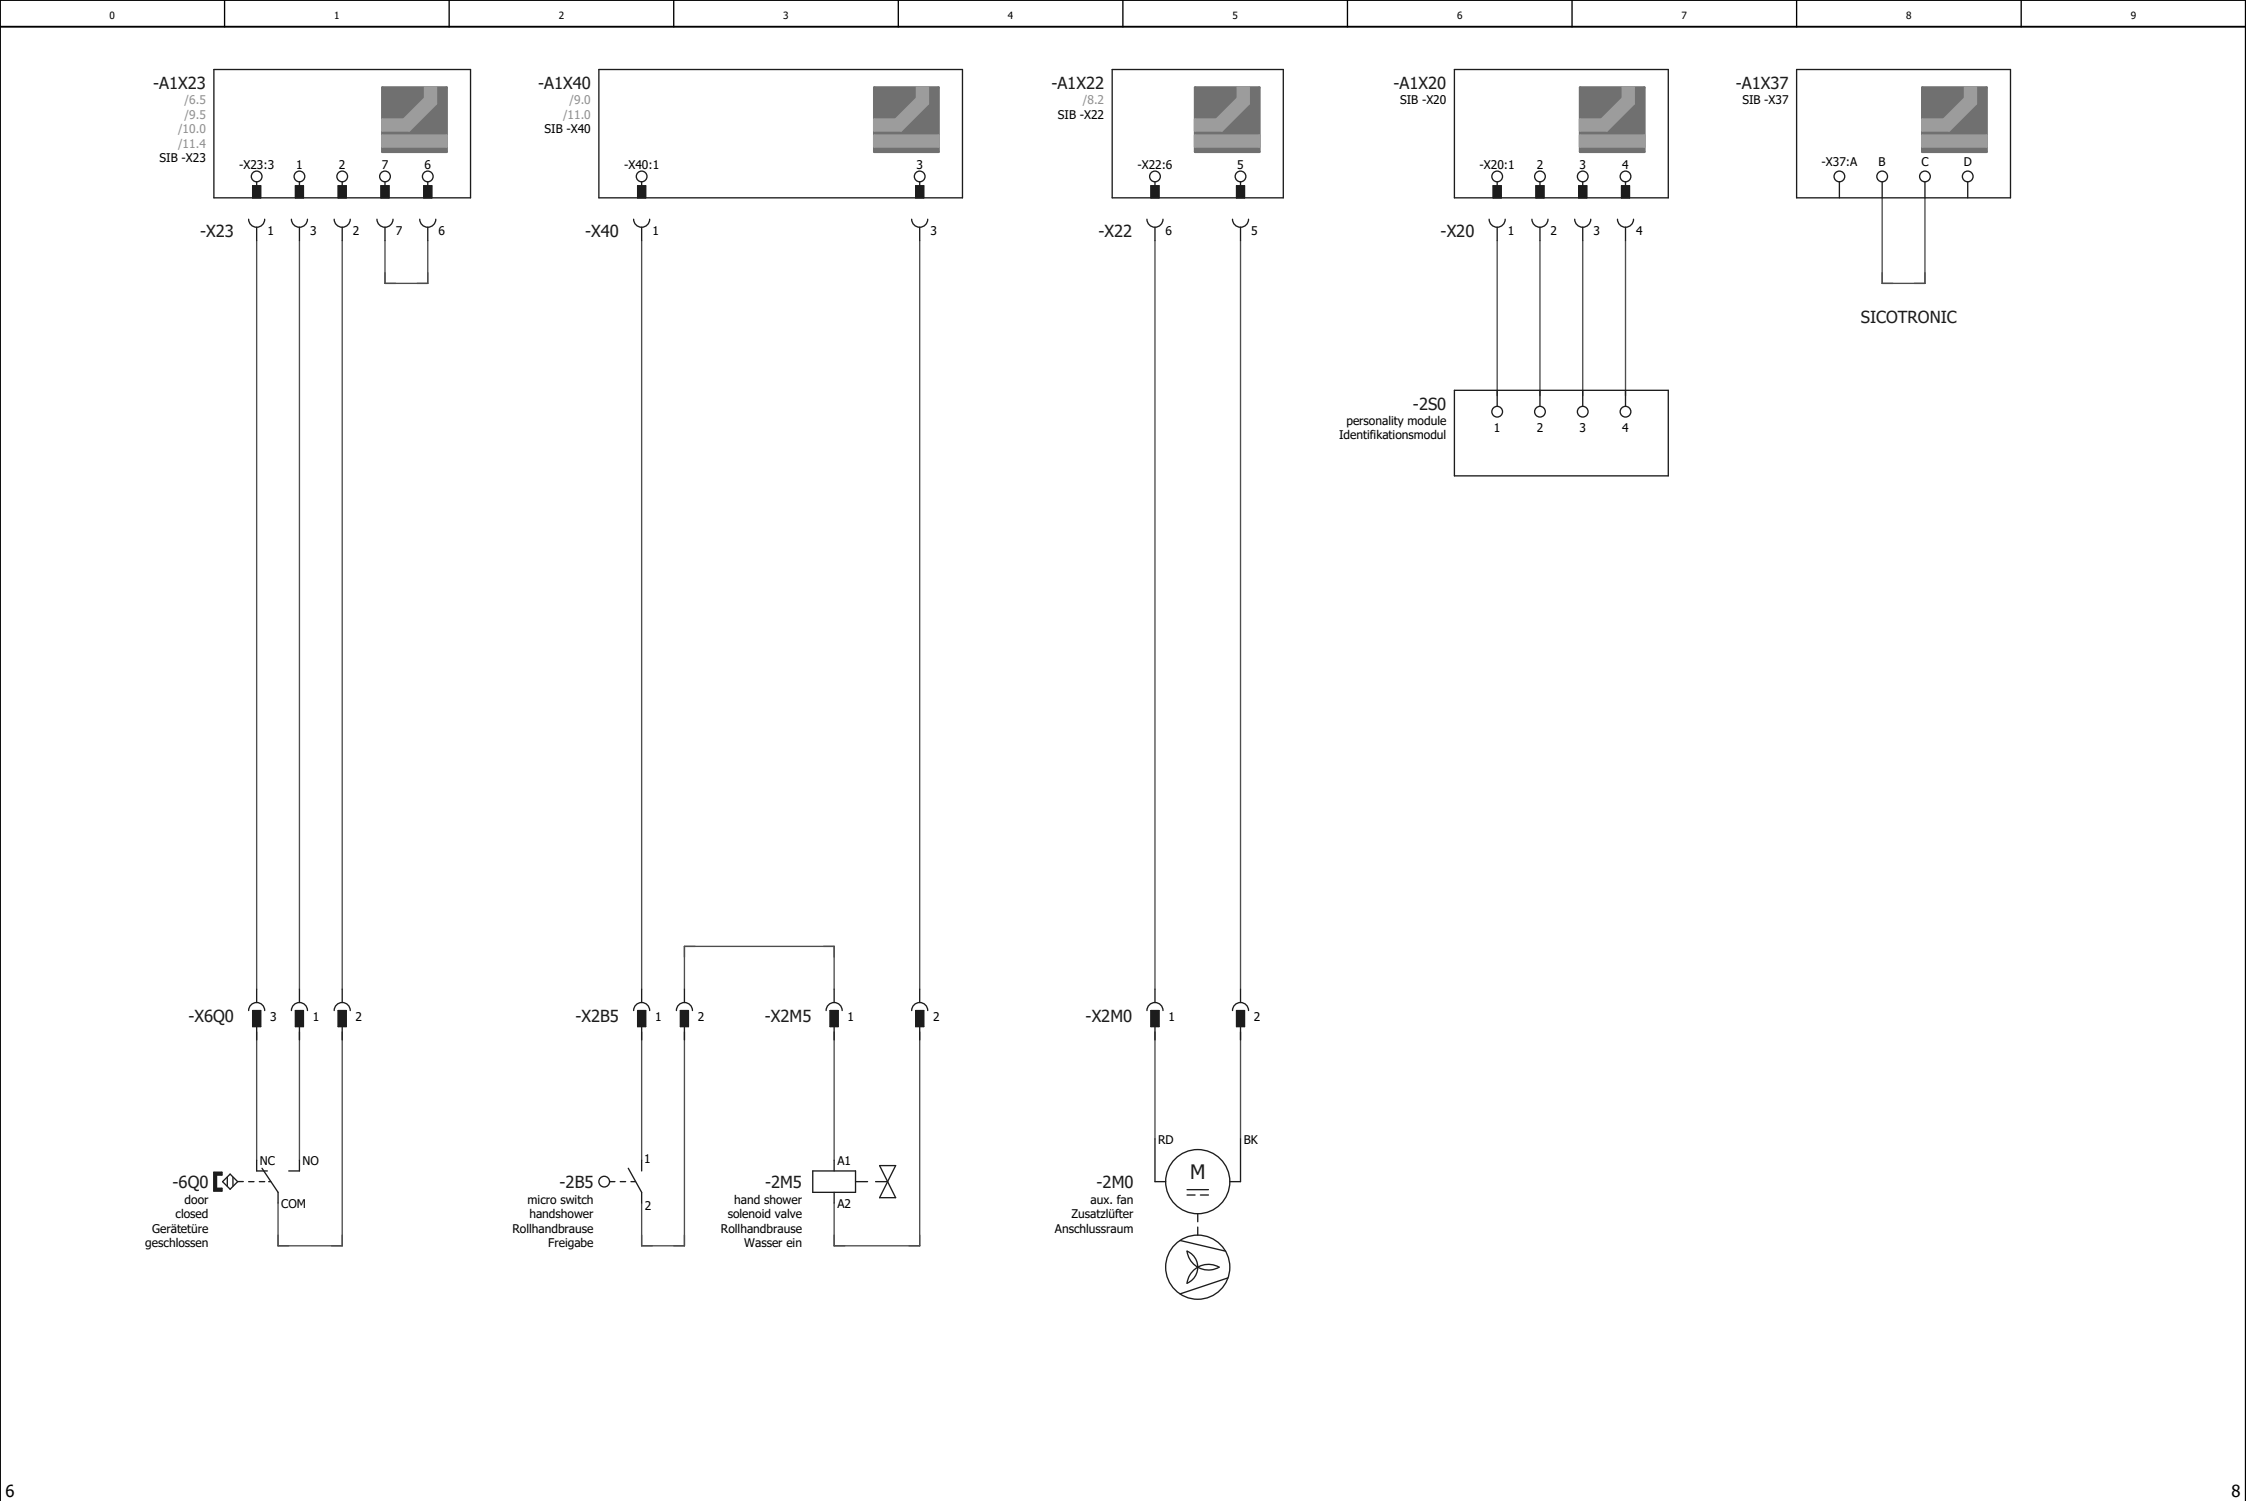


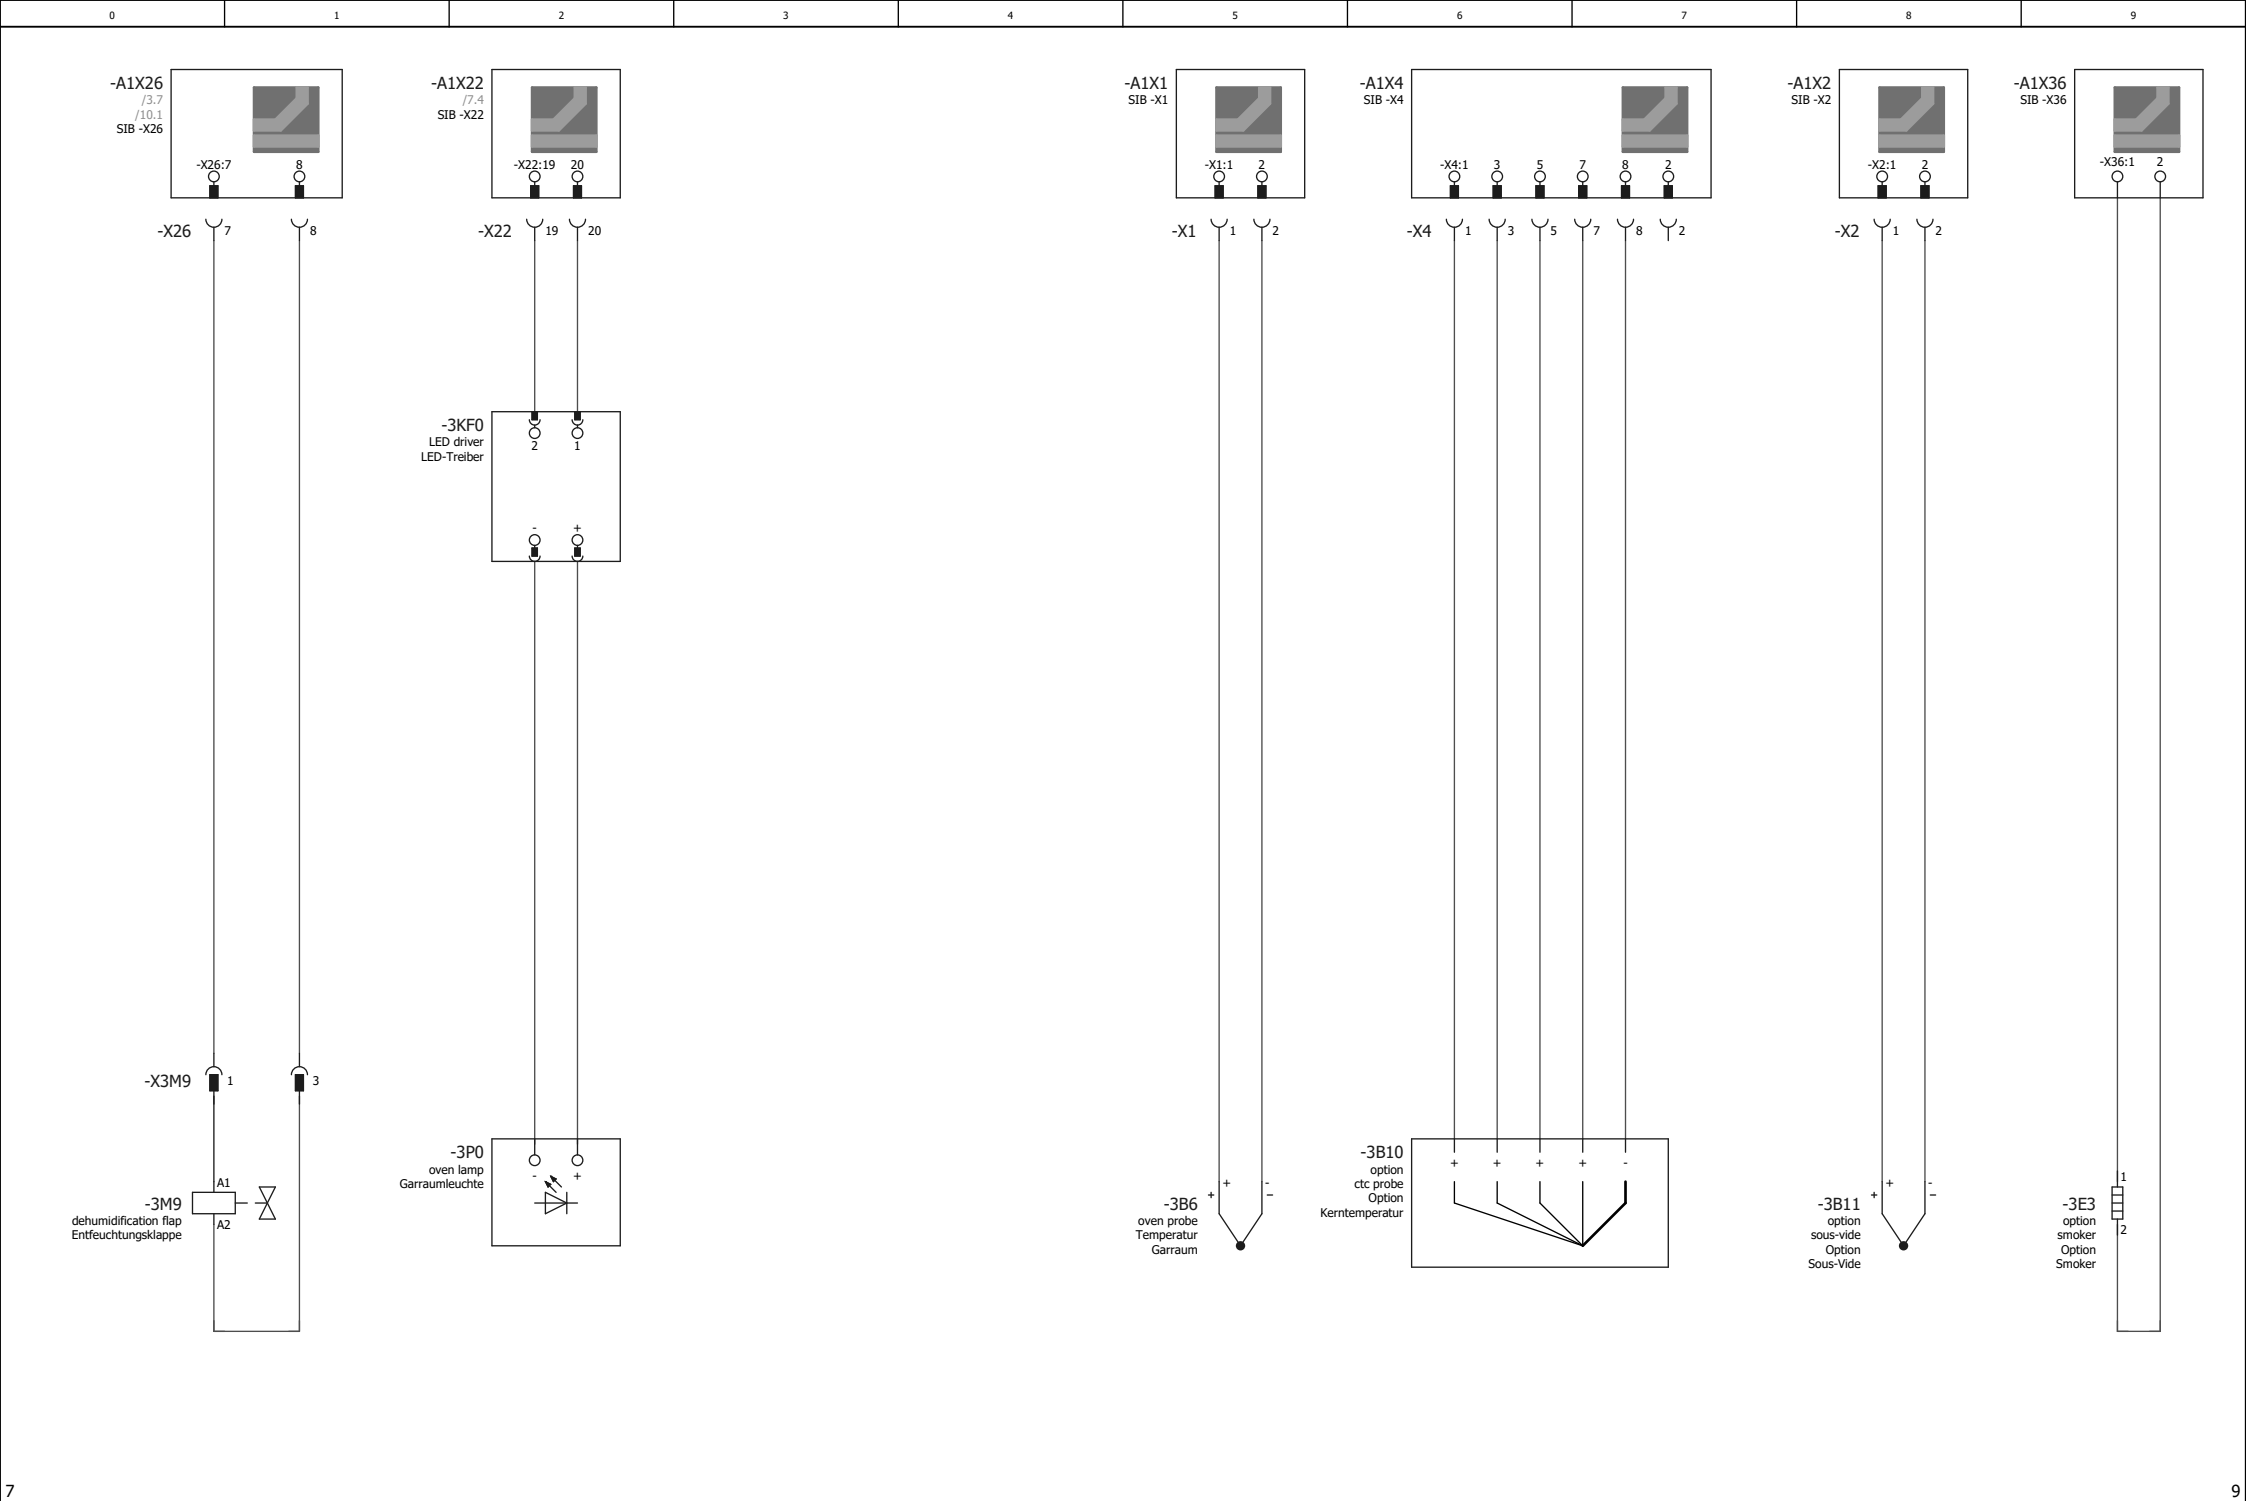

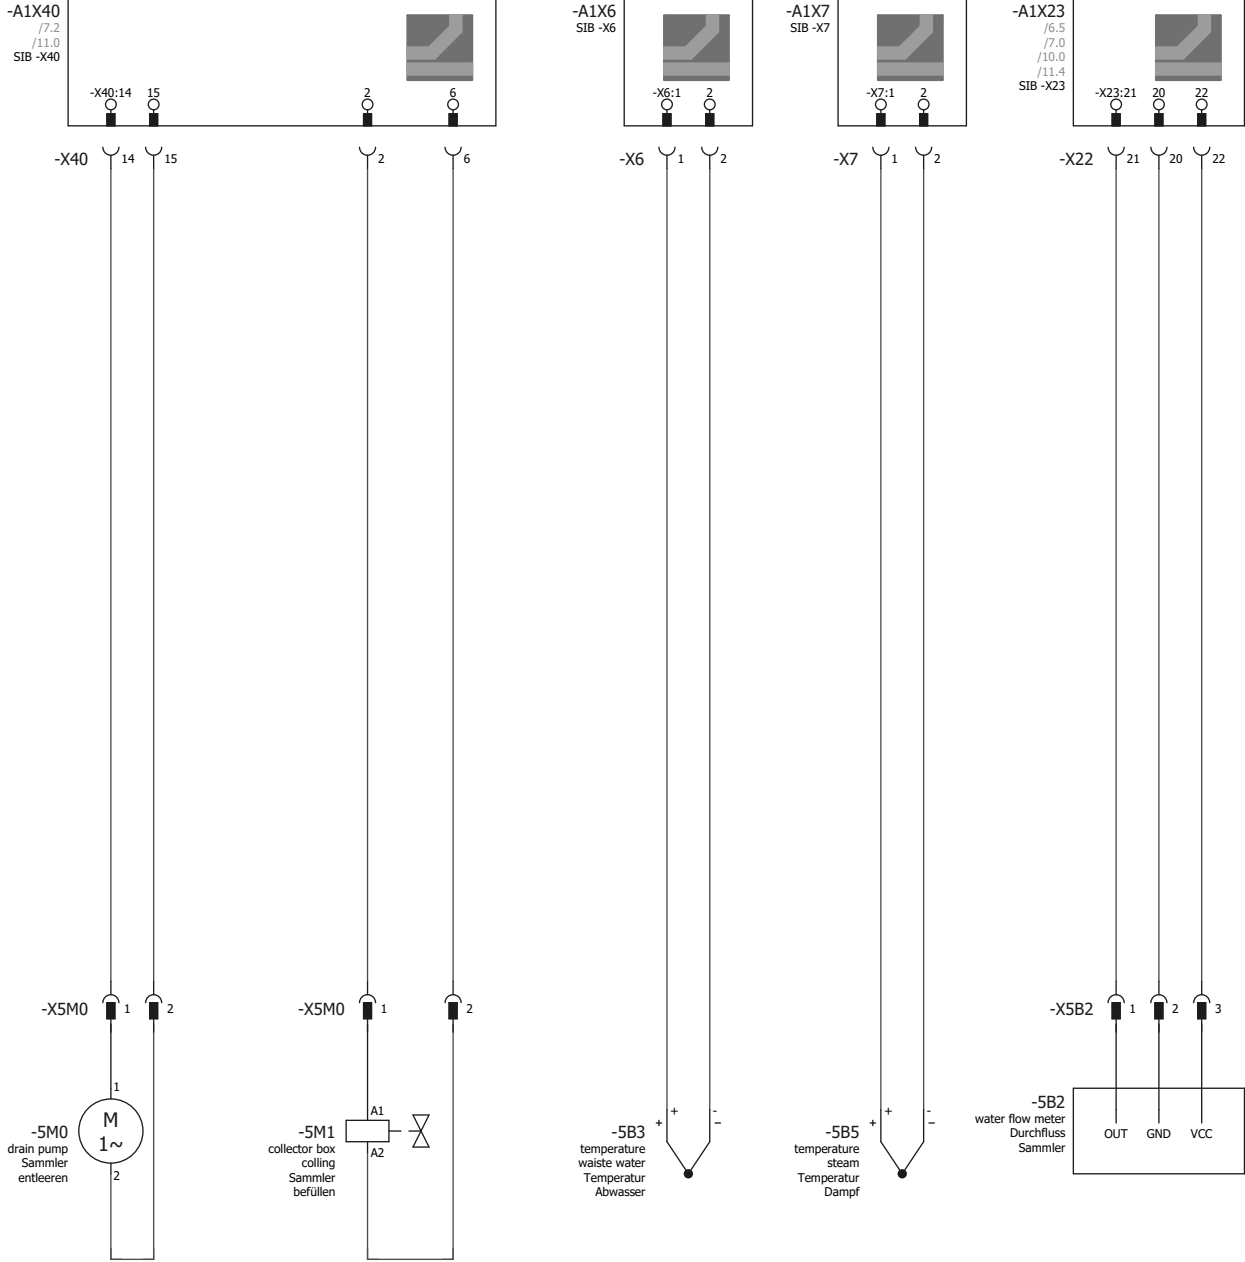


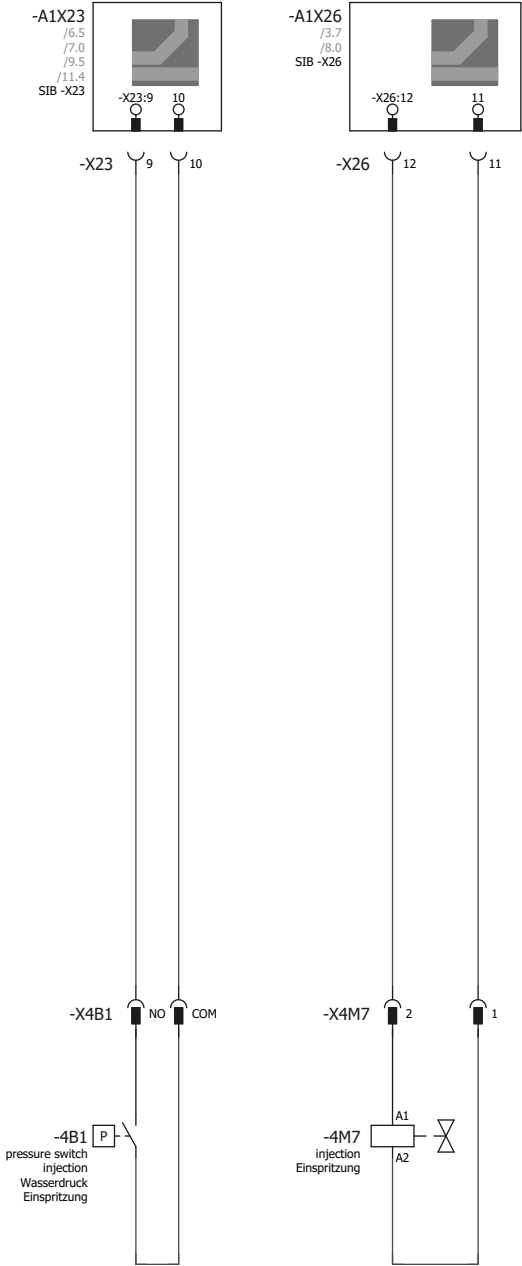

-A1X40
/7.2
/9.0
SIB -X40

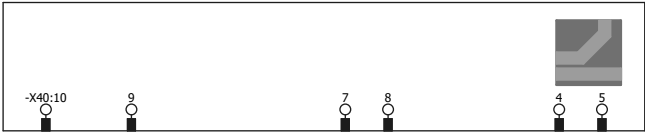

-A1X23
/6.5
/7.0
/9.5
/10.0
SIB -X23



-X40

10

9

7

8

4

5

-X23

11

12

-X7M2

1

2

-X7M0

1

2

-X7M1

1

2

-X7B0

1

2

L

N

PE

M

1~

L

N

M

1~

L

N

M

1~

NO

COM

-7M2

circulation

pump

Zirkulation

Reinigung

-7M0

detergent

pump

Reiniger

einbringen

-7M1

neutralizer

pump

Neutralisierer

einbringen

-7B0

pressure switch

cleaning

Druckschalter

Reinigung

-2X0:104:c 2.8 /

10										12									
01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 6.20 GS C4e 6.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	cleaning Reinigung	Project No.		= SLP								
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354148		+ MPL								
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt 11								
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153092				Seite 10 / 11						

