

electrical documentation
Elektrodokumentation




| type Gerätetyp | rated voltage Bemessungsspannung | frequency Frequenz | rated power Bemessungsaufnahme | rated current Bemessungsstrom |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| C4e 20.10 GS | 1N~ 100V | 50/60Hz | 1,0kW | 9,8A |
| C4e 20.10 GS | 1N~ 120V | 50/60Hz | 1,0kW | 8,9A |
| | | | | |


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

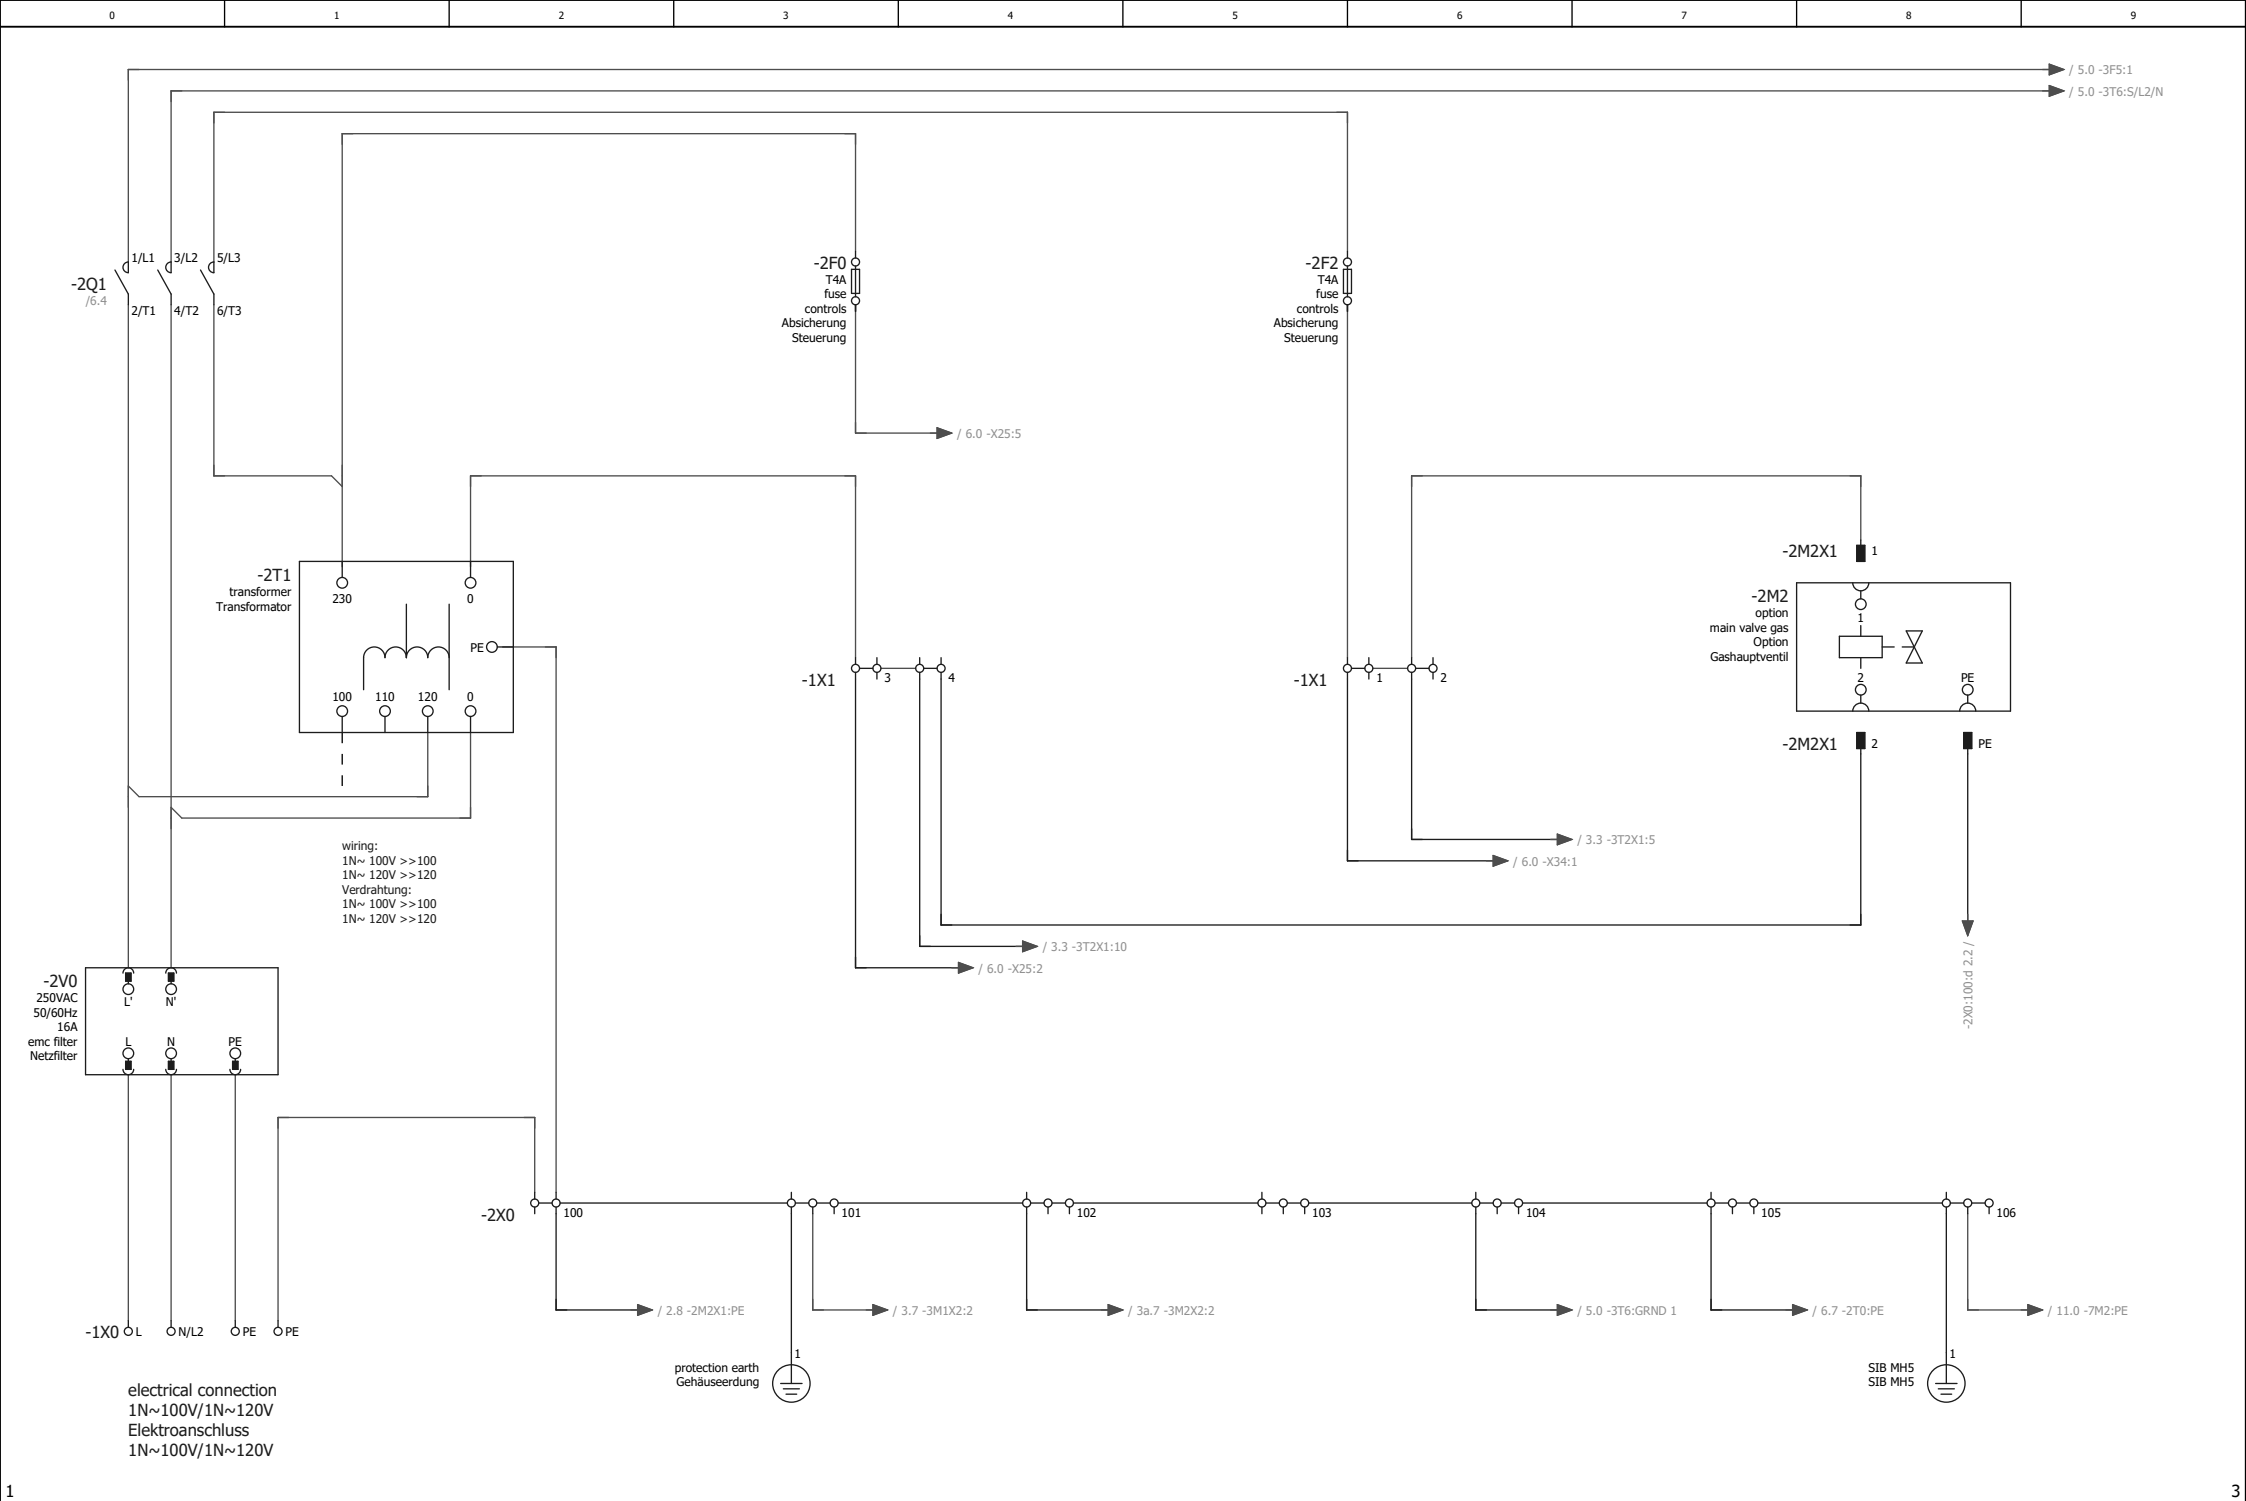


| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------|-------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01 | ÄM117/2014 | 10.12.2014 | Taf | Drawn | 5/25/2022 | C4e 20.10 GS | Welbilt Deutschland GmbH | supply | Project No. | = SLP |
| 02 | ÄM006/2015 | 13.01.2015 | Taf | Name | Boe | C4e 20.10 GS | Talstraße 35 | Einspeisung | 5354152 | + MPL |
| 03 | ÄM158/2015 | 10.08.2015 | SchM | App. | SchM | | D-82436 Eglfing / Germany | | Drg. No. | Blatt |
| REV | Remarks | Date | Name | Norm | | | @2014 | | 5153096 | Seite 2 / 13 |

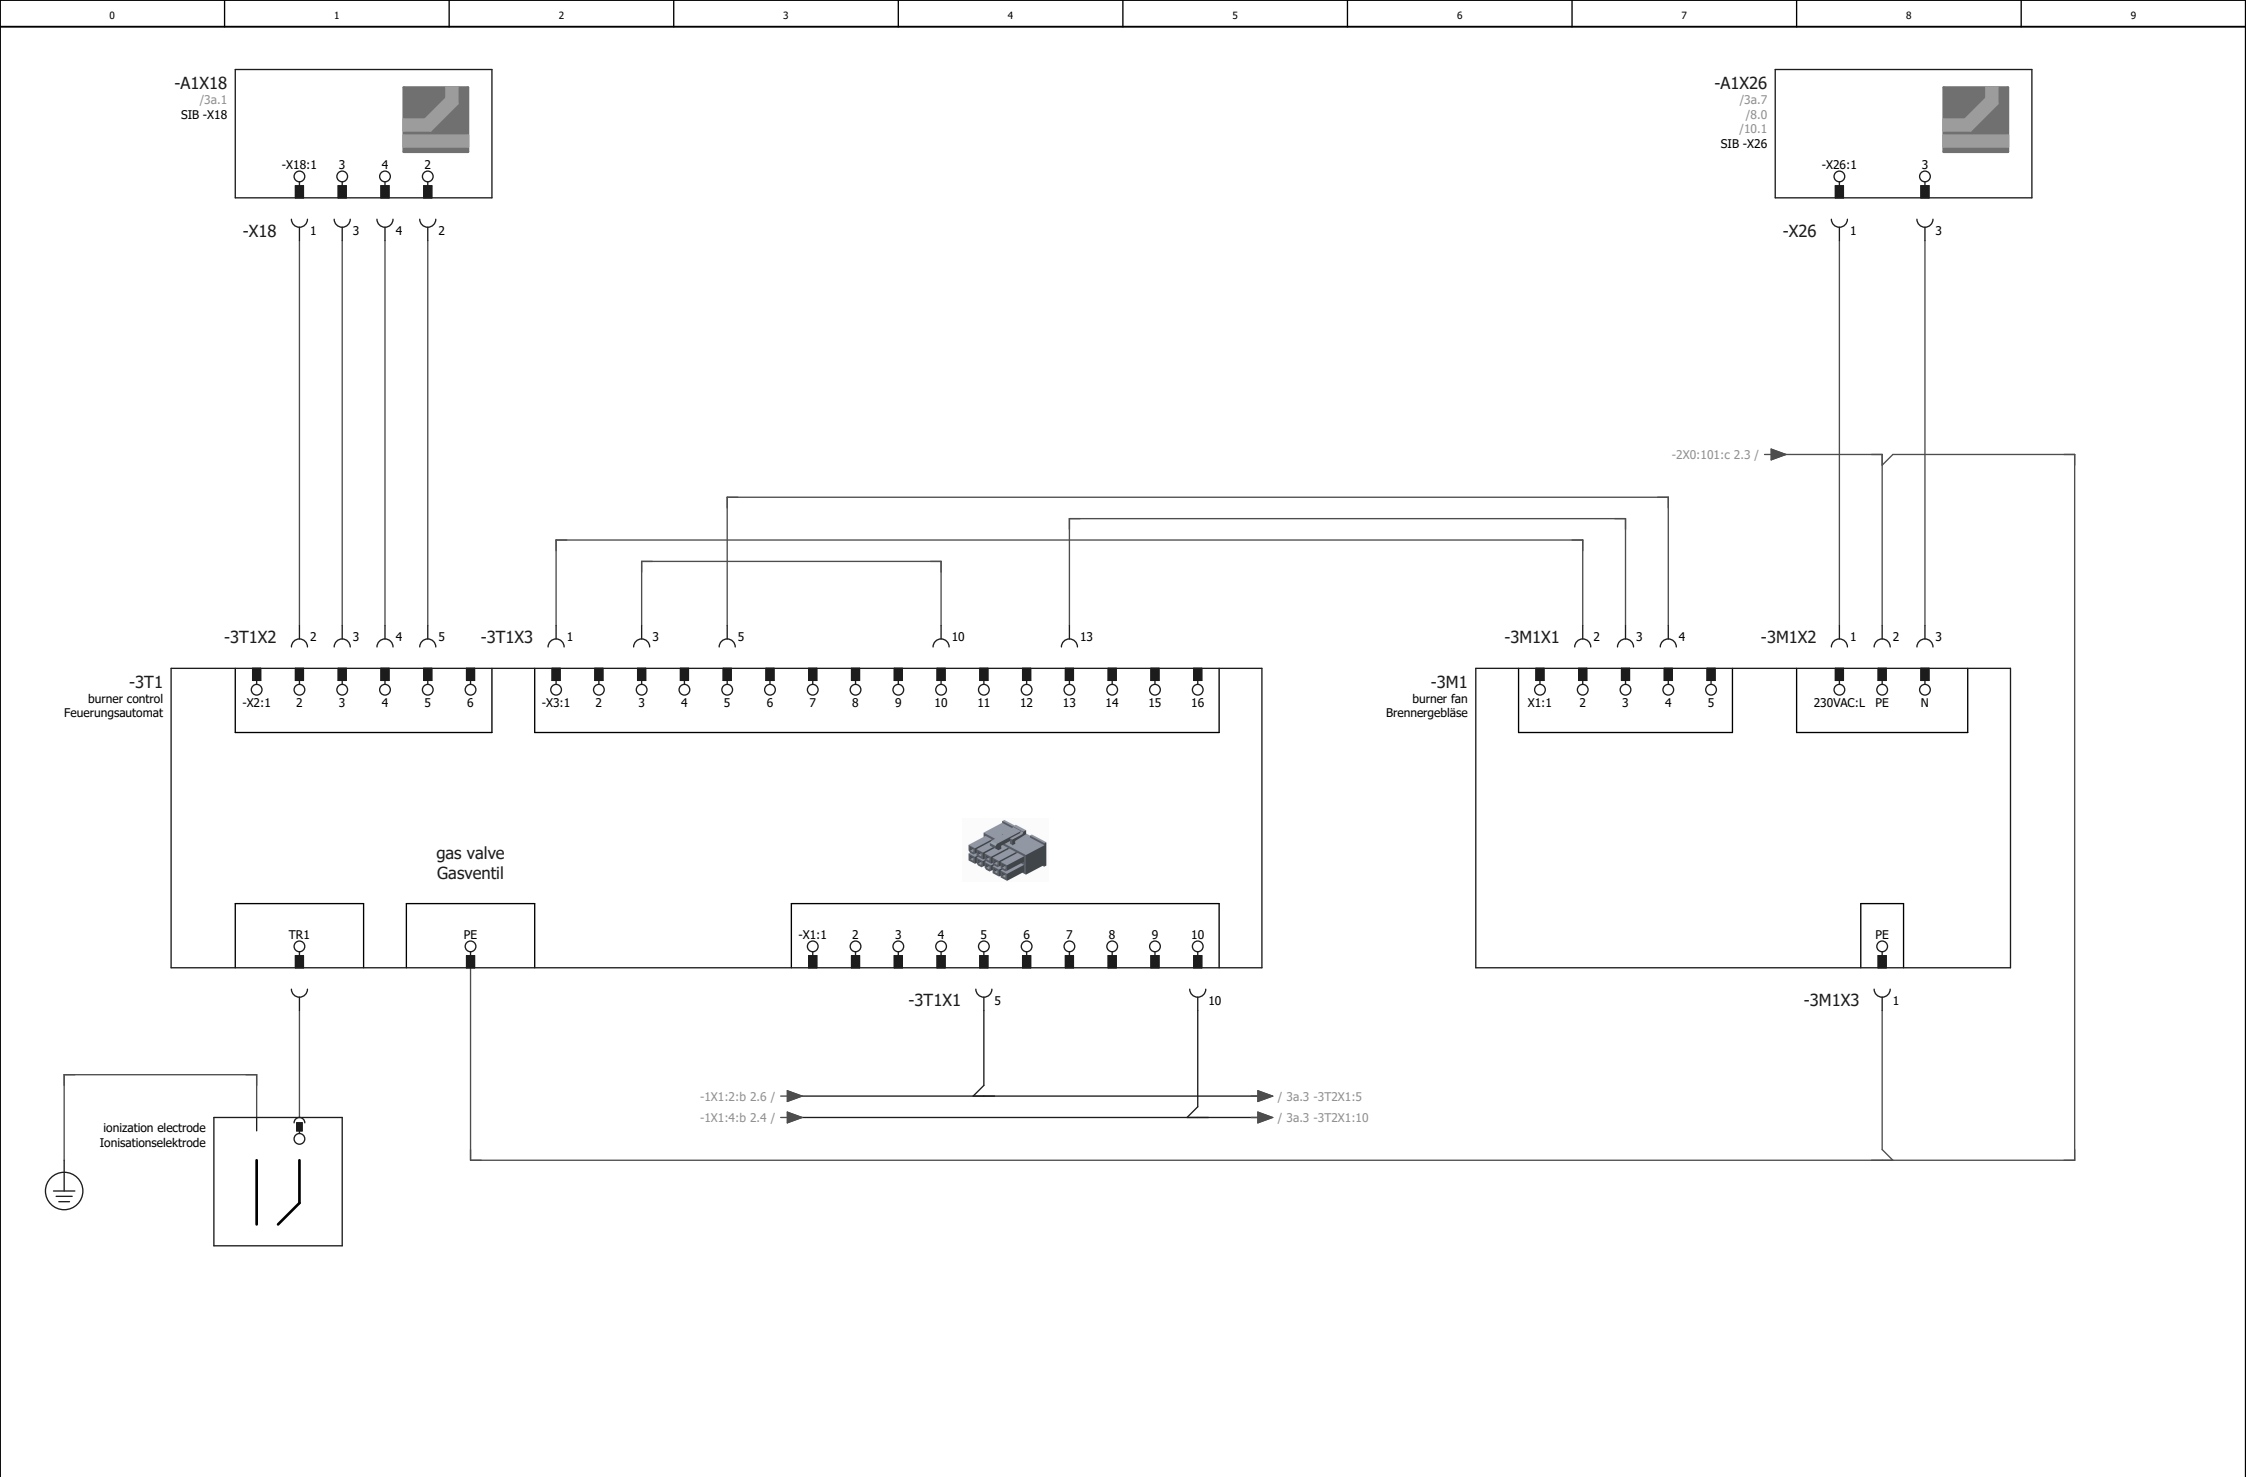


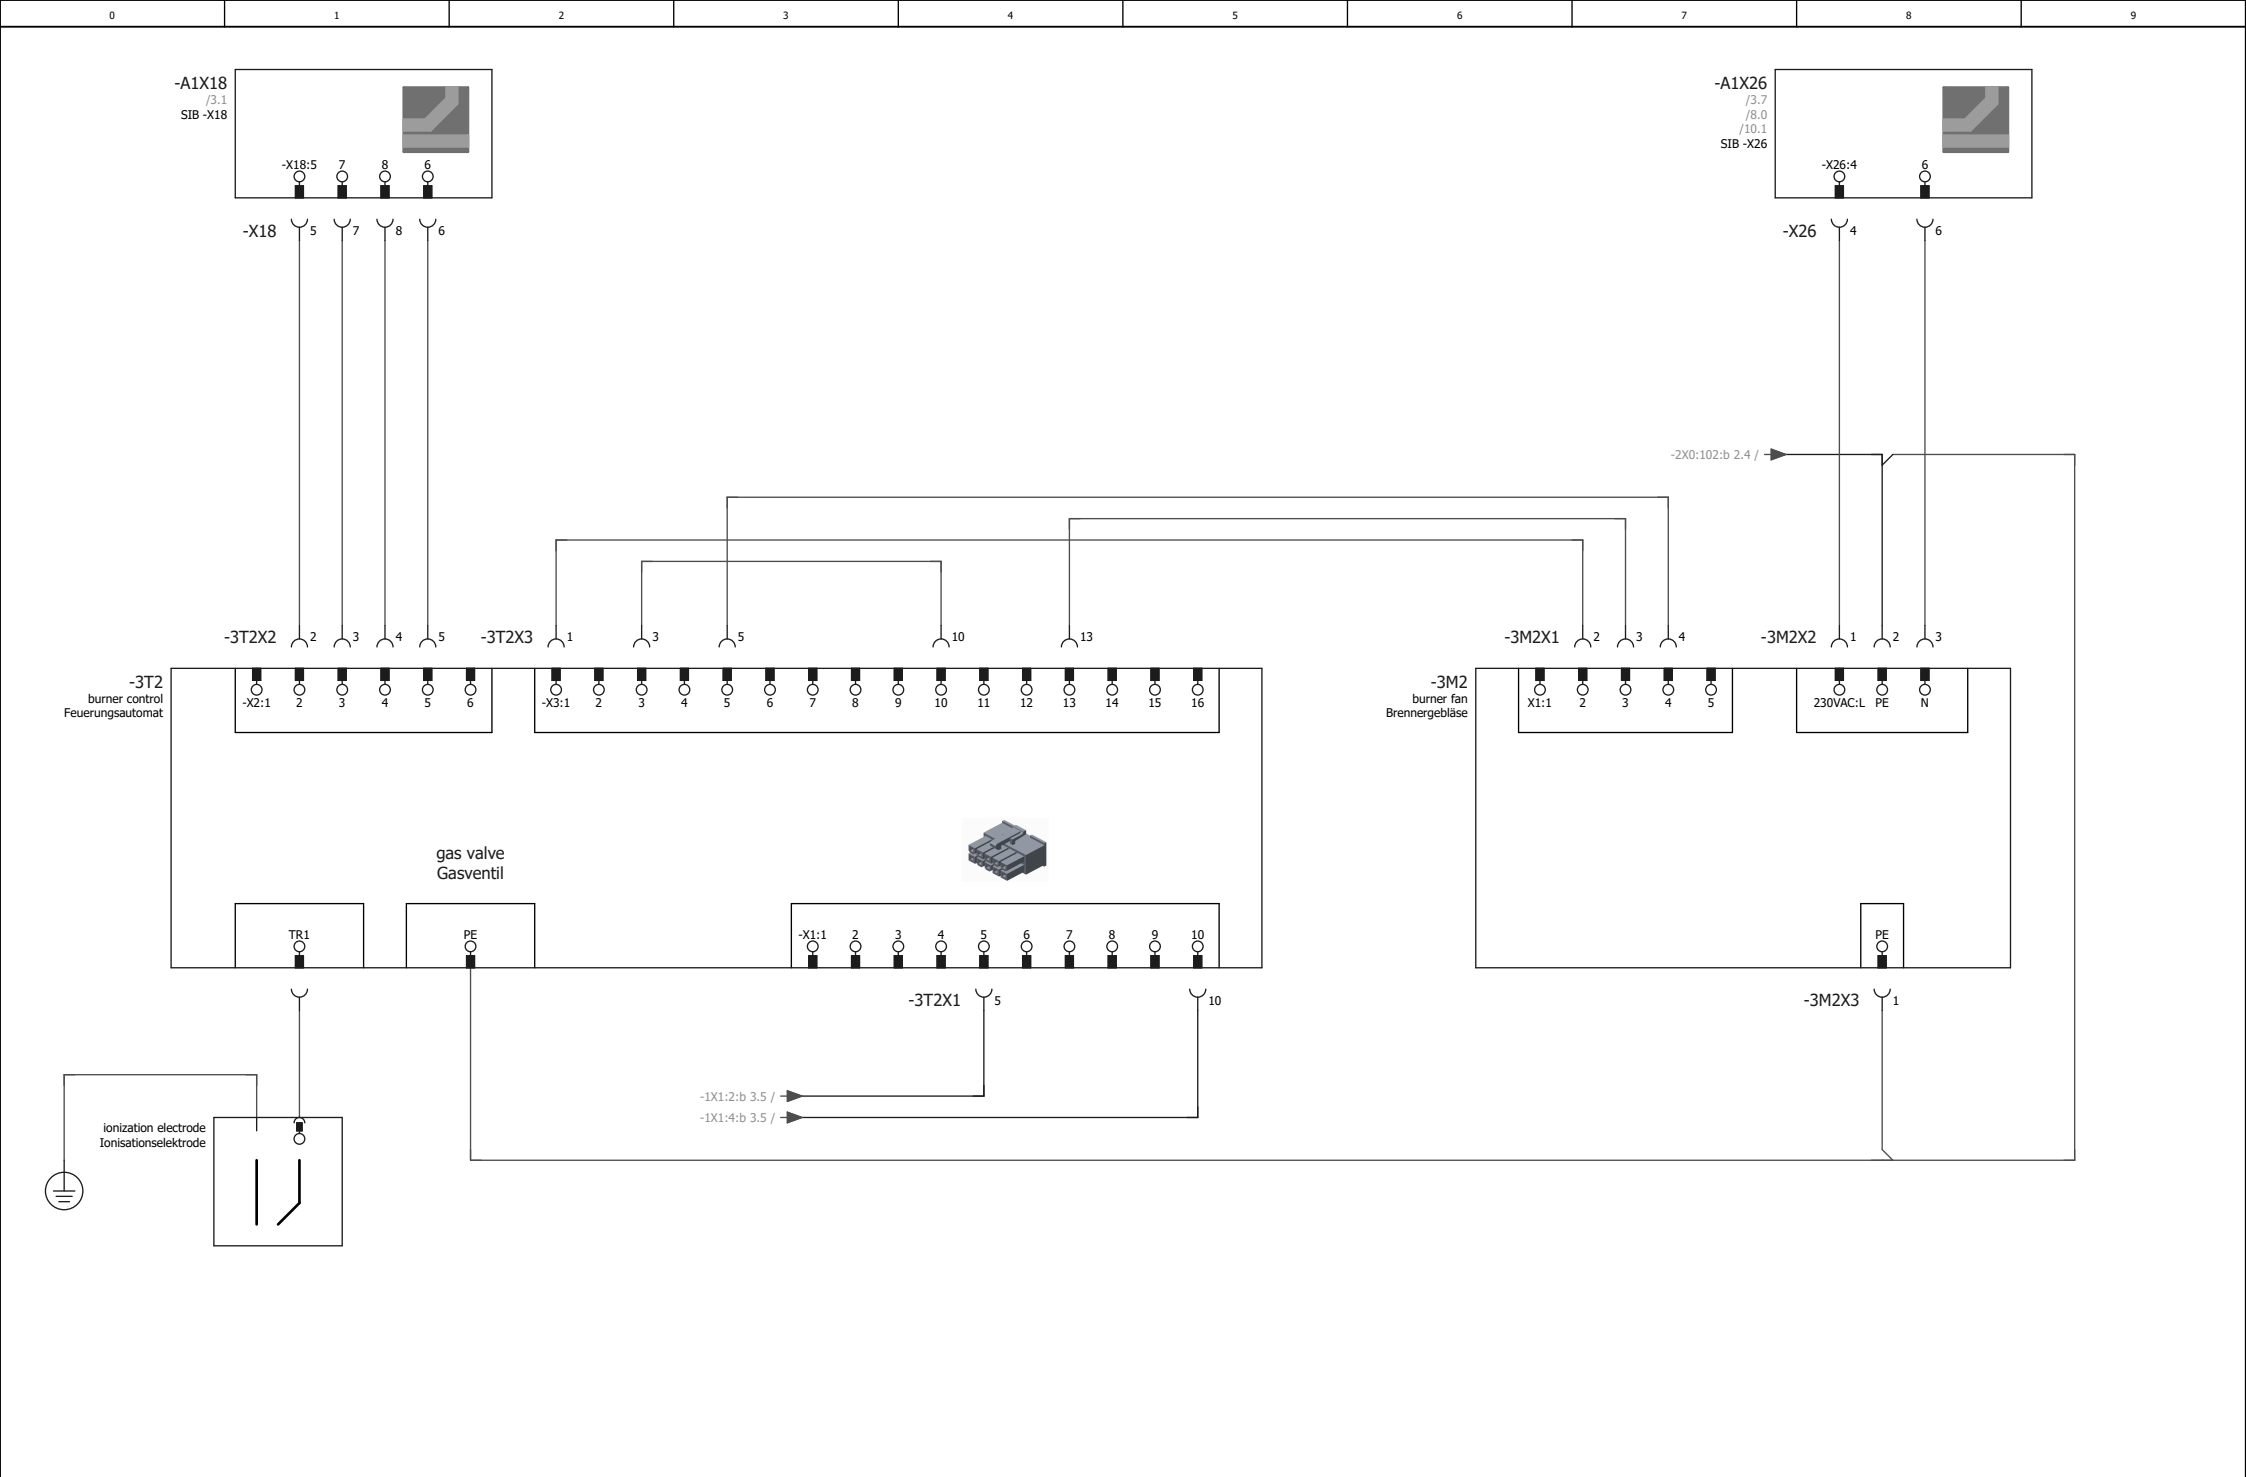


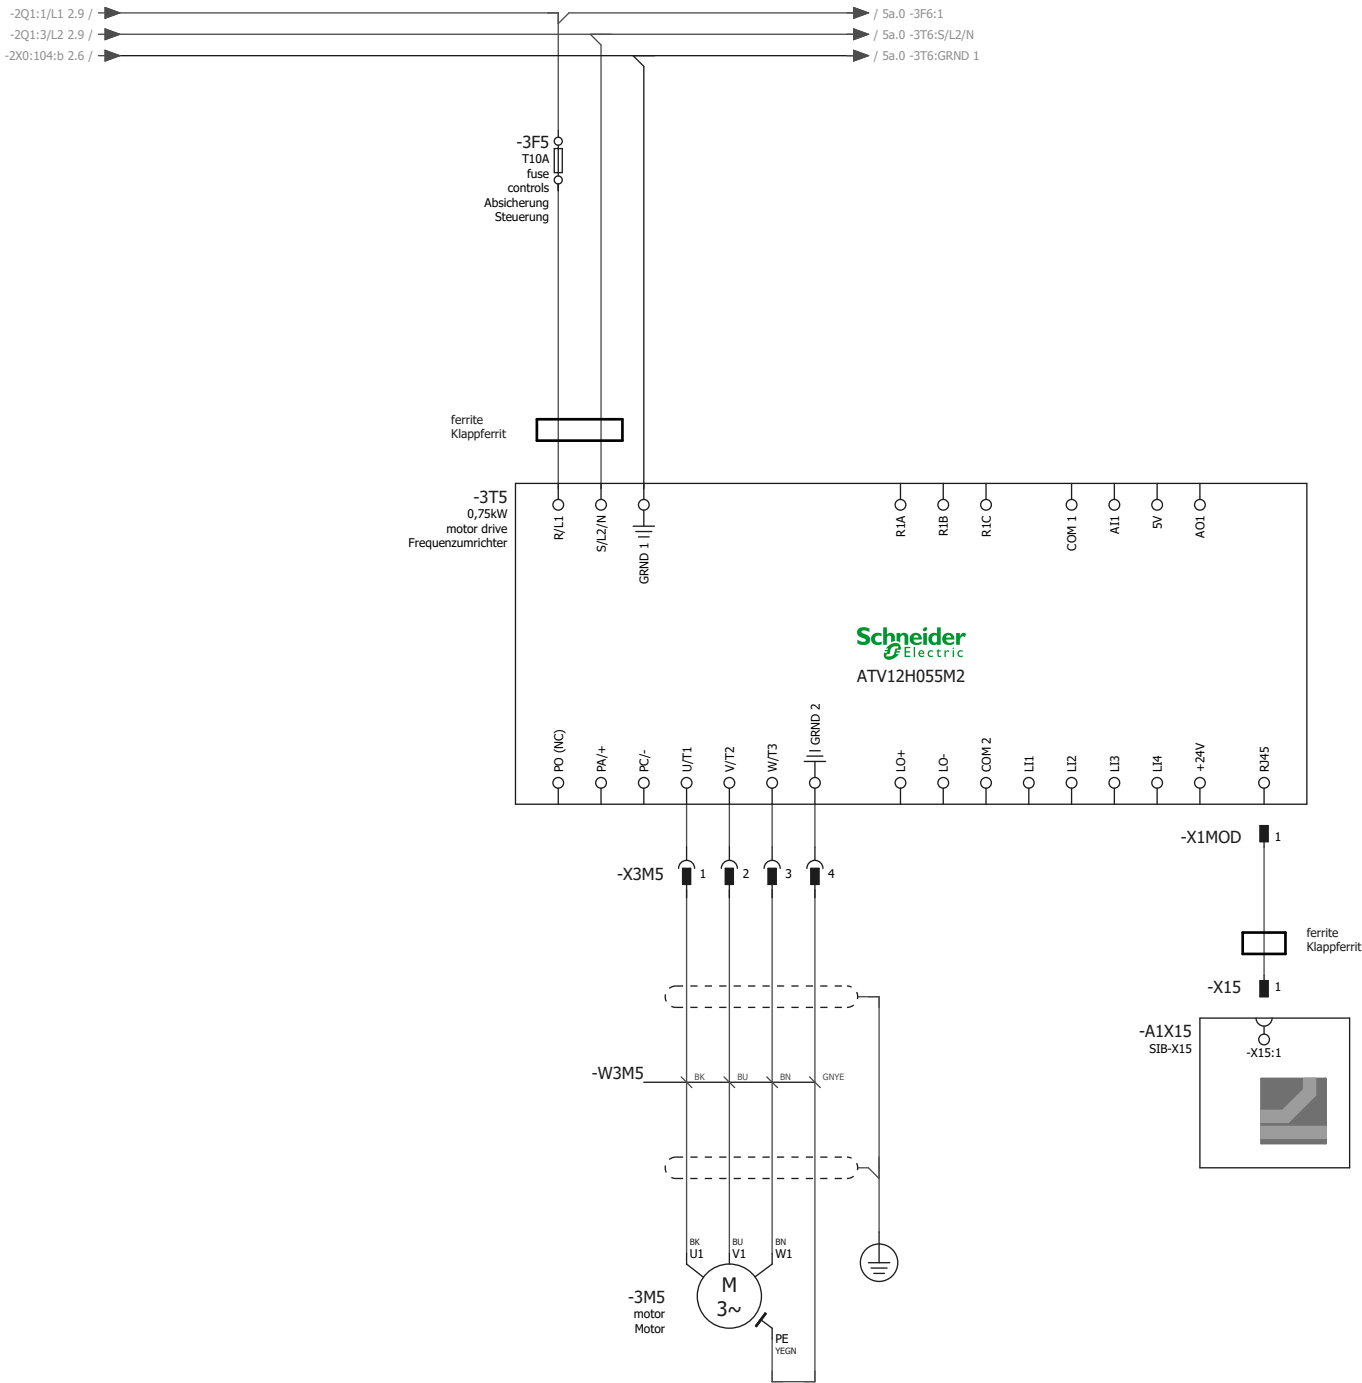

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------|-------|-----------|------------------------------|--|--------------------|-------------|--|--------------|--|
| 01 | ÄM117/2014 | 10.12.2014 | Taf | Drawn | 5/25/2022 | C4e 20.10 GS C4e 20.10 GS | Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014 | motor 1 Motor 1 | Project No. | | = SLP | |
| 02 | ÄM006/2015 | 13.01.2015 | Taf | Name | Boe | | | | 5354152 | | + MPL | |
| 03 | ÄM158/2015 | 10.08.2015 | SchM | App. | SchM | | | | Drg. No. | | Blatt | |
| REV | Remarks | Date | Name | App. | Norm | | | | 5153096 | | Seite 5 / 13 | |

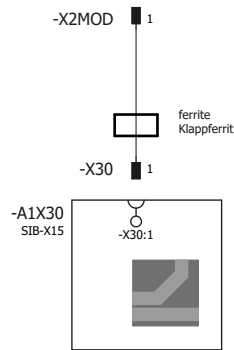

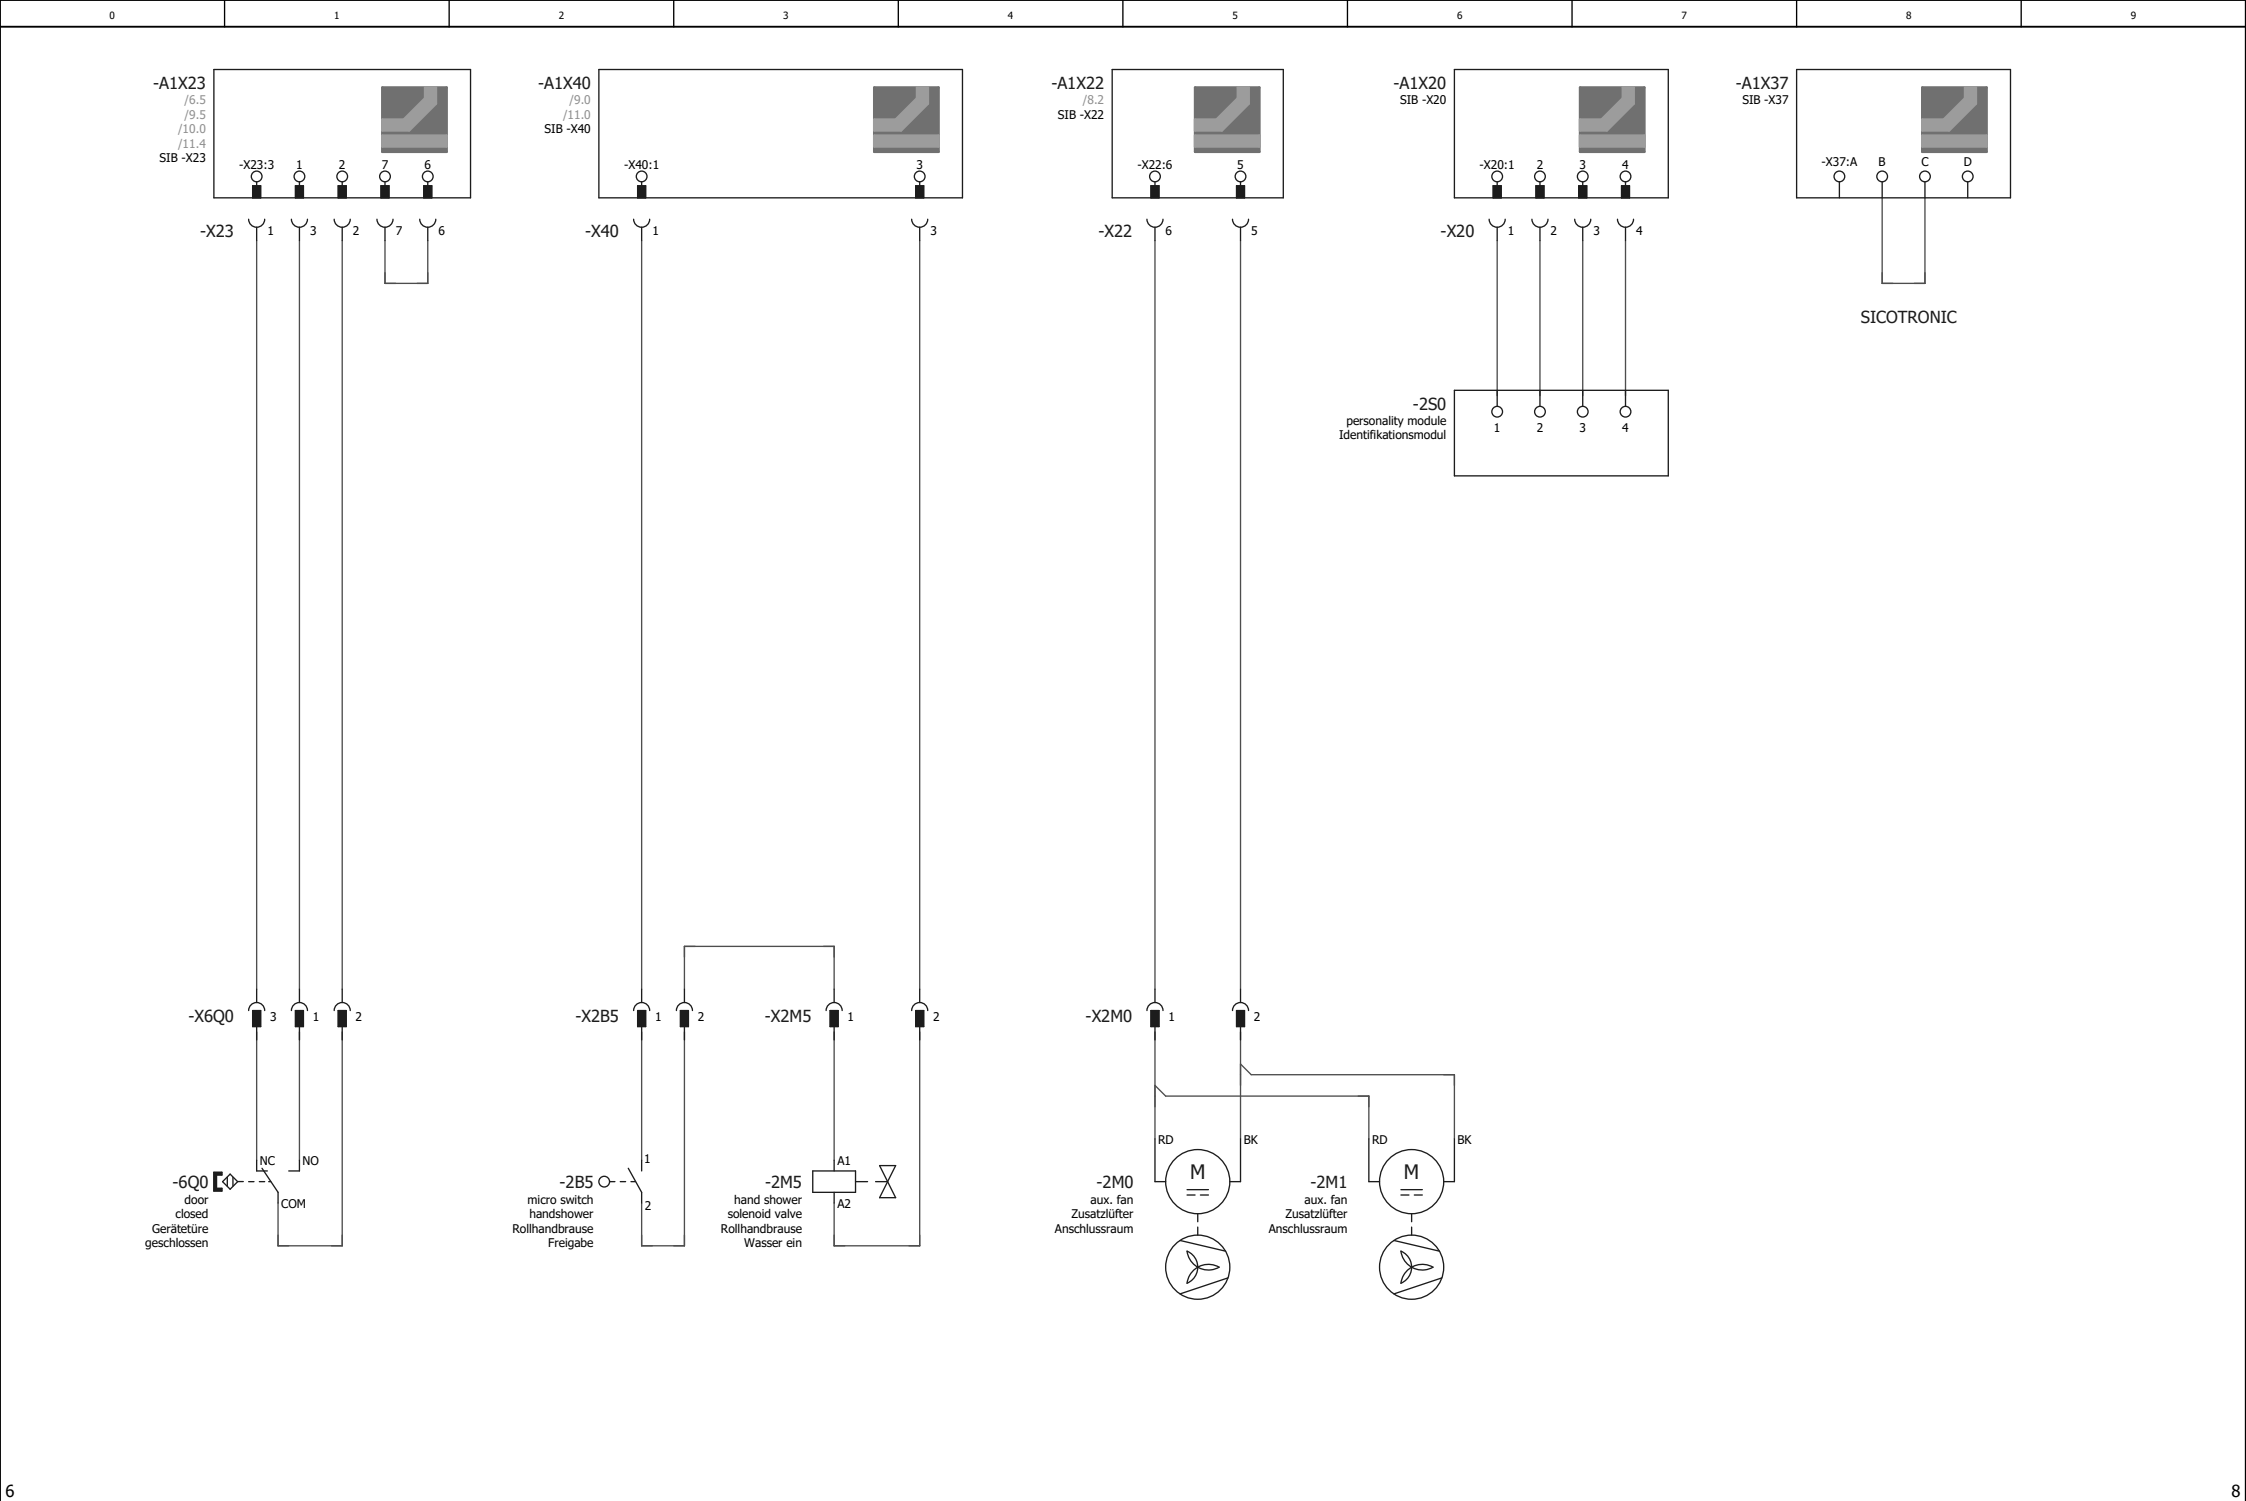

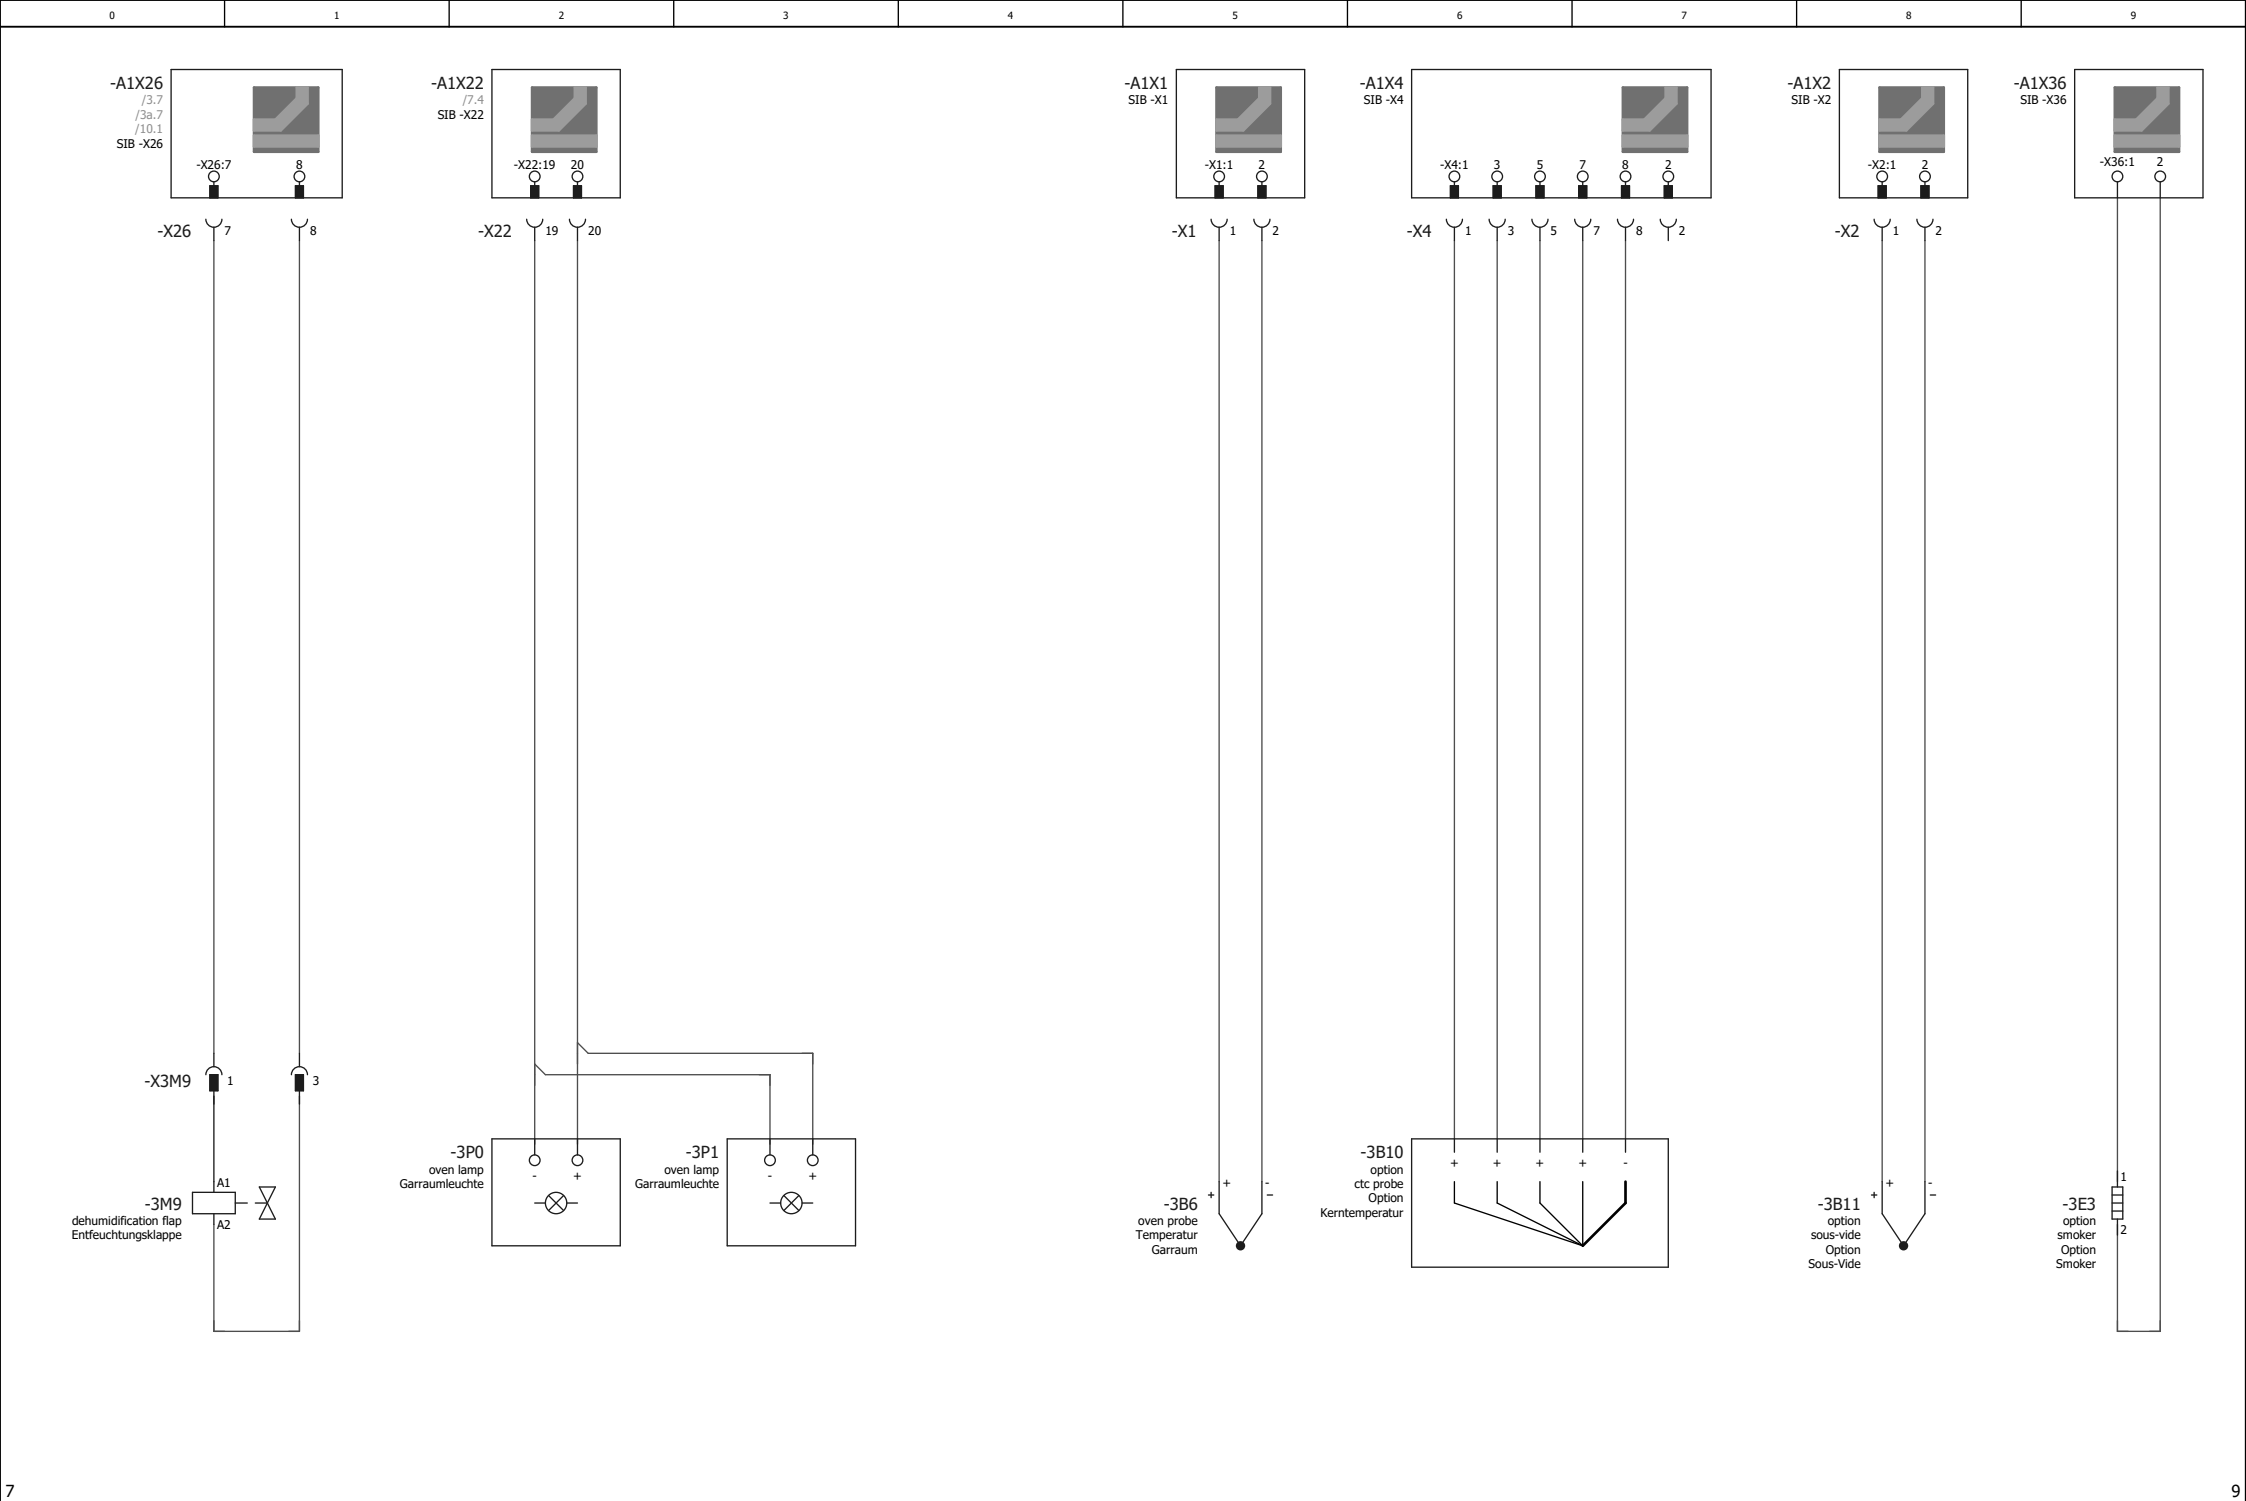

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------|-------|-----------|------------------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------------------|--|
| 01 | ÄM117/2014 | 10.12.2014 | Taf | Drawn | 5/25/2022 | C4e 20.10 GS C4e 20.10 GS | Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014 | common Allgemein | Project No. | | = SLP | |
| 02 | ÄM006/2015 | 13.01.2015 | Taf | Name | Boe | | | | 5354152 | | + MPL | |
| 03 | ÄM158/2015 | 10.08.2015 | SchM | App. | SchM | | | | Drg. No. | | Blatt 8 Seite 9 / 13 | |
| REV | Remarks | Date | Name | Norm | | | | | 5153096 | | | |

