

electrical documentation
Elektrodokumentation





type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.20 GS	1N~ 230V	50/60Hz	1,1kW	4,3A
C4e 20.20 GS	1N~ 220V	50/60Hz	1,1kW	4,3A
C4e 20.20 GS	2~ 230V	50/60Hz	1,1kW	4,3A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

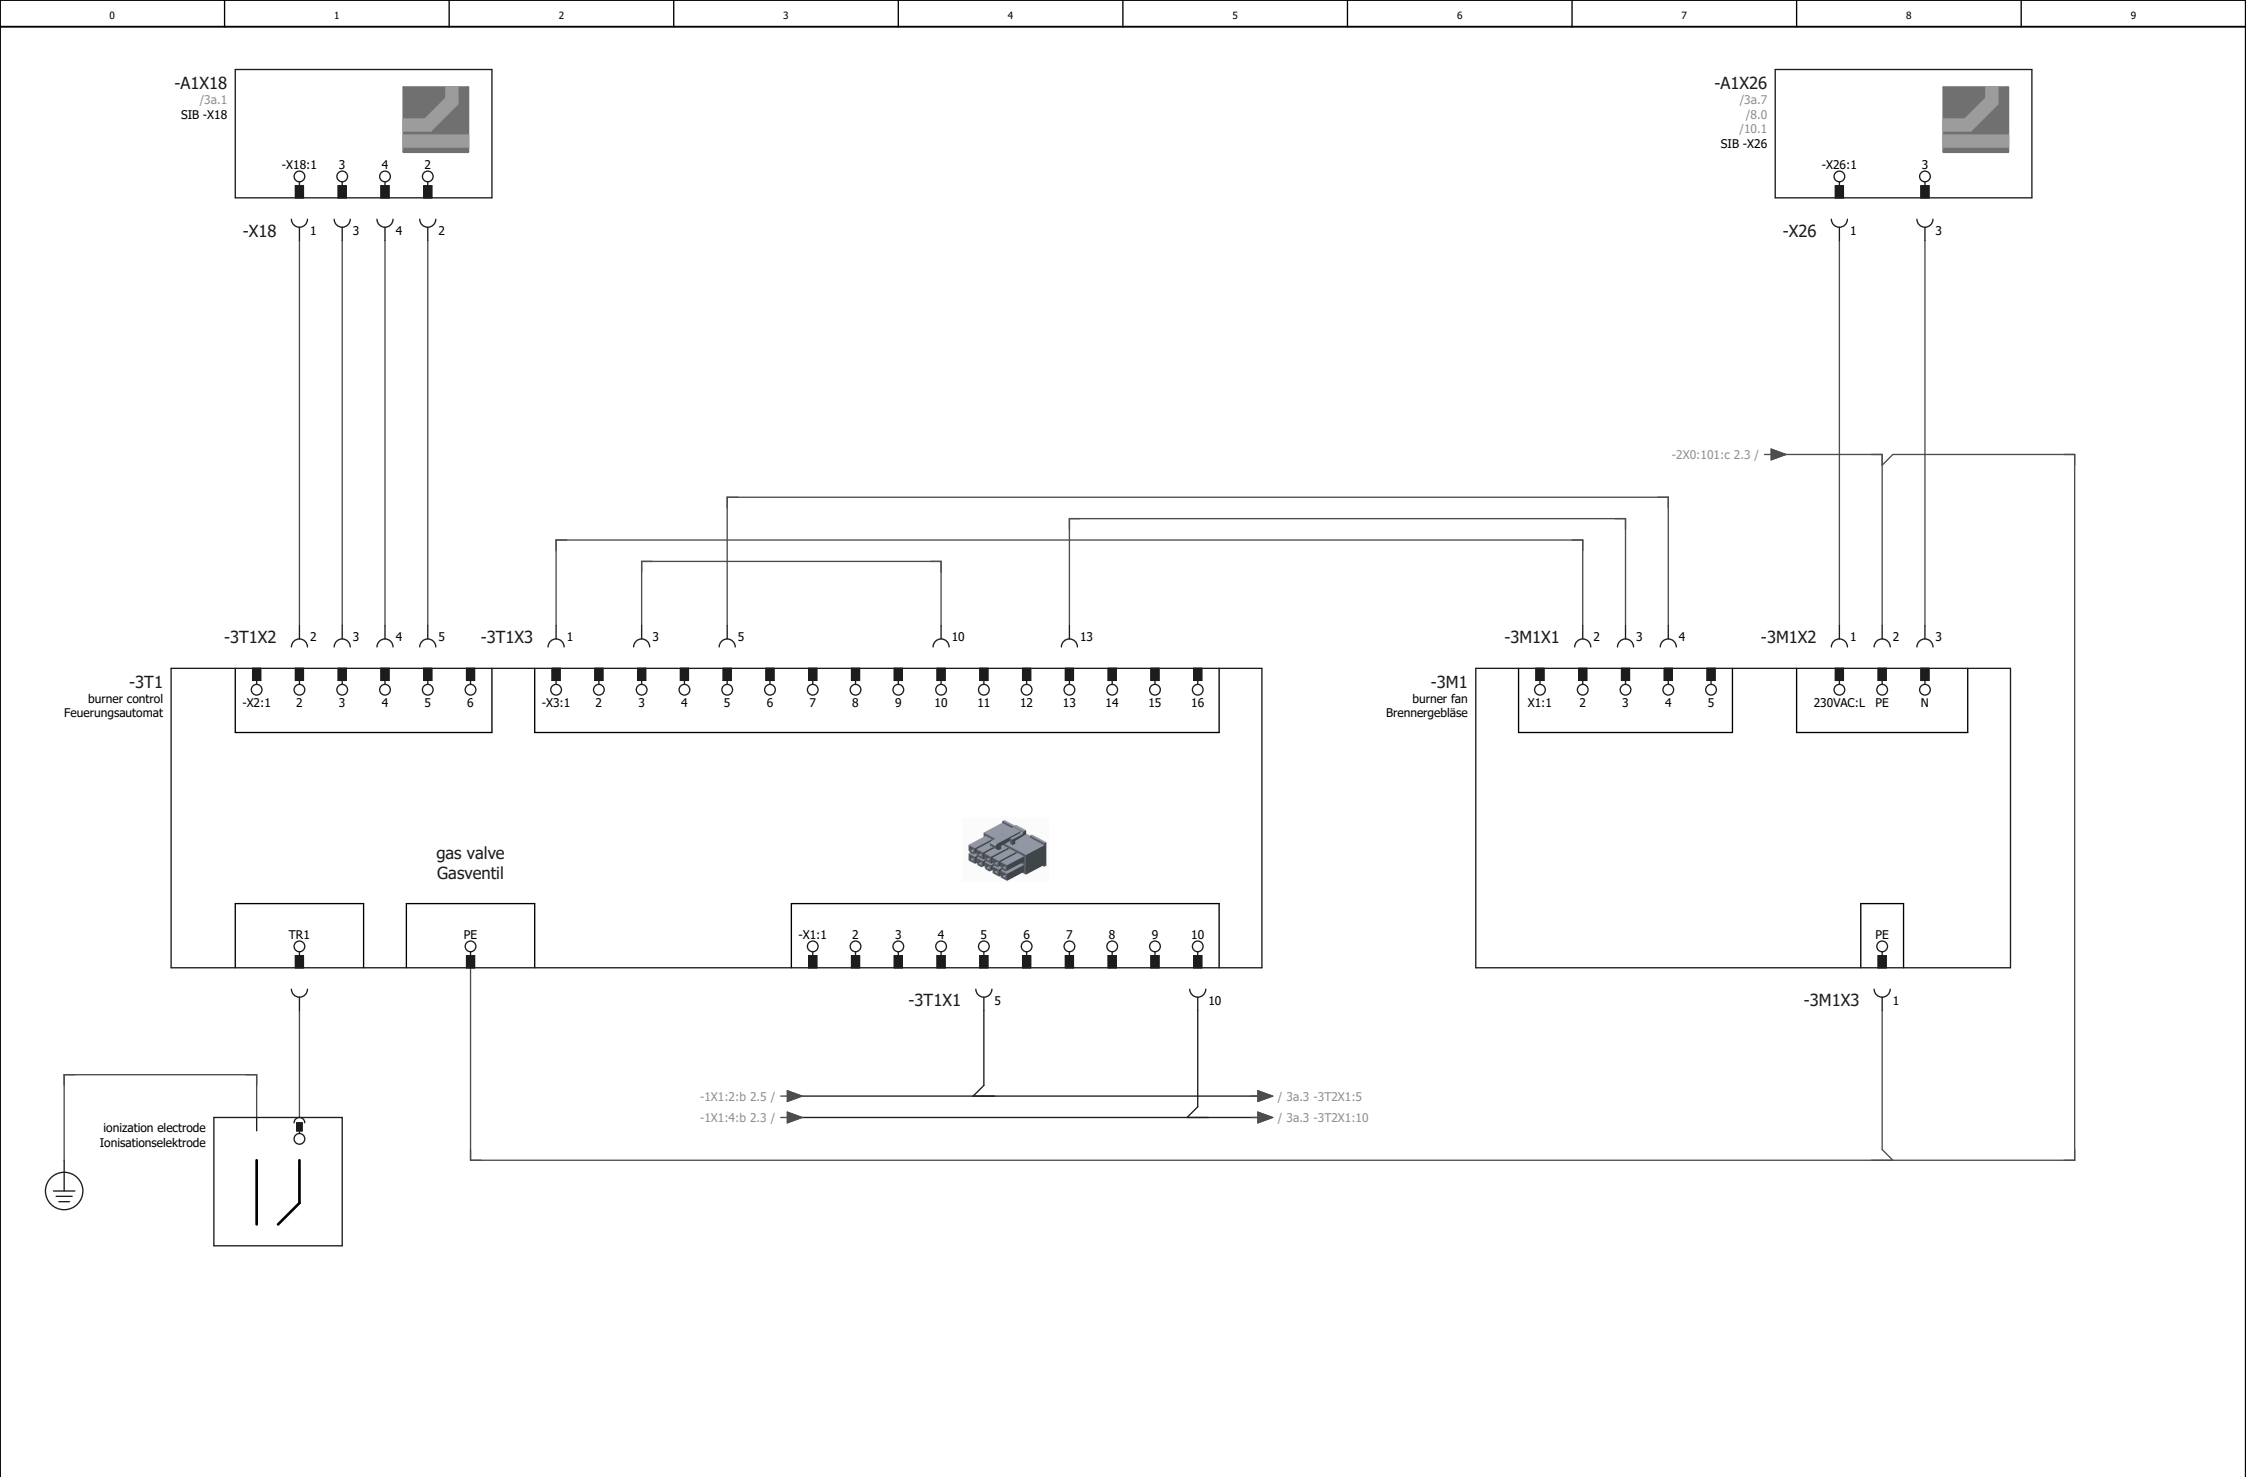


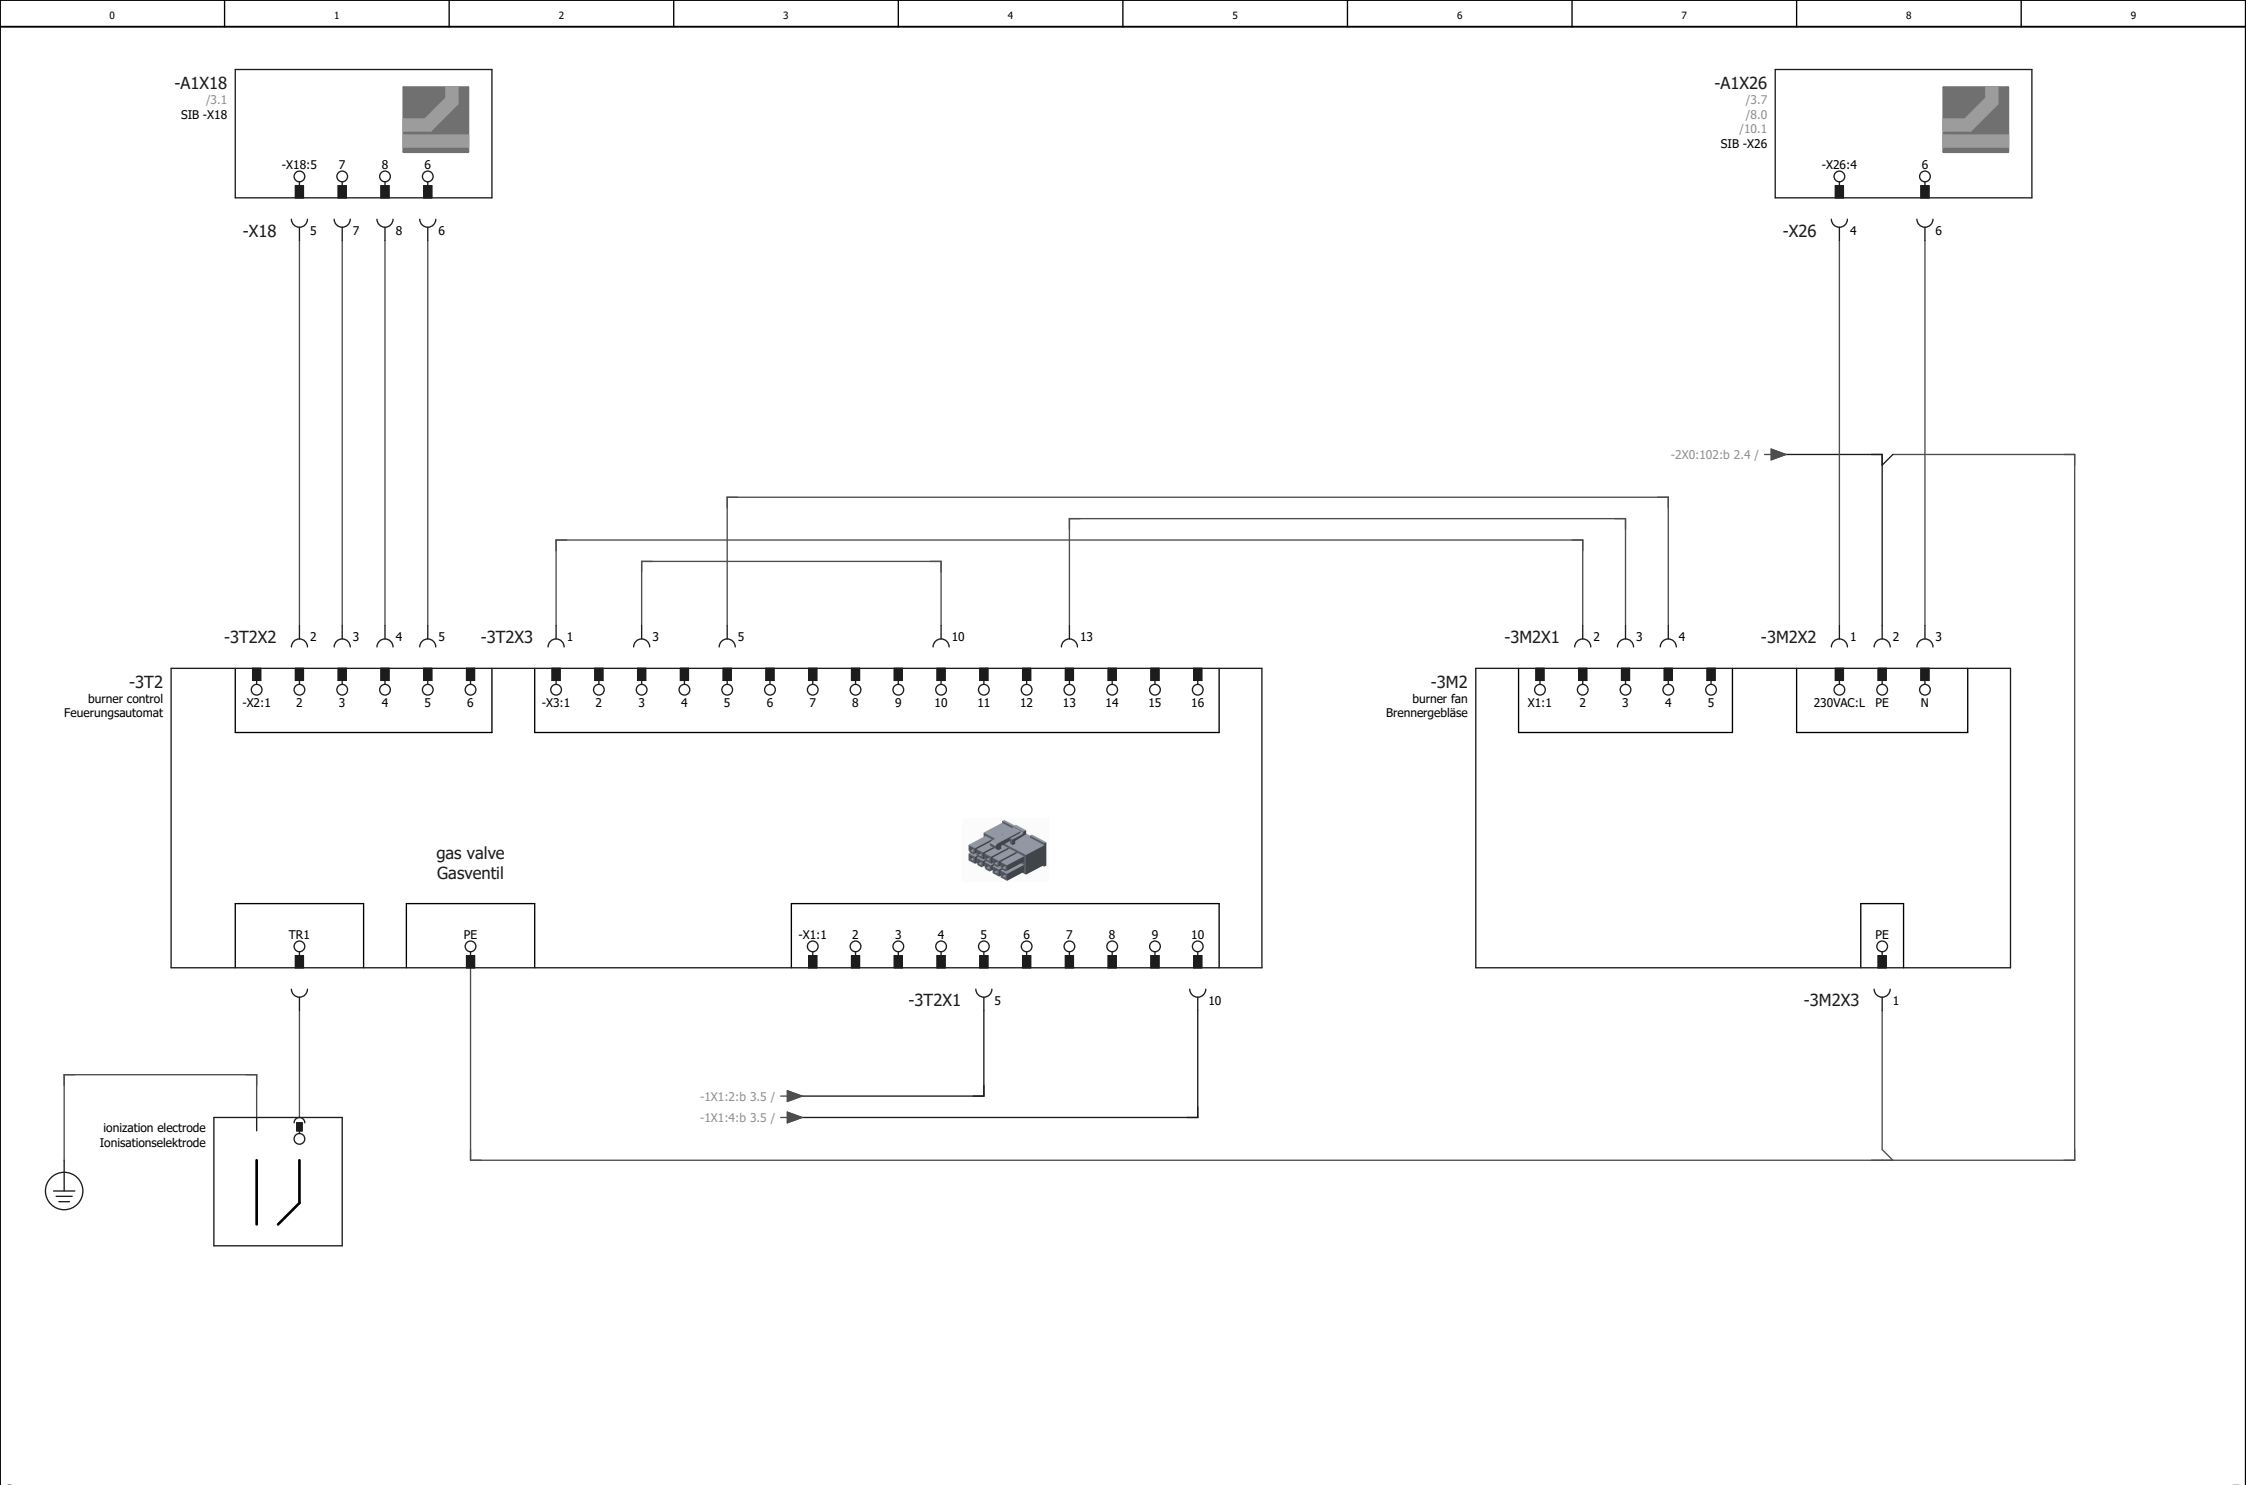

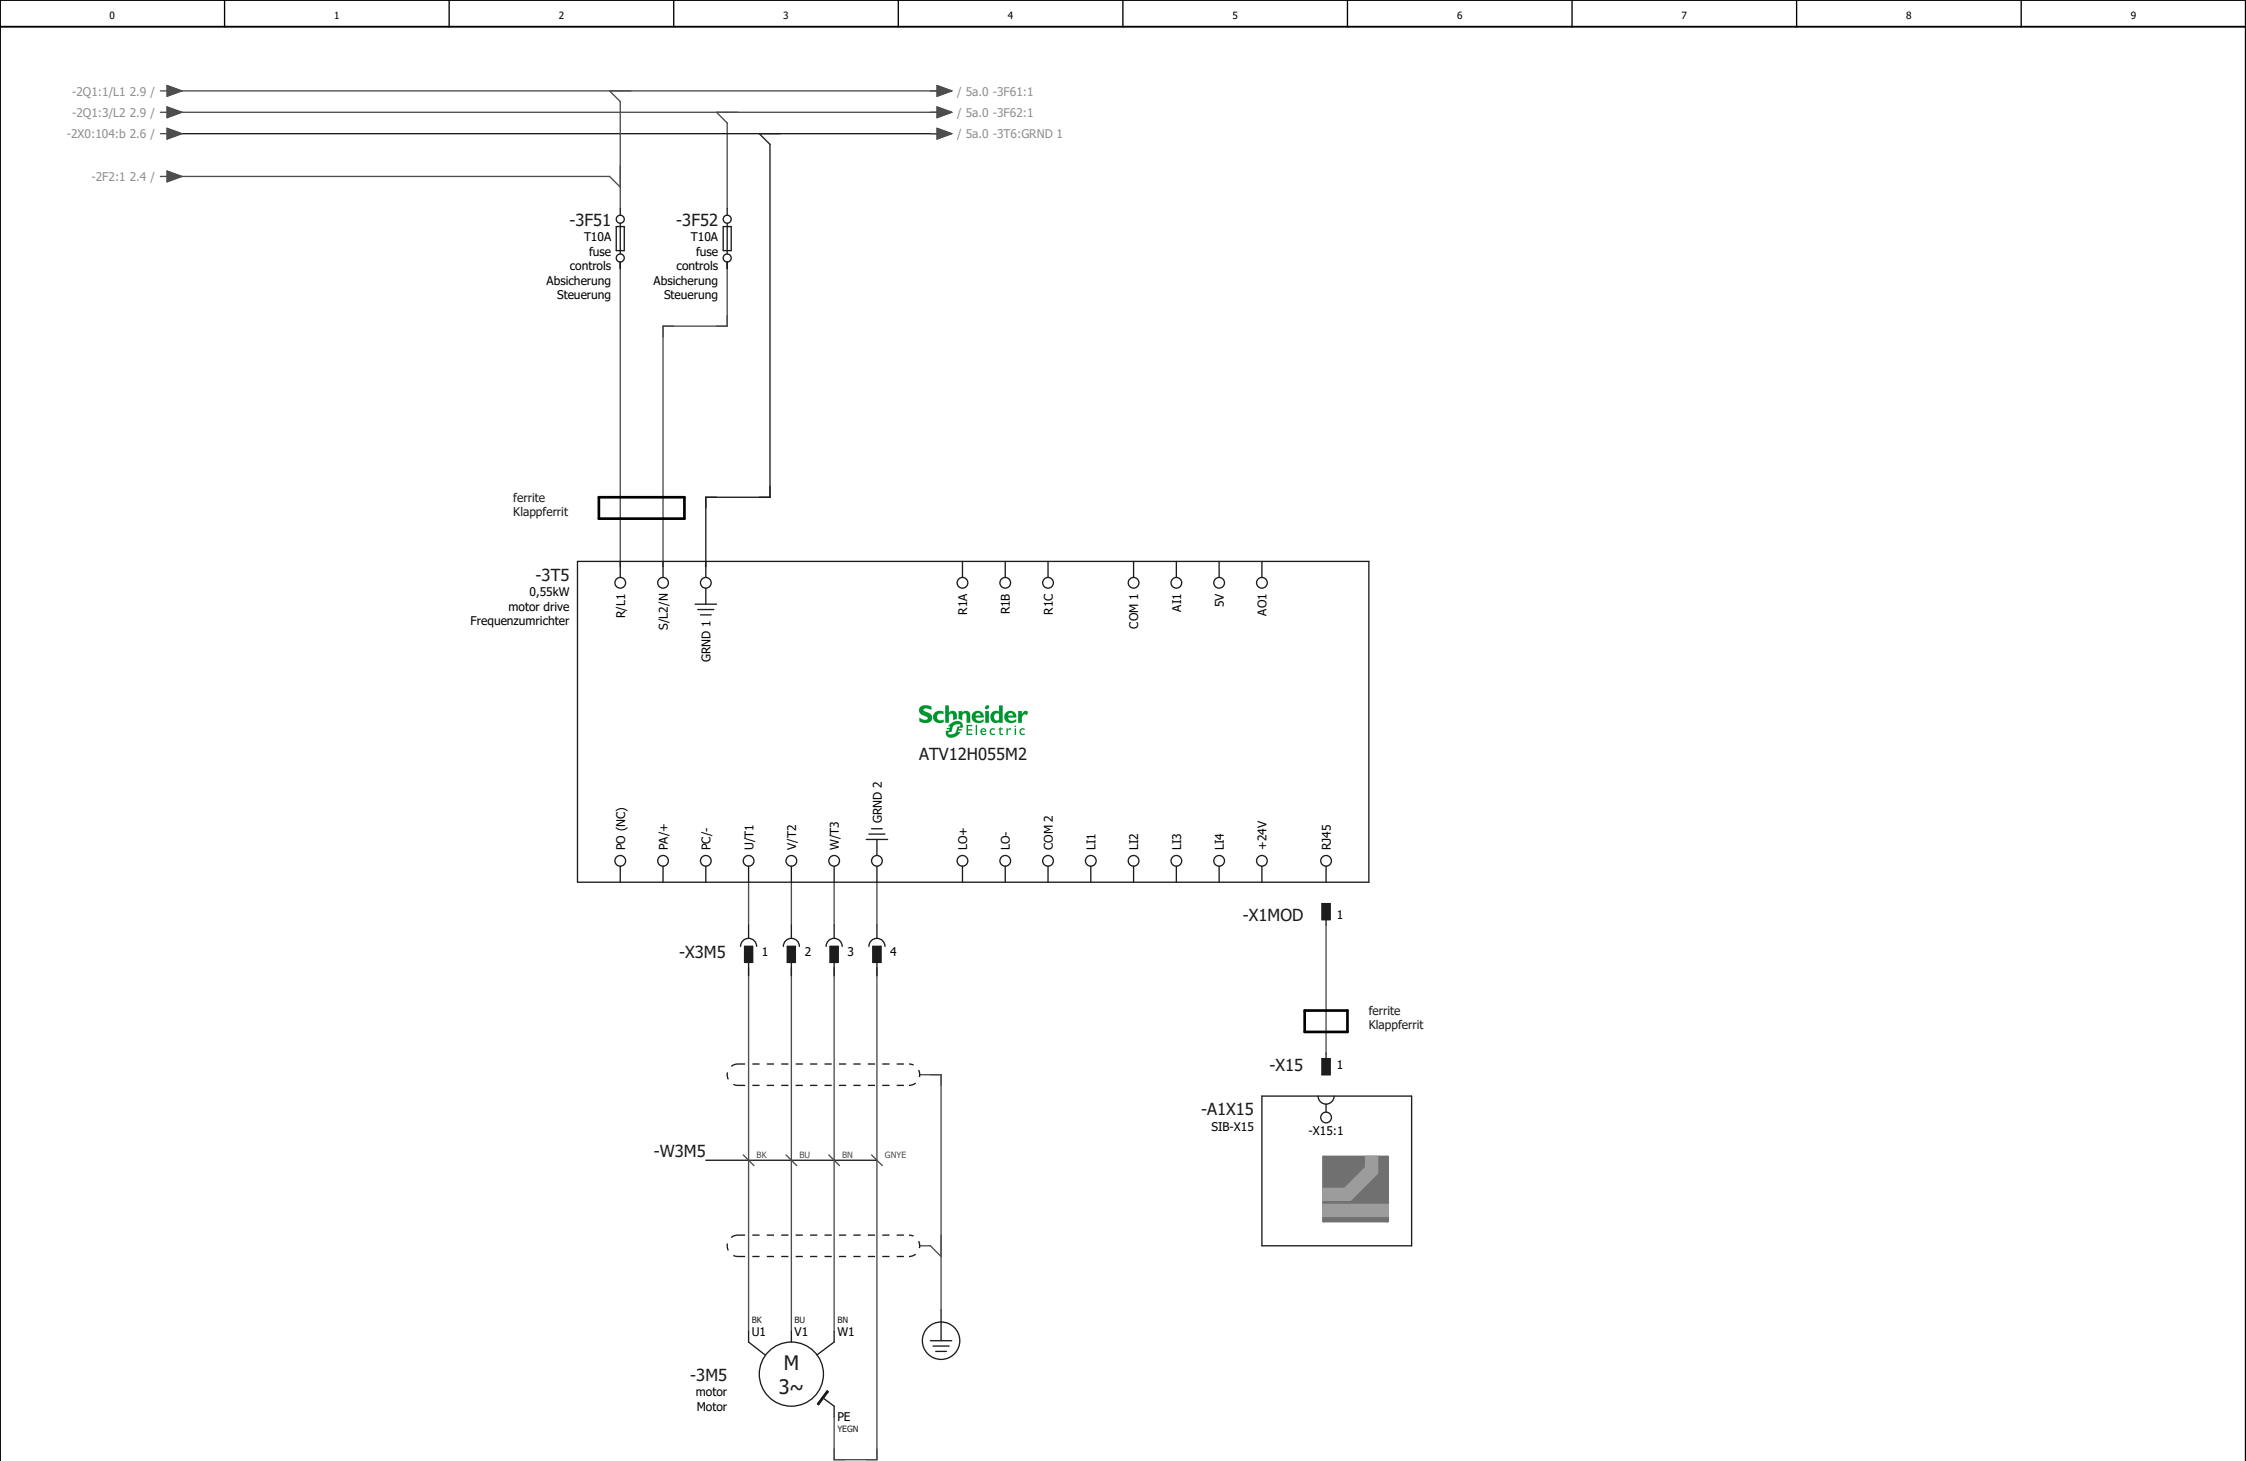

3a 5a

01	ÄM042/2018	14.05.2018	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 20.20 GS C4e 20.20 GS C4e 20.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @ 2017	motor 1 Motor 1	Project No.		= SLP	
				Name	SchM				5354276		+ MPL	
REV	Remarks	Date	Name	App.	Taf				Drg. No.		Blatt	
				Norm					5154286		Seite 5 / 13	

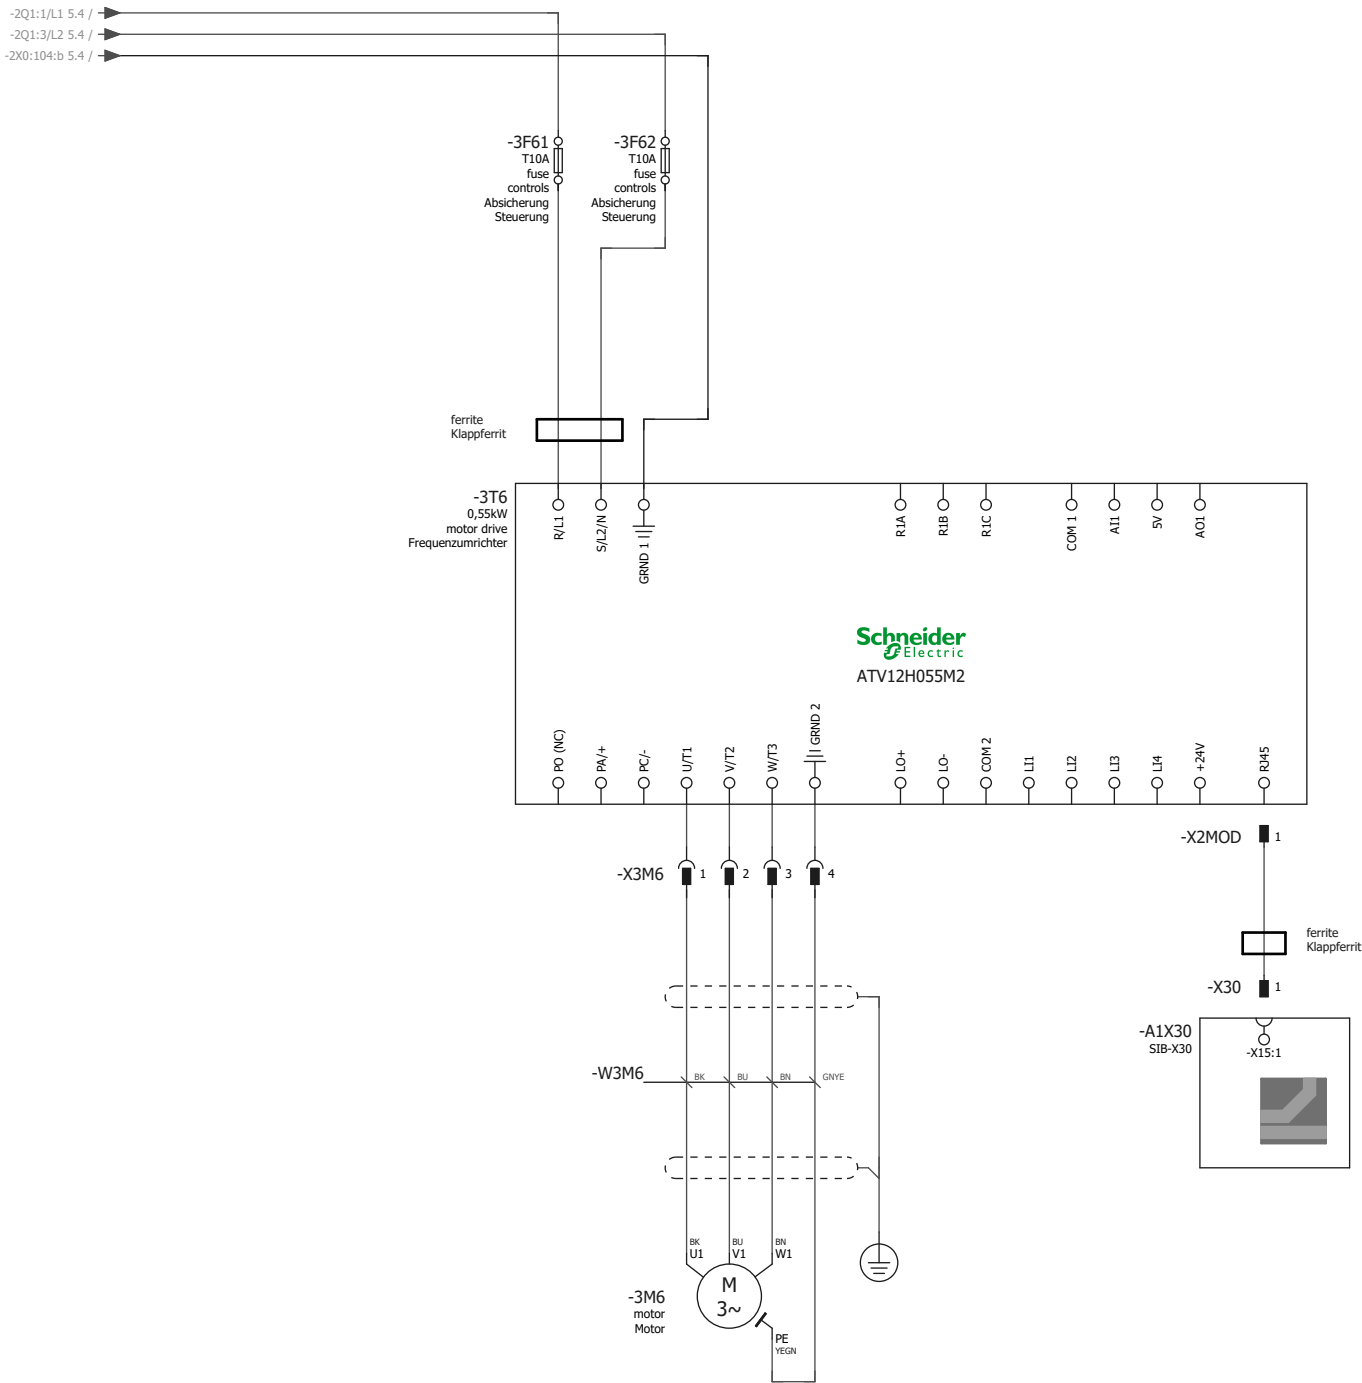

5										6			
01	ÄM042/2018	14.05.2018	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 20.20 GS C4e 20.20 GS C4e 20.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2017	motor 2 Motor 2	Project No.		= SLP		
				Name	SchM				5354276		+ MPL		
				App.	Taf				Drg. No.		Blatt		
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5154286		Seite		
										5a 6 / 13			

