



Verdrahtung Netzteil 12V

wiring of power supply 12V

Steuerung 5010
control unit 5010

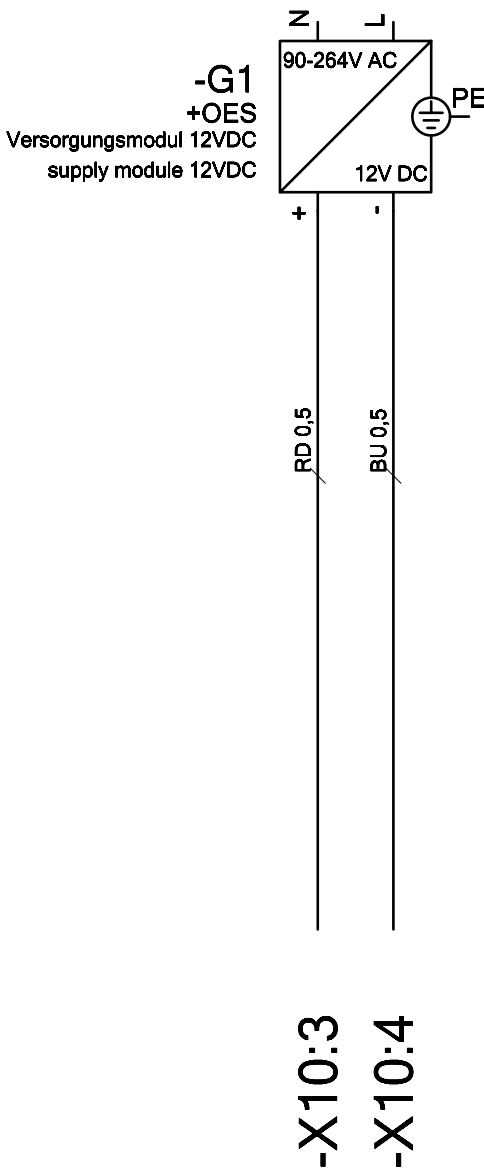

Steuerung 7000 (Easy Touch)
control unit 7000 (easy touch)

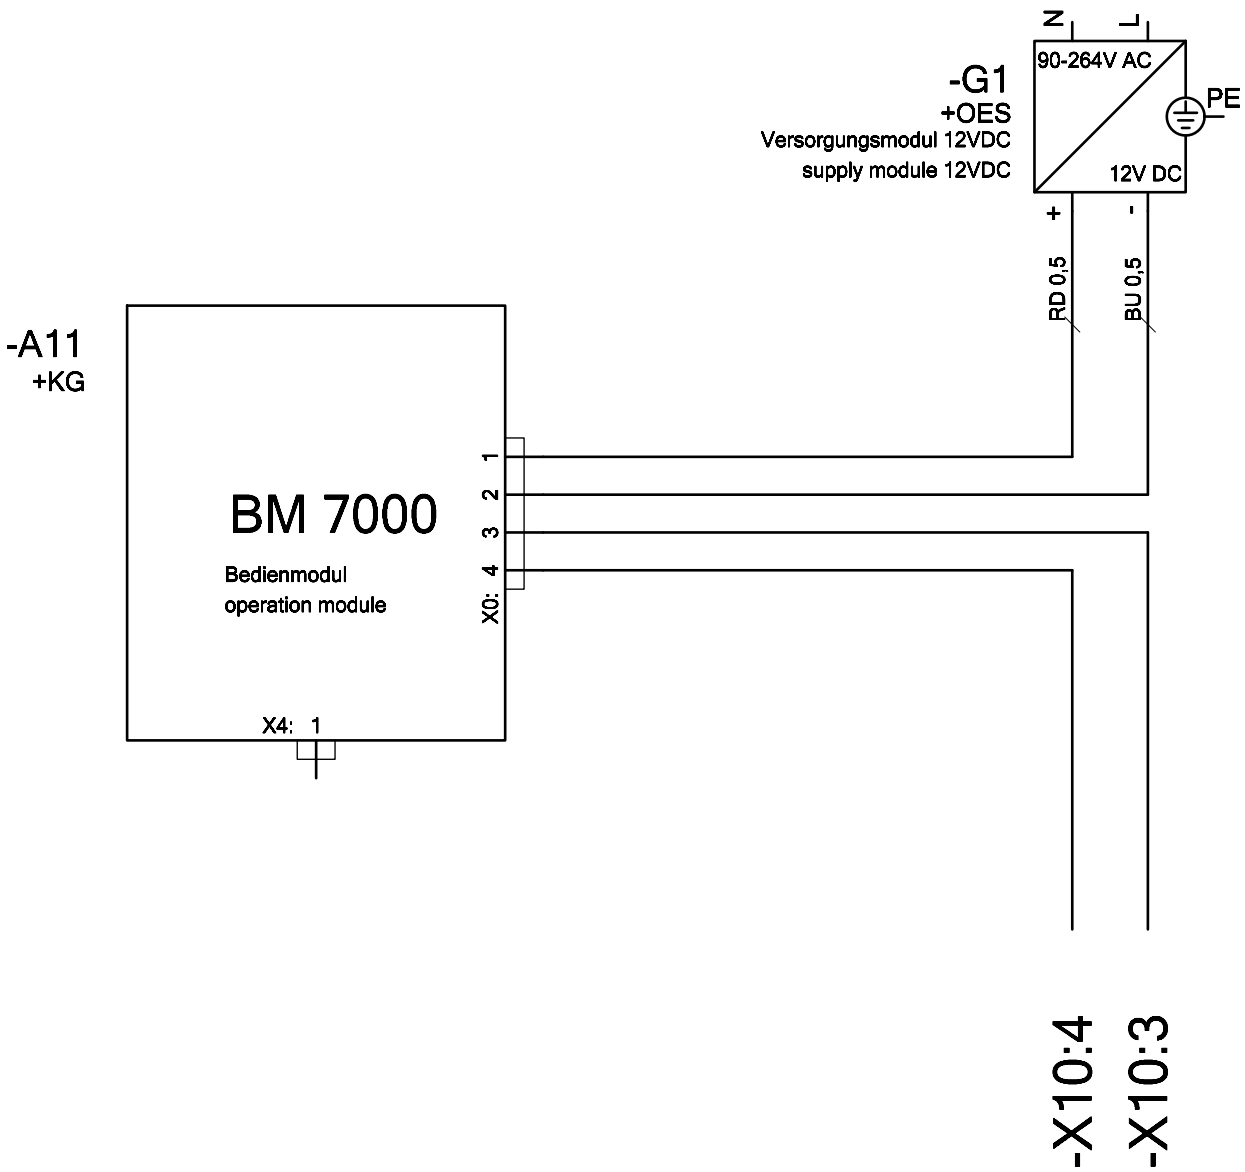

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Alle Leitungen ohne Querschnittsangaben sind mm²

Datum		30.09.2008	SLP ET Verdrahtung 12VDC		Enodis		1	- / 5318268			
Bearbeiter		Böttiger	--								
Geprüft		Schmid									
R. Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch			- /5318268	Blatt	1 Bl.